



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έκδοση 2.0

30 Αυγούστου 2013

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΠΟΦΑΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.0	21.1.2013	ΡΑΕ/1023/2012 (ΦΕΚ.Β'52/16.1.2013)	Πρώτη εγκεκριμένη έκδοση μετά τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) και του Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ).
2.0	30.8.2013	ΡΑΕ/367/2013 (ΦΕΚ.Β'1982/14.8.2013)	Προσδιορισμός της Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, Συμπληρωματική Εκκαθάρισή τους και προϋποθέσεις εγγραφής Μονάδων ΣΗΘ στα Μητρώα. Τροποποίηση της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Τροποποιήσεις σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα Αγοράς. Μεθοδολογία Επιμερισμού Πληρωμών στους Παραγωγούς λόγω Ελλειμμάτων του ΗΕΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ	10
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	12
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ	14
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ	15
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	16
ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ.....	20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ.....	23
1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ	23
1.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ	23
1.3 ΚΟΙΝΟ	24
1.4 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.....	24
1.4.1 ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ	25
1.4.2 ΑΓΟΡΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΦΔΜ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	25
1.4.3 ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)	26
1.4.4 ΑΓΟΡΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	27
1.5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.....	28
1.5.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ.....	28
1.5.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	30
1.6 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	30
1.6.1 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ	30
1.6.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	31
1.6.3 ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ	31
1.6.4 ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ	31
1.6.5 ΠΕΛΑΤΕΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ – ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΙ).....	31
1.6.6 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)	31
1.6.6.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	31
1.6.6.2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ	32
1.6.6.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	32
1.6.6.4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	32
1.6.6.5 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	32
1.6.7 Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.)	32
1.6.7.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η.Ε.Π.	33
1.6.7.2 ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ	33
1.6.8 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).....	33
1.6.9 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ).....	33
1.7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ	41
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	41
2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	41
2.2.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	42
2.2.2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	43
2.2.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΩΝ	45

2.2.4	ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	46
2.2.5	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ	47
2.2.6	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	47
2.2.7	ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	48
2.2.8	ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ	48
2.3	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	48
2.4	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	49
2.4.1	ΓΕΝΙΚΑ	49
2.4.2	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ	49
2.4.3	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	51
2.4.4	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	53
2.4.5	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ		56
3.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	56
3.1.1	ΓΕΝΙΚΑ	56
3.1.2	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΕΠ	56
3.1.3	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΕΠ	56
3.1.4	ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	57
3.2	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	59
3.2.1	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ	59
3.2.1.1	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	59
3.2.1.2	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	60
3.2.2	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ	60
3.2.2.1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ	62
3.2.2.2	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	62
3.2.3	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	63
3.2.3.1	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	63
3.2.3.2	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	63
3.2.3.3	ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ	63
3.2.4	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	64
3.2.5	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ	64
3.2.6	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ	64
3.2.7	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65
3.2.7.1	ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	65
3.2.7.2	ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ	66
3.2.7.3	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ	66
3.2.7.4	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ	67
3.2.8	ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ	67
3.3	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	67
3.3.1	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	67
3.3.1.1	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΗΕΠ	67
3.3.1.2	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	68
3.3.2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ	68
3.3.2.1	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ	69
3.3.2.1.1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ	69
3.3.2.1.2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ	70
3.3.2.1.3	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ	72
3.3.2.1.4	ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ	73
3.3.2.2	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ	73
3.3.2.3	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	74
3.3.2.3.1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	74
3.3.2.3.2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	75
3.3.2.3.3	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	79
3.3.2.3.4	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	79
3.3.2.3.5	ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ	79
3.3.2.4	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	80

3.3.2.4.1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	80
3.3.2.4.2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	80
3.3.2.4.3	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	83
3.3.2.4.4	ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	83
3.3.2.5	<i>ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</i>	83
3.3.2.5.1	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	83
3.3.2.5.2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	84
3.3.2.5.3	ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	84
3.3.2.5.4	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ	85
3.3.2.5.5	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	86
3.3.2.6	<i>ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</i>	87
3.3.2.6.1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	87
3.3.2.6.2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	87
3.3.2.7	<i>ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ</i>	88
3.3.2.7.1	ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	88
3.3.2.7.2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	89
3.3.2.7.3	ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	92
3.3.3	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ</i>	93
3.3.3.1	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ</i>	93
3.3.3.2	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ</i>	95
3.3.3.3	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ</i>	97
3.3.3.4	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ</i>	98
3.3.3.5	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ</i>	98
3.3.3.5.1	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ</i>	98
3.3.3.5.2	<i>ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</i>	99
3.3.4	ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ	101
3.4	<i>ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ</i>	101
3.4.1	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	101
3.4.2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ	101
3.4.3	ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	102
3.4.4	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	103
3.4.5	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	104
3.4.6	ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ	105
3.4.7	ΔΥΪΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ	105
3.4.8	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ	106
3.4.9	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ	106
3.4.9.1	<i>ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</i>	106
3.4.9.2	<i>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ</i>	107
3.4.9.3	<i>ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ</i>	107
3.4.9.4	<i>ΌΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</i>	107
3.4.9.5	<i>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</i>	108
3.4.9.6	<i>ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ</i>	108
3.4.10	ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ	109
3.4.10.1	<i>ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ</i>	109
3.4.10.2	<i>ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ</i>	109
3.4.10.3	<i>ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ</i>	109
3.4.10.4	<i>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΕΠ</i>	110
3.4.11	ΣΕΙΡΑ ΑΡΣΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΗΕΠ	110
3.4.11.1	<i>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΕΠ</i>	111
3.4.12	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	113
3.5	<i>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ</i>	113
3.5.1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΈΓΧΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	113
3.5.2	ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	114
3.6	<i>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ</i>	115
3.6.1	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	115
3.6.2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	115
3.6.3	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	115

3.6.4	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ.....	115
3.7	ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ	115
3.8	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	116
3.8.1	ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.....	116
3.8.2	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ	116
3.8.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ.....	117
3.9	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ		119
4.1	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ	120
4.1.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	120
4.1.2	ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ	120
4.1.3	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ	121
4.1.4	ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ	123
4.1.5	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ	125
4.1.5.1	ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.....	125
4.1.5.2	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ	126
4.1.5.3	ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 35 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2773/1999 [11].....	127
4.1.5.4	ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ	127
4.1.5.5	ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	128
4.1.5.6	ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.....	129
4.1.5.7	ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.....	133
4.1.5.8	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.....	133
4.1.6	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ : Λ-Α	134
4.1.7	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	136
4.2	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	141
4.2.1	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ	141
4.2.2	ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ	141
4.2.3	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λ-Β	142
4.2.3.1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.....	142
4.2.3.2	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.....	143
4.2.4	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Λ-Δ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ	144
4.2.4.1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.....	144
4.2.4.2	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.....	145
4.2.4.3	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	145
4.2.5	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΗΕΠ Λ-Ε	147
4.2.5.1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.....	147
4.2.5.2	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.....	147
4.2.5.3	ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	148
4.2.6	ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΕΠ	149
4.3	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	152
4.4	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ	153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ		154
5.1	ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	155
5.1.1	ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	155
5.1.2	ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ	155
5.1.3	ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΗΘ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΗΘΥΑ)	159
5.1.3.1	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ FCE	160
5.1.3.1.1	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ FE ΚΑΙ FH	160
5.1.3.1.2	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ.....	161
5.1.3.1.3	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ FCE ΚΑΙ FCH	162
5.1.3.1.4	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘ	163
5.1.3.2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘ	163
5.1.4	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	166

5.1.4.1	ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	166
5.1.4.2	ΚΑΤΩΤΕΡΗ Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	167
5.1.4.3	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	168
5.1.4.4	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	168
5.1.5	ΜΕΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	169
5.1.6	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	170
5.1.6.1	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ	170
5.1.6.2	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕΠ	170
5.1.6.3	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	172
5.1.7	ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	173
5.1.7.1	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ	173
5.1.7.2	ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ	174
5.1.8	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	174
5.1.8.1	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	174
5.1.8.2	ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	176
5.1.9	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	177
5.1.9.1	ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ	177
5.1.9.2	ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	178
5.2	ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	181
5.3	ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ	181
5.3.1	ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	181
5.3.2	ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΓΧΥΣΗΣ ΥΗΣ	183
5.3.3	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	184
5.4	ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	185
5.4.1	ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	185
5.4.2	ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ	187
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ		189
I.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	189
I.2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ	189
I.2.1	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	189
I.2.2	ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	189
I.2.2.1	ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	189
I.2.2.2	ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	190
I.2.2.3	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ	190
I.2.2.4	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ	190
I.2.2.5	ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ	193
I.2.2.6	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	194
I.2.2.7	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ	194
I.2.2.8	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	194
I.2.2.9	ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΊΔΙΑ ΤΙΜΗ	194
I.2.2.9.1	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	195
I.2.2.9.2	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	195
I.2.2.9.3	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	195
I.2.2.9.4	ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	196
I.2.2.10	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ	196
I.3	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ	197
I.3.1	ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	197
I.3.1.1	ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	197
I.3.1.2	ΒΑΘΜΙΔΕΣ	197
I.3.1.3	ΠΕΡΙΟΔΟΙ	197
I.3.1.4	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ	197
I.3.1.5	ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	198
I.3.1.6	ΔΙΑΖΩΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ	198
I.3.2	ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	198
I.3.2.1	ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	198
I.3.2.2	ΜΟΝΤΕΛΟ UC	199

I.3.2.2.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ.....	199
I.3.2.2.2	ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗΣ.....	200
I.3.2.2.3	ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ.....	202
I.3.2.2.4	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ.....	204
I.3.2.2.5	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.....	206
I.3.2.2.6	ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.....	207
I.3.2.2.7	ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.....	207
I.3.2.2.8	ΚΟΣΤΟΣ ΣΒΕΣΗΣ.....	208
I.3.2.2.9	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.....	208
I.3.2.2.10	ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ.....	208
I.3.2.2.11	ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΝΩΝ.....	210
I.3.2.2.12	ΌΡΙΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ.....	212
I.3.2.2.13	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.....	212
I.3.2.2.14	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.....	213
I.3.2.2.15	ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.....	213
I.3.2.2.16	ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ.....	214
I.3.2.2.17	ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΡΟΩΝ.....	214
I.3.2.2.18	ΔΙΑΖΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.....	216
I.3.2.2.19	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ.....	217
I.3.2.2.20	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ.....	219
I.3.2.2.21	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.....	220
I.3.2.2.22	ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.....	222
I.3.2.3	ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.....	222
I.3.2.3.1	ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.....	223
I.3.2.3.2	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ.....	223
I.3.2.3.3	ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ.....	224
I.3.2.3.4	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (INCREMENTAL COST).....	224
I.3.2.3.5	ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.....	225
I.4	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ.....	225
I.4.1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.....	225
I.4.2	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΤΣ.....	226
I.4.3	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ.....	228
I.4.4	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	228
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ.....		229
II.1.	ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΑΓΗΕ.....	229
II.2.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΕΠ.....	230
II.3.	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΑΓΗΕ.....	230
II.4.	ΈΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ.....	231
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.....		233
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ.....		236
IV.1.	ΑΡΧΕΙΑ XSD.....	236
IV.2.	ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΡΧΕΙΩΝ.....	256
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....		257
V.1.	ΔΗΛΩΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΗΕΠ.....	257
V.2.	ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΕΠ.....	259
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.....		261
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ.....		272
VII.1.	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ.....	272
VII.1.1	Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες.....	272
VII.1.2	Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών.....	273
VII.1.3	Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999.....	275

VII.1.4	Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία	276
VII.1.5	Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες	278
VII.1.6	Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή	279
VII.1.7	Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών	280
VII.1.8	Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ	281
VII.2.	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ	282
VII.2.1	Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ	282
VII.2.2	Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ	285
VII.2.3	Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ	286
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ		289
VIII.1	ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	290
VIII.2	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	294
VIII.3	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	295
VIII.4	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ	296
VIII.5	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	297
VIII.6	ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ	298
VIII.7	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	299
VIII.8	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΠΟΡΟΥ)	301
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ VISIO		302
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ		305
X.1	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΗΘΥΑ	305
X.1.1	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΗΘΥΑ	305
X.1.2	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΧΡΕΩΣΕΩΝ	306
X.1.3	ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	306
X.1.4	ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΓΗΕ Α.Ε.	307
X.2	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ	308
X.2.1	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΜΣΗΘΥΑ	308
X.2.1.1.	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΓΙΑ ΚΜΣΗΘΥΑ	309
X.2.1.2.	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΜΣΗΘΥΑ	309
X.2.1.3.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ	309
X.2.1.4.	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ	310
X.2.1.5.	ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	310
X.2.2	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ	312
X.2.2.1.	ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ	313
X.2.2.2.	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΘΥΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	313
X.2.2.3.	ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΌΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ	314
X.2.2.4.	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΗΘΥΑ	314
X.2.2.5.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	315
X.3	ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ	318
X.3.1	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ	318
X.3.2	Έκδοση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ	318
X.4	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ	319
X.5	ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΓΗΕ Α.Ε.	320
X.6	ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΘΥΑ	323

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Α/Α	ΑΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΑ	ΘΕΜΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
1	2.1.Β	Έγγραφα που απαιτούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων.	-
2	2.7	Διαδικασία υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων.	§ 2.2
3	4.1	Χρήση του Μητρώου Μονάδων από το Λειτουργό της Αγοράς.	§§ 3.3.2.5.3, 3.3.2.5.4, 3.4.2, 4.1.3
4	14.2.ΣΤ	Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5	17.6	Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου.	§ 3.3.2.3.2
6	19.1	Χρονικό διάστημα υποβολής Δηλώσεων Φορτίου.	§ 1.7 (ΠΙΝ. 1)
7	28.7	Υποβολή Δήλωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) και αίτησης τροποποίησής της.	§ 3.2.6
8	30.1	Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Έγχυσης.	§§ 1.7 (ΠΙΝ. 1), 3.3.2.1.3, 3.3.2.1.4
9	36	Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Εφεδρειών.	§§ 1.7 (ΠΙΝ. 1), 3.3.2.4.3, 3.3.2.4.4
10	41.3	Αδυναμία Λειτουργίας Μονάδων, διαδικασίες και προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, και αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 για αυτές.	§ 3.3.2.5.4
11	44.1	Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων.	§ 3.3.2.6, 3.3.2.7
12	44.2	Μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας Μονάδων.	§§ 5.1, 5.2
13	44.4	Συστηματική κατάθεση στη ΡΑΕ από τους Παραγωγούς αναλυτικών στοιχείων των λειτουργικών δαπανών των Μονάδων τους.	-
14	46.3	Διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων των Μονάδων.	§ 3.3.3.5.2

15	55.3.Η	Αριθμητική σύμπτωση τιμών Προσφορών Έγχυσης ή δηλώσεων Φορτίου που δεν εντάσσονται στο σύνολό τους στο Πρόγραμμα ΗΕΠ.	§ 3.4.10, Ι.2.2.9
16	60.9.Β	Παραστατικό εξόφλησης οφειλών εκκαθάρισης ΗΕΠ.	-
17	64.1	Επικοινωνία μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του Διαχειριστή του Συστήματος και των Συμμετεχόντων. Κοινοποιήσεις ή υποβολές εγγράφων.	§ 3.3.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V
18	66.1	Τρόπος δημοσιοποίησης, τύπος και περιεχόμενο στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ.	§§ 3.2.8, 3.6.1, 3.9
19	67.2.Α,Β	Προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος.	§ 1.7 (ΠΙΝ. 1)
20	69.1	Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
21	69.3	Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
22	69.4	Καθορισμός εναλλακτικών τρόπων κοινοποίησης Δηλώσεων Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ στην περίπτωση αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων.	§§ 3.8.1, 3.8.2
23	84.2	Λεπτομέρειες αναφορικά με το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.	-
24	91.5	Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την Κάλυψη Χρηματικών Υποχρεώσεων Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Συστήματος ΗΕΠ.	§ 2.4, ΠΙΝ. 2

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

- [1] ΛΑΓΗΕ, «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (Έκδοση 2.1),» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.lagie.gr/rythmistiko-plaisio/kodik-es-kanonismoi/>.
- [2] ΑΔΜΗΕ, «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ) (Έκδοση 2.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodik-es-egcheiridia/doccat/list/Document/671/>.
- [3] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodik-es-egcheiridia/doccat/list/Document/649/>.
- [4] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Βουλγαρίας,» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/prothesmiaki-agora/makroprothesmes-dimoprasies/chrisimes-plirofories/>.
- [5] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας,» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/prothesmiaki-agora/makroprothesmes-dimoprasies/chrisimes-plirofories/>.
- [6] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις Ελλάδας - Αλβανίας και Ελλάδας - FYROM,» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/prothesmiaki-agora/makroprothesmes-dimoprasies/chrisimes-plirofories/>.
- [7] ΑΔΜΗΕ, «Κανονισμοί Πρόσβασης στη Διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας,» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/prothesmiaki-agora/makroprothesmes-dimoprasies/chrisimes-plirofories/>.
- [8] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodik-es-egcheiridia/doccat/list/Document/649/>.
- [9] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodik-es-egcheiridia/doccat/list/Document/649/>.
- [10] «Νόμος 4001 (ΦΕΚ Α' 179 / 22.8.2011),» [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [11] «Νόμος 2773 (ΦΕΚ Α' 286 / 22.12.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [12] «Νόμος 3468 (ΦΕΚ Α' 129 / 27.6.2006),» [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [13] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Κατανομής (Έκδοση 3.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available: <http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodik-es-egcheiridia/doccat/list/Document/649/>.
- [14] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ Β' 889 / 22.3.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [15] «Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 (ΦΕΚ Β' 3108 / 23.11.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [16] ΡΑΕ, «Πρακτικό υπ' αριθμ. 51/2012 της Ολομέλειας της 27ης Δεκεμβρίου 2012,» (ΦΕΚ Β'

- 502/5.3.2013). [Ηλεκτρονικό]. Available:
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [17] «Υπουργικές Αποφάσεις Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15606, 15641 (ΦΕΚ Β' 1420 / 15.7.2009),» [Ηλεκτρονικό]. Available: http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [18] ΡΑΕ, «Μεθοδολογία για την Ενσωμάτωση του Κόστους Εκπομπών CO2 στις Προσφορές Έγχυσης των Μονάδων,» (Απόφαση 643/2011 - ΦΕΚ Β' 1091 / 1.6.2011). [Ηλεκτρονικό]. Available:
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [19] «Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.8786/2010 (ΦΕΚ Β' 646 / 14.5.2010),» [Ηλεκτρονικό]. Available:
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [20] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Γενικών Διατάξεων (Έκδοση 6.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available:
<http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-egcheiridia/doccat/list/Document/649/>.
- [21] ΑΔΜΗΕ, «Εγχειρίδιο Λεξιλογίου (Έκδοση 5.0),» [Ηλεκτρονικό]. Available:
<http://www.admie.gr/rythmistiko-plaisio/kodikes-egcheiridia/doccat/list/Document/649/>.
- [22] «Νόμος 3734 (ΦΕΚ Α' 8 / 28.1.2009),» [Ηλεκτρονικό]. Available:
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [23] «Νόμος 4062 (ΦΕΚ Α' 70 / 30.3.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Available:
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [24] «Νόμος 3851 (ΦΕΚ Α' 85 / 4.6.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Available:
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.
- [25] «Απόφαση ΡΑΕ 1599/2011 (ΦΕΚ Β' 179 / 6.2.2012),» [Ηλεκτρονικό]. Available:
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΕΠ	39
ΣΧΗΜΑ 2: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	61
ΣΧΗΜΑ 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ	71
ΣΧΗΜΑ 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	72
ΣΧΗΜΑ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	76
ΣΧΗΜΑ 6: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	81
ΣΧΗΜΑ 7 : ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	92
ΣΧΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	103
ΣΧΗΜΑ 9: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	103
ΣΧΗΜΑ 10: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ	121
ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ51 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ	130
ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ52 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ	135
ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ53 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ –ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ	137
ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ54 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	138
ΣΧΗΜΑ 15: ΗΕΠ55 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ – ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ	140
ΣΧΗΜΑ 16: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U	157
ΣΧΗΜΑ 17: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕΠ	172
ΣΧΗΜΑ 18: ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U	173
ΣΧΗΜΑ 19: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	175
ΣΧΗΜΑ 20: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U	176
ΣΧΗΜΑ 21: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ P_{MAX}	180
ΣΧΗΜΑ 22: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	183
ΣΧΗΜΑ 23: ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	184
ΣΧΗΜΑ 24: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	185
ΣΧΗΜΑ 25: ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	186
ΣΧΗΜΑ 26: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΒΕΣΗΣ	200
ΣΧΗΜΑ 27: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ	201
ΣΧΗΜΑ 28: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ	202
ΣΧΗΜΑ 29: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ	202
ΣΧΗΜΑ 30: ΌΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	204
ΣΧΗΜΑ 31: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ	308
ΣΧΗΜΑ 32: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΘΥΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΓΗΕ	311
ΣΧΗΜΑ 33: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ	312
ΣΧΗΜΑ 34: ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΜΣΗΘΥΑ	317

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝ. 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ	36
ΠΙΝ. 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ.	55
ΠΙΝ. 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ)	76
ΠΙΝ. 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	78
ΠΙΝ. 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	86
ΠΙΝ. 6: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	89
ΠΙΝ. 7: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ D.....	120
ΠΙΝ. 8: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ	122
ΠΙΝ. 9: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ	123
ΠΙΝ. 10: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ Α-Β ΩΣ Α-Ε ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ	141
ΠΙΝ. 11: ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	156
ΠΙΝ. 12: ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ	163
ΠΙΝ. 14: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.....	164
ΠΙΝ. 16: ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ISO ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ NEW & CLEAN	164
ΠΙΝ. 18: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ISO / NEW & CLEAN)	165
ΠΙΝ. 20: ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ	167
ΠΙΝ. 21: ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.....	169
ΠΙΝ. 22: ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΘΡΩΝ 262 ΚΔΣ ΚΑΙ 44 ΚΣΗΕ	177
ΠΙΝ. 23: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.....	178
ΠΙΝ. 24: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	178
ΠΙΝ. 25: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	179
ΠΙΝ. 26: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	179
ΠΙΝ. 27: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΈΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	184
ΠΙΝ. 28: ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ UC.....	211

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΟΡΟΣ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§)
Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας	1.4, 1.4.4, 1.6.6.2
Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις	1.4, 1.4.2
Αδυναμία Λειτουργίας (Δήλωση)	3.3.2.5.4
Αντικειμενική Συνάρτηση (προβλήματος ΗΕΠ)	1.3.2.2.1
Αντλητικές Μονάδες (Υδροηλεκτρικών)	3.3.2.3.2
Απώλειες (Συστήματος, Δικτύου)	δες και «Συντελεστές Απωλειών»
Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ή ΑΡΠ, ή AGC) (γενικά, Ελάχιστη κ' Μέγιστη Φόρτιση υπό ΑΡΠ)	3.2.7.4, 3.3.2.4.2, 3.3.2.7.2, 3.3.3.5.2, 1.3.2.2.3, 1.3.2.2.4
Αυτοπαραγωγός	1.6.1, 3.3.2.1.1, 3.3.2.7.2, 3.3.3.2
Βοηθητικά Φορτία (Μονάδας)	3.1.3, 3.2.2, 3.3.2.3.1, 3.3.2.3.2, 3.3.2.7.2
Δεδομένα Εισόδου ΗΕΠ	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
Δευτερεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εύρος, Εφεδρεία)	3.2.7.1, 3.2.7.4, 3.3.3.5.2, 1.3.2.2.3, 1.3.2.2.4
Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης	3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας	3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων	δες και «Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας»
Δήλωση Φορτίου (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβολή, περιεχόμενο)	3.3.2.3, 3.3.3.1, 3.4.10.2
Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς (μελέτη, χρήση, ενεργοποίηση, μοντέλο)	1.4.3, 3.2.3, 1.3.1.6, 1.3.2.2.17, 1.3.2.2.18
Διασυνδέσεις (διαχείριση, περιορισμοί)	1.4, 1.4.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.1, 3.3.2.1, 3.3.2.3.2, 1.3.2.2.21
Διαχρονικοί Περιορισμοί (προβλήματος ΗΕΠ)	3.4.9.6
Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΟΤΣ, Εφεδρειών)	3.8.3
Δυϊκές Τιμές (περιορισμών ΗΕΠ)	3.4.7, 3.4.12, 1.2.2.10, 1.4.2
Εγγυήσεις Συμμετοχής	2.3, 2.4, ΠΙΝ. 2
Ειδικός Λογαριασμός του Άρθρου 143 του Ν.4001 για τις Μονάδες ΑΠΕ (Λ-Γ)	4.1.5.3, VII.1.3

ΟΡΟΣ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§)
Εκκαθάριση ΗΕΠ (ή DAS Settlement)	1.6.7.1, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εκκίνηση Θερμικής Μονάδας (γενικά, Ειδικό Κόστος)	5.4, 1.3.2.2
Έλεγχος Εγκυρότητας (Π ροσφορών, Δ ηλώσεων)	3.3.3
Επικουρικές Υπηρεσίες (γενικά, καθορισμός αναγκών)	3.2.7
Εφεδρείες (Π ροσφορές, Α παιτήσεις)	3.3.2.4, 3.2.7
Ημέρα Αναφοράς	2.4.1, 4.1.3
Ημέρα Κατανομής	3.1.1, ΠΙΝ. 1
Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ή ΗΕΠ)	1.4.3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ικανότητα Επανεκκίνησης από Γενική Διακοπή	3.2.7.1, 3.3.3.5.2
Ισοζύγιο Ενέργειας	1.4.4, 3.4.9.1, 1.3.2.2.17
Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ	2.2.5, 3.2.6, 4.1.5.4
Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδας	3.3.2.7, 3.3.3.5.1, 5.1.9.1
Κατώτερη Θερμογόνο δύναμη Καυσίμου (ή Lower Heating Value - LHV)	3.3.3.5.2, 5.1.4.2
Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού, ή Shut down Cost, ή Start up Cost)	5.4.2, 1.3.2.2.7, 1.3.2.2.8
Κόστος Μηδενικού Φορτίου (ή No Load Cost)	5.1.7.1
Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς (Λ-Δ)	4.2.1, 4.2.4, VII.2.2
Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ (Λ-Α)	4.1.6
Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ (Λ-Β)	4.2.1, VII.2.1
Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Η παραγωγής (Ολική, Μερική)	3.3.2.5
Μείζων Βλάβη (Δήλωση)	3.3.2.5.4
Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών CO ₂	3.3.3.5.2, 5.1.5,
Μέσο Ειδικό Κόστος Πρόσθετων Δαπανών Συντήρησης λόγω Λειτουργίας	3.3.3.5.2, 5.1.5,
Μέσο Ειδικό κόστος Πρώτων Υλών εκτός Καυσίμου	3.3.3.5.2, 5.1.5
Μεταβατική Περίοδος	2.4.1, 2.4.5, 4.1.2, 4.1.7
Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Μέσο, Ελάχιστο)	5.1, 5.2, 5.3
Μητρώο Μονάδων (γενικά, εγγραφή)	2.2.8

ΟΡΟΣ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§)
Μητρώο Συμμετεχόντων (γενικά, εγγραφή)	2.1, 2.2
<u>Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης (γενικά, εγγραφή)</u>	X.1.4, X.1.1
Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος	1.4.1, 2.1
Νόμιμη Εκπροσώπηση Συμμετέχοντα	2.2, 2.3, VIII.6
Όρια Ικανότητας Παραγωγής (Μ ονάδας)	3.4.9.4
Οριακές Τιμές Παραγωγής (ή ΟΤΠ)	1.4.3, 3.4.12, 3.5.2, 4.1.6, I.2.2.10, I.4.2
Οριακή Τιμή Συστήματος (ή ΟΤΣ)	1.4.3, 1.6.7.1, 3.4.12, 3.5.2, 4.1.6, I.2.2.10, I.4.2
Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ή ΟΤΑ)	1.4, 1.4.4, 1.6.6.2
Παραγωγός	1.6.1, 2.2.1
Πελάτης (Επιλέγων, Αυτοπρομηθευόμενος)	1.6.3, 1.6.5, 2.2.4
Περίοδος Κατανομής	3.4.1
Περιορισμοί Προβλήματος ΗΕΠ (περιγραφή, παραβίαση)	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ποσοστιαία Σύνθεση Καυσίμων	5.1.4.3, 3.3.3.5.2
Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ	3.2.5, 3.3.1.2
Πρόβλεψη Φορτίου	3.2.4, 3.3.1.1, I.2.2.3
Πρόθεση Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας	3.3.2.5.5
Προμηθευτής	1.6.2, 2.2.2
Προσφορά Έγχυσης (Μη Τιμολογούμενη, Τιμολογημένη, υποβαλλόμενη από τον Λειτουργό, υποβολή, τροποποίηση, εγκυρότητα)	3.3.2.1, 3.3.3.2, 5.3, 1.IV.1
Πρωτεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εφεδρεία)	3.3.2.4.2, 3.5.1, I.2.2.4, I.2.2.6
Ρυθμός Μεταβολής Παραγωγής	I.2.2.4, I.3.2.2.20
Σβέση Θερμικής Μονάδας	3.4.5, I.2.2.4, I.3.2.2.2, I.3.2.2.8
Στατή Εφεδρεία	3.2.7.1
Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας	2.1, 2.2
Συμβεβλημένη Μονάδα (Επικουρικών Υπηρεσιών, Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος)	4.1.5.6
<u>Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ</u>	<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ</u>
<u>Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ)</u>	2.2.5, X.1.1, X.4
Συντελεστές Απωλειών (Έγχυσης ή GLF, Φορτίου ή LLF)	3.2.2, I.2.2.5
Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης	2.3

ΟΡΟΣ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§)
Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή Μονάδας (ή Technical Minimum)	3.3.3.5.2, 3.3.2.7.2, 3.4.9.4
<u>Τεχνικό Προσάρτημα (Εγκεκριμένο, Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ)</u>	X.1.3, X.1.1
Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής (Δήλωση, περιεχόμενο)	3.1.3, 3.3.2.6, 3.3.3.5, 1.IV.1
<u>Τοπικός Επεξεργαστής (Μονάδας ΣΗΘΥΑ)</u>	X.2.2.1, X.2.1.3, X.1.3
Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία (γενικά, Κόστος Καυσίμου Διατήρησης Ετοιμότητας, Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης εκτός Καυσίμου)	I.2.2.1, I.2.2.4, I.3.2.2.4, I.3.2.2.10
Υδάτινοι Πόροι (διαχείριση, Δηλώσεις)	3.1.3, 3.3.2.2, 5.2, 5.3.2
Υποχρεωτικά Νερά (ή Mandatoty Hydro Injections)	3.1.3, 3.3.2.2, I.2.2.1
Υποχρεωτική Κοινοπραξία (ή mandatory pool)	1.4.3
Φορέας Εκκαθάρισης ΗΕΠ	2.3
<u>Φορέας Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης (γενικά, Μητρώο, προϋποθέσεις εγγραφής)</u>	X.1.4, X.1.1
Φορέας Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ	2.3
Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (ή ΦΔΜ)	1.4.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.3.1, 3.3.3.2
Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης	3.3.2.3.2, 3.3.2.1.4, 3.3.2.3.5

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ	ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
AGC	Automatic Generation Control (Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής)
AR	Interconnection Access Rules (ή ‘Auction Rules’)
ATC	Available Transmission Capacity (Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς)
CAS	Control Area Schedules
CASC	Capacity Allocating Service Company
CBSb	Control Block Schedules-bilateral
CBSm	Control Block Schedules – multilateral
CHP	Cogeneration of Heat and Power (και ΣΗΘΥΑ)
<u>DS</u>	<u>Dispatch Schedule (και ΠΚ)</u>
ED	Economic Dispatch (Οικονομική Κατανομή Φορτίου)
EMS	Energy Management System
ESS	ETSO Scheduling System
ETMEAP	Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων
EWOS	Electronic Web Offer Submission (Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών του Διαχειριστή του Συστήματος για τις Δημοπρασίες)
ExPIP	Ex-Post Imbalance Pricing
FLOL	Flag On-Line (σημαία λειτουργίας Η Μονάδας)
GLF	Generation Loss Factor
GP	Goal Programming (Προγραμματισμός Στόχου)
<u>IDS</u>	<u>Intraday Dispatch Schedule (και ΕΠΚ)</u>
LLF	Load Loss Factor
LP	Linear Programming (Γραμμικός Προγραμματισμός)
MAVC	Minimum Average Variable Cost (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος)
MCMODE	Market Mode (η Η Μονάδα πρέπει να μεταβάλλει την παραγωγή ενεργού ισχύος ακολουθώντας Εντολές Κατανομής που εκδίδονται από το λογισμικό ΚΠΧ)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ	ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
MIP	Mixed-Integer Programming (Μεικτός Ακέραιος Προγραμματισμός)
<u>MMS</u>	<u>Market Management System (Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς)</u>
NCAP	Net CAPacity (Καθαρή Ισχύς Μονάδας)
NTC	Net Transfer Capacity (Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς)
PLC	Programmable Logic Controller (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής)
PMP	Production Marginal Price
<u>PTR</u>	<u>Physical Transmission Rights (και ΦΔΜ)</u>
RES	Renewable Energy Sources
<u>RTD</u>	<u>Real-Time Dispatch (και ΚΠΧ)</u>
SCC	South Co-ordination Center (Νότιο Συντονιστικό Κέντρο)
SMP	System Marginal Price
TLF	Transmission Loss Factor (Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών Παραγωγής - GLF)
TPS	Trader Party Schedule
TRM	Transmission Reliability Margin (Περιθώριο Αξιοπιστίας Μεταφοράς)
TTC	Total Transmission Capacity (Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς)
UC	Unit Commitment (πρόβλημα ένταξης μ <u>M</u> ονάδων)
UT	Universal Time
XSD	XML Schema Definition
ΑΔΙ	Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος
ΑΠΕ	Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και RES)
ΑΡΠ	Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (και AGC)
ΑΔΜΗΕ	Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΕΔΔΗΕ	Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΠΚ	Ενδοημερήσιο Πρόγραμμα Κατανομής <u>(και IDS)</u>
ΗΕ	Ηλεκτρική Ενέργεια
ΗΕΠ	Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός
ΚΔΣ	Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΚΜΣ	Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ <u>(και ΚΜΣΗΘΥΑ)</u>
ΚΠΧ	Κατανομή Πραγματικού Χρόνου <u>(και RTD)</u>
ΚΣΗΕ	Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
<u>ΛΑΓΗΕ</u>	<u>Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας</u>
ΟΤΑ	Οριακή Τιμή Αποκλίσεων

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ	ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ
ΟΤΠ	Οριακή Τιμή Παραγωγής (και ΡΜΡ)
ΟΤΣ	Οριακή Τιμή Συστήματος (και ΣΜΡ)
ΠΚ	Πρόγραμμα Κατανομής <u>(και DS)</u>
ΡΑΕ	Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΣΔΙ	Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος
ΣΔΜΙ	Συντελεστής Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος
ΣΕΠ	Σφάλμα Ελέγχου Περιοχής
<u>ΣΗΘ</u>	<u>Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (και CHP)</u>
ΣΗΘΥΑ	Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (και ΗΕCHP)
ΦΔΜ	Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς <u>(και PTR)</u>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

1.1 Σκοπός του Εγχειριδίου

Το Εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ώστε να διατυπωθούν και να εξετασθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, και εγκρίθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Θα αναθεωρείται περιοδικά ώστε να αντανακλά νεώτερα ή αναθεωρημένα στοιχεία που αναδύονται κατά την εξέλιξη της αγοράς, και ιδιαίτερα όταν τροποποιείται σημαντικά ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο εξής ΚΣΗΕ ή Κώδικας) [1]. Σκοπός του είναι η διευκρίνιση εννοιών και η περιγραφή των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων του ΚΣΗΕ, και ιδιαίτερα των σχετικών με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, τη μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, και τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

Σε περίπτωση τυχόν αντιφάσεων μεταξύ διατάξεων που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο και στον ΚΣΗΕ, υπερισχύουν οι διατάξεις του ΚΣΗΕ. Μεταγενέστεροι Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις ΡΑΕ που άπτονται θεμάτων που εμπεριέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο, υπερισχύουν των διατάξεων του Εγχειριδίου.

1.2 Δομή του Εγχειριδίου

Η δομή του Εγχειριδίου είναι η ακόλουθη:

- Στο Κεφάλαιο 1 δίδεται μία γενική περιγραφή της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ. Στην §1.7 αναφέρονται οι βασικές δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας της ~~α~~Αγοράς και παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αντίστοιχων διαδικασιών.
- Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων και οι προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων.
- Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ).
- Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται η διαδικασία της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και οι διακριτοί λογιστικοί λογαριασμοί που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς.
- Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται λεπτομερώς οι μεθοδολογίες υπολογισμού του κόστους λειτουργίας των ~~μ~~Μονάδων, θερμικών και υδροηλεκτρικών.
- Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζεται η μαθηματική διατύπωση του προβλήματος ΗΕΠ και η μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος.

- Στο Παράρτημα II δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία (τηλέφωνα, διευθύνσεις, ιστοσελίδες, τυποποιημένο έντυπο υποβολής αιτήματος) για την επικοινωνία των Συμμετεχόντων με το Λειτουργό της Αγοράς στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο αυτό.
- Στο Παράρτημα III παρουσιάζονται τα αρχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και των Συμμετεχόντων στα πλαίσια του ΗΕΠ.
- Στο Παράρτημα IV παρουσιάζονται τα πρότυπα των αρχείων αυτών που υποβάλλουν οι Συμμετέχοντες στο Πληροφοριακό Σύστημα του Λειτουργού της Αγοράς (MMS).
- Στο Παράρτημα V παρουσιάζονται τα πρότυπα που σχετίζονται με τη Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και τη Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας από το Λειτουργό της Αγοράς.
- Στο Παράρτημα VI εκτίθενται παραδείγματα αναφορών της **ΕΕ**κκαθάρισης όπως αυτά παράγονται για τους συμμετέχοντες από το Πληροφοριακό Σύστημα MMS.
- Στο Παράρτημα VII γίνεται αναλυτική, μαθηματική περιγραφή των χρεοπιστώσεων που αφορούν την **ΕΕ**κκαθάριση του ΗΕΠ και τους υπόλοιπους διακριτούς λογαριασμούς Α-Β ως Α-Ε που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς.
- Στο Παράρτημα VIII ~~αυτό~~ παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που υποβάλλονται στον Λειτουργό της Αγοράς για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων.
- Στο Παράρτημα ΙΧ δίνονται οι ορισμοί των σχημάτων που χρησιμοποιούνται στα Διαγράμματα Ροής για την περιγραφή των διαδικασιών της Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

1.3 Κοινό

Το Εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται:

- α. Σε υποψήφιους Συμμετέχοντες και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την Ελληνική **Α**γορά **ΗΕ**ηλεκτρικής **ε**νέργειας, που θέλουν να κατανοήσουν τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της.
- β. Στους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες στην **Ε**λληνική **Α**γορά **ΗΕ**ηλεκτρικής **ε**νέργειας, οι οποίοι έχουν εμπειρία με τις διαδικασίες της αγοράς, αλλά επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ΚΣΗΕ. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 3, 4, 5 και τα Παραρτήματα Ι και VII.
- γ. Στους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες στην **Ε**λληνική **Α**γορά **ΗΕ**ηλεκτρικής **ε**νέργειας, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με τις διαδικασίες της αγοράς, και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 3, 4, 5, και τα Παραρτήματα ΙΙΙ και VII.
- δ. Στους αναλυτές των **Α**γορών **ΗΕ**ηλεκτρικής **ε**νέργειας, που θέλουν να κατανοήσουν το μηχανισμό επίλυσης της **Α**γοράς. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 1, 3 και το Παράρτημα Ι.

1.4 Δομή της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας εφοδιασμού και της οικονομικής βελτιστοποίησης της αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελληνική Επικράτεια, απαιτείται ο αποτελεσματικός συνδυασμός μακροχρόνιων αποφάσεων για την εγκατάσταση και τη διαθεσιμότητα ισχύος αλλά και βραχυχρόνιων αποφάσεων για την ορθή κατανομή των πόρων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισμού δομείται από τρεις επιμέρους αγορές που είναι διακριτές όσον αφορά τα χρονικά τους πλαίσια αναφοράς:

- α. τη ~~μ~~Μακροχρόνια ~~α~~Αγορά που περιλαμβάνει τις επιμέρους αγορές διαθεσιμότητας ισχύος (Capacity Market), και εκχώρησης μέσω δημοπρασιών, των ~~μ~~Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ) στις Διασυνδέσεις με τις όμορες χώρες.
- β. τη ~~ε~~Βραχυχρόνια (~~χ~~Χονδρεμπορική) ~~α~~Αγορά ~~ε~~Ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών, που προγραμματίζεται βάσει του Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) (Energy and Ancillary Services Market).
- γ. την “Εκ-των-υστέρων” (Ex-Post) ~~α~~Αγορά ~~ε~~Εξισορρόπησης ενέργειας (‘Balancing Market’), η οποία προς το παρόν περιορίζεται στον σε μεταγενέστερο χρόνο υπολογισμό της ~~ε~~Οριακής ~~ε~~Τιμής αποκλίσεων (ΟΤΑ), με βάση πραγματικά δεδομένα ~~π~~λέον για τις εγχύσεις και τις απομαστεύσεις που έλαβαν χώρα για κάθε παρελθούσα ~~η~~Ημέρα ~~κ~~Κατανομής, και στην Εκκαθάριση των Αποκλίσεων των μετρηθέντων (πραγματικών) ποσοτήτων από τις αρχικά προγραμματισθείσες στον ΗΕΠ, με την ΟΤΑ αυτή.

1.4.1 Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος

Ο μηχανισμός της Αγοράς Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος έχει ως στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου του ~~π~~Παραγωγού, ο οποίος λαμβάνει αμοιβή έναντι μέρους του κόστους κεφαλαίου επένδυσης, αλλά και του ~~π~~Προμηθευτή ο οποίος εξασφαλίζει την αποφυγή υπερβολικά υψηλών τιμών στην ημερήσια Αγορά Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών (Χονδρεμπορική Αγορά), ~~καθώς ακριβώς διότι~~ μειώνεται ο βραχυχρόνιος κίνδυνος του ~~π~~Παραγωγού.

Η Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος δημιουργήθηκε για να εξασφαλίζει την επάρκεια και την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροχρόνια βάση αμείβοντας την αξιοπιστία κάθε Μονάδας και υλοποιείται με την έκδοση από κάθε Παραγωγό Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) που αντιστοιχούν στην πραγματική διαθεσιμότητα κάθε Μονάδας του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος. Για παράδειγμα, μία Μονάδα με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW θα μπορούσε, μετά τον προσδιορισμό της διαθεσιμότητάς της από τον Διαχειριστή του Συστήματος, να εκδώσει ΑΔΙ για 250 MW.

Κάθε Προμηθευτής συνάπτει με τους Παραγωγούς Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ), με οικονομικούς όρους που συμφωνούνται μεταξύ τους, προκειμένου να καλύψει την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος που του αναλογεί. Ως σήμερα, και για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στην αγορά, λειτουργεί παράλληλα και ένας εναλλακτικός μηχανισμός, ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Σύμφωνα με αυτόν, οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής και οι Εκπρόσωποι Φορτίου μπορούν να επιλέξουν να μην συνάψουν απευθείας μεταξύ τους ΣΔΙ, αλλά να απευθυνθούν στον Διαχειριστή του Συστήματος, οπότε οι μεν Εκπρόσωποι ~~Φορτίου~~ υποχρεούνται στην καταβολή ενός τιμήματος ανάλογου της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους, οι δε Παραγωγοί εισπράτουν χρηματικά ποσά ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ των ΑΔΙ που έχουν καταθέσει στο σχετικό Μητρώο ΑΔΙ του Διαχειριστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μακροχρόνια αγορά διαθεσιμότητας ισχύος βρίσκονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ) [2] και στο Εγχειρίδιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) [3].

1.4.2 Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις

Η αγορά αυτή υλοποιείται μέσω δημοπρασιών για την εκχώρηση ετήσιων και μηνιαίων δικαιωμάτων που οργανών~~ο~~νται και διεξάγ~~ο~~νται σε τακτά διαστήματα από τους ~~δ~~Διαχειριστές των ~~ε~~Συστημάτων της

Ελλάδας και των όμορων χωρών. Οι εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες υποβάλλουν κλειστές, ηλεκτρονικές προσφορές μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, με κανόνες δημοπράτησης που συμφωνούνται/επικαιροποιούνται κάθε χρόνο από τους εμπλεκόμενους Διαχειριστές των δύο πλευρών κάθε Διασύνδεσης (ή ακόμη και από περισσότερους Διαχειριστές Συστημάτων), και δημοσιεύονται εκ των προτέρων στις ιστοσελίδες τους. Τα κείμενα αυτά, γνωστά ως ‘Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις’, ‘Interconnection Access Rules’ ή και ‘Auction Rules’, είναι προς-το-παρόν διαθέσιμα μόνο στην Αγγλική γλώσσα [4] [5] [6] [7]. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν και στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς [8] του Διαχειριστή του Συστήματος.

1.4.3 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (Χονδρεμπορική Αγορά)

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) συνιστά την Προ-Ημερήσια (Day-Ahead) Χονδρεμπορική Αγορά και έχει ως στόχο το βέλτιστο προγραμματισμό της λειτουργίας των θερμικών και υδροηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής του Συστήματος, των Μονάδων ΑΠΕ και της διαθέσιμης ενέργειας από Εισαγωγές, προκειμένου να καλύπτεται, σε ημερήσια βάση, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από καταναλωτές, η ζήτηση για Εξαγωγές ενέργειας από τη χώρα και οι απαραίτητες Επικουρικές Υπηρεσίες. Κάθε Μονάδα παραγωγής υποχρεούται να προσφέρει το σύνολο της διαθεσιμότητάς της, τόσο σε ενέργεια όσο και σε επικουρικές υπηρεσίες στην Χονδρεμπορική Αγορά (ΗΕΠ). Πρόκειται συνενπώς για ένα μοντέλο αγοράς «Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας» (Mandatory Pool).

Υποχρεωτική Κοινοπραξία: Το μοντέλο της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ στο οποίο συναλλάσσεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας και των συμπληρωματικών προϊόντων αυτής που θα παραχθούν, θα καταναλωθούν και θα διακινηθούν την επόμενη ημέρα στην αγορά. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Αγορά υποχρεούνται να συμμετέχουν στην Υποχρεωτική Κοινοπραξία. Δεν επιτρέπονται φυσικές διμερείς συναλλαγές (physical bilateral transactions) μεταξύ των Εξυμμετεχόντων της Αγοράς.

Στα πλαίσια του μοντέλου Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας, η διαμετακόμιση (transit) ηλεκτρικής ενέργειας από μία περιοχή εκτός Ελλάδος σε μία άλλη, μέσω της Ελληνικής επικράτειας, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσω Εισαγωγής (πώλησης) της εν λόγω ενέργειας στην Υποχρεωτική Κοινοπραξία και Εξαγωγής (αγοράς) της από αυτή.

Στον ΗΕΠ ενσωματώνονται οι εξής επιμέρους αγορές-μηχανισμοί, οι οποίες βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος:

- A) **Αγορά Ενέργειας:** Καλύπτονται οι ποσοτικές ανάγκες των καταναλωτών σε ηλεκτρική Ενέργεια Ες κατά τις ώρες που αυτή είναι απαραίτητη.
- Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι Παραγωγοί (θερμικών σταθμών, υδροηλεκτρικών και ΑΠΕ) και οι εισαγωγείς (Εμποροι ή Προμηθευτές).
 - Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες) και οι Εξαγωγείς (Προμηθευτές και Παραγωγοί)
- B) **Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών:** Καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδότησής τους.
- Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι Παραγωγοί (θερμικών και υδροηλεκτρικών σταθμών).
 - Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες), και οι Εξαγωγείς (Εμποροι, Προμηθευτές και Παραγωγοί).
- Γ) **Μηχανισμός Αγοράς για την χωροθέτηση της παραγωγής κοντά στα κέντρα κατανάλωσης:** Παρέχει κίνητρα χωροθέτησης των νέων Μονάδων κατά το δυνατόν εγγύτερα στην κατανάλωση, στο βαθμό που αυτά είναι πραγματικά αναγκαία. Δεδομένης της υφιστάμενης συγκέντρωσης της παραγωγής στο βορρά, προβλέπεται αυξημένη συμμετοχή στην ετήσια χρέωση χρήσεως συστήματος των παρα-

~~γωγών του βορρά καθώς και~~ διαφοροποιημένη αμοιβή για τους ~~Π~~αραγωγών στο νότο σε περιπτώσεις που παρουσιάζεται συνωστισμός στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το βορρά στο νότο κατά τη διάρκεια του ημερήσιου προγραμματισμού.

Σημειώνεται ότι οι ~~Δ~~ιαζωνικοί ~~Π~~εριορισμοί ~~Μ~~εταφοράς δεν ενεργοποιήθηκαν με την έλευση της 5ης ~~Η~~μέρας Αναφοράς μεταφοράς αλλά ενδέχεται να ενεργοποιηθούν κατόπιν νέας σχετικής μελέτης από το Διαχειριστή του Συστήματος και ακόλουθης έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όλες οι αναφορές στις επιδράσεις τους που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο (π.χ. Διαφορετικές Οριακές Τιμές Παραγωγής Βορρά – Νότου) γίνονται για την πληρότητα του Εγχειριδίου και την πλήρη απεικόνιση των διατάξεων του ΚΣΗΕ.

Η επίλυση του ΗΕΠ προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας κάθε ~~Μ~~ονάδας, τις Εισαγωγές/Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την ικανοποίηση ~~της~~ ζήτησης ενέργειας ενεργειακού ισοζυγίου και των αναγκών επικουρικών υπηρεσιών την επόμενη ημέρα λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς του Συστήματος ~~Μ~~εταφοράς και τεχνικούς περιορισμούς λειτουργίας των Μονάδων παραγωγής.

Με την ενσωμάτωση στον ΗΕΠ των απαραίτητων ~~Ε~~πικουρικών ~~Υ~~πηρεσιών, των τεχνικών περιορισμών λειτουργίας των Μονάδων παραγωγής και των τεχνικών περιορισμών μεταφοράς του Συστήματος, οι οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν την ποσότητα ενέργειας που δύναται να διακινείται από το Βορρά προς το Νότο, αποκαλύπτεται η πραγματική συνολική αξία της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ποσοτικά (όγκος και χρόνος κατανάλωσης) όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της (συχνότητα, τάση και απαιτούμενη αξιοπιστία παροχής σε κάθε καταναλωτή).

Η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ενέργειας του ΗΕΠ (Οριακή Τιμή Συστήματος ή ΟΤΣ), αποτελεί την ενιαία τιμή στην οποία οι Προμηθευτές και οι Έμποροι αγοράζουν την ενέργεια που αναμένουν ότι θα απορροφήσουν από το Σύστημα οι Πελάτες τους και αμείβονται αντίστοιχα οι ~~Π~~αραγωγοί και οι Εισαγωγείς.

Η διασφάλιση, ~~μέσω των παραπάνω μηχανισμών,~~ της αξιοπιστίας και της διαφάνειας υπολογισμού της τιμής αυτής, είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη, σε επόμενη φάση, δευτερογενούς αγοράς πλήθους άλλων συμπληρωματικών προϊόντων (π.χ. παράγωγα, προθεσμιακές συμβάσεις αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας).

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος, αφενός μεν συνιστά την τιμή ~~Ε~~κκαθάρισης των συναλλαγών σε ημερήσια βάση, αφετέρου δε επιτρέπει την ανάπτυξη καμπυλών αναφοράς. Αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς ως προς την χρηματοοικονομική διαχείριση της ~~α~~γοράς ΗΕ ηλεκτρικής ενέργειας και την υποκείμενη αξία για επιπλέον συμπληρωματικά προϊόντα όπως, για παράδειγμα, προϊόντα αντιστάθμισης, προθεσμιακά προϊόντα, παράγωγα και άλλα σύνθετα προϊόντα τα οποία θα εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες των ~~Ε~~υμετεχόντων.

1.4.4 Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας

Στο σημερινό μοντέλο λειτουργίας της Ελληνικής ~~α~~γοράς ΗΕ, η Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας περιορίζεται στην Εκκαθάριση Αποκλίσεων που διενεργείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), όπου ως απόκλιση γενικά θεωρείται οποιαδήποτε διαφορά των προγραμματισθέντων στον ΗΕΠ ποσο-

τήτων από τα “εκ των υστέρων” μετρηθέντα. Δεν περιλαμβάνει καινούργιες ~~Π~~προσφορές ή με άλλο τρόπο συμμετοχή “παικτών”, παρά μόνο χρεοπιστώσεις που γίνονται από τον ~~Δ~~ιαχειριστή του Συστήματος, γιαυτό και δεν αποτελεί σήμερα ~~α~~γορά με την στενή έννοια του όρου. Αναμένεται όμως να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον με την προσαρμογή του τωρινού μοντέλου λειτουργίας της ~~α~~γοράς στο Ευρωπαϊκό “Target Model”. Κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων υπολογίζονται:

- α. Η ποσότητα ενέργειας των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και των Επιβεβλημένων καθώς και των Μη Επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής, ανά Συμμετέχοντα και Περίοδο Κατανομής.
- β. Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Συμμετέχοντα λόγω των παραπάνω Αποκλίσεων.
- γ. Το χρηματικό ποσό πίστωσης κάθε Συμμετέχοντα για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών, τη Διαθεσιμότητα Παροχής Συμπληρωματικής Ενέργειας και στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών.
- δ. Οι χρεοπιστώσεις για το Λογαριασμό Προσαυξήσεων, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ETMEAP), τις Υπηρεσίες ~~Κοινής Ωφέλειας Δημοσίου Συμφέροντος~~ και τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος.

Τα παραπάνω χρηματικά ποσά που αφορούν τις ~~α~~ποκλίσεις τιμολογούνται με βάση την ex-post υπολογιζόμενη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (δες και §1.6.6.2 παρακάτω). Η όλη διαδικασία περιγράφεται λεπτομερώς στο Τμήμα IV του ΚΔΣ [2] και στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς [9] του Διαχειριστή του Συστήματος.

1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο

1.5.1 Το Πλαίσιο της ΕΕ

Η αρχική Οδηγία 96/92/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ~~ε~~σωτερική ~~α~~γορά ~~η~~λεκτρικής ~~ε~~νέργειας υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 19 Δεκεμβρίου 1996 και τέθηκε σε ισχύ δύο μήνες αργότερα στις 19 Φεβρουαρίου 1997. Η Οδηγία καθόριζε κοινούς κανόνες για την παραγωγή, την μεταφορά και την διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Οδηγία 2003/54/ΕΚ για την Ηλεκτρική Ενέργεια είναι η βάση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία που καθορίζει την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί από τα Κράτη Μέλη από την 1η Ιουλίου 2004 και περιέχει, εκτός των άλλων Κεφαλαίων, τα εξής:

- α. την οργάνωση και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,
- β. τον διαχωρισμό της μεταφοράς και της διανομής,
- γ. την οργάνωση της πρόσβασης στο σύστημα,
- δ. ρυθμιστικές αρχές.

Επιπρόσθετα, η ΕΕ έχει δημοσιεύσει υπομνήματα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ για την Ηλεκτρική Ενέργεια και της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ για το Φυσικό Αέριο. Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1228/2003 για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας θέτει κανόνες για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των Κρατών Μελών. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004 και έγινε άμεσα ισχύων Κοινοτικός Νόμος.

Η Οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 αφορά σε μέτρα για την διασφάλιση της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και των επενδύσεων υποδομής. Η Οδηγία έπρεπε να εφαρμοσθεί από τα Κράτη Μέλη από τις 24 Φεβρουαρίου 2008.

Τα πιο σημαντικά θέματα από το υπόψη ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα παρακάτω:

- α. Γενικές Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος.
- β. Εξασφάλιση της μακροχρόνιας ικανότητας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων μεταφοράς.
- γ. Εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας μεταφοράς και αξιοπιστίας **ε**Συστήματος.
- δ. Διαχείριση των ροών ενέργειας στο σύστημα και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας όλων των αναγκαίων **ε**Επικουρικών **μ**Υπηρεσιών.
- ε. Εξασφάλιση της λειτουργίας και της συντονισμένης ανάπτυξης και διαλειτουργικότητας των διασυνδεδεμένων **ε**Συστημάτων.
- στ. Παροχή πληροφοριών στους χρήστες του **ε**Συστήματος για αποδοτική πρόσβαση και εξασφάλιση αποφυγής διακρίσεων μεταξύ των χρηστών του συστήματος.
- ζ. Διαχωρισμός των Λειτουργιών του Συστήματος.
- η. Αυτονομία σχετικά με νομικά θέματα, με θέματα λήψης αποφάσεων και με οργανωτικά θέματα, από μία καθέτως οργανωμένη επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας και από άλλες δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με την μεταφορά.
- θ. Δικαιώματα Ανεξάρτητης Διαχείρισης και λήψης αποφάσεων.
- ι. Καθορισμός μέτρων για την εξασφάλιση αποκλεισμού συμπεριφορών διακρίσεων.

Η Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την **ε**Εσωτερική **α**Αγορά **η**Ηλεκτρικής **ε**Ενέργειας και για την κατάρτιση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ αφορά μέτρα αποτελεσματικού διαχωρισμού της δραστηριότητας μεταφοράς από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας.

Η Οδηγία προβλέπει τρεις εναλλακτικές δομές:

- α. Πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό
- β. Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή (Independent System Operator - ISO). Η επιλογή του Ανεξάρτητου Διαχειριστή προβλέπει τη δυνατότητα της καθετοποιημένης εταιρίας, να διατηρεί την κυριότητα του Συστήματος Μεταφοράς, χωρίς ωστόσο να ελέγχει τη διαχείριση του. Η νέα εταιρία διαχείρισης (ISO) πρέπει να είναι πιστοποιημένη υπό αυστηρές προϋποθέσεις και να υπόκειται σε διαρκή εποπτεία.
- γ. Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Independent Transmission Operator-ITO). Η κυριότητα των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και η αρμοδιότητα διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς, μεταφέρεται σε νέα εταιρία (ITO), η οποία παραμένει τμήμα του εταιρικού σχήματος της μητρικής εταιρείας. Η νέα εταιρεία οφείλει να ικανοποιεί αυστηρά κριτήρια ανεξαρτησίας και αυτονομίας όσον αφορά ιδίως στα πάγια, το προσωπικό και την οικονομική λειτουργία της.

Σε εφαρμογή της και με την ενσωμάτωσή της στην Ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4001/2011 [10], επιλέχθηκε για την **ε**Ελληνική **α**Αγορά η τελευταία εναλλακτική με την ίδρυση των ανώνυμων εταιρειών ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ.

1.5.2 Ελληνική Νομοθεσία

Στον ιστότοπο της ΡΑΕ παρατίθεται κατάλογος των νόμων, υπουργικών αποφάσεων και κειμένων κανονιστικού περιεχομένου που διέπουν την Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα κυριότερα από τα κείμενα αυτά είναι:

- α. Ο Νόμος 2773/1999 [11] ο οποίος μετέφερε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/92/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία. Επίσης, ο νόμος αυτός ήταν η βάση για την δημιουργία της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) και του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) το έτος 2000.
- β. Ο Νόμος 3175/2003 ο οποίος, μεταξύ άλλων, τροποποίησε και τον Ν.2773/99 και εισήγαγε όλες τις νέες απόψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 54 του 2003. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις του Νόμου 2773/99 συνοψίζονται ως ακολούθως:
 - Καθορισμός μίας ~~υ~~ποχρεωτικής ~~η~~Ημερήσιας ~~α~~Αγοράς ~~ε~~Ενέργειας σύμφωνα με οικονομικές ~~π~~Προσφορές ενέργειας βασισμένες στην ~~α~~Αγορά, η οποία διεξάγεται σε ωριαία βάση, αντανακλώντας τουλάχιστον το μεταβλητό λειτουργικό κόστος κάθε ~~μ~~Μονάδας.
 - Εκκαθάριση των Αποκλίσεων.
 - Διατάξεις του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.
- γ. Ο Νόμος 3468/2006 με τον οποίο μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ και προωθείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. [12].
- δ. Ο Νόμος 4001/2011 [10] «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου» που δρομολογεί μεγάλες αλλαγές στην διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας της ~~α~~Αγοράς ~~Η~~Ηλεκτρικής-~~ε~~νέργειας με την σύσταση ανεξάρτητων ~~δ~~Διαχειριστών για το ~~ε~~Σύστημα ~~μ~~Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και για το ~~δ~~Δίκτυο ~~δ~~Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και ανεξάρτητου Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).
- ε. Ο «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΚΣΗΕ) [1].
- στ. Ο «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΚΔΣ) [2].

Τα κείμενα αυτά είναι σήμερα διαθέσιμα μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Συμπληρωματικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευούνται τον ιστότοπο του ΛΑΓΗΕ και τους ιστοτόπους των ~~δ~~Διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ.

1.6 Βασικοί Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κύριοι ~~ε~~Συμμετέχοντες και τα βασικά καθήκοντα τους στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.

1.6.1 Παραγωγοί, Αυτοπαραγωγοί

Οι Παραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Μονάδες ~~π~~Παραγωγής εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων. Οι Αυτοπαραγωγοί είναι κάτοχοι ~~ε~~Άδειας ~~π~~Παραγωγής οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους χρήση και εγγέουν την περίσσεια της ενέργειας στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.

1.6.2 Προμηθευτές

Οι Προμηθευτές είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας που αγοράζουν ενέργεια απευθείας μέσω του ΗΕΠ ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους.

1.6.3 Εισαγωγείς

Οι Εισαγωγείς είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ή Άδειας Εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ενέργειας από εξωτερικούς ~~παραγωγούς~~ ή ~~προμηθευτές~~ και εγχέουν τις ποσότητες αυτές στον ΗΕΠ μέσω των ~~διασυνδέσεων~~. Εισαγωγές μέσω των ~~διασυνδέσεων~~ μπορούν να προγραμματίζονται και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες για δική τους χρήση.

1.6.4 Εξαγωγείς

Οι Εξαγωγείς είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ή Άδειας Παραγωγής ή Άδειας Εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ενέργειας από τον ΗΕΠ ώστε να τις εξάγουν σε ~~άλλες χώρες/διαχειριστές άλλων χωρών~~ μέσω των διασυνδέσεων.

1.6.5 Πελάτες (Επιλέγοντες – Αυτοπρομηθευόμενοι)

Οι Επιλέγοντες Πελάτες είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον ~~προμηθευτή~~ τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του ΗΕΠ για δική τους αποκλειστική χρήση.

1.6.6 Ο Κύριος και Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.)

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ~~τις Μονάδες σταθμούς~~ παραγωγής ~~της ΔΕΗ ή από ανεξάρτητους Παραγωγούς Ενέργειας~~ και, στην περίπτωση των ~~εξ~~ εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, ~~εγχέεται στα από τα~~ σημεία των ~~διασυνδέσεων~~ με τα γειτονικά ηλεκτρικά συστήματα – μεταφέρεται στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ~~της Υψηλής Τάσης (καταναλώσεις Συστήματος)~~ και στο Δίκτυο Διανομής, μέσω του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς.

Κατ' εφαρμογή του Ν.4001/2011 (άρθ.97, §2-3) [10], η κυριότητα του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (υψηλής και υπερυψηλής τάσης) ~~μεταβιβάστηκε/μεταβιβάζεται~~ από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ~~ΑΔΜΗΕ ΑΕ~~, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου. ~~Η~~ ΑΔΜΗΕ ΑΕ ~~υποχρεούται να~~ ασκεί τις αρμοδιότητες και ~~να~~ εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Συστήματος και ~~επομένως~~ είναι σήμερα επιφορτισμένη ~~με~~ με την καθημερινή φυσική λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, κατασκευάζοντας πρόσθετες γραμμές και υποσταθμούς, και επενδύοντας σε έργα που βελτιώνουν και ενισχύουν το υπάρχον Σύστημα Μεταφοράς. ~~Ιδιαίτερα: Μερικές από τις δραστηριότητες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. περιγράφονται περιληπτικά στην συνέχεια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιχειρησιακό αντικείμενο του Διαχειριστή του Συστήματος παρέχονται στην ιστοσελίδα του.~~

1.6.6.1 Κατανομή Πραγματικού Χρόνου

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προγραμματίζει την λειτουργία των Κατανεμόμενων Μονάδων, των Συμβεβλημένων Μονάδων σύμφωνα και με τους όρους των σχετικών Συμβάσεων, των Εκτάκτων Εισαγωγών και των Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, και εκδίδει Εντολές Κατανομής σε πραγματικό χρόνο

για την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, ώστε η συνολική απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας να διενεργείται υπό όρους καλής και αξιόπιστης λειτουργίας του Συστήματος, ευχέρειας αντιμετώπισης απρόβλεπτων συμβάντων, ποιότητας τροφοδότησης του Φορτίου, και ελαχιστοποίησης της συνολικής δαπάνης. Λεπτομερέστερη έκθεση των διαδικασιών αυτών μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο Εγχειρίδιο Κατανομής [13] του Διαχειριστή του Συστήματος.

1.6.6.2 Εκκαθάριση Αποκλίσεων

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ~~πρέπει να~~ επιβεβαιώ~~σει~~ και ~~να~~ οριστικοποι~~εί~~~~σει~~ τα μετρούμενα μεγέθη. Η εκ των υστέρων υπολογιζόμενη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (στο εξής ΟΤΑ), σύμφωνα με την οποία διευθετούνται οι ~~α~~Αποκλίσεις ποσότητας ενέργειας για κάθε ~~Περίοδο~~~~ρα~~ ~~κ~~Κατανομής, υπολογίζεται ~~από το εκτελώντας ένα~~ Ex-Post Imbalance Pricing (‘ExPIP’) πρόγραμμα, που χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία περιλαμβανομένων της διαθεσιμότητας των μονάδων και του φορτίου του Συστήματος. Η με αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενη εκ των υστέρων ΟΤΑ χρησιμοποιείται στην ~~ε~~Εκκαθάριση των ~~α~~Αποκλίσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά. ~~Επομένως, ο~~ Διαχειριστής του Συστήματος ~~πρέπει να~~ επιβεβαιώ~~σει~~ και ~~να~~ οριστικοποι~~εί~~~~σει~~ τα ποσά ~~της ε~~Εκκαθάρισης ~~Αποκλίσεων~~, ~~να~~ προσδιορί~~σει~~ ~~τα~~ ~~υ~~υπό~~ν~~ε~~ς~~ ποινές και άλλες χρεώσεις ~~που προβλέπονται από τον ΚΔΣ~~, και ~~να~~ πραγματοποι~~ήσει~~ ~~τη μηνιαία εκ~~ ~~καθάριση~~ ~~και~~ τις διευθετήσεις των λογαριασμών.

1.6.6.3 Ανάπτυξη και Συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς

Ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί το Σύστημα Μεταφοράς ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία του Συστήματος. Επιπλέον, ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς και τη σύνδεση νησιών με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί ετησίως 10ετές σχέδιο για την ανάπτυξη του ~~δ~~Διασυνδεδεμένου ~~σ~~Συστήματος ~~μ~~Μεταφοράς το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της ΡΑΕ.

1.6.6.4 Εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος

Σύμφωνα με την §3, άρθ.97 του Ν.4001/2011 [10], ο ΑΔΜΗΕ, ως Κύριος και ταυτόχρονα Διαχειριστής του Συστήματος, προβαίνει ο ίδιος σε ~~ε~~Εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς με τους χρήστες του Συστήματος.

1.6.6.5 Σύναψη Συμβάσεων

Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, Συμβάσεις Επικουρικών Υπηρεσιών και συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος με κατόχους Άδειας Παραγωγής. Με τη Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ο κάτοχος ~~α~~Αδειας ~~π~~Παραγωγής δεσμεύει μέρος ή το σύνολο της ικανότητας παραγωγής της Μονάδας για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών.

1.6.7 Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.)

Σύμφωνα με το Ελληνικό Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο, οι κυριότεροι ρόλοι, αρμοδιότητες και καθήκοντα του ΛΑΓΗΕ είναι:

1.6.7.1 Επίλυση και Εκκαθάριση Η.Ε.Π.

Ο Λειτουργός της Αγοράς ~~καθημερινά~~ επιλύει καθημερινά το πρόβλημα βελτιστοποίησης του ΗΕΠ με βάση τις ωριαίες οικονομικές προσφορές των Συμμετεχόντων και άλλα τεchnοοικονομικά δεδομένα εισόδου, υπολογίζει την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), και εκκαθαρίζει την ημερήσια αυτή ~~α~~Αγορά, δηλαδή υπολογίζει, επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί τις χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων.

1.6.7.2 Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Ο Λειτουργός της Αγοράς αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από ~~μ~~Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ~~μ~~Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης έως 35 MWe, καθώς και το μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ενέργειας από ~~κ~~Κατανεμόμενες ~~μ~~Μονάδες που χαρακτηρίζεται ηλεκτρική ενέργεια από ΣΗΘΥΑ [14]. Ο Λειτουργός αποζημιώνει τους Παραγωγούς αυτούς με εγγυημένες τιμές (feed-in-tariffs) που καθορίζονται από τη Νομοθεσία, και επιπλέον εκδίδει τις σχετικές Εγγυήσεις Προέλευσης.

1.6.8 Ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης ολόκληρης της επικράτειας που συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του Εθνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ), ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών (δηλαδή των Παραγωγών, των Προμηθευτών και των Πελατών) στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους (δες και τη σχετική ιστοσελίδα www.deddie.gr).

1.6.9 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή για την εποπτεία και την παρακολούθηση της ~~α~~Αγοράς ~~ε~~Ενέργειας, οποία απολαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού της νόμου, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Η ΡΑΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2773/1999 [11], ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 96/92/ΕΚ για την απελευθέρωση της ~~α~~Αγοράς ~~Η~~Ηλεκτρικής ενέργειας.

Η οικονομική ανεξαρτησία της ΡΑΕ, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της αυτοτέλειας της Αρχής, διασφαλίζεται ουσιαστικά από τις διατάξεις του Νόμου 2837/2000, μέσω του οποίου προβλέπεται ότι η Αρχή κατέχει τους δικούς της πόρους. Η διαχείριση των υπόψη πόρων γίνεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 139/2001 «Ρύθμιση για την Εσωτερική Λειτουργία και Διοίκηση της ΡΑΕ», ενώ η οικονομική διαχείριση υπόκειται σε εκ των υστέρων έλεγχο από Ανεξάρτητους Ελεγκτές και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στην ΡΑΕ ανατέθηκαν νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα σχετικά με τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου με τους Νόμους 3426/2005 για την Ηλεκτρική Ενέργεια και 3428/2005 για το ~~Φ~~Φυσικό ~~α~~Αέριο, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2003/54 και 2003/55 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα σχετικά με τα τιμολόγια πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης στο φυσικό

αέριο, καθώς επίσης και για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφοδοσίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Επιπλέον, με βάση τις τροποποιήσεις που εισάγονται με τους ανωτέρω αναφερόμενους νόμους, αλλά και τον μεταγενέστερο 4001/2011, η ΡΑΕ ενεργεί ως αρχή επίλυσης των διαφορών όσον αφορά καταγγελίες εναντίον Προμηθευτών, και εναντίον του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου στους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Περαιτέρω πληροφορίες για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ μπορεί κανείς να βρει [στον ιστότοπό της](#) καθώς και στα άρθρα 3 ως 65 του Ν.4001/2011 [10].

1.7 Δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι βασικές δραστηριότητες της ~~α~~Αγοράς ΗΕ είναι οι ακόλουθες:

- α. ~~Η~~Οι Ετήσι~~ες~~, οι Μηνιαίες και οι Ημερήσιες Δημοπρασίες Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ), όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Δημοπρασιών στις Διασυνδέσεις με τις όμορες χώρες [4] [6] [5] [7].
- β. ~~Η~~ Δευτερεύουσα Αγορά ΦΔΜ, για τη Μεταβίβαση ή/και Μεταπώληση των εκχωρημένων Ετησίων και Μηνιαίων ΦΔΜ ενός Συμμετέχοντα σε έναν άλλον, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στους Κανονισμούς Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις [4] [5] [6] [7].
- γ. ~~Η~~ Κατάρτιση Προγράμματος Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος.
- δ. ~~Η~~ Επιβεβαίωση προγραμμάτων ~~ε~~Εισαγωγών και ~~ε~~Εξαγωγών με γειτονικούς Διαχειριστές και έλεγχος των τελικών προγραμμάτων από το Νότιο Συντονιστικό Κέντρο της Ευρώπης (South Coordination Center), όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς [8] του Διαχειριστή του Συστήματος.
- ε. ~~Η~~ Εκκαθάριση ΗΕΠ, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.
- στ. ~~Η~~ Κατάρτιση Προγράμματος Κατανομής (ΠΚ και ΕΠΚ) (D-1 & Ενδοημερήσιο), όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Κατανομής [13] του Διαχειριστή του Συστήματος.
- ζ. ~~Το~~ Πρόγραμμα Κατανομής Πραγματικού Χρόνου (ΚΠΧ ή RTD), όπως περιγράφεται στο ίδιο ως άνω Εγχειρίδιο.
- η. ~~Η~~ Καταγραφή Διαθεσιμότητας Μονάδων και Εντολών Κατανομής, όπως περιγράφεται στο ίδιο ως άνω Εγχειρίδιο.
- θ. ~~Η~~ Καταγραφή Ποσοτήτων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο (δες το ίδιο ως άνω Εγχειρίδιο).
- ι. ~~Η~~ Μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), όπως περιγράφεται στο άρθρο 151 του ΚΔΣ [2] και σε μεγαλύτερο βάθος στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς του Διαχειριστή [του Συστήματος](#) [9].
- ια. ~~Η~~ Εκκαθάριση Αποκλίσεων, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 35 του ΚΔΣ και στο ως άνω Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς.
- ιβ. ~~Η~~ Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 26 του ΚΔΣ (δες ίδιο ως άνω Εγχειρίδιο).
- ιγ. ~~Οι~~ Μηνιαίες Εκθέσεις και Δημοσιεύσεις.

~~ιδ. Στατιστικά Δημοπρασιών.~~

Στον ΠΙΝ. 1 παρακάτω παρουσιάζεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διαδικασιών της αγοράς ΗΕ ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μια πληρέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της. Συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση (για το ημερολογιακό έτος Υ), σε μηνιαία βάση (για τον ημερολογιακό μήνα Μ), και σε ημερήσια βάση (για την Ημέρα Κατανομής D), με τις σχετικές προθεσμίες. Όλες οι χρονικές αναφορές στο εγχειρίδιο αυτό είναι σε ώρα Ελλάδας. Το παρουσιαζόμενο χρονοδιάγραμμα μπορεί να επηρεασθεί από αλλαγές του Ελληνικού νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου (Νόμοι, Υ.Α., Κώδικες, Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις, κτλ).

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ του παρόντος **Ε**Γχειριδίου και των προαναφερθέντων στοιχείων, τα τελευταία υπερισχύουν του **Ε**Γχειριδίου.

ΠΙΝ. 1: Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών της Αγοράς ΗΕ

A/A	Από	Έως	Εμπλεκόμενοι	Δραστηριότητα	Αναφορά
ΕΤΗΣΙΑ					
1		Υ-1 ή Υ-2	ΑΔΜΗΕ	Προσδιορισμός Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεων	50 ΚΔΣ, [8]
2		Υ-1 ή Υ-2	ΑΔΜΗΕ	Προσδιορισμός Συντελεστών Απωλειών Φορτίου	50 ΚΔΣ, [8]
3		–	ΑΔΜΗΕ	Προσδιορισμός Λειτουργικών Ζωνών	53 ΚΔΣ, [8]
4		Υ-2Μ	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης	22 ΚΣΗΕ, ΕΚΣΗΕ
5		Υ-1	ΑΔΜΗΕ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Διεξαγωγή Ετήσιας Δημοπρασίας ΦΔΜ	4.02 -AR
ΜΗΝΙΑΙΑ					
6		Μ-1	ΑΔΜΗΕ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Διεξαγωγή Μηνιαίας Δημοπρασίας ΦΔΜ	4.02 -AR
7		M+1 (D+4)	ΑΔΜΗΕ	Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.	293.8 ΚΔΣ (144 ΚΔΣ), [9]
8		M+1	ΛΑΓΗΕ	Δημοσιοποίηση Μηνιαίων Αναφορών Αποτελεσμάτων ΗΕΠ.	5,7 ΚΣΗΕ
9		M+1	ΛΑΓΗΕ	Δημοσιοποίηση Μηνιαίου Δελτίου Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ.	
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ					
107		Th (W-1) 12:00	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Δήλωση Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων	28 ΚΣΗΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ					
118		D-3 14:00	ΑΔΜΗΕ	Δημοσίευση Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς (NTC) των δ ιασυνδέσεων (ε ισαγωγές – ε ξαγωγές)	311 ΚΔΣ
129	D-2 13:00	D-2 14:30:00	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Πέρας Διεξαγωγή Συναλλαγών στη Δευτερεύουσα ς Αγοράς ΦΔΜ – Δημοσίευση Πίνακα Εξουσιοδότησης Χρήσης Χωρητικότητας	6.01 -AR
1310	D-2 14:00	D-1 07:00	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Δήλωση Χρήσης Μακροχρονίων ΦΔΜ	7.01 -AR
1411		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ	Δημοσίευση Διαθεσιμότητας Μονάδων Παραγωγής	51 ΚΔΣ
1512		D-1 08:45	ΑΔΜΗΕ	Δημοσίευση των Δηλώσεων Χρήσης Μακροχρονίων ΦΔΜ	51 ΚΔΣ
1613		D-1	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση Πρόβλεψης Φορτίου	51 ΚΣΗΕ

Α/Α	Από	Έως	Εμπλεκόμενοι	Δραστηριότητα	Αναφορά
		08:45			
17 14		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση Πρόβλεψης Παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ	51 ΚΣΗΕ
18 15		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση των α Διαιτήσεων Εφεδρειών	51 ΚΣΗΕ
19 16		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση της Πρόβλεψης Διαζωνικών Περιορισμών	51 ΚΣΗΕ
20 17		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση των Περιορισμών κάθε Διασύνδεσης	51 ΚΣΗΕ
21 18		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση της Υποχρεωτικής Λειτουργίας Υδροηλεκτρικών Μονάδων	51 ΚΣΗΕ
22 19		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση της Παραγωγής Μονάδων σε Δοκιμαστική Λειτουργία	51 ΚΣΗΕ
23		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση της Δήλωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ	51 ΚΣΗΕ
24 20		D-1 08:45	ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ	Δημοσίευση της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς (NTC)	51 ΚΣΗΕ, AR
25 21		D-1 08:45	ΑΔΜΗΕ	Δημοσίευση της Διαθέσιμης Ικανότητας Μεταφοράς (ATC)	AR, [8]
26 22	D-1 08:45	D-1 09:15	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή Κρυπτογραφημένων Οικονομικών Προσφορών στις Δημοπρασίες ΦΔΜ ¹	4.02 -AR
27 3	D-1 09:15	D-1 09:20		Περίοδος Σιγής	4.02 -AR
28 4	D-1 09:20	D-1 09:35	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή Κλειδιών Αποκρυπτογράφησης των Οικονομικών Προσφορών στις Δημοπρασίες ΦΔΜ	4.02 -AR
29 5	D-1 09:35	D-1 10:00	ΑΔΜΗΕ	Διεξαγωγή και Δημοσίευση Αποτελεσμάτων των Ημερησίων Δημοπρασιών	4.02 -AR
30 26	D-1 10:00	D-1 10:15	ΛΑΓΗΕ	Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς του συνόλου των ΦΔΜ (Ετήσια, Μηνιαία και Ημερήσια) κάθε Συμμετέχοντα	38 ΚΔΣ
31 27		D-1 10:00	ΑΔΜΗΕ	Δημοσίευση Προβλεπόμενης Διαθέσιμης Εφεδρείας	189 ΚΔΣ
32 28		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ	Δημοσίευση επικαιροποιημένης Διαθεσιμότητας Μονάδων Παραγωγής	51 ΚΣΗΕ
33 29		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση επικαιροποιημένης Πρόβλεψης Φορτίου	51 ΚΣΗΕ
34 30		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση επικαιροποιημένης Πρόβλεψης Παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ	51 ΚΣΗΕ
35 1		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση των επικαιροποιημένων α Διαιτήσεων Εφεδρειών	51 ΚΣΗΕ

¹ Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών που εκτελούνται από την εταιρία CASC παρουσιάζονται στον ιστοτόπο της εταιρίας, www.casc.eu

A/A	Από	Έως	Εμπλεκόμενοι	Δραστηριότητα	Αναφορά
362		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πρό- βλεψης Διαζωνικών Περιορισμών	51 ΚΣΗΕ
373		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση των επικαιροποιημένων Πε- ριορισμών κάθε Διασύνδεσης	51 ΚΣΗΕ
384		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Υπο- χρεωτικής Λειτουργίας Υδροηλεκτρικών Μονάδων	51 ΚΣΗΕ
395		D-1 11:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πα- ραγωγής Μονάδων σε Δοκιμαστική Λει- τουργία	51 ΚΣΗΕ
<u>40</u>		<u>D-1 11:00</u>	<u>ΛΑΓΗΕ</u>	<u>Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Δή- λωσης Προτεραιότητας Καταναεόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ</u>	<u>51 ΚΣΗΕ</u>
4136	D-4 12:00	D-1 12:30	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή & Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης	Κεφ.6 ΚΣΗΕ
4237	D-4 12:00	D-1 12:30	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή & Τροποποίηση Δηλώσεων Φορ- τίου	Κεφ.5 ΚΣΗΕ
4338	D-4 12:00	D-1 12:30	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή & Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών	Κεφ.7 ΚΣΗΕ
4439	D-4 12:00	D-1 12:30	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή & Τροποποίηση Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας	Κεφ.8 ΚΣΗΕ
4540	D-4 12:00	D-1 12:30	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή & Τροποποίηση Τεχνοοικονομι- κών Στοιχείων	Κεφ.9 ΚΣΗΕ
4641	D-2 143 :00	D-1 12:30	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή & Τροποποίηση Δήλωσης Χρή- σης ΦΔΜ	ΚΔΣ
4742	D-1 12:30	D-1 14:00	ΛΑΓΗΕ	Επίλυση ΗΕΠ	55 ΚΣΗΕ, Κεφ.3 ΕΚΣΗΕ
4843	D-1 12:30	D-1 14:00	ΛΑΓΗΕ	Δημοσίευση Αποτελεσμάτων ΗΕΠ	57 ΚΣΗΕ
4944	<u>D-1</u> , 30 λεπτά από επικοινωνία ΑΔΜΗΕ		ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ	Υποβολή Τροποποιημένων Δηλώσεων Χρήσης ΦΔΜ	ΚΔΣ
5045	D-1 154 :00	D-1 185:03 0	ΛΑΓΗΕ	<u>Κοινοποίηση Κατάστασης</u> Εκκαθάρισης ΗΕΠ	58, <u>60</u> ΚΣΗΕ, Κεφ.4 ΕΚΣΗΕ
5146	D-1 14:00	D-1 17:30	ΑΔΜΗΕ	Επιβεβαίωση – Ανταλλαγή Π ρογραμμάτων Δ ιασυνδέσεων με Γει- τονικούς Διαχειριστές	[8]
5247	D-1 14:00	D-1 18:30	ΑΔΜΗΕ	Επίλυση Προγράμματος Κατανομής	55 ΚΔΣ, [13]
5348	D-1 14:00	D-1 18:30	ΑΔΜΗΕ	<u>Κατάρτιση και</u> Δημοσίευση Προγραμμά- των Κατανομής	55 ΚΔΣ, [13]
<u>54</u>	<u>D-1 18:30</u>	<u>D-1 22:00</u>	<u>ΑΔΜΗΕ</u>	<u>Κατάρτιση και Δημοσίευση Αναθεωρημέ- νων Προγραμμάτων Κατανομής</u>	<u>55 ΚΔΣ</u>
5549	D 00:00	D 22:00	ΑΔΜΗΕ	Επίλυση και Δημοσίευση Ενδοημερήσιου Προγράμματος Κατανομής	55 ΚΔΣ, [13]

A/A	Από	Έως	Εμπλεκόμενοι	Δραστηριότητα	Αναφορά
<u>56</u>	<u>D_{εργ}</u> <u>09:00</u>	<u>D_{εργ}</u> <u>11:00</u>	<u>ΛΑΓΗΕ, ΣΥΜΜΕΤΕ-ΧΟΝΤΕΣ</u>	<u>Υποβολή τεκμηριωμένων αντιρρήσεων επί της Κατάστασης Εκκαθάρισης</u>	<u>92.1 ΚΣΗΕ</u>
<u>57</u>	<u>D_{εργ}</u> <u>11:00</u>	<u>D_{εργ}</u> <u>12:00</u>	<u>ΛΑΓΗΕ, ΣΥΜΜΕΤΕ-ΧΟΝΤΕΣ</u>	<u>Επίλυση διαφορών</u>	<u>92.1 ΚΣΗΕ</u>
<u>58</u>		<u>D_{εργ}</u> <u>12:00</u>	<u>ΛΑΓΗΕ</u>	<u>Κοινοποίηση Κατάστασης (Τελικής) Εκκαθάρισης ΗΕΠ σε περίπτωση επανάληψης</u>	<u>92.1 ΚΣΗΕ</u>
<u>5950</u>		D+1 10:00	ΑΔΜΗΕ	Δημοσιοποίηση των Συγκεντρωτικών Αποκλίσεων μεταξύ της Πραγματικής Κατανομής και της Πρόβλεψης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας D	
<u>6054</u>	D+1	D+20 (D+4)	ΑΔΜΗΕ	Υπολογισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής D	293.8 ΚΔΣ (144 ΚΔΣ)
<u>6152</u>	D+1	D+20 (D+4)	ΑΔΜΗΕ	Εκκαθάριση των Αποκλίσεων	293.8 ΚΔΣ (144 ΚΔΣ), [9]
ΜΗΝΙΑΙΑ					
<u>53</u>		<u>M+1</u> <u>(D+4)</u>	<u>ΑΔΜΗΕ</u>	<u>Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.</u>	<u>293.8 ΚΔΣ</u> <u>(144 ΚΔΣ), [9]</u>
<u>54</u>		<u>M+1</u>	<u>ΛΑΓΗΕ</u>	<u>Δημοσιοποίηση Μηνιαίων Αναφορών Αποτελεσμάτων ΗΕΠ.</u>	<u>5,7 ΚΣΗΕ</u>
<u>55</u>		<u>M+1</u>	<u>ΑΔΜΗΕ</u>	<u>Δημοσιοποίηση Μηνιαίων Αναφορών Αποτελεσμάτων Μηνιαίων και Ημερήσιων Δημοπρασιών.</u>	

ΕΚΣΗΕ: Το παρόν Εγχειρίδιο

ΚΔΣ: Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ [2]


AR: Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις ('Interconnection Access Rules' ή 'Auction Rules') [4] [6] [5] [7]

[ηη]: Αριθμός αναφοράς στον Κατάλογο Αναφορών

D_{εργ}: ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η Εκκαθάριση του ΗΕΠ. D_{εργ}=D, όταν η D είναι εργάσιμη.

[ηη]: Αριθμός αναφοράς στον Κατάλογο Αναφορών

Μια σχηματική απεικόνιση των βασικών δραστηριοτήτων του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, με έμφαση στις χρονικές στιγμές λειτουργίας της Προ-Ημερήσιας Αγοράς για την Ημέρα Κατανομής D, παρουσιάζεται στο ΣΧΗΜΑ 1 παρακάτω:

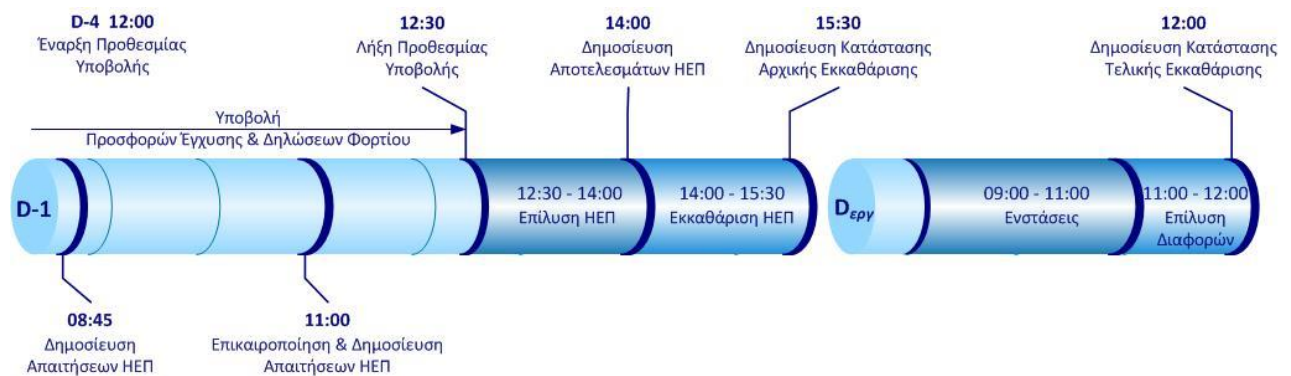

ΣΧΗΜΑ 1: Χρονοδιάγραμμα ΗΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

2.1 Εισαγωγή

Προυπόθεση της συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («Η-ΕΠ») και της παροχής πρόσβασης στις κατάλληλες διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής Συστήματος, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς.

Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες (οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 1), συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της Αγοράς «Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΣΣΗΕΠ)», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ), όπως εκάστοτε ισχύει και (β) με το Διαχειριστή του Συστήματος «Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (ΣΣΔΣ)», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ), όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΣΣΗΕΠ έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, ενώ η ΣΣΔΣ έχει ως αντικείμενο τις Συναλλαγές των Αποκλίσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Επικουρικών Υπηρεσιών, της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στα πλαίσια του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Οι Συμβάσεις παρέχουν στους Συμμετέχοντες το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε σχετική νόμιμη ενέργεια συμμετοχής στα παραπάνω Σύστημα Συναλλαγών, τηρώντας τις διατάξεις των Κωδίκων, και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους αναλογούν, και επάγονται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κωδίκων. Αντίστοιχα, παρέχουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος τα δικαιώματα και επάγονται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις των Κωδίκων.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την υποβολή της αιτήσεως και την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΣΣΗΕΠ, μέχρι να οριστούν από το Λειτουργό της Αγοράς οι Φορείς Εκκαθάρισης και Κάλυψης ΗΕΠ.

2.2 Διαδικασία Εγγραφής Συμμετέχοντα

Σύμφωνα με το άρθρο 2, §1 του ΚΣΗΕ για την εγγραφή στο ~~Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται~~ στο ~~Λειτουργό της Αγοράς~~ και στο Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους

~~συμβάσεων Συναλλαγών ΗΕΠ και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα. Η αίτηση που απευθύνεται τόσο προς το Λειτουργό της Αγοράς όσο και προς το Διαχειριστή του Συστήματος για τη σύναψη των ΣΣΗΕΠ και ΣΣΔΣ αντίστοιχα. Η αίτηση συνοδεύεται από δύο φακέλους δικαιολογητικών εγγράφων που προορίζονται για τον καθένα από τους φορείς. Την επόμενη ημέρα ο Λειτουργός διαβιβάζει τον αντίστοιχο φάκελο των δικαιολογητικών στο Διαχειριστή (άρθρο 2, §5). Στην πράξη γίνονται δύο ξεχωριστές αιτήσεις απευθυνόμενες σε κάθε φορέα συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (πρόκειται για θέμα που έχει προταθεί για αναθεώρηση και βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης από την ΡΑΕ).~~

Η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων διενεργείται από τον Λειτουργό της Αγοράς κατόπιν ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Προυπόθεση για την εγγραφή είναι η παροχή έγγραφης Βεβαίωσης από το Διαχειριστή του Συστήματος για την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, η οποία χορηγείται στο Λειτουργό της Αγοράς εντός προθεσμίας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Με την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο Λειτουργός της Αγοράς χορηγεί Έγγραφο Βεβαίωση για την πληρότητα των απαιτήσεων του ΚΣΗΕ όσον αφορά στη σύναψη της ΣΣΗΕΠ (Παράρτημα VIII).

Σε αυτή την παράγραφο παραθέτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ~~για όσων αφορά στα~~ στοιχεία που αφορούν τον Λειτουργό της Αγοράς, ενώ στο Παράρτημα VIII παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των σχετικών αιτήσεων και δηλώσεων, καθώς και διευκρινίσεις σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες.

2.2.1 Εγγραφή Παραγωγών

Στο Μητρώο Συμμετεχόντων εγγράφονται ως Παραγωγοί οι κάτοχοι ~~Άδειας~~ ~~Παραγωγής~~ για ~~Μ~~Μονάδες παραγωγής που έχουν συνδεθεί στο Σύστημα ή το Δίκτυο και πρόκειται να εγγραφούν~~είναι εγγεγραμμένες~~ στο Μητρώο Μονάδων που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος ~~ή βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία και πρόκειται να εγγραφούν στο Μητρώο Μονάδων (§ 2.2.8) που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος κατά την έναρξη της εμπορικής τους λειτουργίας~~. Ως κάτοχος Άδειας Παραγωγής, ο Συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται και ως Εξαγωγέας.

Για την εγγραφή ενός Παραγωγού στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
 - Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής.
 - Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 - Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα.
 - Τεκμηρίωση ~~Ν~~νόμιμης ~~Ε~~εκπροσώπησης.
 - Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού
2. Δηλώσεις Παραγωγών (Παράρτημα VIII).
3. Αντίγραφο ~~Ά~~Δείας ~~Π~~αραγωγής και τυχόν τροποποιήσεων αυτής.
4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της

ΣΣΗΕΠ αφετέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Παραγωγών).

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται.
6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης:
 - Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 - Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και σχετικό ΦΕΚ.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.

Παρατηρήσεις

- A) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
- B) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στο ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.
- Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Στην περίπτωση εγγράφων που υποβάλλονται από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής απαιτείται θεώρηση/επικύρωση της αρμόδιας Ελληνικής Διπλωματικής/Προξενικής Αρχής ή επισημείωση ("Apostille") των εγγράφων με τη Σφραγίδα της Χάγης.
- ΓΔ) Σε περίπτωση που υποβάλλονται έγγραφα από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική θα πρέπει να υπόβάλλονται και οι επίσημες μεταφράσεις αυτών στην Ελληνική.

2.2.2 Εγγραφή Προμηθευτών

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων είναι η κατοχή Άδειας Προμήθειας, μετά από αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ως κάτοχος Άδειας Προμήθειας, ο Προμηθευτής έχει επίσης τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται και ως Έμπορος.

Για την εγγραφή ενός Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
 - Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας.
 - Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 - Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος ΛΑΓΗΕ ενημέρωσης πελατών.
 - Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας με πελάτες.

- Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα.
 - Τεκμηρίωση ~~υ~~Νόμιμης ~~ε~~Εκπροσώπησης.
 - Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού.
 - Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης.
2. Δηλώσεις Προμηθευτών (Παράρτημα VIII).
 3. Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας και τυχόν τροποποιήσεων αυτής.
 4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφετέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Προμηθευτών).
 5. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 και 2.4.
 6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται.
 7. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης:
 - Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 - Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.

Παρατηρήσεις

- A) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
- B) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.
- Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρίας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Στην περίπτωση εγγράφων που υποβάλλονται από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής απαιτείται θεώρηση/επικύρωση της αρμόδιας Ελληνικής Διπλωματικής/Προξενικής Αρχής ή επισημείωση ("Apostille") των εγγράφων με τη Σφραγίδα της Χάγης.
- Δ) Σε περίπτωση που υποβάλλονται έγγραφα από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική θα πρέπει να υποβάλλονται και οι επίσημες μεταφράσεις αυτών στην Ελληνική.

2.2.3 Εγγραφή Εμπόρων

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων είναι η κατοχή Άδειας Εμπορίας, μετά από αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Για την εγγραφή ενός Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
 - Αντίγραφο Αδείας Εμπορίας.
 - Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 - Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα.
 - Τεκμηρίωση ~~ψ~~Νόμιμης ~~ε~~Εκπροσώπησης.
 - Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού.
 - Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης.
2. Δηλώσεις Εμπόρων (Παράρτημα VIII).
3. Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας και τυχόν τροποποιήσεων αυτής.
4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφετέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Εμπόρων).
5. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 και 2.4.
6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται..
7. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης:
 - Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 - Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
 - Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.

Παρατηρήσεις

- Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.

- Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.
- Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Στην περίπτωση εγγράφων που υποβάλλονται από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής απαιτείται θεώρηση/επικύρωση της αρμόδιας Ελληνικής Διπλωματικής/Προξενικής Αρχής ή επισημείωση ("Apostille") των εγγράφων με τη Σφραγίδα της Χάγης.
- Δ) Σε περίπτωση που υποβάλλονται έγγραφα από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική θα πρέπει να υπόβάλλονται και οι επίσημες μεταφράσεις αυτών στην Ελληνική.

2.2.4 Εγγραφή Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών

Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του ΗΕΠ και να προγραμματίζουν **Ε**ισαγωγές ενέργειας μέσω των **Δ**ιασυνδέσεων για δική τους αποκλειστική χρήση. Για την εγγραφή ενός Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:
 - Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 - Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος ΛΑΓΗΕ διακοπής παροχής.
 - Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα.
 - Τεκμηρίωση **Ν**όμιμης **Ε**κπροσώπησης.
 - Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού.
 - Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης.
2. Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών (Παράρτημα VIII).
3. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφετέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών).
4. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 και 2.4.
5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται.
6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
 - Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 - Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.

- Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
- Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.

Παρατηρήσεις

- Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
- Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.
- Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

2.2.5 Συμπληρωματική Σύμβαση για Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ

Οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής για Μονάδες για τις οποίες έχει εκδοθεί από την ΡΑΕ Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, εκτός από την παράλληλα με την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ως Παραγωγοί και της σύναψης της ΣΣΗΕΠ, συνάπτουν με το Λειτουργό της Αγοράς Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 (ΦΕΚ Β'/23.1.2012) [15] καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής.

Περισσότερα για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣΗΘΥΑ) μαζί με λεπτομέρειες για τον ειδικό τρόπο με τον οποίο εκκαθαρίζονται, εκτίθενται στο Παράρτημα Χ.

2.2.6 Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με κάθε μεταβολή των ~~ανωτέρω υποβληθέντων~~ στοιχείων τους που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Επίσης, υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στην εκπροσώπησή τους στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας με τον Λειτουργό, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 58, παρ.4. Όσων αφορά σε αλλαγές στο καταστατικό και στην εκπροσώπηση της εταιρείας η ενημέρωση γίνεται με την αποστολή επικυρωμένων αντιγράφων των νομιμοποιητικών εγγράφων, συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος VIII). Δεδομένου ότι το Μητρώο Συμμετεχόντων μεταξύ ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ είναι κοινό, οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να συμμετάσχει στις δημοπρασίες Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ) που διενεργεί ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να ενημερώνει και το ΛΑΓΗΕ, σε θέματα σχετιζόμενα με τη συμμετοχή του στον ΗΕΠ.

Προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει να προσκομίζει στο Λειτουργό της Αγοράς εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του στα πλαίσια της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Ο υπολογισμός των εγγυήσεων μέχρι να οριστούν από το Λειτουργό της Αγοράς ο Φορέας Εκκαθάρισης και ο Φορέας Κάλυψης ΗΕΠ, ~~θα~~ γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στην § 2.4. Με τον ορισμό του Φορέα Εκκαθάρισης και του Φορέα Κάλυψης ΗΕΠ ο υπολογισμός των απαιτούμενων εγγυήσεων ενώ μετά θα γίνεται με τη χρήση των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου (δες §2.3).

2.2.7 Διαγραφή Συμμετέχοντα

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΣΗΕ, η διαγραφή ενός Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων και ο αποκλεισμός του από τα Συστήματα Συναλλαγών ΗΕΠ και Κατανομής προκύπτουν από την λύση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Η Σύμβαση λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από καθένα από τα μέρη και στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας που χορηγεί η ΡΑΕ, παύσης πληρωμών, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε ενάλογο καθεστώς, όπως επίσης στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2.2.8 Μητρώο Μονάδων

Όλες οι Μονάδες ~~Η~~παραγωγής, με ~~Α~~δεια ~~π~~παραγωγής που βρίσκεται σε ισχύ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής, εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος κατόπιν αιτήσεως. Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεμόμενες Μονάδες, Κατανεμόμενες Μονάδες Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών ή Συμβεβλημένες Μονάδες.

2.3 Εγγύηση Κάλυψης Χρηματικών Υποχρεώσεων

Στα πλαίσια του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την εκτέλεση των τραπεζικών πράξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την συμμετοχή στον ΗΕΠ, το οποίο αποτελεί τον Φορέα Εκκαθάρισης. Επίσης, δύναται να αναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την κάλυψη τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών στο πλαίσιο του ΗΕΠ σε συνδυασμό με την άσκηση απαιτήσεων κατά των Πελατών προκειμένου να ισοζυγίζονται οι συναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης.

Αντίστοιχα οι Εκπρόσωποι Φορτίου (~~όπως αυτοί~~ ορίζονται στο άρθρο 16 του ΚΣΗΕ) ~~που οι οποίοι~~ υποβάλλουν ~~Δ~~ηλώσεις ~~φ~~Φορτίου στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ, οφείλουν να συνοδεύουν τις δηλώσεις αυτές από βεβαίωση χορηγηθείσα από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό Συμμετέχοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι στο Λογαριασμό Συμμετέχοντα υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη των χρηματικών του υποχρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και δεν ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο.

Για τον προσδιορισμό του χρηματικού ορίου κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχούν σε μία Δήλωση Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής, λαμβάνεται το γινόμενο της συνολικής ποσότητας ενέργειας (σε MWh) όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου με τον Συντελεστή Προσδιορισμού Κάλυψης σε Ευρώ/MWh, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής. Σε περίπτωση Τιμολογημένης Δήλωσης Φορτίου ως ποσότητα ενέργειας λογίζεται το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθμίδων της Δήλωσης.

Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 22), οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης σε €/MWh καθορίζονται από το Λειτουργό της Αγοράς για κάθε Ημέρα Κατανομής σε ένα ημερολογιακό έτος, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ. Οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης μπορούν να διαφέρουν για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια φερεγγυότητας. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται: το ιστορικό φερεγγυότητας του Εκπροσώπου Φορτίου στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο χρόνος συμμετο-

χής του στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που αντιπροσωπεύει, ο αριθμός των ~~π~~Πελατών του, η ενδεχόμενη προσκόμιση πρόσθετων τραπεζικών εγγυήσεων ή βεβαιώσεων χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας και κάθε υποχρέωση προμήθειας μη Επιλεγόντων Πελατών.

Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης καθορίζονται για κάθε Ημέρα Κατανομής ενός ημερολογιακού έτους κατά τρόπο ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η αναμενόμενη μέση τιμή της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε Ημέρα Κατανομής. Για τον καθορισμό των υπόψη αριθμητικών τιμών, ο Λειτουργός της Αγοράς λαμβάνει υπόψη στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε παρελθούσα Ημέρα Κατανομής, στοιχεία και συμπεράσματα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης προσδιορίζονται με γνώμονα την επίτευξη ασφαλούς περιθωρίου για την αποφυγή ελλείμματος των συναλλαγών στον ΗΕΠ, χωρίς ωστόσο την υπερβολική χρηματοοικονομική επιβάρυνση των Εκπροσώπων Φορτίου.

Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τους Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης για κάθε ημερολογιακό έτος δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη του υπόψη έτους.

Ο Λειτουργός της Αγοράς δεν έχει ακόμη συμβληθεί με κάποια Χρηματοπιστωτικά ~~μ~~εδρ~~ω~~ύματα τα οποία θα αναλάβουν το ρόλο του Φορέα Κάλυψης και του Φορέα Εκκαθάρισης. Έως ότου συμβληθεί, δε θα καθορίζονται οι εν λόγω συντελεστές ενώ θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 91 και 92 του ΚΣΗΕ. Βάσει των διατάξεων αυτών, κάθε Συμμετέχων οφείλει να προσκομίζει εγγυήσεις για το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η σχετική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

2.4 Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

2.4.1 Γενικά

Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και τα άρθρα 89 και 91 από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και μέχρι να οριστούν από τον Λειτουργό της Αγοράς οι Φορείς Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Κάλυψης ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμβάσεως Συναλλαγών Ενέργειας Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) να παρέχει εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να καλύπτουν περίοδο έξι μηνών ήτοι από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου ή από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου αντίστοιχα.

Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 91 του ΚΣΗΕ, είτε με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό αυτό ο Λειτουργός της Αγοράς.

2.4.2 Καθορισμός & Εκδοση Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως

Πριν το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους N και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Οκτωβρίου του έτους αυτού, ο Λειτουργός της Αγοράς θα ανακοινώνει τον Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως ο οποίος θα ισχύει για το επόμενο έτος N+1. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της Αγοράς κατά τους υπολογισμούς που θα εκτελεί κατά τη διάρκεια του έτους N+1 για τον καθορισμό του ύψους των εγγυήσεων για τις περιόδους:

- από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου του έτους N+1, και
- από 1η Οκτωβρίου του έτους N+1 έως και 31η Μαρτίου του έτους N+2.

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου από την 1η Απριλίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του έτους N, υπολογίζεται για κάθε Συμμετέχοντα η Συνολική Ποσότητα Ενέργειας (σε MWh) που εντάχθηκε στα προγράμματα ΗΕΠ των Ημερών Κατανομής της περιόδου από την 1η Απριλίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του έτους N, $\Sigma ΠΕ_{01/04/N-30/09/N, \Sigma}$. Ειδικότερα, οι ποσότητες ενέργειας που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ α-θροίζονται ως θετικές ποσότητες ανεξάρτητα αν αντιπροσωπεύουν εγχύσεις (Παραγωγή , Εισαγωγή) ή απομαστεύσεις (Προμήθεια , Εξαγωγή).

Ακολούθως, υπολογίζεται η μέγιστη τιμή από τις Συνολικές Ποσότητες Ενέργειας στον ΗΕΠ των Συμμετε-χόντων, $\max(\Sigma ΠΕ_{01/04/N-30/09/N, \Sigma})$, και με βάση αυτήν ορίζονται μ κλάσεις τιμών Συνολικής Ποσότητας Ε-νέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ως ακολούθως:

- 1^η κλάση K_1 με διάστημα τιμών από 0% έως και $\pi_1\%$ της τιμής $\max(\Sigma ΠΕ_{01/04/N-30/09/N, \Sigma})$.
- 2^η κλάση K_2 με διάστημα τιμών από $\pi_1\%$ έως και $\pi_2\%$ της τιμής $\max(\Sigma ΠΕ_{01/04/N-30/09/N, \Sigma})$.
-
- i^η κλάση K_i με διάστημα τιμών από $\pi_{i-1}\%$ έως και $\pi_i\%$ της τιμής $\max(\Sigma ΠΕ_{01/04/N-30/09/N, \Sigma})$.
-
- μ^η κλάση K_μ με διάστημα τιμών πάνω από $\pi_{\mu-1}\%$ έως και 100% της τιμής $\max(\Sigma ΠΕ_{01/04/N-30/09/N, \Sigma})$.

Με βάση τις παραπάνω κλάσεις τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας Συμμετέχοντα στο πλαίσιο του ΗΕΠ ορίζονται μ κατηγορίες Συμμετεχόντων για το έτος N+1. Στις κατηγορίες αυτές κατατάσσονται οι Συμμετέχοντες με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς του Λειτουργού της Αγοράς στους οποίους προ-βαίνει κατά τη διάρκεια του έτους N+1 κατά τον καθορισμό του ύψους των αντιστοίχων εγγυήσεων. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σχετική κατάταξη παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια του κειμένου. Τα ποσοστά $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{\mu-1}$ και ο αριθμός των κλάσεων μ ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται μια εύ-λογη κατανομή των Συμμετεχόντων στις διάφορες κατηγορίες.

Και για τα δυο άκρα, αριστερό και δεξί (Α & Δ), κάθε κλάσεως τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα (K_i) ή ισοδύναμα και για τα δύο άκρα (Α & Δ) των μ κατηγοριών Συμμετεχόντων (K_i) ορί-ζονται κατάλληλοι Συντελεστές Οικονομικού Κινδύνου, $\Sigma OK_{A, K_i}$ ή $\Sigma OK_{\Delta, K_i}$. Για αυτούς τους συντελεστές ισχύ-ει:

$$\Sigma OK_{A, K_i} = \Sigma OK_{\Delta, K_{i-1}}$$

Οι Συντελεστές Οικονομικού Κινδύνου μεταβάλλονται σε κάθε κλάση τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέρ-γειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ή ισοδύναμα σε κάθε κατηγορία Συμμετέχοντα με γραμμικό τρόπο μεταξύ των τιμών $\Sigma OK_{A, K_i}$ και $\Sigma OK_{\Delta, K_i}$ και αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος της Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ($\Sigma ΠΕ_\Sigma$), ενώ η μέγιστη τιμή τους δεν επιτρέπεται να υπερβεί τη μονάδα.

Στην περίπτωση που η ΣΠΕ_Σ υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή από τις Συνολικές Ποσότητες Ενέργειας στον ΗΕΠ των Συμμετεχόντων, $\max(\Sigma ΠΕ_{01/04/N-30/09/N}, \Sigma)$, ~~τότε~~ ο Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου που αντιστοιχίζεται στον Συμμετέχοντα Σ είναι ίσος με το ΣΟΚ_{Δ,Κμ}.

Για κάθε κλάση τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ή ισοδύναμα σε κάθε κατηγορία Συμμετέχοντα (Κ_ι) ορίζονται Συντελεστές Διαρκείας ασκήσεως δραστηριότητας για Συμμετέχοντες, ΣΔ_{Κ_ι}. Οι συντελεστές αυτοί ορίζονται ως συναρτήσεις του αριθμού των μηνών με μη μηδενική δραστηριότητα στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας που οι Συμμετέχοντες έχουν πλήρως συμπληρώσει από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων ως την πρώτη ημέρα της περιόδου ισχύος της εγγυήσεως για την οποία γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί του ύψους της οφειλομένης εγγυήσεως.

Η μέγιστη τιμή των συντελεστών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1, ενώ η αντίστοιχη συνάρτηση θα είναι τέτοιας μορφής ώστε να δίνει:

- μια ελάχιστη, σταθερή, τιμή ΠΣΔ_{min} για όσους Συμμετέχοντες έχουν ήδη συμπληρώσει 60 μήνες μη μηδενικής δραστηριότητας, και
- μια τιμή μεγαλύτερη της παραπάνω ελαχίστης τιμής για τους υπόλοιπους Συμμετέχοντες που θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η χρονική διάρκεια της δραστηριοποίησης του Συμμετέχοντα στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας.

Ορίζεται κατάλληλος Συντελεστής Ποινής, ΣΠ, με σκοπό την αποτύπωση της συμπεριφοράς του κάθε Συμμετέχοντα σε σχέση με την παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων στο Λειτουργό της Αγοράς Διαχειριστή του Συστήματος κατά τους τελευταίους 60 μήνες.

Ειδικότερα, ο Συντελεστής Ποινής θα είναι ίσος με τη μονάδα για τους Συμμετέχοντες οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις εγγυήσεις που ζητήθηκαν από το Λειτουργό της Αγοράς κατά τους παρελθόντες 60 μήνες, ενώ θα προσαυξάνεται με σταθερό ποσοστό ΠΠ% για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των εγγυήσεων. Αν ένας Συμμετέχων υπέβαλε τμήμα της απαιτούμενης εγγυήσεως τότε η προσαύξηση θα είναι αντιστρόφως ανάλογη του ασφαλιστέου ποσού που καλύφθηκε με μέγιστη τιμή το ΠΠ%.

Ο Συντελεστής Ποινής λαμβάνει τιμή 1 για τους Προμηθευτές που το ισχύον, κάθε φορά, θεσμικό πλαίσιο ορίζει ως Προμηθευτές Τελευταίου Κραταφυγίου και Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας.

Στον ΠΙΝ. 2 παρακάτω παρουσιάζεται μια ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. Στον πίνακα αυτόν και για λόγους απλότητας παρουσιάζεται, για όλες τις κατηγορίες Συμμετεχόντων, μια συνάρτηση για τους Συντελεστές Διαρκείας.

2.4.3 Υπολογισμός ύψους οφειλομένων εγγυήσεων

Στη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους Ν, ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει δύο φορές στον υπολογισμό του ύψους των ποσών των οφειλομένων εγγυήσεων για όλους τους Συμμετέχοντες. Ειδικότερα,

- μέχρι την 10^η Μαρτίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και ανακοινώνονται προς τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων εγγυήσεων για την περίοδο από 1^η Απριλίου έως και 30^η Σεπτεμβρίου του έτους Ν,
- μέχρι την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και ανακοινώνονται προς τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων εγγυήσεων για την περίοδο από 1^η Οκτωβρίου του έτους Ν έως και 31^η Μαρτίου του έτους Ν+1.

Για τον υπολογισμό του ύψους της εγγυήσης για τον ΗΕΠ χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία της εκκαθάρισεως ΗΕΠ των τελευταίων μηνών καθώς και τα στοιχεία του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως . Πιο συγκεκριμένα,

- για την περίοδο από 1^η Απριλίου έως και 30^η Σεπτεμβρίου του έτους N χρησιμοποιούνται στοιχεία από την ~~Ε~~Εκκαθάριση ΗΕΠ που αφορούν στην περίοδο από την 1^η Οκτωβρίου του έτους N-1 έως και την 28^η Φεβρουαρίου (ή ανάλογα με το έτος 29^η Φεβρουαρίου) του έτους N καθώς και τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως που ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους N-1 και ισχύουν για τους σχετικούς υπολογισμούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους N, ενώ
- για την περίοδο από 1^η Οκτωβρίου του έτους N έως και 31^η Μαρτίου του έτους N+1 χρησιμοποιούνται στοιχεία από την ~~Ε~~Εκκαθάριση ΗΕΠ που αφορούν στην περίοδο από την 1^η Απριλίου του έτους N έως και την 31^η Αυγούστου του έτους N καθώς και τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως που ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους N-1 και ισχύουν για τους σχετικούς υπολογισμούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους N.

Η διαδικασία καθορισμού του ύψους των απαιτούμενων εγγυήσεων για τον ΗΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

- Με βάση τα ιστορικά στοιχεία των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ των προαναφερθέντων χρονικών περιόδων προσδιορίζεται για όλους τους Συμμετέχοντες:
 - η Μέση Ημερησία Χρέωσή τους στο πλαίσιο του ΗΕΠ ($MHX_{HEP,\Sigma}$) καθώς και,
 - η Συνολική Ποσότητα Ενέργειας (σε MWh) που εντάχθηκε στα προγράμματα ΗΕΠ (ΣΠΕ_Σ).
- Οι Συμμετέχοντες κατατάσσονται στις διάφορες κατηγορίες Συμμετεχόντων του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως με βάση τη ΣΠΕ_Σ.
- Για κάθε Συμμετέχοντα υπολογίζεται ένας Συντελεστής Διαρκείας (ΣΔ_Σ), ένας Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου (ΣΟΚ_Σ) και ένας Συντελεστής Ποινής (ΣΠ_Σ). Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την κατηγορία Συμμετέχοντα στην οποία ταξινομήθηκε, τη Συνολική Ποσότητα Ενέργειας του και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως.
- Για κάθε Συμμετέχοντα υπολογίζεται ένας μοναδικός Συντελεστής Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου (ΣΧΠΚ_Σ) ο οποίος προκύπτει ως το γινόμενο του αντιστοιχούντος σε αυτόν Συντελεστού Διαρκείας, του Συντελεστού Οικονομικού Κινδύνου και του Συντελεστού Ποινής.
- Το ύψος της απαιτούμενης εγγυήσεως ΗΕΠ για κάθε Συμμετέχοντα (ΕΓΓ-ΗΕΠ_Σ) υπολογίζεται ως το γινόμενο των ακόλουθων παραγόντων:
 - της αντιστοιχούσης σε αυτόν ιστορικής $MHX_{HEP,\Sigma}$,
 - του υπολογισθέντος με τον πιο πάνω τρόπο ΣΧΠΚ_Σ , και
 - του αριθμού ΝΗ ο οποίος ~~αντιπροσωπεύει~~~~απεικονίζει~~ τον αριθμό -των ημερών δυο τυπικών μηνών (δηλ. 60), ~~ή του αριθμού 14 ο οποίος αντιπροσωπεύει~~ τον αριθμό των ημερών δυο ημερολογιακών εβδομάδων (δηλ. 14) στην περίπτωση που ο Συμμετέχων αιτηθεί με δήλωσή του στο Λειτουργό της Αγοράς, την οποία κοινοποιεί στη ΡΑΕ, την εβδομαδιαία εξόφληση των οφειλών του στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθάρισεως Λογαριασμών ΗΕΠ.

Διευκρινίζεται ότι η $MHX_{HEP,\Sigma}$ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ημερησίων, μη μηδενικών, χρεοπιστώσεων στο πλαίσιο της εκκαθάρισεως ΗΕΠ που υπολογίστηκαν για τον Συμμετέχοντα Σ κατά τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους.

Η εξίσωση που περιγράφει το ύψος της απαιτούμενης εγγυήσεως ΗΕΠ για κάθε Συμμετέχοντα είναι η ακόλουθη:

$$ΕΓΓ-ΗΕΠ_{\Sigma} = M X_{HEP,\Sigma} \times \Sigma \chi \Pi K_{\Sigma} \times N H$$

όπου:

$$\begin{aligned} \Sigma\chi\pi\kappa_{\Sigma} &= \Sigma\Delta_{\Sigma} \times \Sigma\text{Ο}\kappa_{\Sigma} \times \Sigma\pi_{\Sigma} \\ \text{NH} &= 60 \text{ ή } 14 \end{aligned}$$

2.4.4 Υπολογισμός ύψους οφειλομένων εγγυήσεων για νέους Συμμετέχοντες

Με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 91 του ΚΣΗΕ για την εγγραφή ενός νέου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελλείψει ιστορικών στοιχείων ~~Ε~~κκαθάρισης για έναν νέο Συμμετέχοντα, διαφοροποιείται ο υπολογισμός του ύψους των εγγυήσεων που οφείλει να καταθέσει προς το Λειτουργό της Αγοράς.

Ειδικότερα, το ύψος της απαιτούμενης εγγυήσεως για τον ΗΕΠ υπολογίζεται ως το 0,25% της μεγίστης εγγυήσεως για τον ΗΕΠ η οποία έχει υπολογιστεί για το εξάμηνο

- 1ης Απριλίου του έτους N έως 30ης Σεπτεμβρίου του έτους N ή
- 1ης Οκτωβρίου του έτους N έως 31ης Μαρτίου του έτους N+1

ανάλογα σε ποιο από τα 2 εξάμηνα ανήκει η ημερομηνία εγγραφής του Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

Η περίοδος ισχύος της εγγυήσεως για τον ΗΕΠ θα είναι τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του νέου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επομένη 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής.

Αν ο νέος Συμμετέχων αρχίσει να δραστηριοποιείται στην ~~α~~Αγορά ~~Η~~ηλεκτρικής ενέργειας σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο λήξεως των παραπάνω εγγυήσεων, τότε μετά τον πρώτο ημερολογιακό μήνα δραστηριοποιήσεως ο Λειτουργός της Αγοράς καλεί το νέο Συμμετέχοντα να υποβάλλει νέες εγγυήσεις του ίδιου ύψους με τις παραπάνω και με περίοδο ισχύος τουλάχιστον τρεις μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επομένη 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία ενάρξεως της δραστηριοποίησής του.

Με τη συμπλήρωση των πρώτων τριών μηνών δραστηριοποίησης του νέου Συμμετέχοντα, ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει σε υπολογισμό του ύψους των ~~δ~~υο απαιτούμενων εγγυήσεων χρησιμοποιώντας τα ιστορικά στοιχεία ~~Ε~~κκαθάρισης της περιόδου αυτής και με βάση τη μέση ημερήσια χρεοπίστωση ΗΕΠ ~~προκειμένου για τον υπολογισμό της εγγυήσεως για τον ΗΕΠ και τη μέση μηνιαία χρεοπίστωση για τον υπολογισμό της εγγυήσεως για τις εκτός ΗΕΠ δοσοληψίες.~~

Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των υπολογισθέντων υψών των δυο εγγυήσεων και των υψών των αντιστοίχων κατατεθειμένων υπερβαίνει το 20% των κατατεθειμένων, ο Λειτουργός της Αγοράς θα καλέσει το νέο Συμμετέχοντα να προβεί στην παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων με περίοδο ισχύος μέχρι την επομένη 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία που συμπληρώθηκε το πρώτο τρίμηνο δραστηριοποίησης του νέου Συμμετέχοντα.

Ο υπολογισμός του ύψους των απαιτούμενων εγγυήσεων για τις επόμενες εξαμηνιαίες περιόδους ισχύος από το εξάμηνο που ανήκει η παραπάνω τρίμηνη περίοδος, εκτελείται όπως και για τους υπόλοιπους Συμμετέχοντες.

2.4.5 Εγγυητικές επιστολές

Σύμφωνα με το άρθρο 91 των Μεταβατικών Διατάξεων του ΚΣΗΕ η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο Συμμετέχων για την παροχή εγγύησης πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει τον τύπο και το περιεχόμενο που καθορίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς (υπόδειγμα στο Παράρτημα VIII) και να επιτρέπει τμηματικές αναλήψεις από τον Λειτουργό της Αγοράς για την εξόφληση χρηματικών υποχρεώσεων του Συμμετέχοντα προς αυτόν που προκύπτουν από τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

ΠΙΝ. 2: Ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ						
Κατηγορία Συμμετέχοντα	Συντελεστής Διαρκείας (%)	Αριστερό άκρο Κατηγορίας Συμμετέχοντα		Δεξιό άκρο Κατηγορίας Συμμετέχοντα		Συντελεστής Ποινής
		Συνολική Ποσότητα Ενέργειας ΗΕΠ (MWh)	Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου (%)	Συνολική Ποσότητα Ενέργειας ΗΕΠ (MWh)	Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου (%)	
1 _η	$\text{ΠΣΔ}_{\min} \% + (1 - M_{\Sigma} / 60) * (1 - \text{ΠΣΔ}_{\min} \%)$ για $M_{\Sigma} < 60$ $\text{ΠΣΔ}_{\min} \%$ για $M_{\Sigma} > 60$ όπου: M_{Σ} ο αριθμός μηνών για το Συμμετέχοντα Σ με μη μηδενική δραστηριότητα από την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο Συμμετεχόντων μέχρι την πρώτη ημέρα της περιόδου ισχύος της εγγυήσεως	$0 \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\text{A}, \text{K}1}$	$\Pi_1 \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\Delta, \text{K}1}$	Επιβάλλεται προσαύξηση ΠΠ‰ για κάθε ημέρα καθυστέρησης υποβολής των εγγυήσεων κατά τους τελευταίους 60 μήνες.
2 _η		$\Pi_1 \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\text{A}, \text{K}2}$	$\Pi_2 \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\Delta, \text{K}2}$	
3 _η		$\Pi_2 \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\text{A}, \text{K}3}$	$\Pi_3 \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\Delta, \text{K}3}$	
.....						
i _η		$\Pi_{i-1} \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\text{A}, \text{K}i}$	$\Pi_i \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\Delta, \text{K}i}$	
.....						
μ _η		$\Pi_{\mu-1} \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\text{A}, \text{K}\mu}$	$100 \% * \max(\Sigma \text{ΠΕ}_{01/04/\text{N}-30/09/\text{N}, \Sigma})$	$\Sigma \text{ΟΚ}_{\Delta, \text{K}\mu}$	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3.1 Εισαγωγή

3.1.1 Γενικά

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) είναι η ημερήσια διαδικασία επίλυσης της Χονδρεμπορικής Αγοράς η οποία λαμβάνει χώρα την προηγούμενη ημέρα της Ημέρας Κατανομής. Η Ημέρα Κατανομής είναι μία ημερολογιακή ημέρα σε ώρες Ελλάδας. Αποτελείται από έναν αριθμό ωριαίων Περιόδων Κατανομής, συνήθως 24, εκτός από τις “μικρές” και “μεγάλες” ημέρες το φθινόπωρο και την άνοιξη αντίστοιχα, όπου η τοπική ώρα μεταβάλλεται μία ώρα μπροστά και πίσω αντίστοιχα. Η μικρή Ημέρα Κατανομής αποτελείται από 23 Περιόδους Κατανομής (απουσιάζει η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00), και η μεγάλη Ημέρα Κατανομής αποτελείται από 25 Περιόδους Κατανομής (η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00 εμφανίζεται δύο φορές).

3.1.2 Αντικείμενο ΗΕΠ

Το αντικείμενο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι:

- α. κατάρτιση ενός βέλτιστου προγράμματος ένταξης ΗΜονάδων και έγχυσης ενέργειας για την εξυπηρέτηση της ζήτησης ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό πλεόνασμα (διαφορά του κοινωνικού οφέλους από το συνολικό κόστος παραγωγής),
- β. κατάρτιση προγραμμάτων Επικουρικών Υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής στο ελάχιστο συνολικό κόστος,
- γ. προσδιορισμός της Οριακής Τιμής Παραγωγής σε κάθε Λειτουργική Ζώνη για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- δ. υπολογισμός της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) για την ενέργεια, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, και
- ε. υπολογισμός των Τιμών Εφεδρείας για κάθε τιμολογούμενη Επικουρική Υπηρεσία για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

3.1.3 Συμμετοχή στον ΗΕΠ

Στα πλαίσια της συμμετοχής στον ΗΕΠ εκτελούνται τα ακόλουθα:

- α. υποβολή μη τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από τους Εκπροσώπους Φορτίου για τους Πελάτες που καταναλώνουν ενέργεια εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
- β. υποβολή τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από τους Συμμετέχοντες, όταν αυτοί είναι είτε κάτοχοι Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ) είτε αντισυμβαλλόμενοι κατόχων ΦΔΜ, για ~~Ε~~ξαγωγές ενέργειας,
- γ. υποβολή τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από Παραγωγούς για ~~Α~~ντλητικές ~~Μ~~ονάδες σε λειτουργία άντλησης,
- δ. υποβολή μη τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από τους από Παραγωγούς και τους Προμηθευτές για τα ~~Β~~οηθητικά ~~Φ~~ορτία των ~~Μ~~ονάδων όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή των ~~Μ~~ονάδων,
- ε. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από Παραγωγούς για τις Κατανεμόμενες Μονάδες,
- στ. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από το Λειτουργό της Αγοράς για τις Συμβεβλημένες Μονάδες. Οι τιμολογούμενες ~~Π~~ροσφορές ενέργειας για τις Συμβεβλημένες Μονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές της σχετικής σύμβασης,
- ζ. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από τους Συμμετέχοντες, όταν αυτοί είναι είτε κάτοχοι Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ), είτε αντισυμβαλλόμενοι κατόχων (ΦΔΜ), για ~~Ε~~ισαγωγές ενέργειας,
- η. υποβολή μη τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από το Λειτουργό της Αγοράς για τις ~~Μ~~ονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (εφεξής Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ), τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία.
- θ. υποβολή Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από τους Παραγωγούς για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης,
- ι. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από Παραγωγούς για τις Κατανεμόμενες Μονάδες,
- ια. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις Συμβεβλημένες Μονάδες. Οι τιμολογούμενες ~~Π~~ροσφορές ~~Ε~~φεδρειών για τις Συμβεβλημένες ~~Μ~~ονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές της σχετικής σύμβασης,
- ιβ. υποβολή Δηλώσεων Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) από κατόχους ~~Α~~δειας ~~Π~~αραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ,
- ιγ. υποβολή Δηλώσεων Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής από τους Παραγωγούς για κάθε ~~Μ~~ονάδα, και
- ιδ. υποβολή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων από τους Παραγωγούς για τις ~~Μ~~ονάδες.

3.1.4 Δομή Κεφαλαίου

Η δομή του Κεφαλαίου έχει ως εξής:

Στην παράγραφο 3.2 περιγράφονται οι ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος πριν την κατάρτιση του ΗΕΠ: η διαχείριση των ~~Δ~~ιασυνδέσεων, ο υπολογισμός των ~~Σ~~υντελεστών ~~Α~~πωλειών, ο προσδιορισμός

των περιορισμών μεταξύ των **Λ**ειτουργικών **Ξ**ωνών του συστήματος, η **Π**ρόβλεψη του **Φ**ορτίου και της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, η παραγωγή από κατανεμόμενες **Μ**ονάδες ΣΗΘΥΑ, ο προσδιορισμός των **Α**παιτήσεων για **Ε**πικουρικές **Υ**πηρεσίες, και η δημοσιοποίηση των προβλεπομένων στοιχείων.

Στην παράγραφο 3.3 περιγράφονται τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ από τον Λειτουργό της Αγοράς και τους Συμμετέχοντες, καθώς ο έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων αυτών και οι χρεώσεις λόγω μη νόμιμων **Π**ροσφορών και **Δ**ηλώσεων.

Στην παράγραφο 3.4 παρουσιάζεται ο χρονικός ορίζοντας προγραμματισμού του ΗΕΠ, τα δεδομένα εισόδου, οι απώλειες του **Σ**υστήματος **Μ**εταφοράς και του **Δ**ικτύου **Δ**ιανομής, η μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, και η μεθοδολογία συνεκτίμησης των απωλειών εγχύσεως και φορτίου.

Στην παράγραφο 3.5 περιγράφονται τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, που συνίστανται στον προγραμματισμό των **Μ**ονάδων παραγωγής, των **Ε**ισαγωγών και **Ε**ξαγωγών, των **Ε**πιμολογούμενων **Φ**ορτίων, τη διάθεση **Υ**πηρεσιών **Ε**πικουρικών **Υ**πηρεσιών από τις **Μ**ονάδες παραγωγής, και τις τιμές ενέργειας, **Π**ρωτεύουσας **Ε**φεδρείας και **Ε**ύρους **Δ**ευτερεύουσας **Ρ**ύθμισης.

Στην παράγραφο 3.6 περιγράφονται οι δραστηριότητες του Λειτουργού της Αγοράς μετά την κατάρτιση του Προγράμματος ΗΕΠ: η δημοσιοποίηση του ημερήσιου προγράμματος, τα δεδομένα εξόδου που μεταφέρονται στην ημερήσια **Ε**κκαθάριση, καθώς και τα δεδομένα που μεταφέρονται στο Πρόγραμμα Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος.

Στην παράγραφο 3.7 περιγράφεται ο έλεγχος ενεργοποίησης των Περιορισμών Μεταφοράς μεταξύ των **Λ**ειτουργικών **Ξ**ωνών του **Σ**υστήματος.

Στην παράγραφο 3.8 περιγράφονται οι διάφορες ενέργειες κατά τη διάρκεια **Κ**αταστάσεων **Ε**κτάκτου **Α**νάγκης: η **Δ**ήλωση **Ε**κτακτης **Α**νάγκης, οι ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς και οι **Δ**ιοικητικά **Ο**ριζόμενες **Ε**ιδικές.

Τέλος, στην παράγραφο 3.9 περιγράφεται η δημοσίευση των στοιχείων του **Σ**υστήματος **Σ**υναλλαγών **Η**λεκτρικής **Ε**νέργειας.

3.2 Δραστηριότητες που Προηγούνται του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

3.2.1 Διαχείριση Διασυνδέσεων

Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς της Ελλάδας επικοινωνεί με AC γραμμές μεταφοράς στα βόρεια σύνορα με την Αλβανία, τη FYROM και τη Βουλγαρία, στα ανατολικά με την Τουρκία, και με σύνδεση HVDC (καλώδιο) με την Ιταλία. Για την εμπορική εκμετάλλευση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν εκπονηθεί Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν θεσμοθετηθεί Κανονισμοί Δημοπρασιών από το Διαχειριστή του Συστήματος και τους αντίστοιχους διαχειριστές των όμορων χωρών [4] [5] [6] [7].

Οι Συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να εισάγουν ή να εξάγουν ενέργεια στο ελληνικό σύστημα πρέπει να εξασφαλίσουν Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (ΦΔΜ) στις **Δ**ιασυνδέσεις. Όσον αφορά τη χρήση τους στην Ελληνική αγορά, τα ΦΔΜ διακρίνονται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια.

Μακροχρόνια και βραχυχρόνια ΦΔΜ

Τα ΦΔΜ που εκχωρούνται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε Ετήσια και Μηνιαία βάση θεωρούνται μακροχρόνια ΦΔΜ. Αντίθετα, τα ΦΔΜ που εκχωρούνται σε Ημερήσια βάση, θεωρούνται βραχυχρόνια. Σε περίπτωση που κάποιο δικαίωμα εκδίδεται από όμορο Διαχειριστή σε κάποια χρονική βάση που δεν εντάσσεται στις παραπάνω, η διάκριση ανάμεσα σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ΦΔΜ γίνεται βάσει του τύπου της Δημοπρασίας με την οποία ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος εκχώρησε την αντίστοιχη Ικανότητα Μεταφοράς.²

Παρόλα αυτά, όσον αφορά τη χρήση των ΦΔΜ στην Ελληνική αγορά και ανεξάρτητα από το Διαχειριστή που κατένευε τα ΦΔΜ, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που προβλέπονται για τον προγραμματισμό τόσο των προγραμμάτων ανταλλαγών όσο και των ποσοτήτων ενέργειας που θα εισαχθούν στην Ελληνική επικράτεια ή θα εξαχθούν από αυτή, καθορίζονται βάσει του ισχύοντος Ελληνικού νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου.³ Στα πλαίσια αυτά, ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει και υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες δεσμευμένες ικανότητες μεταφοράς των **Δ**ιασυνδέσεων, τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες δηλώσεις χρήσης μακροχρόνιων δικαιωμάτων και **την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς τις διαθέσιμες ικανότητες μεταφοράς** των **Δ**ιασυνδέσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών Κανονισμών Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις [4] [5] [6] [7], τον ΚΔΣ [2] και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του.

3.2.1.1 Συμμετέχοντες με Δικαίωμα Υποβολής Προγραμμάτων

Οι ακόλουθοι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προγραμμάτων στις **Δ**ιασυνδέσεις σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους:

² Για παράδειγμα, κάποιοι Διαχειριστές εκχωρούν ΦΔΜ σε εβδομαδιαία βάση και δε διαθέτουν διαδικασία εκχώρησης ΦΔΜ σε Ημερήσια βάση. Δεδομένου ότι η αντίστοιχη ποσότητα ΦΔΜ που εκχωρείται από το Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος, εκχωρείται σε ημερήσια βάση, τα προαναφερθέντα εβδομαδιαία ΦΔΜ θεωρούνται, όσον αφορά τη μεταχείρισή τους στην Ελληνική αγορά, ως βραχυχρόνια.

³ Για παράδειγμα, αν σε μία **Δ**ιασύνδεση *i* χρησιμοποιείται από συμμετέχοντα μακροχρόνιο ΦΔΜ εκχωρηθέν από όμορο Διαχειριστή, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης χρήσης του στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος είναι αυτή που ισχύει και για τα αντίστοιχα ΦΔΜ που εκχωρούνται από το Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος για την **Δ**ιασύνδεση *i*, όπως αυτή αναφέρεται στους σχετικούς Κανονισμούς Δημοπρασιών που εκδίδονται από αυτόν. Επίσης, αν υφίσταται θέμα προτεραιότητας ένταξης του μακροχρονίου ΦΔΜ έναντι κάποιου βραχυχρονίου ΦΔΜ, ανεξαρτήτως του εκδότη του ΦΔΜ, ισχύει η πρόβλεψη προτεραιότητας του μακροχρονίου ΦΔΜ, όπως αυτή προβλέπεται στον ΚΔΣ.

- Οι κάτοχοι ~~α~~Δειών ~~π~~Προμήθειας ή ~~ε~~Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προγραμματίζουν ~~ε~~Εισαγωγές, ~~ε~~Εξαγωγές ή ~~δ~~Διαμετακόμιση ενέργειας μέσω των ~~δ~~Διασυνδέσεων.
- Οι κάτοχοι ~~α~~Δειών ~~π~~Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προγραμματίζουν ~~ε~~Εξαγωγές ενέργειας μέσω των ~~δ~~Διασυνδέσεων, και
- Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν ~~ε~~Εισαγωγές ενέργειας μέσω των ~~δ~~Διασυνδέσεων αποκλειστικά για δική τους χρήση.

3.2.1.2 Υπολογισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς στις Διασυνδέσεις

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει μετά από συνεργασία με τους γειτονικούς διαχειριστές, την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς (NTC) κάθε ~~δ~~Διασύνδεσης, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ξεχωριστά για τις ~~ε~~Εισαγωγές και τις ~~ε~~Εξαγωγές ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΔΣ και του ~~ε~~Εγχειριδίου του, και στη συνέχεια υποβάλλει τις ως άνω τιμές στο Λειτουργό της Αγοράς εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες.

3.2.2 Υπολογισμός Συντελεστών Απωλειών

Στην Ελληνική Αγορά ΗΕ, οι απώλειες του ~~θ~~Συστήματος ~~μ~~Μεταφοράς επιμερίζονται στους ~~π~~Παραγωγούς ~~των συμβατικών μονάδων (όχι ΑΠΕ)~~ και στους ~~ε~~Εισαγωγείς ενέργειας, ενώ οι απώλειες του ~~δ~~Δικτύου ~~δ~~Διανομής επιμερίζονται στους Προμηθευτές.


Η μεθοδολογία του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ εφαρμόζεται στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (market point), δηλαδή το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ενέργειας εξασφαλίζεται σε αυτό το σημείο. Οι εγχύσεις και οι καταναλώσεις ~~ενέργειας ισχύος~~ μετρούνται σε συγκεκριμένα σημεία του Συστήματος (σημεία μέτρησης στο ΣΧΗΜΑ 2).

Όπως γίνεται προφανές από το ΣΧΗΜΑ 2 παρακάτω, η παραγόμενη ~~ενέργεια ισχύος~~ από τις γεννήτριες του Συστήματος αλλά και η απορροφούμενη ~~ενέργεια ισχύος~~ από τα φορτία πρέπει να αναπροσαρμόστούν κατάλληλα ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και του Δικτύου Διανομής, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό υπολογίζονται οι ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών ~~ε~~Εγχύσεως, GLF_{in} , αλλά και οι ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών ~~φ~~Φορτίου, LLF_{load} . Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης μετατρέπουν τις ~~π~~Προσφορές ~~ε~~Έγχυσης ενέργειας στο ~~θ~~Σύστημα ~~μ~~Μεταφοράς (στα σημεία μέτρησης, $M1$) σε ισοδύναμη καθαρή ενέργεια (αφαιρώντας τις απώλειες μεταφοράς) που παραδίδεται στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ. Ομοίως, οι Συντελεστές Απωλειών Φορτίου μετατρέπουν τις ~~δ~~Δηλώσεις ~~φ~~Φορτίου των Προμηθευτών ενέργειας στο ~~δ~~Δίκτυο ~~δ~~Διανομής (σημεία μέτρησης, $M2$) σε ισοδύναμη καταναλισκόμενη ενέργεια στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες διανομής).

Με τον τρόπο αυτό, ~~ο~~ απώλειες μεταφοράς και διανομής λαμβάνονται υπόψη πολλαπλασιάζοντας τις εγχύσεις ενέργειας με τους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης και τις καταναλώσεις ενέργειας με τους Συντελεστές Απωλειών Φορτίου.

Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης εφαρμόζονται επί των εγχύσεων, στα σημεία μέτρησης, $M1$, των ~~μ~~Μονάδων παραγωγής που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς καθώς επίσης και στις ~~ε~~Εισαγωγές ενέργειας από τις ~~δ~~Διασυνδέσεις. Οι ~~ε~~Εξαγωγές, τα ~~κ~~Κατανεμόμενα ~~φ~~Φορτία (αντλίες) και το φορτίο των Πελατών που συνδέονται στο ~~θ~~Σύστημα ~~μ~~Μεταφοράς (150 kV και 400 kV), εφόσον αυτό το φορτίο δε συνδέεται απευθείας με ~~μ~~Μονάδες παραγωγής (π.χ. βιομηχανικό ή βοηθητικό φορτίο ~~Μονάδας/ε~~Σταθμού), θεωρείται ότι συνδέεται απευθείας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ.

Οι Συντελεστές Απωλειών Φορτίου εφαρμόζονται στα φορτία που συνδέονται στο **Δίκτυο Διανομής** στη **Μέση** και στη **Χαμηλή Τάση**.

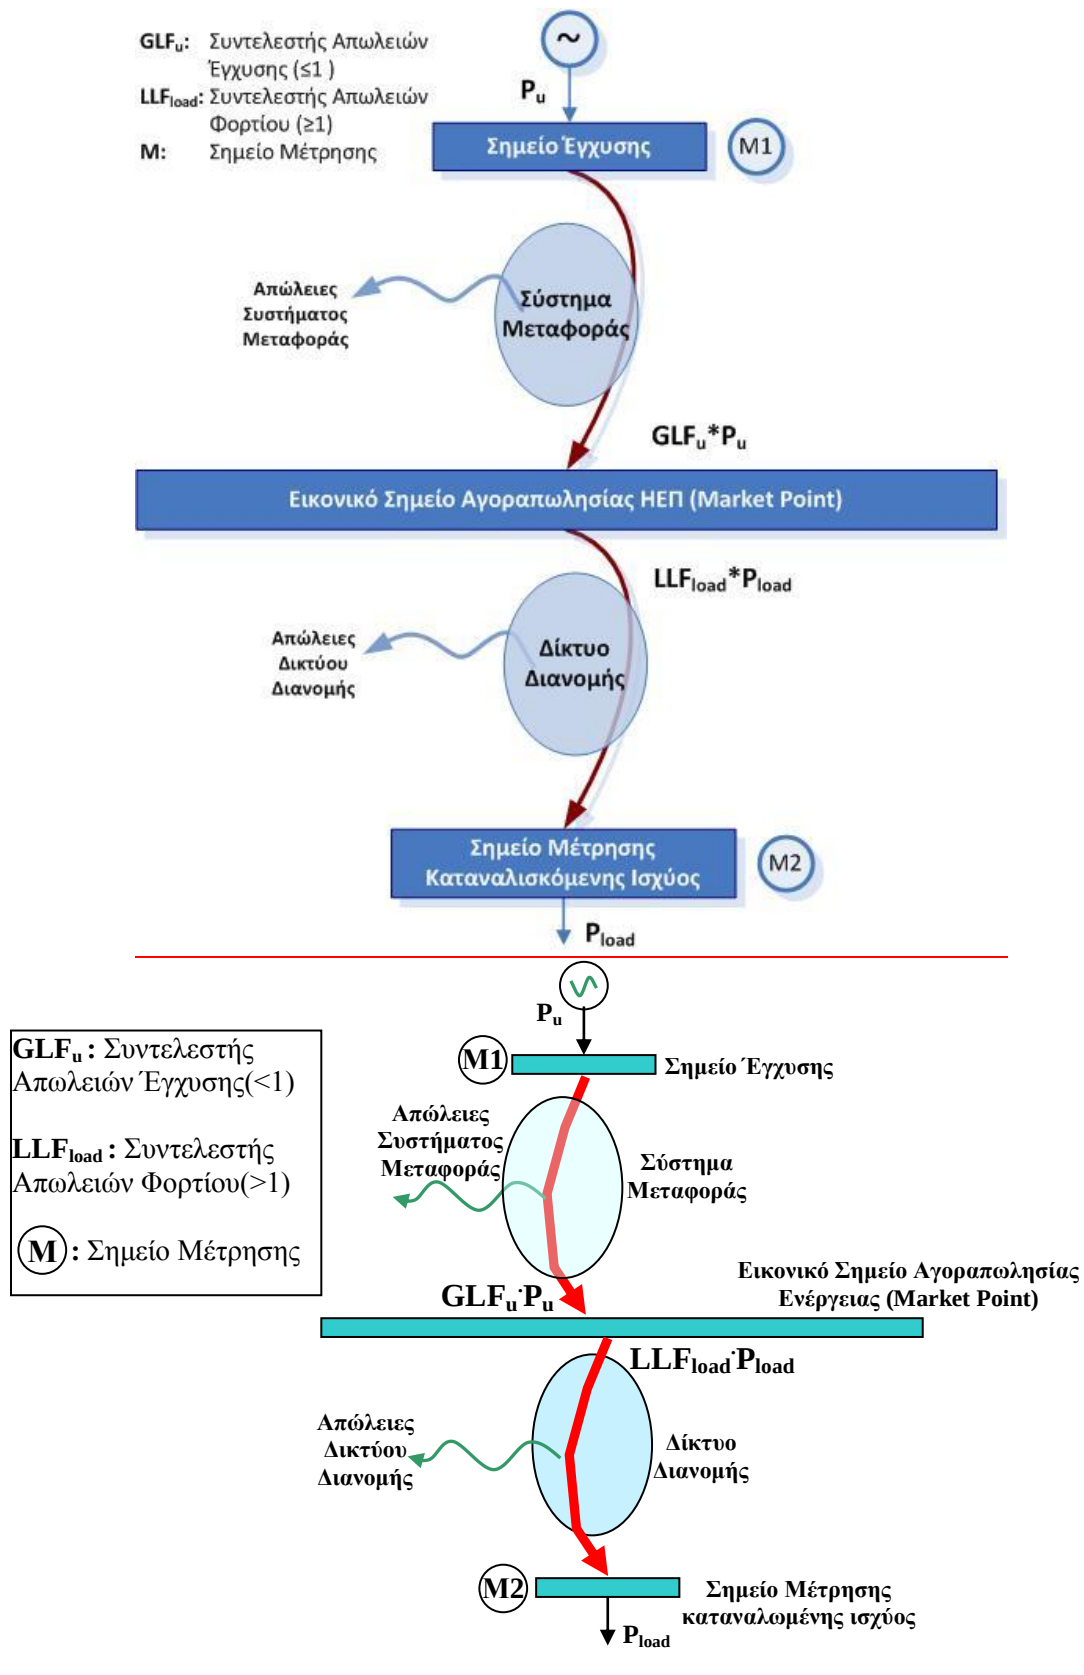

ΣΧΗΜΑ 2: Επίδραση των απωλειών μεταφοράς και διανομής

3.2.2.1 Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης

-Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης περιλαμβάνει τους ισχύοντες ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών ~~έ~~Έγχυσης που αφορούν τις εγχύσεις ενέργειας (στα σημεία μέτρησης) από τις ~~μ~~Μονάδες παραγωγής και από τις ~~ε~~Εισαγωγές ενέργειας στις ~~δ~~Διασυνδέσεις (μετρητές ~~δ~~Διασυνδέσεων). Οι αριθμητικές τιμές των ~~θ~~Συντελεστών ~~α~~Απωλειών ~~έ~~Έγχυσης που ισχύουν για τις ~~μ~~Μονάδες παραγωγής και τις ~~ε~~Εισαγωγές ενέργειας ~~λαμβάνουν τιμές είναι συνήθως~~ μικρότερες ~~ή ίσες~~ της μονάδας (≤ 1). Ενδεικτικά, οι τιμές των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως είναι της τάξης 0.928 – 1.000, και αντιστοιχούν σε ποσοστιαία σε μεγάλη απωλειών της τάξης 7.2% - 0% του συνολικού Φορτίου του Συστήματος.

Οι ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών ~~έ~~Έγχυσης εξαρτώνται από την τοπολογία του Συστήματος Μεταφοράς, τις εγχύσεις/απορροφήσεις ενέργειας στους ζυγούς του Συστήματος και το επίπεδο φόρτισής του. Επειδή ο αριθμός των σημείων έγχυσης όπου πρέπει να υπολογιστούν οι συγκεκριμένοι συντελεστές είναι σημαντικά μεγάλος και επιπλέον οι αποκλίσεις μεταξύ γεωγραφικά συναφών κόμβων είναι σχετικά μικρές, κρίνεται χρήσιμη η ομαδοποίηση τους προς αποφυγή της δημιουργούμενης πολυπλοκότητας. Οι κομβικοί ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών ~~έ~~Έγχυσης ομαδοποιούνται με κριτήρια γεωγραφικά και εγγύτητας των τιμών τους για όλα τα επίπεδα φορτίου συστήματος που εξετάζονται. Με τον τρόπο αυτό ορίζονται οι Ζώνες Χρέωσης Απωλειών και υπολογίζονται οι ζωνικοί συντελεστές απωλειών. Όλοι οι ζυγοί που περιέχονται στην ίδια Ζώνη Χρέωσης Απωλειών χρεώνονται το ίδιο ποσοστό για τις απώλειες μεταφοράς, βάσει των ζωνικών συντελεστών απωλειών.

Οι τιμές των ζωνικών συντελεστών απωλειών όπως προκύπτουν από τους κομβικούς συντελεστές απωλειών έγχυσης παρουσιάζονται αναλυτικά σε ειδική Μελέτη η οποία διεξάγεται από το Διαχειριστή του Συστήματος κάθε δύο (2) έτη. Η μελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και είναι σε ισχύ για τα επόμενα δύο (2) ημερολογιακά έτη. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιείται εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής μόνιμου χαρακτήρα στην τοπολογία του Συστήματος Μεταφοράς, όπως λόγω ένταξης νέας ~~μ~~Μονάδας παραγωγής ή διασυνδετικής γραμμής.

3.2.2.2 Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου

-Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου περιλαμβάνει τους ισχύοντες ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών που αντιστοιχούν στους μετρητές του ~~δ~~Δικτύου ~~δ~~Διανομής, και ενημερώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Οι συντελεστές αυτοί ~~πολλαπλασιάζονται με την ενέργεια που απορροφάται σε κλάδους -μετρητές~~ του ~~δ~~Δικτύου ~~δ~~Διανομής ώστε αυτή να αναχθεί στο εικονικό «Σημείο Αγοράς» στο οποίο επιλύεται ο ΗΕΠ, και ενσωματώνουν τις κατά προσέγγιση ποσοστά που θα πρέπει να επαυξηθεί η ενέργεια που απορροφάται από αυτούς προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του ~~δ~~Δικτύου ~~δ~~Διανομής που οφείλονται στην συγκεκριμένη απομάστευση ενέργειας.

Οι ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών ~~φ~~Φορτίου προσδιορίζονται ~~με βάση~~ ειδικής μελέτης που εκπονείται από το Διαχειριστή του ~~Δικτύου Συστήματος σχετικά με τους Συντελεστές Απωλειών Δικτύου.~~ Για τη μελέτη αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ~~μέσες απώλειες συντελεστές απωλειών~~ του Δικτύου ~~Διανομής οι οποίες υπολογίζονται από που καθορίζονται από το Διαχειριστή Δικτύου, σύμφωνα με~~ στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του Δικτύου κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη.

3.2.3 Περιορισμοί Μεταφοράς Μεταξύ Λειτουργικών Ζωνών του Συστήματος

3.2.3.1 Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος

Σκοπός της Μελέτης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος είναι η ανάλυση και πρόβλεψη των περιπτώσεων ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, σε συσχέτιση με το φορτίο του Συστήματος, τη διαθεσιμότητα των Μονάδων παραγωγής, τη διαθεσιμότητα στοιχείων του εξοπλισμού του Συστήματος, και τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος. Οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος αναφέρονται στους περιορισμούς φόρτισης του εξοπλισμού του Συστήματος, τήρησης ορίων τάσης και περιθωρίου ευστάθειας τάσης, οι οποίοι περιορίζουν, στην περίπτωση ενεργοποίησής τους, τη δυνατότητα ροής ενέργειας από τα σημεία έγχυσης στο Σύστημα προς τα σημεία απορρόφησης από το Σύστημα.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με βάση τα συμπεράσματα που θα εξάγει από τη Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, μπορεί να προτείνει στη ΡΑΕ τις απαιτούμενες αλλαγές στον ορισμό των Λειτουργικών Ζωνών και στους περιορισμούς του ~~ε~~Συστήματος ~~μ~~Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι οι ~~δ~~Διαζωνικοί ~~π~~Περιορισμοί ~~μ~~Μεταφοράς δεν έχουν ενεργοποιηθεί στην επίλυση του ΗΕΠ. Δύνανται να ενεργοποιηθούν κατόπιν σχετικής μελέτης από το Διαχειριστή του Συστήματος και ακόλουθης έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όλες οι αναφορές στις επιδράσεις τους που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο (π.χ. Διαφορετικές Οριακές Τιμές Βορρά – Νότου) γίνονται για την πληρότητα του Εγχειριδίου και την πλήρη απεικόνιση των διατάξεων του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ.

3.2.3.2 Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος

Σύμφωνα με τον ορισμό των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς Συστήματος, που δίνεται στον ΚΔΣ, οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να περιορίζεται η μεταφορά ισχύος είναι:

- Τα θερμικά όρια των γραμμών μεταφοράς και των αυτομετασχηματιστών του Συστήματος.
- Τα όρια της τάσης του Συστήματος.
- Όρια ευστάθειας γωνίας (μεταβατική ή στατική ευστάθεια)

Οι παράμετροι που καθορίζουν τα παραπάνω όρια είναι:

- Το φορτίο του Συστήματος.
- Η κατάσταση του Συστήματος (στοιχεία εκτός λειτουργίας λόγω συντηρήσεων ή βλαβών).
- Οι Μονάδες ~~π~~αραγωγής, όπως προκύπτουν από το Πρόγραμμα Κατανομής και η ισχύς (ενεργός και άεργος) που εγχέουν.

Για το Ελληνικό Σύστημα χρησιμοποιείται η οριοθέτηση δύο Λειτουργικών Ζωνών: της Βόρειας και της Νότιας Λειτουργικής Ζώνης.

3.2.3.3 Χρήση Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος στον ΗΕΠ

Οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος έχουν προβλεφθεί για εφαρμογή κατά την επίλυση του ΗΕΠ. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει καθημερινά στο Λειτουργό της Αγοράς ~~καθημερινά~~ το ισχύον όριο ροής ενεργού ισχύος σε κάθε «διάδρομο» μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών και προς κάθε κατεύθυνση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας ~~Δ~~ιαζωνικός ~~Π~~εριορισμός είναι «δεσμευτικός» (binding) κατά την επίλυση του ΗΕΠ, οι Οριακές Τιμές Παραγωγής των αντίστοιχων Λειτουργικών Ζωνών ενδέχεται να είναι διαφορετικές, όπως αναλύεται στο Παράρτημα Ι (§ Ι.4.2).

3.2.4 Πρόβλεψη Φορτίου

Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρησιμοποιεί λογισμικό βραχυπρόθεσμης ~~Π~~ρόβλεψης ~~Φ~~ορτίου το οποίο προβλέπει την καμπύλη ηλεκτρικού φορτίου με βήμα μιας ώρας και χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης από την επόμενη ώρα (συμπλήρωση της 24-ωρης καμπύλης φορτίου της τρέχουσας μέρας) μέχρι και επτά μέρες στο μέλλον.

Η ~~ποσότητα του προβλεπόμενου φορτίου για κάθε περίοδο κατανομής αναφέρεται~~~~πρόβλεψη φορτίου γίνεται~~ στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ~~του ΗΕΠ και επομένως δεν περιλαμβάνει τις α-πώλειες μεταφοράς. Επίσης, η πρόβλεψη φορτίου~~ δεν περιλαμβάνει ~~τα~~ ~~Ε~~τιμολογούμενα ~~Φ~~ορτία (αυτά που ~~δηλώνονται προσφέρεται~~ με ~~Ε~~τιμολογούμενες ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου).

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ~~Καθημερινά~~ υποβάλλει ~~καθημερινά~~ στο Λειτουργό της Αγοράς την ~~Π~~ρόβλεψη ~~Φ~~ορτίου του ~~Σ~~υστήματος και την ~~Π~~ρόβλεψη ~~Φ~~ορτίου για κάθε Λειτουργική Ζώνη και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες.

3.2.5 Πρόβλεψη Παραγωγής από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προβλέπει την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, βασιζόμενος σε κατάλληλο λογισμικό πρόβλεψης, προβλέψεις ανέμου/καιρού, στατιστικές πληροφορίες για το ιστορικό της παραγωγής ενέργειας από ~~τις Μονάδες αυτές~~~~ΑΠΕ~~ και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει ~~καθημερινά~~ στο Λειτουργό της Αγοράς ~~καθημερινά~~ τις προβλέψεις του για την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο~~ς~~ ~~Κώδικες~~~~ν~~ ~~ΚΣΗΕ~~ και ~~τον ΚΔΣ~~.

3.2.6 Παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ

Οι κάτοχοι ~~έ~~Αδειας ~~Π~~αραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ υποβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ έως και δώδεκα (12) ώρες πριν τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής της Ημέρας Κατανομής στην οποία αναφέρονται. Σε αυτές καθορίζεται, για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αναφοράς της Δήλωσης, η ποσότητα ενέργειας που εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα. Η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αντίστοιχης Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, E_p , όπως αυτή ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων της ΡΑΕ. Η Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ πρέπει να συνοδεύεται, για κάθε περίπτωση παρέκκλισης από την Ποσότητα E_p , από σχετική τεκμηρίωση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε μειωμένη διαθεσιμότητα της Μονάδας και από υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας κατά το Άρθρο 39 του ΚΣΗΕ.

Για τις Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ δύναται να υποβληθούν στο Λειτουργό της Αγοράς αιτήσεις τροποποίησης έως και δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά πριν τη λήξη της ~~Π~~ροθεσμίας ~~υ~~ποβολής. Οι αιτήσεις τροποποίησης πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τροποποίησης η οποία να βασίζεται αποκλειστικά σε μειωμένη διαθεσιμότητα της εκάστοτε Μονάδας σε σχέση με την

ισχύουσα κατά την υποβολή της Δήλωσης Προτεραιότητας ΚΜΣ και από υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας κατά το Άρθρο 39 του ΚΣΗΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς αποφαινεται επί της αίτησης τροποποίησης Δήλωσης Προτεραιότητας ΚΜΣ έως και μία (1) ώρα και σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση που ο Λειτουργός της Αγοράς διαπιστώσει συστηματική υποβολή αιτημάτων τροποποίησης Δηλώσεων Προτεραιότητας ΚΜΣ, ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ.

Οι Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς μέσω κατάλληλου αρχείου σε μορφή XML.

3.2.7 Καθορισμός ~~Απαιτήσεων~~ ~~ενεργειών~~ Επικουρικών Υπηρεσιών

3.2.7.1 Ορισμοί Επικουρικών Υπηρεσιών

Επικουρικές ~~υπηρεσίες~~ είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος από τα σημεία έγχυσης στα σημεία κατανάλωσης και για τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος. Ο αναλυτικός ορισμός κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας, ο τρόπος μέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από το Διαχειριστή του Συστήματος καθορίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς του ENTSO-E, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του ~~ε~~Ελληνικού Συστήματος.

Διακρίνονται οι ακόλουθες επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες:

- 1) Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία,
- 2) Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος,
- 3) Τριτεύουσα Ρύθμιση και Στρεφόμενη Εφεδρεία,
- 4) Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία,
- 5) Στατή Εφεδρεία,
- 6) Ρύθμιση Τάσης,
- 7) Επανεκκίνηση του Συστήματος.

Οι επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες των στοιχείων 1) έως και 4) ανωτέρω αναφέρονται συνοπτικά ως Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος.

Κατά τις διαδικασίες της Λειτουργίας της ~~α~~Αγοράς ~~Η~~Ηλεκτρικής ~~ενέργειας~~ λαμβάνονται υπόψη μόνο οι Επικουρικές Υπηρεσίες Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας, Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους, Τριτεύουσας Ρύθμισης και Στρεφόμενης Εφεδρείας, και Τριτεύουσας ~~μ~~Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας. Για τις υπηρεσίες αυτές δημιουργούνται οι ανάλογες απαιτήσεις στα πλαίσια του ΗΕΠ, του ΠΚ και της ΚΠΧ. Οι απαιτήσεις αυτές εισάγονται στα αντίστοιχα προβλήματα βελτιστοποίησης ως περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί περιγράφονται μαθηματικά στο Παράρτημα Ι. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επικουρικές Υπηρεσίες βρίσκονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τη Δευτερεύουσα Εφεδρεία, δημιουργείται ένα εκτεταμένο σύνολο απαιτήσεων (άνω, κάτω, γρήγορης και συνολικής ~~δ~~Δευτερεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας). Η διάκρισή τους είναι ως προς το χρόνο (ταχύτητα παροχής της ~~ε~~Εφεδρείας) και την κατεύθυνση μεταβολής της παραγωγής (άνω ή κάτω). Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται και τοποθετούνται μαθηματικά στις παραγράφους των περιορισμών του προβλήματος ΗΕΠ πιο κάτω, καθώς και στο Παράρτημα Ι (§§ 3.4.9.2, 3.4.9.3, Ι.2.2.6, Ι.3.2.2.19).

Ο προγραμματισμός και η διαχείριση των Επικουρικών Υπηρεσιών διενεργούνται από το Διαχειριστή του Συστήματος με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνολικές δαπάνες κάλυψης των απαιτήσεων για τις υπηρεσίες αυτές.

3.2.7.2 Καθορισμός αναγκών Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις ~~Απαιτήσεις~~~~ανάγκες~~ ~~Ε~~πικουρικών ~~υ~~πηρεσιών του ~~θ~~Συστήματος, για κάθε είδος ~~ε~~Επικουρικής ~~υ~~Υπηρεσίας και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ως εξής:

- α. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις ~~α~~Απαιτήσεις ~~π~~ρωτεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας ώστε να διασφαλίζει ότι η συχνότητα θα διατηρείται εντός των καθορισμένων ορίων, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες του ENTSO-E και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού ~~θ~~Συστήματος ~~Η~~Ηλεκτρικής ~~ε~~νέργειας.
- β. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις ~~α~~Απαιτήσεις Δευτερεύουσας Εφεδρείας (προς τα πάνω και προς τα κάτω) ώστε να διασφαλίζει επαρκή έλεγχο και ρύθμιση ισχύος προκειμένου να διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο τις αποκλίσεις της συχνότητας και του προγράμματος των καθαρών ανταλλαγών ισχύος του ~~θ~~Συστήματος και να ικανοποιεί τα καθορισμένα όρια απόδοσης για τη λειτουργία ελέγχου περιοχής. Οι ~~α~~Απαιτήσεις ~~δ~~Δευτερεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας (προς τα πάνω και προς τα κάτω) μπορεί να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής ώστε να προσαρμόζονται στο προβλεπόμενο σχήμα φορτίου και ιδίως στους διαφορετικούς ρυθμούς με τους οποίους το φορτίο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, η προς τα επάνω ~~δ~~Δευτερεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία μπορεί να είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών, όταν το φορτίο αυξάνεται, ενώ η προς τα κάτω ~~δ~~Δευτερεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία μπορεί να είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών όταν το φορτίο μειώνεται.
- γ. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις ~~α~~Απαιτήσεις ~~τ~~ριτεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας για να διασφαλίζει επαρκή έλεγχο ισχύος και ικανή εφεδρεία έναντι διαταραχών ώστε να ανταποκρίνεται σε διαταραχές και να αποκαθιστά το εύρος ρύθμισης εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων απόκρισης σε διαταραχές. Η απαιτούμενη ~~τ~~ριτεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία αποτελείται από ~~θ~~Στρεφόμενη και ~~μ~~Μη ~~θ~~Στρεφόμενη ~~ε~~Εφεδρεία. Η ~~θ~~Στρεφόμενη ~~ε~~Εφεδρεία παρέχεται από ~~μ~~Μονάδες παραγωγής που λειτουργούν (είναι συγχρονισμένες) και διαθέτουν μη φορτισμένη ικανότητα ισχύος ενώ η ~~μ~~Μη ~~θ~~Στρεφόμενη ~~ε~~Εφεδρεία παρέχεται από ~~μ~~Μονάδες παραγωγής που είναι εκτός λειτουργίας αλλά μπορούν να συγχρονιστούν στο σύστημα εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων απόκρισης σε διαταραχές.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει καθημερινά στο Λειτουργό της Αγοράς τις ~~Απαιτήσεις~~~~ανάγκες~~ ~~ε~~Εφεδρείας για κάθε είδος επικουρικής υπηρεσίας και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες.

3.2.7.3 Υποχρεώσεις Παροχής Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας

Για τις ανάγκες της Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας οι κάτοχοι ~~ά~~Αδειας ~~π~~Παραγωγής Μονάδων ~~μ~~ε ~~καταχωρημένη~~~~μέγιστης~~ ικανότητας ~~παραγωγής~~ μεγαλύτερης των 2 MW υποχρεούνται να λειτουργούν τις Μονάδες τους που συγχρονίζονται στο Σύστημα συνεχώς υπό τον έλεγχο ρυθμιστή φορτίου Μονάδας. Εξαιρούνται οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μονάδα μπορεί παροδικά να απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής μόνο αν χορηγηθεί εξαίρεση από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ.

3.2.7.4 Υποχρεώσεις Παροχής Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους

Για τις ανάγκες της Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας, οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής Μονάδων ~~με~~Οι Μονάδες που έχουν καταχωρημένη ικανότητα μεγαλύτερη των 60 MW υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα παροχής ~~παρέχουν~~ Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους των Μονάδων αυτών λειτουργώντας υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ), εφόσον παραμένουν εντός των σχετικών ορίων λειτουργίας της περιοχής ελέγχου που ορίζονται στα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά τους. Εξαιρούνται οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μονάδα μπορεί παροδικά να απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής μόνο αν χορηγηθεί εξαίρεση από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ.

3.2.8 Δημοσιοποίηση Στοιχείων πριν από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τα σχετικά με τον ΗΕΠ δεδομένα που προβλέπονται στον ΚΣΗΕ εντός των προθεσμιών που αναφέρονται εκεί και παρουσιάζονται αναλυτικά στον ΠΙΝ. 1.

3.3 Δεδομένα Εισόδου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ που πρέπει να υποβληθούν στο Σύστημα Επίλυσης ΗΕΠ, τα οποία διακρίνονται σε δεδομένα εισόδου του Λειτουργού της Αγοράς και δεδομένα εισόδου των Συμμετεχόντων. Στα δεδομένα εισόδου του Λειτουργού της Αγοράς περιλαμβάνονται οι ποσότητες ενέργειας και εφεδρειών που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις και προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος και στις Δηλώσεις Προτεραιότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ). Στα δεδομένα εισόδου των Συμμετεχόντων περιλαμβάνονται οι Προσφορές Έγχυσης, οι Δηλώσεις Φορτίου, οι Προσφορές Εφεδρειών, οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας και οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων των Μονάδων ~~π~~Α παραγωγής.

3.3.1 Δεδομένα Εισόδου από το Λειτουργό της Αγοράς

Σε αυτό το Τμήμα παρουσιάζονται τα στοιχεία τα οποία ο Λειτουργός της Αγοράς πρέπει να υποβάλλει στην ~~α~~Αγορά του ΗΕΠ. Τα στοιχεία αυτά είναι οι ποσότητες ενέργειας και εφεδρείας που αντιστοιχούν στις σχετικές απαιτήσεις και προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος και οι ~~μ~~Μη-~~ε~~Τιμολογούμενες ~~π~~Προσφορές ~~έ~~Έγχυσης: α) για υδροηλεκτρικές ~~μ~~Μονάδες, β) για Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, γ) για την προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας των ~~μ~~Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, και δ) για την αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας από ~~μ~~Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία.

3.3.1.1 Απαιτήσεις και Προβλέψεις του ΗΕΠ

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει σαν είσοδο στην επίλυση του ΗΕΠ την ~~π~~Πρόβλεψη ~~φ~~Φορτίου (δες § 3.2.4), την ~~π~~Πρόβλεψη ~~α~~Απαιτήσεων ~~αναγκών~~ ~~ε~~Εφεδρειών (δες § 3.2.7), την ~~κ~~Καθαρή ~~ι~~Ικανότητα ~~μ~~Μεταφοράς των ~~δ~~Διασυνδέσεων (δες § 3.2.1.2), και, εάν υφίστανται, τους ~~δ~~Διαζωνικούς ~~π~~Περιορισμούς ~~μ~~Μεταφοράς μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών του συστήματος (δες § 3.2.3). Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς για την μεταφορτώση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς μέσω κατάλληλων αρχείων σε μορφή XML.

3.3.1.2 Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς

Για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει στο Σύστημα Επίλυσης ΗΕΠ τις κάτωθι ~~μη-επιμολογούμενες~~ προσφορές Έγχυσης:

- α. Μη-επιμολογούμενες προσφορές Έγχυσης για κάθε υδροηλεκτρική μονάδα, συμπεριλαμβανομένων και των αντλητικών μονάδων σε λειτουργία γεννήτριας, οι οποίες αντιστοιχούν στην υποχρεωτική λειτουργία τέτοιων μονάδων σύμφωνα με την αντίστοιχη Εβδομαδιαία Δήλωση Υποχρεωτικής Λειτουργίας των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Εβδομαδιαία Δήλωση Υποχρεωτικών Νερών του Άρθρου 28 του ΚΣΗΕ). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν από τον παραγωγό εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1.
- β. Μη-επιμολογούμενες προσφορές Έγχυσης για την προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ.
- γ. Μη-επιμολογούμενες προσφορές Έγχυσης για την κατά προτεραιότητα εντασσόμενη στον ΗΕΠ παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ.
- δ. Μη-επιμολογούμενες προσφορές Έγχυσης για μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία. Οι Παραγωγοί υποβάλλουν/ετέλουν για έγκριση στο Διαχειριστή του Συστήματος το απαιτούμενο πρόγραμμα/ες εγχύσεων ενέργειας που προτίθενται να υλοποιήσουν/κάνουν προκειμένου να εκτελέσουν τις δοκιμές τους για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής και για κάθε Μονάδα σε δοκιμαστική λειτουργία. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στέλνει τις εγκεκριμένες ποσότητες εγχύσεων ενέργειας των Μονάδων σε δοκιμαστική λειτουργία με κατάλληλα αρχεία XML στο Λειτουργό της Αγοράς, ο οποίος με την σειρά του υποβάλλει αντίστοιχες μη-επιμολογούμενες προσφορές Έγχυσης.

Οι παραπάνω προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1.

3.3.2 Δεδομένα Εισόδου Συμμετέχοντα

Σε αυτό το Τμήμα παρουσιάζονται τα δεδομένα εισόδου τα οποία οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς. Τα δεδομένα αυτά είναι οι Προσφορές Έγχυσης, οι Δηλώσεις Φορτίου, οι Προσφορές Εφεδρειών, οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας των μονάδων και οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες κατευθείαν στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς με αναφόρτωση (upload). Για την ασφαλή σύνδεση των Συμμετεχόντων στο την Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς (MMS) Πλατφόρμα και την ταυτοποίησή τους, τους παρέχεται στους Συμμετέχοντες όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης και ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείας (RSA security ID).

Σε περίπτωση που κάποιος ~~συμμετέχων~~ αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη διαδικασία σύνδεσής του με την πλατφόρμα του Πληροφοριακού ~~συστήματος~~ της Αγοράς, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εναλλακτική υποβολή των σχετικών αρχείων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντάς τα από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει πρότερα δηλωθεί και καταχωρηθεί στο MMS-την πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση market@desmie.gr.⁴

⁴ Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εναλλακτική υποβολή των δεδομένων εισόδου των Συμμετεχόντων σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με την πλατφόρμα. Δεν αποτελεί μέσο γενικής επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς. Επίσης, δεν αποτελεί βασικό μέσο υποβολής δεδομένων εισόδου/αρχείων καθώς δεν παρέχει την ασφάλεια της σύνδεσης με την πλατφόρμα και δεν εγγυάται την παραλαβή από την πλατφόρμα των δεδομένων εισόδου των Συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο με τη σύνδεσή του στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς όσο και με την εναλλακτική υποβολή των αρχείων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ως άνω διεύθυνση, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα, με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνικά, κτλ) και σαφώς πριν την ~~λήξη~~ της ~~π~~ροθεσμίας ~~υ~~ποβολής των ως άνω αρχείων, με το αρμόδιο προσωπικό του Λειτουργού της Αγοράς και να ενημερώσει σχετικά με τους λόγους αδυναμίας υποβολής των αρχείων του. Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συμμετοχής του στην Αγορά. Επίσης, καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του Συμμετέχοντα στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς και εναλλακτικής υποβολής των αρχείων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ως άνω διεύθυνση, ο Λειτουργός της Αγοράς δεν φέρει καμία ευθύνη ~~ευθύνη~~ ~~δε φέρει~~ για ενδεχόμενη αποτυχία υποβολής των απαραίτητων δεδομένων εισόδου. Οι ενδεχόμενες επιλογές/συστάσεις του Λειτουργού της Αγοράς που παρουσιάζονται στη συνέχεια γίνονται αποκλειστικά για να συνδράμουν το Συμμετέχοντα στην υποβολή των δεδομένων εισόδου και δεν εξασφαλίζουν την εμπρόθεσμη και επιτυχή υποβολή ακόμη και αν ο Λειτουργός της Αγοράς δρα ως ενδιάμεσος (proxy).

Ανάλογα με τη φύση του τεχνικού προβλήματος του Συμμετέχοντα και τα χρονικά περιθώρια έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αρχείων, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να προτείνει εναλλακτικό ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας (π.χ. από/σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος (proxy) για την υποβολή των αρχείων.

Οι ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς ως ενδιάμεσου δεν εξασφαλίζουν τη μυστικότητα της υποβολής. Για το λόγο αυτό αντενδείκνυται η ευρεία χρησιμοποίησή της. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να καταφεύγουν σε αυτή μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον έχουν ήδη αποτύχει να υποβάλλουν άμεσα τα αρχεία τους με το βασικό (αναφόρτωση στην πλατφόρμα) και τον εναλλακτικό (αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην πλατφόρμα) τρόπο υποβολής.

3.3.2.1 Προσφορές Έγχυσης

3.3.2.1.1 Υποβολή Προσφορών Έγχυσης

Οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν ~~π~~ροσφορές ~~έ~~γχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για τις ~~μ~~Μονάδες παραγωγής που αντιπροσωπεύουν. Οι Προμηθευτές, οι Έμποροι και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να υποβάλλουν ~~π~~ροσφορές ~~έ~~γχυσης για ~~ε~~ισαγωγές ενέργειας στις ~~δ~~ιασυνδέσεις.

Οι Παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν τιμολογούμενες ~~π~~ροσφορές ~~έ~~γχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής για το σύνολο της παραγωγικής ικανότητας κάθε ~~μ~~Μονάδας ~~παραγωγής~~ που εκπροσωπούν, με εξαίρεση τις Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες η ~~μ~~Μονάδα είναι σε προγραμματισμένη συντήρηση ή πλήρως μη διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη ~~δ~~ήλωση ~~θ~~ολικής ~~μ~~Μη ~~δ~~ιαθεσιμότητας.

Σε Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες η ~~μ~~Μονάδα είναι μερικώς διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη ~~δ~~ήλωση ~~μ~~Μερικής ~~μ~~Μη ~~δ~~ιαθεσιμότητας, οι Παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλλουν ~~π~~ροσφορές ~~έ~~γχυσης μόνο για την ισχύ της ~~μ~~Μονάδας η οποία είναι τεχνικά διαθέσιμη.

Σε περίπτωση ~~μ~~Μονάδας Αυτοπαραγωγού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 35 του Νόμου 2773/1999, η ~~π~~ροσφορά ~~έ~~γχυσης θα πρέπει να αφορά μόνο την Καθαρή Ισχύ της Μονάδας (NCAP).

Οι Προμηθευτές, οι Έμποροι και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να υποβάλλουν ετιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για εισαγωγές ενέργειας στις διασυνδέσεις. Η συνολική ποσότητα ενέργειας των προσφορών έγχυσης για εισαγωγές από Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες για όλες τις διασυνδέσεις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την συνολική ποσότητα ενέργειας των Δηλώσεων Φορτίου που έχουν υποβάλει για την ίδια Περίοδο Κατανομής, σε όλες τις λειτουργικές ζώνες, αφού αυτές διορθωθούν με τους αντίστοιχους εξυnteλεστές απωλειών φορτίου.


Οι παραπάνω Συμμετέχοντες υποβάλλουν ένα αρχείο XML στο πληροφοριακό σύστημα του ΗΕΠ, προκειμένου να συμμετάσχουν στον ΗΕΠ (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ, κωδικός αρχείου = 7). Το αρχείο XML μπορεί να παράγεται μέσω ενός μετατροπέα, που τον οποίο παρέχει δίνει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες, για την μετατροπή από αρχείων Excel σε αρχεία XML, και το αρχείο XML βασίζεται στο πρότυπο “ETSO Scheduling System” (ESS). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο “XML Schema Definition” (XSD), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου XML.

3.3.2.1.2 Περιεχόμενο Προσφορών Έγχυσης

Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται για εισαγωγές και για μονάδες παραγωγής. Το περιεχόμενο των προσφορών έγχυσης των δύο αυτών τύπων παρουσιάζεται παρακάτω.

Εισαγωγές: Οι ετιμολογούμενες προσφορές έγχυσης για εισαγωγές ενέργειας περιλαμβάνουν, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε διασύνδεση, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας (σε MWh) και τιμής (σε €/MWh). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια αύξουσες. Οι τιμές όλων των βαθμίδων πρέπει να είναι μη-αρνητικές.



Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Προσφορά Έγχυσης για εισαγωγές ενός Συμμετέχοντα σε μία διασύνδεση αντιστοιχούν στο σύνολο των προγραμμάτων εισαγωγών (με όλους τους Αντισυμβαλλόμενους του Συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά των διασυνδέσεων) που ο Συμμετέχων επιθυμεί να υλοποιήσει στη διασύνδεση αυτή. Για τις ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Προσφορά Έγχυσης για εισαγωγές ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαθέτει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό αντίστοιχων ΦΔΜ.

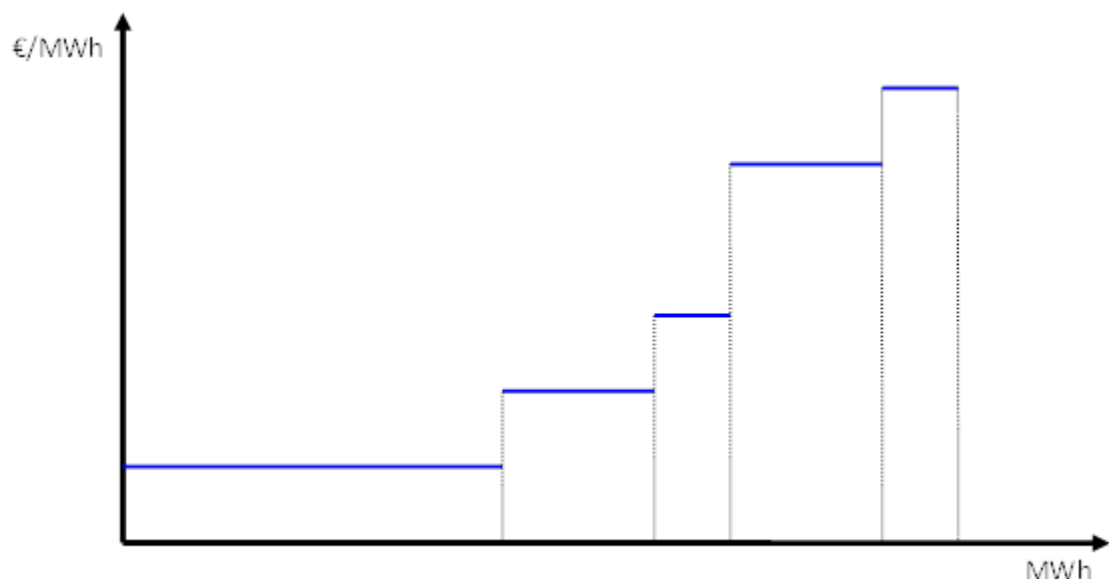

ΣΧΗΜΑ 2: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Προσφοράς Εγχυσης για μία εισαγωγή **ΣΧΗΜΑ 3: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Προσφοράς Εγχυσης για μία Εισαγωγή**

Μονάδες Παραγωγής: Οι τιμολογούμενες ~~Π~~προσφορές ~~Ε~~γχυσης για ~~Μ~~Μονάδες παραγωγής περιλαμβάνουν, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας σε MWh και τιμής σε €/MWh. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια αύξουσες. Οι τιμές όλων των βαθμίδων πρέπει να είναι μη-αρνητικές.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει ένα μοναδικό στοιχείο ταυτότητας παραγωγής για κάθε ~~Μ~~Μονάδα ~~παραγωγής~~, ώστε να τηρεί την αντιστοιχία των ~~Μ~~Μονάδων παραγωγής με τους Παραγωγούς. Ειδικά για τις υδροηλεκτρικές ~~Μ~~Μονάδες και τις αεριοστροβιλικές ~~Μ~~Μονάδες συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου, όπου υφίσταται ισχυρή λειτουργική αλληλεξάρτηση, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του κατόχου ~~Α~~Άδειας ~~Π~~παραγωγής, να εγκρίνει την συσσωμάτωση αυτών των ~~Μ~~Μονάδων στον ίδιο υδροηλεκτρικό σταθμό, ή στο ίδιο συγκρότημα ~~Μ~~Μονάδων ΑΠΕ που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, ή στον ίδιο αεριοστρόβιλο συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει ένα μοναδικό στοιχείο ταυτότητας παραγωγής για το σύνολο όλων των ~~Μ~~Μονάδων που έχουν συσσωματωθεί στον ίδιο υδροηλεκτρικό σταθμό, ή στον ίδιο αεριοστρόβιλο συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου.

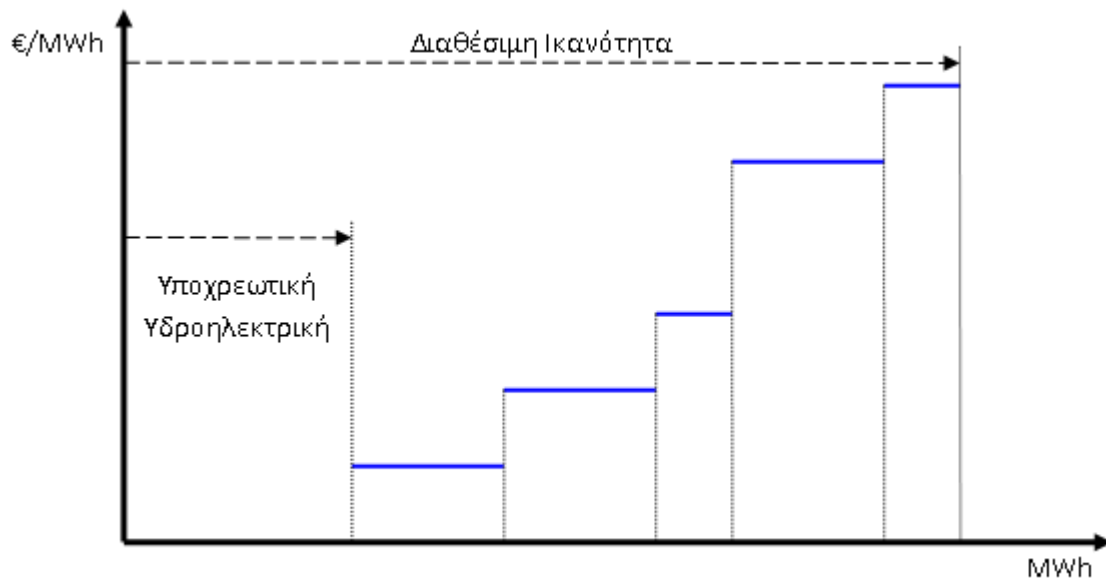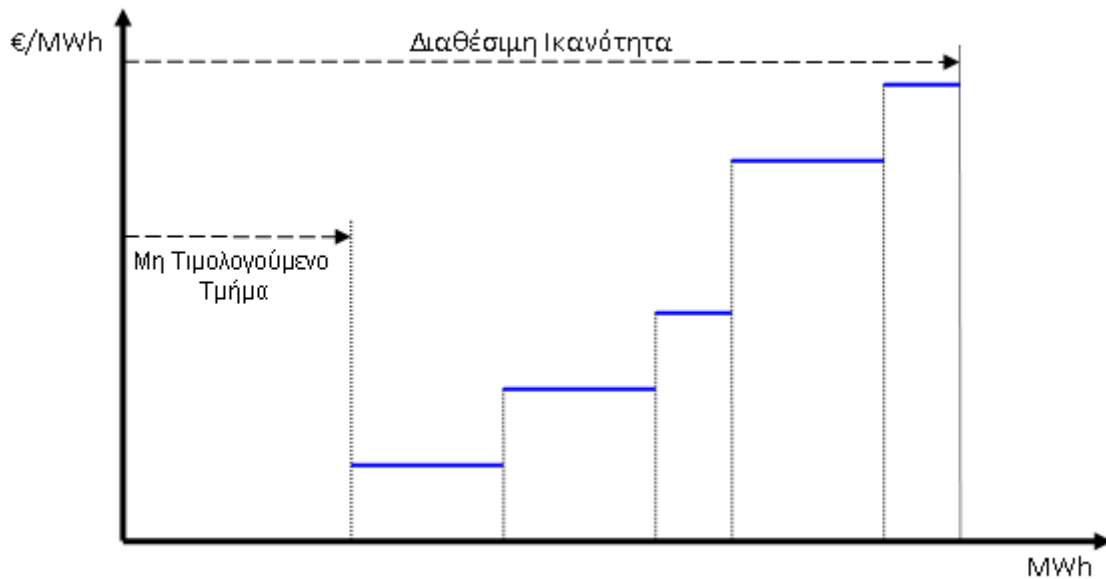

ΣΧΗΜΑ 3: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Προσφοράς Εγχυσης για μονάδα παραγωγής
ΣΧΗΜΑ 4: Παράδειγμα Προσφοράς Εγχυσης για Μονάδα παραγωγής

Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις **π**προσφορές **έ**γχυσης είναι της τάξεως των 0.001 €/MWh για τις τιμές και της τάξεως της 1 MWh για τις ποσότητες ενέργειας.

3.3.2.1.3 Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης

Μία **π**προσφορά **έ**γχυσης που αφορά μία δεδομένη Ημέρα υποβάλλεται από τους Συμμετέχοντες εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Η υποβληθείσα **π**προσφορά **έ**γχυσης μπορεί να αναθεωρηθεί πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, μετά την οποία η **π**προσφορά **έ**γχυσης γίνεται δεσμευτική.

3.3.2.1.4 Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης

Η επικύρωση των Προσφορών Έγχυσης γίνεται αυτόματα από το ~~π~~Πληροφοριακό ~~ε~~Σύστημα της ~~α~~Αγοράς κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς Έγχυσης. Εάν μία Προσφορά Έγχυσης παραβιάζει τους κανόνες εγκυρότητας βρεθεί άκυρη, δεν γίνεται αποδεκτή και το ~~π~~Πληροφοριακό ~~ε~~Σύστημα της ~~α~~Αγοράς αποστέλλει στον αντίστοιχο Συμμετέχοντα μία αιτιολογημένη εξήγηση. Μετά την κοινοποίηση μη αποδοχής, ο Συμμετέχων πρέπει να διορθώσει ενδεχόμενα λάθη και να υποβάλλει ξανά την Προσφορά Έγχυσης μέχρι τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες.

Οι έγκυρες ~~π~~Προσφορές ~~έ~~Έγχυσης γίνονται αποδεκτές, και με την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες καθίστανται οριστικές, αμετάκλητες και, μετά την οποία οι προσφορές έγχυσης γίνονται οικονομικά υποχρεωτικές μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του προγράμματος ΗΕΠ.

Αποτυχία υποβολής ~~π~~Προσφοράς ~~έ~~Έγχυσης για διαθέσιμες ~~μ~~Μονάδες παραγωγής έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση.

3.3.2.2 Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν υδροηλεκτρικές ~~μ~~Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των υδραντλητικών ~~μ~~Μονάδων, οφείλουν να υποβάλλουν τις ακόλουθες ~~δ~~Δηλώσεις ~~δ~~Διαχείρισης ~~υ~~Υδάτινων ~~π~~Πόρων: α) εβδομαδιαία υποχρεωτική υδροηλεκτρική παραγωγή, και β) δωδεκάμηνη πρόβλεψη χρήσης νερών.

Οι ~~δ~~Δηλώσεις ~~ε~~Εβδομαδιαίας ~~υ~~Υποχρεωτικής ~~υ~~Υδροηλεκτρικής ~~π~~Παραγωγής πρέπει να υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1, και να αναφέρονται σε περίοδο επτά (7) Ημερών όπως αυτή ορίζεται στον ΚΣΗΕ (Άρθρο 28). Η ~~δ~~Δήλωση ~~ε~~Εβδομαδιαίας ~~υ~~Υποχρεωτικής ~~υ~~Υδροηλεκτρικής ~~π~~Παραγωγής για κάθε ~~υ~~Υδροηλεκτρική Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανομής των υπόψη επτά Ημερών Κατανομής περιλαμβάνει την ενέργεια που πρέπει να παραχθεί λόγω των ακόλουθων υποχρεωτικών λειτουργιών: α) ύδρευσης, β) άρδευσης, γ) οικολογικής παροχής και ~~δ~~αποφυγής υπερχειλίσσης (σύμφωνα με το Άρθρο 28, §2 και το Άρθρο 89, §5 του ΚΣΗΕ). Η ~~δ~~Δήλωση ~~ε~~Εβδομαδιαίας ~~υ~~Υποχρεωτικής ~~υ~~Υδροηλεκτρικής ~~π~~Παραγωγής αντιστοιχεί στο μη-τιμολογούμενο μέρος της ~~π~~Προσφοράς ~~έ~~Έγχυσης από την αντίστοιχη υδροηλεκτρική ~~μ~~Μονάδα, και εντάσσεται στο πρόβλημα ΗΕΠ ως ~~μ~~Μη-~~ε~~Τιμολογούμενη ~~π~~Προσφορά ~~έ~~Έγχυσης.

Οι ~~δ~~Δηλώσεις ~~ε~~Εβδομαδιαίας ~~υ~~Υποχρεωτικής ~~υ~~Υδροηλεκτρικής ~~π~~Παραγωγής οφείλουν να συνοδεύονται από σχετική τεκμηρίωση και είναι ενδεικτικές. Οι αντίστοιχοι Παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν στο Διαχειριστή του Συστήματος αίτηση τροποποίησης των ~~δ~~Δηλώσεων ~~ε~~Εβδομαδιαίας ~~υ~~Υποχρεωτικής ~~υ~~Υδροηλεκτρικής ~~π~~Παραγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, έως και δώδεκα (12) ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Ημέρας Κατανομής που το υπό τροποποίηση στοιχείο αφορά, κατόπιν συνεννόησης με τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας, για λόγους που αφορούν την τεχνική λειτουργία της Μονάδας, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις που αφορούν τις υποχρεωτικές λειτουργίες, ή θέματα ασφαλείας. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων πρόσθετες πληροφορίες, αν χρειαστεί, για αιτιολόγηση.

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν υδροηλεκτρικές ~~μ~~Μονάδες πρέπει να στέλνουν ένα αρχείο XML με την εβδομαδιαία υποχρεωτική υδροηλεκτρική παραγωγή στο Διαχειριστή του Συστήματος (δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, κωδικός αρχείου = 8), και ο Διαχειριστής του Συστήματος, αφού το ελέγξει και εγκρίνει τις συνολικές ποσότητες που εμπεριέχονται για κάθε υδροηλεκτρική ~~μ~~Μονάδα για την Ημέρα Κατανομής, εγκρίνει την υποβολή άλλου του αρχείου αυτού στο Πληροφοριακό ~~ε~~Σύστημα της Αγοράς εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΠΙΝ. 1. Το αρχείο XML μπορεί να παράγεται μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς, τον οποίο δίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος στους Συμμετέχοντες, για την μετατροπή από αρχείο Excel σε αρχείο XML και, το αρχείο XML βασίζεται στο πρότυπο “ETSO Scheduling

System” (ESS). Ο ~~Λειτουργός της Αγοράς Διαχειριστής του Συστήματος~~ παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο “XML Schema Definition” (XSD), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου XML.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την αποδοχή των Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και των ενδεχόμενων αιτήσεων τροποποίησής τους, κατά τις διατάξεις του ΚΔΣ, και την υποβολή ή επικαιροποίησή τους στο Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 51 του ΚΣΗΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει τις ~~Δηλώσεις~~ ~~Εβδομαδιαίας~~ ~~Υποχρεωτικής~~ ~~Υδροηλεκτρικής~~ ~~Παραγωγής~~ για κάθε υδροηλεκτρική ~~Μονάδα~~ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΠΙΝ. 1.

3.3.2.3 Δηλώσεις Φορτίου

Κατανεμόμενα και Μη Κατανεμόμενα Φορτία

Κατανεμόμενα Φορτία θεωρούνται τα φορτία για τα οποία υποβάλλεται ~~Τιμολογούμενη~~ Δήλωση Φορτίου. Η ένταξή τους γίνεται σύμφωνα με την επίλυση των ΗΕΠ ~~και ΠΚ και κατόπιν εντολής Κατανομής~~. Μη Κατανεμόμενα λέγονται τα Φορτία για τα οποία απαιτείται ~~Μη-Τιμολογούμενη~~ Δήλωση Φορτίου.

3.3.2.3.1 Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν ~~Δηλώσεις~~ ~~Φορτίου~~ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για το φορτίο που εκπροσωπούν. Για τα ~~Μη-Κατανεμόμενα~~ ~~Φορτία~~, οι Εκπρόσωποι Φορτίου σε αυτό το πλαίσιο είναι Προμηθευτές, Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και επίσης Παραγωγοί για το βοηθητικό φορτίο των ~~Μονάδων~~ τους, σε περίπτωση που αυτό δε προέρχεται από την παραγόμενη από τις ~~Μονάδες~~ αυτές ενέργεια. Για το ~~Κατανεμόμενο~~ ~~Φορτίο~~, οι Εκπρόσωποι Φορτίου σε αυτό το πλαίσιο είναι Προμηθευτές για ~~Εξαγωγές~~ ενέργειας και Προμηθευτές ή Παραγωγοί για αντλητικά φορτία.

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν ένα αρχείο XML με τη Δήλωση Φορτίου τους στο πληροφοριακό σύστημα της Αγοράς, προκειμένου να συμμετάσχουν στον ΗΕΠ (δες Παράρτημα ΙΙΙ, κωδικός αρχείου = 9 για Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου και κωδικός αρχείου = 10 για Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου). Το αρχείο XML ~~μπορεί να~~ παράγεται μέσω ενός μετατροπέα ~~που παρέχει, τον οποίο~~ ~~δίνει~~ ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες ~~για την μετατροπή, από~~ αρχείων Excel σε αρχεία XML ~~και, Το αρχείο XML~~ βασίζεται στο πρότυπο “ETSO Scheduling System” (ESS). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο “XML Schema Definition” (XSD), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου XML.

Στους Εκπροσώπους Φορτίου αντιστοιχούν μετρητές φορτίου για τα φορτία τους, καθώς επίσης και Συντελεστές Συμμετοχής Φορτίου που περιγράφουν το μερίδιο του φορτίου τους σε σχέση με άλλους Εκπροσώπους Φορτίου για έναν δεδομένο μετρητή. Οι μετρητές φορτίου κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες μετρητών ανάλογα με τον τύπο του φορτίου που συνδέεται σε αυτούς. Ο Διαχειριστής του Συστήματος διατηρεί την αντιστοιχία Εκπροσώπων Φορτίου και Μετρητών Φορτίου, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές συμμετοχής φορτίου στον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποχρεούνται να υποβάλλουν ~~Μη-Τιμολογούμενες~~ ~~Δηλώσεις~~ ~~Φορτίου~~ για το σύνολο της ενέργειας που αναμένεται να καταναλωθεί από το σύνολο του μη κατανεμόμενου φορτίου τους, ανά κατηγορία μετρητή και Λειτουργική Ζώνη. Οι ~~Μη-Τιμολογούμενες~~ ~~Δηλώσεις~~ ~~Φορτίου~~ προγραμματίζονται στην επίλυση ΗΕΠ χωρίς να ορίζουν τιμή (price-takers). Οι Εκπρόσωποι Φορτίου μπορούν να υποβάλλουν τιμολογούμενες ~~Δηλώσεις~~ ~~Φορτίου~~ για ~~Κατανεμόμενο~~ ~~Φορτίο~~, δηλαδή ~~Εξαγωγές~~ ή υδροηλεκτρικές ~~Μονάδες~~ σε λειτουργία άντλησης.

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να επιδεικνύουν συμμόρφωση με την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος που φέρουν σύμφωνα με το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) που περιγράφεται στον

ΚΔΣ [2] και το σχετικό Εγχειρίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στον ΚΔΣ, χωρίς όμως να ακυρώνονται οι Δηλώσεις Φορτίου.

3.3.2.3.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Φορτίου

Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου υποβάλλονται για α) ~~Ε~~ξαγωγές, β) αντλητικές ~~Μ~~ονάδες, και γ) ~~Κ~~ατανεμόμενα ~~Φ~~ορτία καταναλωτών (μετά από έγκριση της ΡΑΕ). Το περιεχόμενο των δηλώσεων φορτίου των παραπάνω τύπων παρουσιάζεται παρακάτω.


Εξαγωγές: Οι Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές ενέργειας περιλαμβάνουν, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε ~~Δ~~ιασύνδεση, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας (σε MWh) και τιμής (σε €/MWh). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια φθίνουσες. Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη-αρνητικές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Δήλωση Φορτίου για ~~Ε~~ξαγωγές ενός Συμμετέχοντα σε μία ~~Δ~~ιασύνδεση αντιστοιχούν στο σύνολο των προγραμμάτων ~~Ε~~ξαγωγών (με όλους τους Αντισυμβαλλόμενους του Συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά των ~~Δ~~ιασυνδέσεων) που ο Συμμετέχων επιθυμεί να υλοποιήσει στη ~~Δ~~ιασύνδεση αυτή. Για τις ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Δήλωση Φορτίου για ~~Ε~~ξαγωγές ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαθέτει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό αντίστοιχων ΦΔΜ.

Αντλητικές Μονάδες: Οι τιμολογούμενες ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου για ~~Κ~~ατανεμόμενα αντλητικά ~~Φ~~ορτία δηλώνουν, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, τη ζητούμενη ενέργεια για την άντληση νερού για κάθε μετρητή αντλίας, ή, συγκεντρωτικά, για όλους τους μετρητές μίας αντλητικής ~~Μ~~ονάδας.

Οι ~~Τ~~ιμολογούμενες ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου περιλαμβάνουν μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας (σε MWh) και τιμής (σε ~~Ευρώ~~ ανά €/MWh). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια φθίνουσες. Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη-αρνητικές.

Το και ο ΠΙΝ. 3 παρακάτω δείχνουν παραδείγματα ~~Τ~~ιμολογούμενων ~~Δ~~ηλώσεων ~~Φ~~ορτίου για ένα ~~Κ~~ατανεμόμενο ~~Φ~~ορτίο ή για ~~Ε~~ξαγωγές.

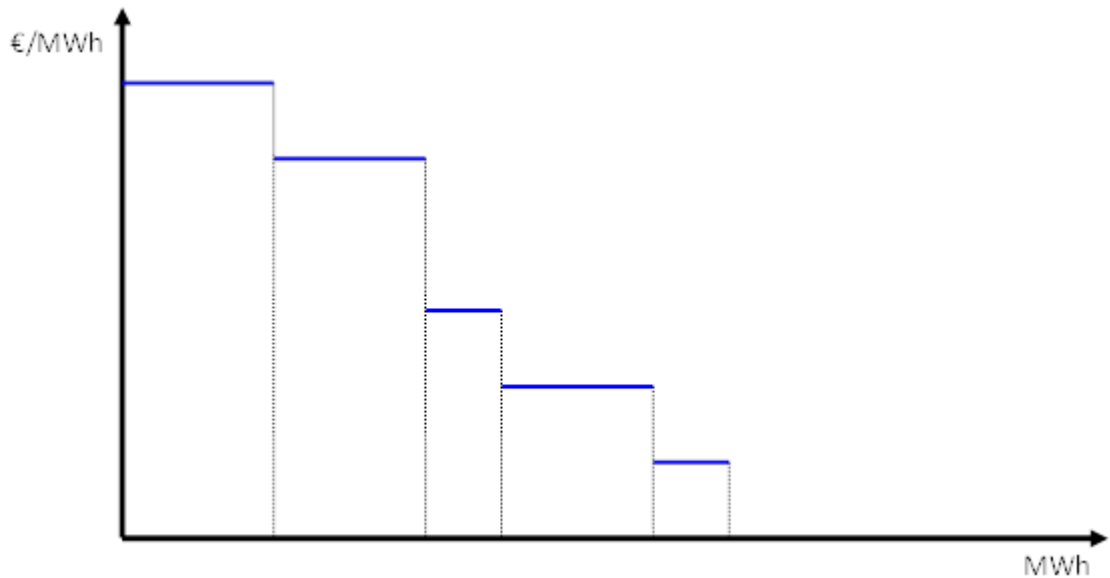

ΣΧΗΜΑ 4: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου (Γράφημα) **ΣΧΗΜΑ 5: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου**

Μη-Κατανεμόμενα και Κατανεμόμενα Φορτία: Οι **Μη-Τιμολογούμενες** **Δηλώσεις Φορτίου** που αφορούν την απορρόφηση ενέργειας από έναν Πελάτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας περιλαμβάνουν τη συνολική αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας (σε MWh) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για όλους τους μετρητές που σχετίζονται με τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου, σε κάθε κατηγορία μετρητών και σε κάθε Λειτουργική Ζώνη.

Οι **Μη-Τιμολογούμενες** **Δηλώσεις Φορτίου** για **Μη-Κατανεμόμενα** **Φορτία** περιλαμβάνουν την προβλεπόμενη απορρόφηση ενέργειας σε MWh **και με ακρίβεια τριών δεκαδικών**⁵. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποβάλλουν μία συγκεντρωτική Δήλωση Φορτίου για όλους τους Καταναλωτές που εκπροσωπούν, η οποία όμως τους ομαδοποιεί ανά επίπεδο τάσης (Υψηλή Τάση – HV / Μέση Τάση – MV / Χαμηλή Τάση – LV) και Γεωγραφική Ζώνη (Βορράς – North / Νότος – South). Κατά συνέπεια δημιουργούνται έξι πιθανοί συνδυασμοί:

ΠΙΝ. 3: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου (Προσφορά)

⁵ Με απόφαση του Λειτουργού της Αγοράς η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ είναι δυνατόν να επιτρέπεται η Δήλωση Φορτίου σε kWh.

from Time	to Time	Total	MW1	Price1	MW2	Price2	MW3	Price3	MW4	Price4
0:00	1:00	110	10	150	20	70	30	5,2	50	1,231
1:00	2:00	120	20	150	20	70	30	5	50	1
2:00	3:00	120	20	150	20	70	30	5	50	1
3:00	4:00	110	20	150	20	70	20	5	50	1
4:00	5:00	110	20	150	20	70	20	10	50	1
5:00	6:00	110	20	150	20	70	20	10	50	1
6:00	7:00	110	20	150	20	70	20	10	50	1
7:00	8:00	120	30	150	20	70	20	10	50	1
8:00	9:00	120	30	150	20	80	20	10	50	1
9:00	10:00	120	30	150	20	80	20	10	50	1
10:00	11:00	110	20	150	20	80	20	10	50	1
11:00	12:00	110	20	150	20	80	20	10	50	1
12:00	13:00	110	20	150	20	80	20	10	50	1
13:00	14:00	110	20	150	20	80	20	10	50	1
14:00	15:00	110	20	150	20	80	20	10	50	1
15:00	16:00	100	20	150	20	80	10	10	50	1
16:00	17:00	100	20	150	20	80	10	10	50	1
17:00	18:00	100	20	150	20	80	10	20	50	1
18:00	19:00	100	20	150	20	80	10	20	50	1
19:00	20:00	100	20	150	20	80	10	20	50	1
20:00	21:00	100	20	150	20	80	10	10	50	1
21:00	22:00	100	20	150	20	80	10	10	50	1
22:00	23:00	100	20	150	20	80	10	10	50	1
23:00	0:00	100	20	150	20	80	10	10	50	1
checksum	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- NORTH_HV (Σύνολο Κατανάλωσης στην Υψηλή Τάση στο Βορρά)
- NORTH_MV (Σύνολο Κατανάλωσης στη Μέση Τάση στο Βορρά)
- NORTH_LV (Σύνολο Κατανάλωσης στη Χαμηλή Τάση στο Βορρά)
- SOUTH_HV (Σύνολο Κατανάλωσης στην Υψηλή Τάση στο Νότο)
- SOUTH_MV (Σύνολο Κατανάλωσης στη Μέση Τάση στο Νότο)
- SOUTH_LV (Σύνολο Κατανάλωσης στη Χαμηλή Τάση στο Νότο)

Για κάθε ένα από τους παραπάνω συνδυασμούς, δημιουργείται ένα εικονικό σημείο μέτρησης το οποίο αναφέρεται στο σύνολο των φορτίων που εμπίπτουν στον εκάστοτε συνδυασμό. Προφανώς, ένας Εκπρόσωπος Φορτίου, ενδέχεται να μην εκπροσωπεί φορτία σε κάποιους από τους παραπάνω συνδυασμούς.

Οι τιμολογούμενες **δηλώσεις φορτίου** για **κατανεμόμενα φορτία** περιλαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας (σε MWh) και τιμής (σε €/MWh). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα (10) βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονότονα φθίνουσες. Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη αρνητικές. Τόσο η ποσότητες όσο και οι τιμές ενέργειας υποβάλλονται με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) δεκαδικών ψηφίων.

Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις δηλώσεις φορτίου είναι της τάξης του 0.001 €/MWh για τις τιμές και της τάξης της 1 MWh για τις ποσότητες ενέργειας.

ΠΙΝ. 4: Παράδειγμα Μη-Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου

			NORTH_HV	NORTH_MV	NORTH_LV	SOUTH_HV	SOUTH_MV	SOUTH_LV
			Sender name	Sender name	Sender name	Sender name	Sender name	Sender name
		Metering Point	MTG_Sender_name_N_HV_OUT	MTG_Sender_name_N_MV_OUT	MTG_Sender_name_N_LV_UT	MTG_Sender_name_S_HV_UT	MTG_Sender_name_S_MV_OUT	MTG_Sender_name_S_LV_UT
from Time (GT)	to Time (GT)	Total MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW
0:00	1:00	3		2		1		
1:00	2:00	3		2		1		
2:00	3:00	3		2		1		
3:00	4:00	4		3		1		
4:00	5:00	3		2		1		
5:00	6:00	6		5		1		
6:00	7:00	6		5		1		
7:00	8:00	7		6		1		
8:00	9:00	6		6		0		
9:00	10:00	6		6		0		
10:00	11:00	6		6		0		
11:00	12:00	8		8		0		
12:00	13:00	9		9		0		
13:00	14:00	10		10		0		
14:00	15:00	10		10		0		
15:00	16:00	9		8		1		
16:00	17:00	7		6		1		
17:00	18:00	7		6		1		
18:00	19:00	6		5		1		
19:00	20:00	6		5		1		
20:00	21:00	6		5		1		
21:00	22:00	3		2		1		
22:00	23:00	3		2		1		
23:00	0:00	3		2		1		
CheckNum		140	24	0	24	0	24	24

Δηλώσεις Φορτίου αναφορικά με την κατανάλωση των Βοηθητικών Φορτίων των Θερμικών Μονάδων και των Αιολικών Πάρκων: Στην §6 του Άρθρου 12 του ΚΔΣ υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις σχετικά με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που επιβάλλονται για τις Δηλώσεις Φορτίου των καταναλώσεων των Βοηθητικών Φορτίων των Θερμικών Μονάδων και των Αιολικών Πάρκων.

Όσοι Συμμετέχοντες επιθυμούν να κάνουν χρήση των προβλέψεων αυτών, οφείλουν να υποβάλλουν ξεχωριστές Δηλώσεις Φορτίου για τις σχετικές καταναλώσεις του συνόλου των βοηθητικών φορτίων των Θερμικών Μονάδων και των Αιολικών Πάρκων που εκπροσωπούν.

Οι ενδιαφερόμενοι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική πρόθεσή τους με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας κάποια από τις καταχωρημένες διευθύνσεις τους, στις σχετικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο Παρόν Εγχειρίδιο. Στο μήνυμα αυτό, οι Συμμετέχοντες υποδεικνύουν τα επίπεδα τάσης (Υψηλή / Μέση / Χαμηλή) και τις λειτουργικές ζώνες (Βορράς / Νότος) για τις οποίες θα υποβάλλονται ξεχωριστές Δηλώσεις Φορτίου κατ'αναλογία με τις προβλέψεις της προαναφερθείσας παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι:

- 1 - Κάθε Συμμετέχων ο οποίος εκπροσωπεί Μετρητές Βοηθητικών Φορτίων Θερμικών Μονάδων ή Αιολικών Πάρκων έχει την επιλογή και όχι την υποχρέωση να κάνει ξεχωριστή Δήλωση

ση για το Σύνολο των Μετρητών αυτών, με Δηλώσεις ανά επίπεδο Τάσης και Λειτουργικής Ζώνης.

- 2 - Σε περίπτωση που δεν επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, η Δήλωση Φορτίου που υποβάλλει αφορά το Σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί ο Συμμετέχων (ανά επίπεδο Τάσης και Λειτουργικής Ζώνης), συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων φορτίων, και εξαιρουμένων μόνο των Φορτίων Άντλησης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων.
- 3 - Σε περίπτωση που επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, οφείλει να υποβάλει ξεχωριστή Μη-Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου για τους Μετρητές των Γενικών Βοηθητικών και ξεχωριστή Μη-Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου για το Σύνολο των υπολοίπων Μετρητών του εξαιρουμένων και πάλι των Φορτίων Άντλησης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Δύο Δηλώσεις Φορτίου ανά επίπεδο Τάσης και Λειτουργικής Ζώνης). Σε περίπτωση μη υποβολής έγκυρης Δήλωσης Φορτίου για τα προαναφερθέντα Φορτία, η Δήλωση του θεωρείται μηδενική για τον υπολογισμό των σχετικών Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης. Η Δυνατότητα και η επακόλουθη υποχρέωση του Συμμετέχοντα να υποβάλει Δήλωση Φορτίου για τα Γενικά Βοηθητικά του αίρεται μόνο όταν ο ίδιος δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί πλέον να υποβάλει ξεχωριστή Δήλωση. Τότε επανέρχεται στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω (σημείο 2).

3.3.2.3.3 Βεβαίωση Δηλώσεων Φορτίου

Οι Δηλώσεις Φορτίου πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό Συμμετέχοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό Συμμετέχοντα για την κάλυψη των χρηματικών του υποχρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ και για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και δεν ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο.⁶

Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχεί σε μία Δήλωση Φορτίου για μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής, υπολογίζεται από το γινόμενο της συνολικής ποσότητας ενέργειας (σε MWh) όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου, επί τον Συντελεστή Προσδιορισμού Κάλυψης (σε Ευρώ€/MWh), ο οποίος που ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής και προσδιορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 22 του ΚΣΗΕ. Για τις εΤιμολογούμενες δΔηλώσεις φΦορτίου, η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθμίδων της Δήλωσης.

3.3.2.3.4 Τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου

Μία Δήλωση Φορτίου που αφορά μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται από τους Συμμετέχοντες εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου μπορούν να αναθεωρούν την υποβληθείσα δΔήλωση φΦορτίου πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, μετά την οποία η δΔήλωση φΦορτίου γίνεται δεσμευτική.

3.3.2.3.5 Αποδοχή Δηλώσεων Φορτίου

Η επικύρωση των Δηλώσεων Φορτίου γίνεται αυτόματα από το πΠληροφοριακό εΣύστημα της αΑγοράς κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Φορτίου. Εάν μία Δήλωση Φορτίου βρεθεί άκυρη, δεν γίνεται αποδεκτή και το πΠληροφοριακό εΣύστημα της αΑγοράς αποστέλλει στον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου

⁶ Η ενεργοποίηση της υποβολής της βεβαίωσης δΔηλώσεων φΦορτίου θα γίνει αφού συμβληθεί ο Λειτουργός της Αγοράς με τον απαιτούμενο Χρηματοοικονομικό φΦορέα κΚάλυψης.

~~μία~~ αιτιολογημένη εξήγηση. Μετά την κοινοποίηση μη αποδοχής, ο Εκπρόσωπος Φορτίου πρέπει να διορθώσει ενδεχόμενα λάθη και να υποβάλλει ξανά τη ~~δήλωση~~ ~~φορτίου~~ μέχρι την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες.

Οι έγκυρες Δηλώσεις Φορτίου γίνονται αποδεκτές με τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, μετά την οποία η ~~δήλωση~~ ~~φορτίου~~ γίνεται δεσμευτική για τον Συμμετέχοντα μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του ~~προγράμματος~~ ΗΕΠ.

Ο Λειτουργός Αγοράς ελέγχει τις υποβαλλόμενες Δηλώσεις Φορτίου και έχει την δυνατότητα να χαρακτηρίσει κάποια ως μη αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφασή του στον Εκπρόσωπο Φορτίου που την υπέβαλε.

Αποτυχία υποβολής υποχρεωτικής Δήλωσης Φορτίου έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το εγχειρίδιό του.

3.3.2.4 Προσφορές Εφεδρειών

3.3.2.4.1 Υποβολή Προσφορών Εφεδρειών

Οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν ~~προσφορές~~ ~~εφεδρειών~~, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για τις ~~μονάδες~~ ~~τους~~ που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων~~αντιπροσωπεύουν~~. Οι ~~προσφορές~~ ~~εφεδρειών~~ πρέπει να γίνονται για το σύνολο της καταχωρημένης~~βεβαιωμένης~~ ικανότητας κάθε ~~μονάδας~~ παραγωγής, για κάθε τύπο~~βεβαιωμένη~~ εφεδρείας, με εξαίρεση τις Περιόδους Κατανομής που η ~~μονάδα~~ είναι σε προγραμματισμένη συντήρηση ή πλήρως μη διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη ~~δήλωση~~ ~~ολικής~~ ~~μη~~-~~διαθεσιμότητας~~. Σε Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες μία ~~μονάδα~~ είναι μερικώς διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη σχετική δήλωση μερικής μη διαθεσιμότητας, οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν ~~προσφορές~~ ~~εφεδρειών~~ μόνο για την εκάστοτε διαθέσιμη ικανότητα της ~~μονάδας~~.

3.3.2.4.2 Περιεχόμενα Προσφορών Εφεδρειών

Οι τύποι ~~προσφορών~~ ~~εφεδρειών~~ είναι οι κάτωθι:

- ~~προσφορά~~ ~~εφεδρειών~~ για ~~πρωτεύουσα~~ ~~εφεδρεία~~, και
- ~~προσφορά~~ ~~εφεδρειών~~ για ~~εύρος~~ ~~εφεδρείας~~ ~~ρύθμισης~~.


Κάθε μία από τις παραπάνω ~~προσφορές~~ ~~εφεδρειών~~ περιλαμβάνει μία ποσότητα παρεχόμενης εφεδρείας (σε MW) και μία τιμή προσφοράς (σε €/MW) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, όπως π.χ. φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6 παρακάτω.

Τιμή προσφοράς: Για να γίνει αποδεκτή από το Λειτουργό της Αγοράς η ~~προσφορά~~ ~~εφεδρειών~~, η τιμή προσφοράς για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κάτωθι κανόνες εγκυρότητας :

- Να είναι μεγαλύτερη του μηδενός.
- Να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς (για ~~πρωτεύουσα~~ ~~εφεδρεία~~ και ~~εύρος~~ ~~εφεδρείας~~ ~~ρύθμισης~~). Οι Διοικητικά Οριζόμενες Μέ-

γιστες Τιμές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ.

- Να έχει ακρίβεια το πολύ τριών δεκαδικών ψηφίων, δηλαδή 0,001 €/MW.

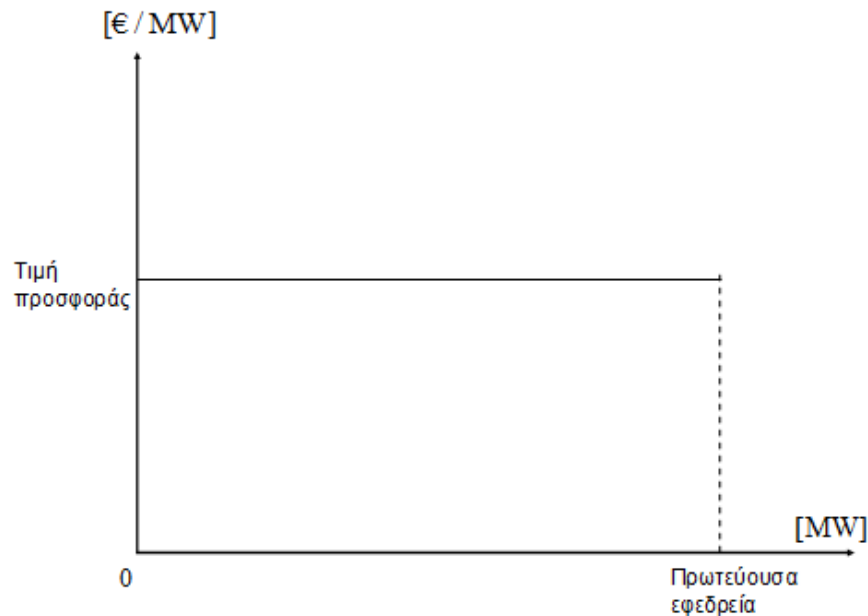

ΣΧΗΜΑ 6: Παράδειγμα Προσφοράς Πρωτεύουσας Εφεδρείας Μονάδας

Προσφερόμενη ποσότητα: Η ποσότητα που αντιστοιχεί στην ~~π~~Προσφορά ~~π~~Πρωτεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας μιας ~~μ~~Μονάδας είναι:

- εφόσον δεν υποβληθεί δήλωση μη διαθεσιμότητας για τη ~~μ~~Μονάδα, η ποσότητα ~~π~~Πρωτεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας που αναφέρεται στα Καταχωρημένα ~~Χαρακτηριστικά Στοιχεία~~ της ~~μ~~Μονάδας που έχουν υποβληθεί από τον Παραγωγό, κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ, ή
- εφόσον υποβληθεί δήλωση μη διαθεσιμότητας για τη ~~μ~~Μονάδα που να ~~μεταβάλλεται~~ αλλάζει τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ της, το μέγιστο μεταξύ της ποσότητας που αναφέρεται στα Καταχωρημένα ~~Χαρακτηριστικά Στοιχεία~~ της ~~μ~~Μονάδας και της διαφοράς μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης διαθέσιμης ισχύος της.

Η ποσότητα που αντιστοιχεί κατά μέγιστο στην προσφορά ~~ε~~Εύρους ~~δ~~Δευτερεύουσας ~~ρ~~Ρύθμισης μιας ~~μ~~Μονάδας είναι:

$$\cancel{SecRange_u^t} = \cancel{AGCmax_u^t} - \cancel{AGCmin_u^t} \quad SecRange_u^t \leq AGCmax_u^t - AGCmin_u^t$$

όπου

$SecRange_u^t$: η ποσότητα ~~ε~~Εύρους ~~δ~~Δευτερεύουσας ~~ρ~~Ρύθμισης στην οποία αναφέρεται η ~~π~~Προσφορά ~~ε~~Εύρους ~~δ~~Δευτερεύουσας ~~ρ~~Ρύθμισης της ~~μ~~Μονάδας u για την Περίοδο Κατανομής t , σε MW, σύμφωνα με την εν ισχύ Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας ή σύμφωνα με την Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων όταν η τελευταία διαφοροποιείται σε σχέση με την πρώτη,

$AGC \max_u^t$: η μέγιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ της ~~Μ~~Μονάδας u για την Περίοδο Κατανομής t , σε MW, σύμφωνα με την εν ισχύ Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας ή σύμφωνα με την Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων όταν η τελευταία διαφοροποιείται σε σχέση με την πρώτη

$AGC \min_u^t$: η ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ της ~~Μ~~Μονάδας u για την Περίοδο Κατανομής t , σε MW σύμφωνα με την εν ισχύ Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας ή σύμφωνα με την Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων όταν η τελευταία διαφοροποιείται σε σχέση με την πρώτη.

Οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Μονάδων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων υποβάλλουν καθημερινά στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων η οποία περιλαμβάνει τις ποσότητες Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, $SecRange_u^t$, μέγιστης διαθεσιμότητας υπό ΑΡΠ, $AGCmax_u^t$, και ελάχιστης διαθεσιμότητας υπό ΑΡΠ $AGCmin_u^t$. Σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαφοροποιούνται στη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, αναφορικά με μία Ημέρα Κατανομής, σε σχέση με τα αντίστοιχα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει τεχνικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ταυτόχρονη υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ολικής ή Μερικής Μη-Διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή για κάθε Περίοδο Κατανομής στην οποία ισχύει η δήλωση Μη -Διαθεσιμότητας ισχύει:

$$AGCmax_u^t(new) = \min\{AGCmax_u^t, AVAILmax_u^t\},$$

$$AGCmin_u^t(new) = \min\{AGCmin_u^t, AVAILmax_u^t\}.$$

~~Εφόσον υποβληθεί δήλωση Μη Διαθεσιμότητας για τη μονάδα που να αλλάζει τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ της για μια ή περισσότερες Περιόδους Κατανομής, τότε το νέο εύρος δευτερεύουσας ρύθμισης προκύπτει περιορίζοντας την ποσότητα $AGCmax_u^t$ στην καινούργια μέγιστη διαθέσιμη ισχύ της μονάδας.~~

Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις προσφερόμενες ποσότητες Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης ~~προσφορές εφεδρειών~~ είναι της τάξης του 1 MW. Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται για την τιμή Προσφοράς Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι 0.001 €/MW.

Κατά την υποβολή της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας και εφόσον οι τιμές της ποσότητας Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, $SecRange_u^t$, μέγιστης διαθεσιμότητας υπό ΑΡΠ, $AGCmax_u^t$, και ελάχιστης διαθεσιμότητας υπό ΑΡΠ $AGCmin_u^t$, διαφέρουν από τις αντίστοιχες τιμές των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών, το Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς παράγει και αποστέλλει στον Συμμετέχοντα σχετικό μήνυμα.

Υποβολή Προσφοράς Εφεδρειών στο πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας της αγοράς: Οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν ένα αρχείο XML στο ~~π~~Πληροφοριακό ~~σ~~Σύστημα της Αγοράς (βλ. Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 11), το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω περιέχει μόνο τις τιμές προσφοράς για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Το αρχείο XML μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων Excel σε αρχεία XML και Η δομή του αρχείου XML βασίζεται στο πρότυπο “ETSO Scheduling System” (ESS). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο “XML Schema Definition” (XSD), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου XML. Το αρχείο XML μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους:

- είτε μέσω ενός προτύπου αρχείου Excel (ExcelToXMLConverter), το οποίο παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες,

- είτε μέσω του σχετικού αρχείου “XML Schema Definition” (XSD). Τα περιεχόμενα του αρχείου XSD («offer_message.xsd») για τη δημιουργία των προσφορών εφεδρειών φαίνονται στο Παράρτημα IV.

3.3.2.4.3 Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών

Μία προσφορά εφεδρειών που αφορά μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται από τους Συμμετέχοντες εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Η υποβληθείσα ~~π~~Προσφορά ~~ε~~Εφεδρειών μπορεί να αναθεωρηθεί πριν τη Λήξη της Προθεσμίας, μετά την οποία ~~η προσφορά εφεδρειών γίνεται καθίσταται οικονομικά~~ δεσμευτική.

3.3.2.4.4 Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών

~~Δεκτές γίνονται οι Προσφορές Εφεδρειών που έχουν υποβληθεί πριν. Οι έγκυρες προσφορές εφεδρειών γίνονται αποδεκτές έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες και έχουν περάσει επιτυχώς τους σχετικούς ελέγχους εγκυρότητας, μετά την οποία οι προσφορές εφεδρειών γίνονται δεσμευτικές για τους Συμμετέχοντες μέχρι την έκδοση και κοινοποίηση του προγράμματος ΗΕΠ. Παραγωγοί με προσφορές εφεδρειών οι οποίες εξακολουθούν να είναι άκυρες με την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του.~~

Αποτυχία υποβολής ~~έγκυρης~~ προσφοράς εφεδρειών έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής από ~~κατόχους Άδειας Παραγωγής για~~ ~~μ~~Μονάδες ~~τους~~ που είχαν τη σχετική υποχρέωση, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιό του.

3.3.2.5 Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής

3.3.2.5.1 Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας

Σε περίπτωση:

- απώλειας μίας ~~μ~~Μονάδας παραγωγής, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ~~μ~~Μονάδας, και η οποία καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ~~μ~~Μονάδα, ή
- μερικής απώλειας μίας ~~μ~~Μονάδας παραγωγής, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της ~~μ~~Μονάδας, και η οποία καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της ~~μ~~Μονάδας παραγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στο Μητρώο Μονάδων, ή επιβάλλει την αλλαγή των τεχνικών στοιχείων της ~~μ~~Μονάδας (μέγιστη διαθεσιμότητα, τεχνικό ελάχιστο, μέγιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ, ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ) ή επιβάλλει τον περιορισμό της μέγιστης δυνατότητας παροχής ~~π~~Πρωτεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας, ή
- ειδικά για τις υδροηλεκτρικές ~~μ~~Μονάδες, περιορισμών στη ροή ύδατος κατάντη του σταθμού για λόγους ασφαλείας,

ο αντίστοιχος Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος ~~δ~~Δήλωση ~~ο~~Ολικής ή ~~μ~~Μερικής ~~μ~~Μη ~~δ~~Διαθεσιμότητας για όλες τις Περιόδους Κατανομής όλων των Ημερών Κατανομής για τις οποίες υφίστανται τα παραπάνω.

Οι ~~Δ~~ηλώσεις ~~Θ~~ολικής ή ~~Μ~~ερικής ~~Μ~~η ~~Δ~~ιαθεσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνουν μία περιγραφή των τεχνικών αιτίων ή των λόγων ασφαλείας, στους οποίους οφείλεται η μη διαθεσιμότητα της ~~Μ~~ονάδας. Παρόλα αυτά, κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας μίας ~~Μ~~ονάδας και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας, ~~Δ~~ηλώσεις ~~Θ~~ολικής ή ~~Μ~~ερικής ~~Μ~~η ~~Δ~~ιαθεσιμότητας μπορούν να υποβάλλονται χωρίς επίκληση κάποιου ειδικού λόγου.

3.3.2.5.2 Περιεχόμενο Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας

Η Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας περιλαμβάνει για μία ~~Μ~~ονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανομής που υφίσταται κάποιος περιορισμός στα τεχνικά στοιχεία της ~~Μ~~ονάδας σε σχέση με τα Καταχωρημένα ~~της Χαρακτηριστικά Στοιχεία της μονάδας~~, όπως αυτά ορίζονται στον ΚΔΣ και έχουν υποβληθεί από τον ~~Π~~αραγωγό, την ισχύουσα μέγιστη διαθεσιμότητα της μονάδας (σε MW) αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα Βοηθητικά Φορτία (καθαρή - Net).

Εφόσον υποβληθεί Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας για μία ~~Μ~~ονάδα, η μέγιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ, η ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ και η ελάχιστη δυνατότητα παραγωγής της ~~Μ~~ονάδας προσαρμόζονται κατά τη διαδικασία επίλυσης του ΗΕΠ με τον τρόπο που έπρεπε έχει περιγραφεί σε προηγούμενη παράγραφο.

3.3.2.5.3 Υποβολή Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας

Οι ~~Δ~~ηλώσεις ~~Θ~~ολικής ή ~~Μ~~ερικής ~~Μ~~η ~~Δ~~ιαθεσιμότητας για Περιόδους Κατανομής μίας ορισμένης Ημέρας Κατανομής μπορούν να υποβάλλονται έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής.

Κάθε Παραγωγός μπορεί να τροποποιεί ή να ακυρώνει μία ~~Δ~~ήλωση ~~Μ~~η ~~Δ~~ιαθεσιμότητας που υποβλήθηκε προηγουμένως εάν αλλάξει η κατάσταση της ~~Μ~~ονάδας μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του ΚΔΣ.

Ο χρόνος ισχύος των Δηλώσεων Μερικής ή Ολικής Μη Διαθεσιμότητας είναι το σύνολο των διαδοχικών Περιόδων Κατανομής όπως αναφέρονται στις Δηλώσεις, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάει σε μία χρονική στιγμή πριν από την υποβολή τέτοιων Δηλώσεων. Οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας παραμένουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος τους, εκτός αν ακυρωθούν ή τροποποιηθούν νωρίτερα από τους αντίστοιχους Παραγωγούς. Μία Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας μπορεί επίσης να ακυρωθεί ή να λήξει από το Διαχειριστή του Συστήματος πριν το τέλος του χρόνου ισχύος της στην περίπτωση που βρεθεί άκυρη.

Σημειώνεται ότι, παρότι η προαναφερθείσα τροποποίηση ή ακύρωση είναι μέρος των υποχρεώσεων ενός Παραγωγού στα πλαίσια της παροχής πληροφοριών προς το Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τον ΚΔΣ, σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για την εκάστοτε Μονάδα παραγωγής από τη συμμετοχή της στον ΗΕΠ και την ακόλουθη διαδικασία ~~Ε~~κκαθάρισης των ~~Α~~ποκλίσεων Παραγωγής- Ζήτησης.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ΗΕΠ επιλύεται λαμβάνοντας υπόψη τις ~~έγκυρες~~ Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και έχουν υποβληθεί ~~για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής~~ ~~μέχρι~~ έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που κάποια Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας υποβληθεί μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, αυτή δε λαμβάνεται υπόψη στην επίλυση του ΗΕΠ, ακόμη και αν αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί – δημοσιευθεί.

~~Ο χρόνος ισχύος των δηλώσεων μερικής ή ολικής μη διαθεσιμότητας είναι το σύνολο των διαδοχικών Περιόδων Κατανομής όπως αναφέρονται στις δηλώσεις, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάει σε μία χρονική~~

στιγμή πριν από την υποβολή τέτοιων δηλώσεων. Οι δηλώσεις μη διαθεσιμότητας παραμένουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος τους, εκτός αν ακυρωθούν ή τροποποιηθούν νωρίτερα από τους αντίστοιχους Παραγωγούς. Μία δήλωση μη διαθεσιμότητας μπορεί επίσης να ακυρωθεί ή να λήξει από το Διαχειριστή του Συστήματος πριν το τέλος του χρόνου ισχύος της στην περίπτωση που βρεθεί άκυρη.

Εφόσον η δήλωση ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας μιας μονάδας υποβληθεί έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής, λαμβάνεται υπόψη στον ΗΕΠ για την Ημέρα Κατανομής.

Υποβολή Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς: Οι Παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν ένα αρχείο XML στο πληροφοριακό σύστημα της Αγοράς (δες Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 13). Το αρχείο XML μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων Excel σε αρχεία XML και βασίζεται στο πρότυπο “ETSO Scheduling System” (ESS). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο “XML Schema Definition” (XSD), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου XML. Η δομή του αρχείου XML βασίζεται στο πρότυπο “ETSO Scheduling System” (ESS). Το αρχείο XML μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους:

- είτε μέσω ενός προτύπου αρχείου Excel (ExcelToXMLConverter), το οποίο παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες,
- είτε μέσω του σχετικού αρχείου “XML Schema Definition” (XSD). Τα περιεχόμενα του αρχείου XSD («schedule.xml.xsd») για τη δημιουργία των προσφορών εφεδρείων φαίνονται στο Παράρτημα IV.

Οι έγκυρες Δηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας που υποβάλλονται για Μονάδες μέχρι την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση του ελέγχου εγκυρότητας των Προσφορών Έγχυσης των Μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, κατά τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 5 του παρόντος Εγχειριδίου.

Στο παρακάτω παράδειγμα αρχείου Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας, η ~~μ~~**Μ**ονάδα unit1 αδυνατεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την Καθαρή Ισχύ της (π.χ. 120 MW) όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Μητρώο Μονάδων λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος ~~όπως, (για παράδειγμα,~~ λόγω μειωμένης πίεσης τυμπάνου) για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η ~~μ~~**Μ**ονάδα υποχρεούται να δηλώσει τη νέα μειωμένη της διαθεσιμότητα, την περίοδο που αυτή ισχύει (π.χ. 08:00 – 10:00) και το λόγο της μείωσης της Διαθεσιμότητας. Στο προαναφερθέν αρχείο, αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι χρόνοι έναρξης και λήξης (TimeStart και TimeStop) είναι σε UT (Universal Time).

3.3.2.5.4 Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης

Αν μία ~~μ~~**Μ**ονάδα παραγωγής δεν μπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας τεχνικών λόγων για χρονικό διάστημα που αναμένεται να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες εντός της περιόδου από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου ή, διαφορετικά, για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες (σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΚΣΗΕ), ο αντίστοιχος Παραγωγός πρέπει να υποβάλλει άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος μία Δήλωση Μείζονος Βλάβης στην οποία αναφέρει τους τεχνικούς λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

Αν η ~~ά~~**Α**δεια ~~π~~**Π**αραγωγής ή ~~λ~~**Λ**ειτουργίας ενός Παραγωγού ανακληθεί ή αν η ισχύς της παύσει προσωρινά ή οριστικά κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ~~μ~~**Μ**ονάδας, η οποία δεν εμπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας για τις οποίες υποβάλλονται ~~δ~~**Δ**ηλώσεις ~~μ~~**Μ**ερικής ή ~~ο~~**Ο**λικής ~~μ~~**Μ**η ~~δ~~**Δ**ιαθεσιμότητας, ο ~~π~~**Π**αραγωγός πρέπει να υποβάλλει άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος μία ~~δ~~**Δ**ήλωση ~~α~~**Α**δυναμίας ~~λ~~**Λ**ειτουργίας στην οποία αναφέρει τους λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας. Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΕΣ**ΜΗΕ** και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιό του.

Κατά τη διάρκεια ισχύος Δήλωσης Μείζονος Βλάβης ή Αδυναμίας Λειτουργίας η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλει καθημερινά στο ~~Πληροφοριακό Σύστημα του Αιτουργού~~ της Αγοράς Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου. Σε καμία περίπτωση δεν αίρεται η υποχρέωσή του αυτή από την υποβολή Δήλωσης Μείζονος Βλάβης ή Αδυναμίας Λειτουργίας ακόμη και αν αυτή γίνει αποδεκτή από το Διαχειριστή του Συστήματος.

Reason Code		Reason Text			
Z01		ΛΙΠ 0			
TS Id.	Ver.	Type	Product	Aggr.	Meter
Unit1	1	PARTIAL UNAVAIL	Active Power	MP	MTG_unit1_IN
Capacity Agreement		Contract type	Unit	Area (In/out)	Party (In/out)
			MW	10YGR-HTSO-----Y /	Party EIC Code
Period Begin and End Date/Time			Resolution		
YYYY-MM-DDTUCTimeStart:00Z/ YYYY-MM-DDTUCTimeStop			PT1H		
Position			Quantity		
1			80		
2			80		
Reason Code		Reason Text			
Z01		Unit1 Λειτουργία λέβητα με μειωμένη πίεση τυμπάνου. _/0			

ΠΙΝ. 5: Παράδειγμα Δήλωσης Μερικής Μη Διαθεσιμότητας

3.3.2.5.5 Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας

Αν ένας Παραγωγός προτίθεται να διακόψει την κανονική λειτουργία Μονάδας του επειδή επιθυμεί να την αποξηλώσει/αποσυνδέσει τη μονάδα από το δίκτυο ή απλώς να αναστείλει τη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας, τότε ο Παραγωγός αυτός πρέπει, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ΚΣΗΕ, να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος μία δήλωση πρόθεσης διακοπής κανονικής λειτουργίας. Στη δήλωση αυτή πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι για την αναστολή της κανονικής λειτουργίας της μονάδας, η ημερομηνία διακοπής και το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας. Η δήλωση αναστολής κανονικής λειτουργίας πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής της κανονικής αναστολής λειτουργίας της Μονάδας.

Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής Συστήματος κάνει αποδεκτή την Δήλωση Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απενεργοποίηση των στοιχείων της Μονάδας στο Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς.

3.3.2.6 Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων

3.3.2.6.1 Υποβολή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΚΣΗΕ οι κάτοχοι ~~έ~~Άδειας ~~π~~Παραγωγής οφείλουν να υποβάλλουν Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για όλες τις ~~μ~~Μονάδες παραγωγής της κατοχής τους που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων.

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων υποβάλλονται καθημερινά στο ~~π~~Πληροφοριακό ~~ε~~Σύστημα ~~του~~ ~~Αιτιουργού~~ της Αγοράς. Η υποβολή⁷ των στοιχείων αυτών αφορά μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής και γίνεται έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες.

Τα στοιχεία των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων ισχύουν για όλες τις Περιόδους Κατανομής μιας Ημέρας Κατανομής και όχι για τμήμα αυτής.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει το περιεχόμενο των εμπρόθεσμα υποβληθέντων Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων ~~ελέγχεται~~ εφαρμόζοντας τους ελέγχους που αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο του παρόντος Κεφαλαίου.

Τα στοιχεία των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της Αγοράς στην επίλυση του ΗΕΠ και από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις διαδικασίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Οι Παραγωγοί υποβάλουν τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για μία ή περισσότερες ~~μ~~Μονάδες ~~τους παραγωγής της κατοχής τους~~ δηλώνοντας στο ~~π~~Πληροφοριακό ~~ε~~Σύστημα ~~λειτουργίας~~ της Αγοράς ένα κατάλληλο αρχείο XML (δες Παράρτημα ΙΙΙ, κωδικός αρχείου = 14). ~~Το αρχείο XML μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων Excel σε αρχεία XML και βασίζεται στο πρότυπο “ETSO Scheduling System” (ESS). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο “XML Schema Definition” (XSD), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου XML. Το αρχείο XML μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους:~~

- ~~μέσω ενός προτύπου φύλλου εργασίας Excel για την επεξεργασία και μετατροπή σε XML το οποίο παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο Παράρτημα ΙV,~~
- ~~μέσω του σχετικού αρχείου “XML Schema Definition” (XSD/XSL) το οποίο παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV («participant-techno-economic-declaration.xsd»).~~

3.3.2.6.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων

Στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες Α, Β και Γ του Άρθου 44 του ΚΣΗΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι με τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων που υποβάλλει ο Παραγωγός υποβάλλει και τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Άρθρου 44):

⁷ Η τρέχουσα έκδοση του ~~π~~Πληροφοριακού ~~ε~~Συστήματος ~~του~~ ~~Αιτιουργού~~ της Αγοράς για τεχνικούς λόγους δεν υποστηρίζει την υποβολή ~~ε~~Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων με περίοδο ισχύος μεγαλύτερη από μία Ημέρα Κατανομής. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες Παραγωγούς να υποβάλλουν μέσα στα πλαίσια των αντίστοιχων προθεσμιών υποβολής ξεχωριστές ~~ε~~Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για κάθε Ημέρα Κατανομής.

- Το Κόστος Μηδενικού Φορτίου της **#Μονάδας**. Το στοιχείο αυτό δε χρησιμοποιείται κατά τις διαδικασίες της **Αγοράς**, αλλά υποβάλλεται για λόγους ενημέρωσης.
- Το Κόστος Αποσυγχρονισμού. Το στοιχείο αυτό πρέπει να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός και να ισούται με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής.

3.3.2.7 Δηλώσεις Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών

3.3.2.7.1 Υποβολή Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών

Σύμφωνα με το Άρθρο 262 του ΚΔΣ, κάθε κάτοχος **Αδειας Παραγωγής** υποβάλει στον Διαχειριστή του Συστήματος λίστα με τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μία από τις **Μονάδες** του. Τα λεπτομερή αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στα πραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε **Μονάδα** παραγωγής και να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές σχεδιασμού Μονάδων κατά το Άρθρο 241 του ΚΔΣ.

Η Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών **Μονάδας** παραγωγής υποβάλλεται στον Διαχειριστή του Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣ και του Εγχειριδίου του. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει το περιεχόμενο της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών και σε περίπτωση αποδοχής της την αποστέλλει με την απαιτούμενη μορφή/δομή στο Λειτουργό της Αγοράς ο οποίος και την καταχωρεί το περιεχόμενό της για κάθε μονάδα παραγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα **Λειτουργίας** της Αγοράς.

Η ισχύς εφαρμογής της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών άρχεται από την πρώτη Ημέρα Κατανομής για την οποία αφορά και έχει απεριόριστη διάρκεια. Σε περίπτωση που Παραγωγός επιθυμεί να τροποποιήσει μέρος των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών για μία ή περισσότερες **Μονάδες** της κατοχής του θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή του Συστήματος. Στην περίπτωση που τα δηλωθέντα στοιχεία αποκλίνουν από τις προδιαγραφές του Άρθρου 241 του ΚΔΣ, ο Παραγωγός συνυποβάλλει σχετικό αίτημα εξαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣ και του Εγχειριδίου του, η οποία υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος.

Με την Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών είναι δυνατό να υποβάλλονται και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Μονάδων τα οποία κατ' εξαίρεση ορίζονται με Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων της ΡΑΕ. Όλα τα στοιχεία των Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της Αγοράς στην επίλυση του ΗΕΠ και από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις διαδικασίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Οι Παραγωγοί υποβάλουν τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών για μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής της κατοχής τους στο Διαχειριστή του Συστήματος υποβάλλοντας ένα κατάλληλο αρχείο XML (δες Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 15). Το αρχείο XML μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων Excel σε αρχεία XML και βασίζεται στο πρότυπο "ETSO Scheduling System" (ESS). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο "XML Schema Definition" (XSD), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου XML.

Κατά την υποβολή της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών με το παραπάνω αρχείο XML, υποβάλλονται στοιχεία αναφερόμενα σε χρονικούς περιορισμούς λειτουργίας όπως : ελάχιστος χρόνος λειτουργίας/κράτησης, χρόνος κράτησης για μετάβαση από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση, χρόνος κράτησης για μετάβαση από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση, χρόνος για συγχρονισμό (για εκκίνηση από θερμή, ενδιάμεση, ψυχρή κατάσταση), χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο (για εκκίνηση από θερμή,

ενδιάμεση, ψυχρή κατάσταση) και χρόνος σβέσης. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τους Παραγωγούς στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς με ακρίβεια μίας (1) ώρας. Στις περιπτώσεις που οι ελάχιστες/μέγιστες απαιτήσεις του Άρθρου 241 του ΚΔΣ (όπου η μονάδα μέτρησης των στοιχείων αυτών είναι πρώτα λεπτά ώρας (min)) διαφοροποιούνται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία, ο Παραγωγός υποβάλλει την πλησιέστερη ακέραια ώρα εντός των χρονικών περιορισμών του Άρθρου 241. Το αρχείο XML μπορεί να δημιουργηθεί με δύο τρόπους:

- μέσω ενός προτύπου φύλλου εργασίας Excel για την επεξεργασία και μετατροπή σε XML το οποίο παρέχει ο ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο Παράρτημα IV.
- μέσω του σχετικού αρχείου “XML Schema Definition” (XSD) το οποίο παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες Παραγωγούς. Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο Παράρτημα IV («reserved techno-economic declaration.xsd»).

3.3.2.7.2 Περιεχόμενο Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών

Στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία της §5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ:

ΠΙΝ. 6: Τεχνικά Στοιχεία για τη λειτουργία της μονάδας

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης
Καθαρή Ισχύς Μονάδας (NCAP)	MW
Μέγιστη Συνεχής Ικανότητα Παραγωγής (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας)	MW
Μέγιστη Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία	MW
Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (Ελάχιστο Φορτίο) αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας	MW
Μέγιστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας (Υδροηλεκτρικές Μονάδες)	MWh
Μέγιστος Αριθμός Εκκινήσεων ανά έτος ⁸	Εκκινήσεις
Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας	MinHrs
Ελάχιστος χρόνος κράτησης	MinHrs
Βραχυχρόνια Μέγιστη Ικανότητα παραγωγής αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας	MW
Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας σε βραχυχρόνια Μέγιστη Ικανότητα Παραγωγής - ANENERΓΟ	MinHrs
Τιμή για Μέγιστη δυνατότητα παραγωγής (σε περίπτωση επικουρικής υπηρεσίας) - ANENERΓΟ	€/MWh
Χρόνος Κράτησης για Μετάβαση από Θερμή / Ενδιάμεση κατάσταση σε ετοιμότητα	minHrs
Χρόνος Κράτησης για Μετάβαση από Ενδιάμεση /Ψυχρή κατάσταση σε ετοιμότητα	minHrs

⁸ Δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της §5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ και δεν χρησιμοποιείται κατά την εξάσκηση των αρμοδιοτήτων του Λειτουργού Αγοράς και Διαχειριστή Μεταφοράς.

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης
Χρόνος για συγχρονισμό από Θερμή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέχρι το συγχρονισμό)	min Hrs
Χρόνος για συγχρονισμό από Ενδιάμεση κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέχρι το συγχρονισμό)	min Hrs
Χρόνος για συγχρονισμό από Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέχρι το συγχρονισμό)	min Hrs
Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Θερμή κατάσταση (λειτουργία από το συγχρονισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο)	min Hrs
Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Ενδιάμεση κατάσταση (λειτουργία από το συγχρονισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο)	min Hrs
Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από το συγχρονισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο)	Min Hrs
Φορτίο Συγχρονισμού αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας	MW
Χρόνος Σβέσης (Χρόνος από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό)	Min Hrs
Ρυθμός Ανόδου (ελάχιστος εγγυημένος Ρυθμός Ανόδου από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή μέχρι την Μέγιστη Συνεχή Ικανότητα Παραγωγής)	MW/min
Ρυθμός Καθόδου (ελάχιστος εγγυημένος Ρυθμός Καθόδου από τη Μέγιστη Συνεχή Ικανότητα Παραγωγής μέχρι την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή)	MW/min
Μέγιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ	MW
Ελάχιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ	MW
Ρυθμός μεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ	MW/min
Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης	MW
Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης	MW
Στατή Εφεδρεία	MW
Ζεύγη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας / καθαρής παραγωγής σε δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής	MW / (GJ/MWh)
Ζεύγη Μέγιστης συνεχής ικανότητας αέργου ισχύος/ καθαρής παραγωγής (υπό ονομαστική τάση σημείου έγχυσης – χωρητική. Ελάχιστη παραγωγή, μέγιστη παραγωγή και πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα	MW/MVar
Ζεύγη Μέγιστης συνεχής ικανότητας αέργου ισχύος / καθαρής παραγωγής (υπό ονομαστική τάση σημείου έγχυσης – επαγωγική. Ελάχιστη παραγωγή, μέγιστη παραγωγή και πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα	MW/MVar
Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας ⁹	MW1, MW2
Ζεύγη Βοηθητικού Φορτίου και Καθαρής Παραγωγής	MWh/ MWh
<u>Ποσότητα Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ¹⁰</u>	<u>MWh</u>

⁹ Δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την επίλυση του ΗΕΠ.

¹⁰ Δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της §5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Ορίζεται από σχετική Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων της ΠΑΕ.

Το φορτίο κατά το συγχρονισμό το οποίο καταχωρείται στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών είναι η μέση παραγωγή της γεννήτριας κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Το πραγματικό φορτίο κατά τον συγχρονισμό της μηχανής αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο από το μηδέν μέχρι το τεχνικά ελάχιστο φορτίο. Όμως, όταν γίνεται μοντελοποίηση στον υπολογιστή κατά την επίλυση του ΗΕΠ, το φορτίο της γεννήτριας θεωρείται σταθερό σε αυτό το χρονικό διάστημα για λόγους απλοποίησης, ~~επειδή ο πραγματικός ρυθμός ανόδου κατά την εκκίνηση της γεννήτριας είναι μεταβαλλόμενος~~. Το ~~δηλωμένο~~ φορτίο κατά το συγχρονισμό μπορεί να προσεγγισθεί/υπολογιστεί προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ~~αΔ~~ αποκλίσεις ανάμεσα στον ΗΕΠ και την Κατανομή Πραγματικού Χρόνου, καθώς αυτές οι ~~αΔ~~ αποκλίσεις τακτοποιούνται κατά την Εκκαθάριση Αποκλίσεων. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο του φορτίου συγχρονισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίπεδα που ορίζονται για κάθε τύπο Μονάδας στο Άρθρο 241 του ΚΔΣ.


Οι Παραγωγοί ~~μπορούν/φείλουν~~ να υπολογίζουν το μέσο φορτίο κατά το συγχρονισμό διαιρώντας την ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο, η οποία αντιστοιχεί στη σκιασμένη περιοχή του παρακάτω σχήματος, με το χρόνο παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Αυτός ο υπολογισμός δίνει την ίδια ενέργεια εκκίνησης με αυτή του δηλωθέντος φορτίου κατά το συγχρονισμό, η οποία είναι η διαγραμματισμένη περιοχή στο ΣΧΗΜΑ 7 παρακάτω.

Κατά τον έλεγχο τήρησης του Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη η περίοδος προετοιμασίας συγχρονισμού, η περίοδος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, η περίοδος κανονικής λειτουργίας και η περίοδος αποσυγχρονισμού, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. Κατά τον έλεγχο τήρησης του Ελάχιστου Χρόνου Κράτησης λαμβάνεται υπόψη μόνο η περίοδος κράτησης.

~~Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρησιμοποιεί~~ Τα στοιχεία της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που υποβάλλονται με τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών καθώς και του κόστους καυσίμου που περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων χρησιμοποιούνται για ~~τον/α~~ υπολογισμό/ζει του μΜεταβλητού ~~κ~~ Κόστους για κάθε θερμική μΜονάδα παραγωγής. Λεπτομέρειες σχετικά με τα παραπάνω τεχνικά και οικονομικά στοιχεία καθώς και τη μεθοδολογία υπολογισμού του μΜεταβλητού ~~κ~~ Κόστους των θερμικών μΜονάδων περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου.

Για τον υπολογισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες δυνάμει του Άρθρου 71 του ΚΣΗΕ, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαμβάνεται αριθμητική τιμή (σε €/MWh), που υπολογίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς ημερήσια για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στην επόμενη Ημέρα Κατανομής, και δημοσιεύεται ~~μία-μια~~ ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερήσιων ΦΔΜΔιασυνδεδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού ~~ε~~ Συστήματος παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που σχετίζονται με τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες και γίνεται βάσει στοιχείων που ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς. Η μεθοδολογία υπολογισμού της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου.

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων οι οποίες υποβάλλονται από έναν Αυτοπαραγωγό για μία μΜονάδα που δεν εντάσσεται στο Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, αφορούν τουλάχιστον την Καθαρή Ισχύ της μΜονάδας.

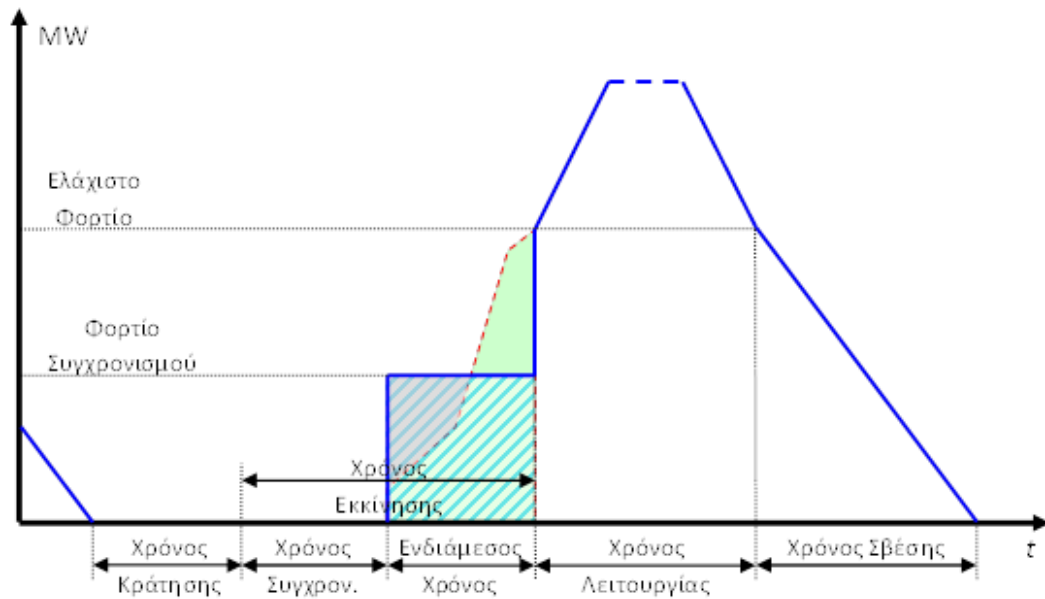

ΣΧΗΜΑ 7 : Εκκίνηση και Σβέση Θερμικής Μονάδας

Ο Λειτουργός της Αγοράς, κατά την επίλυση του ΗΕΠ, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, με αύξουσα σειρά σημασίας, για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μίας **Μ**ονάδας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:

- Τα Καταχωρημένα **Χ**αρακτηριστικά λειτουργίας της **Μ**ονάδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγκεκριμένων εξαιρέσεων σχετικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς,
- Τα οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων,
- Τυχόν Δήλωση **Θ**ολικής ή **Μ**ερικής Μη Διαθεσιμότητας.

Κάθε σχετική πληροφορία που υποβάλλεται από τον Παραγωγό μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής από τους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΔΣ, αφορά το Διαχειριστή του Συστήματος και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του ΗΕΠ.

3.3.2.7.3 Αποδοχή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων

Ο Διαχειριστής του Συστήματος επικυρώνει όλες τις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών που υποβάλλονται εγκαίρως. Σε επόμενη παράγραφο αναφέρονται αναλυτικά οι κανόνες εγκυρότητας για τα τεχνικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών.

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων οι οποίες έχουν υποβληθεί εγκαίρως και βρέθηκαν να είναι ανακριβείς ή μη αληθείς, θεωρούνται άκυρες. Όταν μία Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων θεωρείται άκυρη τότε θα θεωρείται σε ισχύ η τελευταία έγκυρη **Δ**ήλωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγκυρη **Δ**ήλωση για μία **Μ**ονάδα παραγωγής, ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει τη ΡΑΕ για αυτό το θέμα προκειμένου να επιβάλει κυρώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 33 του Ν.2773/1999.

3.3.3 Έλεγχος εγκυρότητας Δεδομένων Εισόδου

Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία επικύρωσης που εφαρμόζεται από το ~~Π~~ληροφοριακό ~~Σ~~ύστημα ~~του Αιτητή~~ της Αγοράς για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου των Συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των ~~Δ~~ηλώσεων ~~Φ~~ορτίου, των ~~Π~~ροσφορών ~~Ε~~ξγυσης, των ~~Π~~ροφορών ~~Ε~~φεδρειών, των ~~Δ~~ηλώσεων ~~Μ~~η ~~Δ~~ιαθεσιμότητας των Μονάδων Παραγωγής και των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων.

3.3.3.1 Έλεγχος εγκυρότητας Δηλώσεων Φορτίου

Κάθε ~~Δ~~ήλωση ~~Φ~~ορτίου πρέπει να συνοδεύεται από αποδεκτή βεβαίωση κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων, όπως περιγράφεται στη σχετική παράγραφο παραπάνω. ~~Να σημειωθεί ότι η~~ ενεργοποίηση της διάταξης αυτής του Άρθρου 18 του ΚΣΗΕ ~~υποβολής της βεβαίωσης δηλώσεων φορτίου~~ θα γίνει αφού συμβληθεί ο Λειτουργός της Αγοράς με τον απαιτούμενο Χρηματοοικονομικό Φορέα Κάλυψης. Μέχρι τότε, ο Λειτουργός της Αγοράς παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των οικονομικών υποχρεώσεων όλων των Συμμετεχόντων και ενεργεί άμεσα σε περίπτωση που διαπιστώνει την ύπαρξη εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμες οφειλές ή/και απαιτήσεις κατάθεσης εγγυήσεων) προς αυτόν στα πλαίσια του ισχύοντος ΚΣΗΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

- A) Αποστέλλει σχετική επιστολή προς τους Συμμετέχοντες με τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις τους και προσδιορίζει την προθεσμία τακτοποίησής τους προς αποφυγή ενεργοποίησης των διατάξεων του ΚΣΗΕ περί καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ.
 1. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ ενός Συμμετέχοντα, ο ΛΑΓΗΕ:
 - i. Κοινοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ:
 - στο Συμμετέχοντα, ενημερώνοντάς τον για τη διαγραφή του από το Μητρώο Συμμετεχόντων και σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Προμηθευτής, την παύση εκπροσώπησης των πελατών του με το πέρας της Ημέρας Κατανομής που αντιστοιχεί στον τελευταίο ΗΕΠ πριν την διαγραφή του.
 - στον ΑΔΜΗΕ, ώστε δυνάμει του Άρθρου 3 Παρ. 5 του ΚΣΗΕ, να επέλθει αυτοδίκαια η λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με το Συμμετέχοντα.
 - στη ΡΑΕ, για την ενημέρωση και τις ενδεχόμενες ενέργειές της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
 - ii. Διαγράφει το Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων.
 - iii. Αποκλείει το Συμμετέχοντα από το Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ.
 - iv. Δεν λαμβάνει υπόψη, κατά την επίλυση του ΗΕΠ των Ημερών Κατανομής που έπονται της ημέρας ~~ακολουθεί την~~ διαγραφής του από το Μητρώο, τις Δηλώσεις Φορτίου που ενδεχομένως έχουν ήδη υποβληθεί στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ από το Συμμετέχοντα.
 - v. Ενημερώνει τους Διαχειριστές των Δικτύων για την καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων.
 2. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Προμηθευτής, ο ΛΑΓΗΕ, πέραν των ανωτέρω:
 - i. Ενημερώνει τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) για την καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και τον ακριβή χρόνο έναρξης εκπροσώπησης των Πελατών εντός της Ελληνικής ~~Ε~~πικράτειας του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλλθηκε η ~~Σ~~ύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ. Η

μεταφορά των Πελατών του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η ~~ε~~Σύμβαση, στον ΠΤΚ, γίνεται μετά από σχετικές ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΠΤΚ.

- ii. Υποβάλλει, μέχρι την έναρξη εκπροσώπησης από τον ΠΤΚ, τη Δήλωση Φορτίου που έπεται της κοινοποίησης της καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ~~Η~~Πληκτρικής-Ενέργειας και αφορά τους πελάτες του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση.
 - iii. Ανακοινώνει τη διαγραφή του Συμμετέχοντα στην ιστοσελίδα του.
 - iv. Παρέχει ιστορικά στοιχεία Δηλώσεων Φορτίου διάρκειας μίας (1) εβδομάδας του Συμμετέχοντα στον ΠΤΚ έτσι ώστε να είναι άμεσα δυνατή η υποβολή σχετικής Δήλωσης Φορτίου από τον ΠΤΚ-Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου βάσει αυτών. Ιστορικά στοιχεία απορρόφησης ενέργειας από το Σύστημα παρέχονται στον ΠΤΚ σε μεταγενέστερη περίοδο από τον ΑΔΜΗΕ.
- B) Προβαίνει, κατά περίπτωση, σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά του Εκπροσώπου Φορτίου και των Πελατών που αντιστοιχούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου προκειμένου να ανακτήσει πιθανές οφειλές και ζημίες.

Εκτός από την απαίτηση υποβολής αποδεκτής βεβαίωσης, μία ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου από έναν Εκπρόσωπο Φορτίου θα κηρύσσεται άκυρη εάν δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κανόνες εγκυρότητας:

- α. Η ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου για μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής για Συμμετέχοντες για αυτήν την Ημέρα Κατανομής,
- β. Η ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου πρέπει να υποβάλλεται από έναν Εκπρόσωπο Φορτίου με μία έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας,
- γ. Η ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου που υποβάλλεται από ~~έναν~~ Εκπρόσωπο Φορτίου για την εκπροσώπηση Πελατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας πρέπει να αναφέρεται σε έναν καταχωρημένο μετρητή που σχετίζεται με τον υπόψη Εκπρόσωπο Φορτίου, ενώ η Δήλωση Φορτίου που υποβάλλεται από Εκπρόσωπο Φορτίου για Εξαγωγή ενέργειας πρέπει να αναφέρεται στο σημείο απομάστευσης για Εξαγωγή μίας Διασύνδεσης (μετρητής).
- δ. Η ποσότητα ενέργειας σε μία ~~μ~~Μη ~~€~~Τιμολογούμενη ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου και όλες οι ποσότητες ενέργειας σε μία ~~€~~Τιμολογούμενη ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές,
- ε. Όλες οι τιμές σε μία τιμολογούμενη ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές και μικρότερες ή ίσες της ~~δ~~Διοικητικά ~~θ~~Οριζόμενης ~~μ~~Μέγιστης ~~€~~Τιμής,
- στ. Πρέπει να υπάρχουν 1-10 ζεύγη ποσότητας-τιμής (Βαθμίδες Προσφοράς) σε μία τιμολογούμενη ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου οι οποίες να είναι συνεχείς. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει 1η και 3η βαθμίδα, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και 2η, και
- ζ. Οι τιμές ενέργειας των βαθμίδων σε μία τιμολογούμενη ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου πρέπει να είναι γνήσια φθίνουσες.

Επίσης:

- i. Η συνολική ποσότητα ενέργειας σε μία τιμολογούμενη ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου για μία ~~€~~Εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αντίστοιχα ΦΔΜ, και
- ii. Η συνολική ποσότητα ενέργειας σε μία ~~€~~Τιμολογούμενη ~~δ~~Δήλωση ~~φ~~Φορτίου για ~~€~~Εξαγωγές ανά ~~δ~~Διασύνδεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ΦΔΜ, όπως αυτή καθορίζεται μετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων Διαχειριστών.

Σημειώνεται ότι, κατ' εξαίρεση, ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω δύο κανόνες δεν συνεπάγεται μη αποδοχή της τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου για **εξαγωγές**. Οι **Δηλώσεις Φορτίου-προσφορές** που υποβάλλονται για **εξαγωγές** γίνονται αποδεκτές ακόμη και αν παραβιάζουν τους παραπάνω δύο κανόνες. Παρόλα αυτά, παραβίαση των παραπάνω κανόνων μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες στα πλαίσια της **εξκαθάρισης αποκλίσεων** ή/και ποινές.

Εκπρόσωποι Φορτίου με **δήλωσεις φορτίου** που εξακολουθούν να είναι άκυρες μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. Κυρώσεις επίσης επιβάλλονται για ανεπαρκείς **δήλωσεις φορτίου** που έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικές αποκλίσεις από τη μετρούμενη ενεργειακή κατανάλωση.

3.3.3.2 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών Έγχυσης

Μία **προσφορά έγχυσης** υπόκειται σε **βασικούς κανόνες εγκυρότητας**, ως εξής:

- α. Η **προσφορά έγχυσης** για μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής για Συμμετέχοντες για αυτήν την Ημέρα Κατανομής.
- β. Η **προσφορά έγχυσης** πρέπει να υποβάλλεται από έναν Παραγωγό **(για παραγωγή ενέργειας)** ή Προμηθευτή, **Έμπορο και Αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη** (για **εισαγωγές ενέργειας**) με **μία**-έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και **μία**-έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος.
- γ. Η **προσφορά έγχυσης** που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό **ή Προμηθευτή** πρέπει να αναφέρεται **στο σημείο έγχυσης Μονάδας (μετρητής) εγγεγραμμένης στο Μητρώο Μονάδων, ενώ η Προσφορά Έγχυσης που υποβάλλεται από Προμηθευτή, Έμπορο ή Αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη για Εισαγωγή ενέργειας πρέπει να αναφέρεται στο σημείο έγχυσης σε μία έγκυρη μονάδα παραγωγής ή σε μία για εισαγωγή από μιας διασύνδεσης (μετρητής) που σχετίζεται με αυτόν τον Παραγωγό ή Προμηθευτή.**
- δ. Η ποσότητα ενέργειας σε μία **μη-τιμολογούμενη προσφορά έγχυσης** και όλες οι ποσότητες ενέργειας σε μία **τιμολογούμενη δήλωση φορτίου** πρέπει να είναι μη αρνητικές.
- ε. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός.
- στ. Πρέπει να υπάρχουν 1-10 ζεύγη ποσότητας-τιμής (Βαθμίδες Προσφοράς) σε μία **τιμολογούμενη προσφορά έγχυσης**, οι οποίες να είναι συνεχείς. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει 1η και 3η βαθμίδα προσφοράς, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και 2η.
- ζ. Οι τιμές ενέργειας των βαθμίδων σε μία **τιμολογούμενη προσφορά έγχυσης** πρέπει να είναι μονοτόνως **γνήσια αύξουσες/μη φθίνουσες**.

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, μία **προσφορά έγχυσης** από **θερμική μονάδα παραγωγής** πρέπει να συμμορφώνεται με τους κάτωθι κανόνες εγκυρότητας:

- i. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης **προσφοράς έγχυσης**, διαιρεμένη με τον αντίστοιχο **εξυντελεστή απωλειών μεταφοράς**, δεν πρέπει να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της **μονάδας**, όπως αυτό υπολογίζεται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου, για την αντίστοιχη ικανότητα της **μονάδας** και Περίοδο Κατανομής.
- ii. Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης **των Θερμικών Μονάδων (εξαιρούνται οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ με Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων εν ισχύ η οποία ορίζει Ποσότητα Προτεραιότητας ΚΜΣΗΘΥΑ)**, στην οποία αντιστοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας μεταξύ όλων των βαθμίδων, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας

επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση Μη Διαθεσιμότητας αυτή λαμβάνεται ανάλογα υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικά διαθέσιμης ποσότητας ενέργειας της Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί από τον Παραγωγό ενημερωμένη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης για το σύνολο της τρέχουσας διαθέσιμης ικανότητας παραγωγής της Μονάδας.

- iii. Σε κάθε περίπτωση, η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης της Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως το όριο αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση Μη Διαθεσιμότητας αυτή λαμβάνεται ανάλογα υπόψη κατά τον υπολογισμό της σταθμισμένης με τις ποσότητες ενέργειας μέσης τιμής, περιορίζοντας τις προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί από τον Παραγωγό ενημερωμένη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης για το σύνολο της τρέχουσας διαθέσιμης ικανότητας παραγωγής της Μονάδας.
- iv. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν εντάσσεται στο Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, αφορά τουλάχιστον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας NCAP, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του ΚΔΣ. Επιπροσθέτως, στην Προσφορά Έγχυσης συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη πρόσθετη ποσότητα ενέργειας που εγχέεται πέραν της Καθαρής Ικανότητας της Μονάδας NCAP, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Η κλιμακωτή συνάρτηση τιμής ενέργειας και ποσότητας ενέργειας για Μονάδα Αυτοπαραγωγού αφορά τη συνολική ποσότητα προσφερόμενης ενέργειας.
- v. Το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής της ~~Μ~~Μονάδας. Στην περίπτωση Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής της Μονάδας μείον την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Δήλωση Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ.
- vi. Σε Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης που υποβάλλεται για τις Δηλώσεις Προτεραιότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ η ποσότητα ενέργειας που υποβάλλεται για κάθε Περίοδο Κατανομής στην οποία αφορά η εν λόγω Δήλωση πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ όπως αυτή έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς με την Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών.
- vii. Πιθανή ακύρωση Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης για Μονάδα η οποία έχει υποβάλει και Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης δεν συνεπάγεται και ακύρωση της Μη Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης εφόσον η Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης είναι έγκυρη κατά τις προβλέψεις του ΚΣΗΕ και τους ελέγχους του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς, του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή Δυστήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τρεις πρώτους κανόνες επικύρωσης περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου.

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, για μία ~~Π~~Προσφορά Έγχυσης από ΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων των αντλητικών μονάδων σε λειτουργία γεννήτριας), πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι κανόνες εγκυρότητας:

- i. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης **Π**ροσφοράς **Ε**γγχυσης, διαιρεμένη με τον αντίστοιχο **Σ**υντελεστή **Α**πωλειών **Ε**γγχυσης~~μεταφοράς~~, οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του μεταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5) του ΚΣΗΕ, όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγγχυσης.
- ii. Το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής της **Μ**ονάδας μείον την υποχρεωτική παραγωγή της υδροηλεκτρικής **Μ**ονάδας.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον πρώτο κανόνα επικύρωσης υπάρχουν στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου.

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, για μία **Π**ροσφορά **Ε**γγχυσης για **Ε**ισαγωγές πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι κανόνες:

- i. Το άθροισμα των ποσοτήτων των βαθμίδων της **Π**ροσφοράς **Ε**γγχυσης για **Ε**ισαγωγές ανά **Δ**ιασύνδεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με το σύνολο των αντιστοίχων ΦΔΜ του Συμμετέχοντα.
- ii. Το άθροισμα των ποσοτήτων των βαθμίδων της **Π**ροσφοράς **Ε**γγχυσης για **Ε**ισαγωγές ανά **Δ**ιασύνδεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ΦΔΜ, όπως αυτή καθορίζεται μετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων Διαχειριστών.

Σημειώνεται ότι, κατ' εξαίρεση, ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες δεν συνεπάγεται μη αποδοχή της **Π**ροσφοράς **Ε**γγχυσης για **Ε**ισαγωγές. Οι **Π**ροσφορές που υποβάλλονται για **Ε**ισαγωγές γίνονται αποδεκτές ακόμη και αν παραβιάζουν τους παραπάνω δύο κανόνες. Παρόλα αυτά, παραβίαση των παραπάνω κανόνων μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες στα πλαίσια της **Ε**κκαθάρισης **Α**ποκλίσεων ή/και ποινές.

Παραγωγοί με **Π**ροσφορές **Ε**γγχυσης για **Μ**ονάδες παραγωγής που εξακολουθούν να είναι άκυρες με την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του.

3.3.3.3 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών Εφεδρειών

Μία **Π**ροσφορά **Ε**φεδρειών από έναν Παραγωγό κηρύσσεται άκυρη εάν δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κανόνες εγκυρότητας:

- α. Η **Π**ροσφορά **Ε**φεδρειών για μία Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής για αυτήν την Ημέρα Κατανομής.
- β. Η **Π**ροσφορά **Ε**φεδρειών πρέπει να υποβάλλεται από έναν Παραγωγό με μία έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και μία έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος.
- γ. Η **Π**ροσφορά **Ε**φεδρειών που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό πρέπει να αναφέρεται σε ~~μία έγκυρη~~ **Μ**ονάδα παραγωγής εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μονάδων και αναφέρεται στο σημείο σύνδεσης της Μονάδας (μετρητής) ~~που σχετίζεται με αυτόν τον Παραγωγό.~~
- δ. Η **Π**ροσφορά **Ε**φεδρειών που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό πρέπει να αναφέρεται σε ~~μία~~ **Μ**ονάδα παραγωγής για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΔΣ Καταχωρημένα Τεχνοοικονομικά Χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με επιβεβαίωση ~~για~~ την παροχή αυτής της εφεδρείας.

- ε. Η τιμή σε μία ~~π~~Προσφορά ~~ε~~Εφεδρείας δεν πρέπει να είναι ούτε αρνητική ούτε μεγαλύτερη από την Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για αυτόν τον τύπο ~~την~~ εφεδρείας.

Παραγωγοί με ~~π~~Προσφορές ~~ε~~Εφεδρείας που εξακολουθούν να είναι άκυρες με την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του.

3.3.3.4 Έλεγχος εγκυρότητας Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας

Δηλώσεις ~~θ~~Ολικής ή ~~μ~~Μερικής ~~μ~~Μη ~~δ~~Διαθεσιμότητας μπορούν να κηρυχθούν άκυρες στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει, δυνάμει του Άρθρου 40 του ΚΣΗΕ, εάν οι ~~δ~~Δηλώσεις ~~μ~~Μη ~~δ~~Διαθεσιμότητας είναι αληθινές και ακριβείς. Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να απαιτήσει εγγράφως, και εντός λογικής χρονικής προθεσμίας, από τους Παραγωγούς που έχουν υποβάλει μία ~~δ~~Δήλωση ~~μ~~Μη ~~δ~~Διαθεσιμότητας να υποβάλλουν έγγραφα και εκθέσεις στο Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ με όλες τις σχετικές πληροφορίες, και να επιτρέπουν στη ΡΑΕ την πρόσβαση στους σχετικούς χώρους για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση ελέγχου από τη ΡΑΕ, η τελευταία μπορεί να δώσει εντολή στο Διαχειριστή του Συστήματος να τερματίσει ή να ακυρώσει την μη διαθεσιμότητα της ~~μ~~Μονάδας.
2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον αντίστοιχο Παραγωγό, μπορεί να τερματίσει ή να ακυρώσει μία ~~δ~~Δήλωση ~~θ~~Ολικής ή ~~μ~~Μερικής ~~μ~~Μη ~~δ~~Διαθεσιμότητας πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύος της, ή να θεωρήσει άκυρη μία ~~δ~~Δήλωση της οποίας ο χρόνος ισχύος έχει λήξει, εφόσον διαπιστώσει ότι η δήλωση είναι αναληθής και ανακριβής. Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του.

Αν μία δήλωση μη διαθεσιμότητας κηρυχθεί άκυρη, ο αντίστοιχος Παραγωγός υπόκειται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του.

3.3.3.5 Έλεγχος Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών

3.3.3.5.1 Έλεγχος εγκυρότητας Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε από Παραγωγό για μία ή και περισσότερες ~~μ~~Μονάδες παραγωγής της κατοχής του. Ο έλεγχος που διεξάγει ο Διαχειριστής του Συστήματος αφορά:

- στην πληρότητα των στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο του παρόντος καφαλαίου,
- στην ανταπόκρισή τους με τα πραγματικά χαρακτηριστικά όπως αυτά έχουν προκύψει από τις δοκιμές παραλαβής και ελέγχου,
- στην εγκυρότητά τους.

Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του.

3.3.3.5.2 Έλεγχος εγκυρότητας Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων

Το ~~π~~ληροφοριακό ~~ε~~σύστημα ~~του Λειτουργού~~ της Αγοράς ελέγχει τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων που υποβλήθηκε από Παραγωγό για μία ή και περισσότερες ~~μ~~Μονάδες παραγωγής της κατοχής του. Ο έλεγχος που διεξάγεται αφορά:

- στην πληρότητα των στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται στους Πίνακες Α, Β και Γ του Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ,
- στην ανταπόκρισή τους με τα πραγματικά χαρακτηριστικά. όπως αυτά έχουν προκύψει από τις δοκιμές παραλαβής και ελέγχου, στις περιπτώσεις που αφορούν στοιχεία που έχουν υποβληθεί με τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών, και
- στην εγκυρότητα τους.

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Χαρακτηριστικών υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες εγκυρότητας οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς:

- 1 - Ο Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του Χρόνου Εκκίνησης όταν η ~~μ~~Μονάδα επιστρέφει από κατάσταση ολικής μη διαθεσιμότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός. Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το Χρόνο για συγχρονισμό από Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέχρι το συγχρονισμό) όπως τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά.
- 2 - Η Μέγιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μικρότερη ή ίση από την Καθαρή Ισχύς της Μονάδας (NCAP) όπως αυτή υπάρχει στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. Η τιμή της Μέγιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44.
- 3 - Η Ελάχιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μεγαλύτερη ή ίση από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (Ελάχιστο Φορτίο) αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας. Η τιμή της Ελάχιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44.
- 4 - Το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, και πρέπει να είναι το πολύ ίσο με τη διαφορά Μέγιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ και Ελάχιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ. Όταν είναι μηδέν, σημαίνει ότι η ~~μ~~Μονάδα δε δύναται να παρέχει ~~δ~~Δευτερεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία. Η τιμή του Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της ~~δ~~Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44.
- 5 - Η Ικανότητα επανεκκίνησης από γενική διακοπή λαμβάνει τιμές “No” ή “Yes” μηδέν (0) και ένα (1).
- 6 - Η Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Η τιμή της Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δήλωσης Κατα-

χωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΠΚΚ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44.

- 7 - Η Στατή Εφεδρεία πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός.
- 8 - Το Κόστος καυσίμου για τα καύσιμα Α, Β και Γ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
- 9 - Η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου για τα καύσιμα Α, Β και Γ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός.
- 10 - Η Ποσοστιαία σύνθεση καυσίμων σε κάθε σημείο ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός και μικρότερη του 100%. Το άθροισμα της ποσοστιαίας σύνθεσης για όλα τα καύσιμα πρέπει να είναι ίσο με 100%. Επίσης, εάν υπάρχει έστω και ένα επίπεδο καθαρής παραγωγής με μη-μηδενική ποσοστιαία σύνθεση για ένα καύσιμο, τότε πρέπει η Κατώτερα Θερμογόνος Δύναμη αυτού του καυσίμου να είναι μη-μηδενική (θετική).
- 11 - Το Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
- 12 - Το Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
- 13 - Το Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
- 14 - Το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό μεταβλητό κόστος εκκίνησης της Μονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη Παραγωγή, διακριτά για έναρξη από μη συγχρονισμένη ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής.
- 15 - Το Κόστος καυσίμου που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά MW της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
- 16 - Το Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίμου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά MW της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.
- 17 - Το Κόστος Αποσυγχρονισμού πρέπει να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός και να ισούται με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής.
- 18 - Το Κόστος Μηδενικού Φορτίου της Μονάδας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός.

~~18~~—19 - Η Ποσότητα Προτεραιότητας Ένταξης Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της Καθαρής ισχύος της Μονάδας (NCAP). Η τιμή της ποσότητας αυτή δεν μπορεί να ευρίσκεται εντός των διαστήματος ορισμού μίας συνεχούς ζώνης απογορευμένης λειτουργίας εφόσον υποβάλλονται ζώνες απαγορευμένης λειτουργίας ανεξάρτητα εάν οι ζώνες αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή Συστήματος.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος και η ΡΑΕ ελέγχουν εάν οι υποβληθείσες Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων είναι αληθείς και ακριβείς. Σχετικές λεπτομέρεις αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του.

Αν μία Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κηρυχθεί άκυρη από τη ΡΑΕ, ο αντίστοιχος Παραγωγός υπόκειται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του.

3.3.4 Χρεώσεις λόγω μη νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων

Σε περίπτωση που υποβάλλονται μη νόμιμες Προσφορές ή/και Δηλώσεις για τις οποίες προβλέπονται χρεώσεις, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή του Συστήματος, και αυτός με τη σειρά του ο Διαχειριστής του Συστήματος χρεώνει τον Συμμετέχοντα για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις διατάξεις του ΚΔΣ.

3.4 Μεθοδολογία Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία κατάρτισης και επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που περιλαμβάνει: το χρονικό ορίζοντα του ΗΕΠ, τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ, το χειρισμό των απωλειών μεταφοράς και διανομής, το μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ, τους περιορισμούς που επιβάλλονται στον μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ, τις τιμές που υπολογίζονται στην αγορά του ΗΕΠ και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτών των τιμών.

3.4.1 Χρονικός Ορίζοντας Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Ο χρονικός ορίζοντας του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) είναι η επόμενη Ημέρα Κατανομής, η οποία είναι μία ημερολογιακή ημέρα που ξεκινάει στις 12:00 τα μεσάνυχτα (00:00) και τελειώνει στις 24:00 (ώρες Ελλάδας). Το διακριτό χρονικό διάστημα του ΗΕΠ είναι η Περίοδος Κατανομής, η οποία είναι μία ημερολογιακή ώρα. Υπάρχουν 24 Περίοδοι Κατανομής σε κάθε Ημέρα Κατανομής, εκτός από τις “μικρές” και “μεγάλες” ημέρες, το φθινόπωρο και την άνοιξη αντίστοιχα, όταν η τοπική ώρα μεταβάλλεται μία ώρα μπροστά και πίσω αντίστοιχα. Η μικρή Ημέρα Κατανομής την άνοιξη αποτελείται από 23 Περιόδους Κατανομής γιατί απουσιάζει η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00. Η μεγάλη Ημέρα Κατανομής το φθινόπωρο αποτελείται από 25 Περιόδους Κατανομής γιατί υπάρχουν δύο Περίοδοι Κατανομής από τις 03:00 ως τις 04:00, μία για την ώρα εξοικονόμησης του ημερήσιου φωτός και άλλη μία για την κανονική ώρα.

3.4.2 Δεδομένα Εισόδου στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

Το πρόγραμμα του ΗΕΠ υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:

- 1 - Τιμολογούμενες και μη-τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου,
- 2 - Τιμολογούμενες και μη-τιμολογούμενες Προσφορές Εξγνυσης,
- 3 - Προσφορές Εφεδρειών,
- 4 - Απαιτήσεις Εφεδρειών,
- 5 - Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων,
- 6 - Δηλώσεις Θολικής και Μερικής Μη Διαθεσιμότητας,
- 7 - Αρχική κατάσταση των Μονάδων παραγωγής και σχετικές πληροφορίες στην αρχή της Ημέρας Κατανομής,
- 8 - Όρια ροής ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των Λειτουργικών Ξωνών,

- 9 - Όρια ροής ενεργού ισχύος σε κάθε Διασύνδεση,
- 10 - Πίνακας ΦΔΜ για τις Διασυνδέσεις,
- 11 - Πίνακες Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης και Φορτίου μεταφοράς και διανομής, και
- 12 - Μητρώο Μονάδων και Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου.

3.4.3 Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής

Οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής συμμετέχουν άμεσα στο Μηχανισμό Επίλυσης ΗΕΠ προσαρμόζοντας τις Προσφορές Έγχυσης και τις Δηλώσεις Φορτίου με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία:


- Οι ποσότητες ενέργειας στις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες παραγωγής και Εισαγωγές ενέργειας πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης, και
- Οι ποσότητες ενέργειας στις Δηλώσεις Φορτίου που αναφέρονται σε φορτία του δικτύου διανομής πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους Συντελεστές Απωλειών Φορτίου.

Από τα παρακάτω σχήματα, το πρώτο δείχνει την επίδραση των Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης στις Προσφορές Έγχυσης, και το δεύτερο την επίδραση των Συντελεστών Απωλειών Φορτίου στις Δηλώσεις Φορτίου. Εδώ, η τιμή του GLF ελήφθη ίση με 0,9, καθαρά για λόγους παρουσίασης. Η εκάστοτε πραγματική τιμή του λαμβάνεται βάσει του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης (δες σχετική προηγούμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου). Δεδομένου ότι οι τιμές του Πίνακα αναφέρονται σε διακριτά επίπεδα φορτίου¹¹, οι ακριβείς τιμές των Συντελεστών προκύπτουν μέσω γραμμικής παρεμβολής μεταξύ των συντελεστών του Πίνακα που βρίσκονται εκατέρωθεν της τιμής του υπόψη φορτίου. Σε περίπτωση που το επίπεδο φορτίου του Συστήματος ξεπεράσει τα όρια της μελέτης του Διαχειριστή του Συστήματος¹², η τιμή του Συντελεστή λαμβάνεται με γραμμική επέκταση του τελευταίου διαθέσιμου διαστήματος. Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται κατά τους παραπάνω υπολογισμούς είναι της τάξης των έξι δεκαδικών ψηφίων.


Το Πρόγραμμα ΗΕΠ υπολογίζεται με τις ποσότητες ενέργειας προσαρμοσμένες με τις απώλειες έγχυσης και φορτίου. Αυτές οι προσαρμοσμένες με τις απώλειες ποσότητες ενέργειας χρησιμοποιούνται κατά προστέλλονται στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ, ενώ το Πρόγραμμα ΗΕΠ στα μετρητικά σημεία των γεννητριών και στους μετρητές φορτίου υπολογίζεται διαιρώντας αυτές τις προσαρμοσμένες ποσότητες ενέργειας με τους ισχύοντες συντελεστές απωλειών.

¹¹ Τυπικά, ανά 250 MW.

¹² (2009) Κάτω όριο: 3500MW, Άνω όριο 11500MW

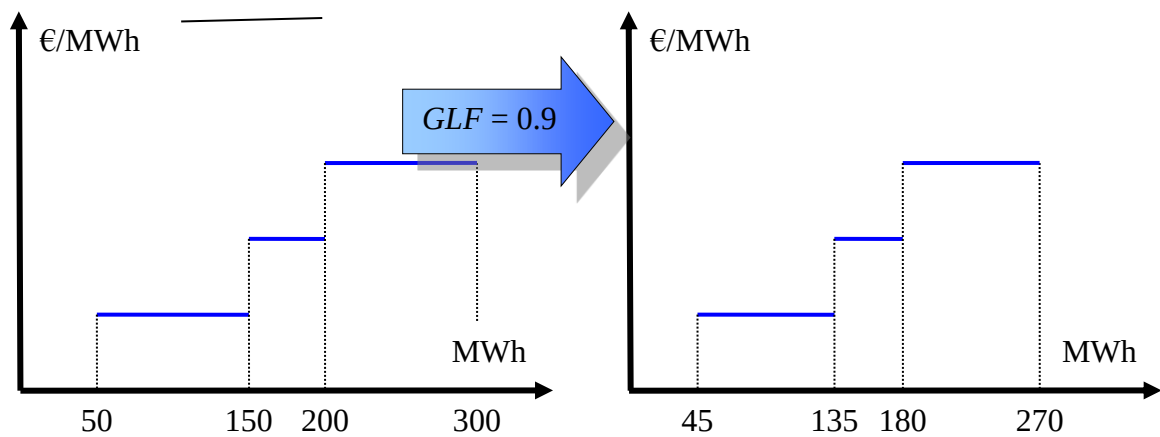

ΣΧΗΜΑ 8: Παράδειγμα προσαρμογής προσφοράς έγχυσης με τις απώλειες μεταφοράς

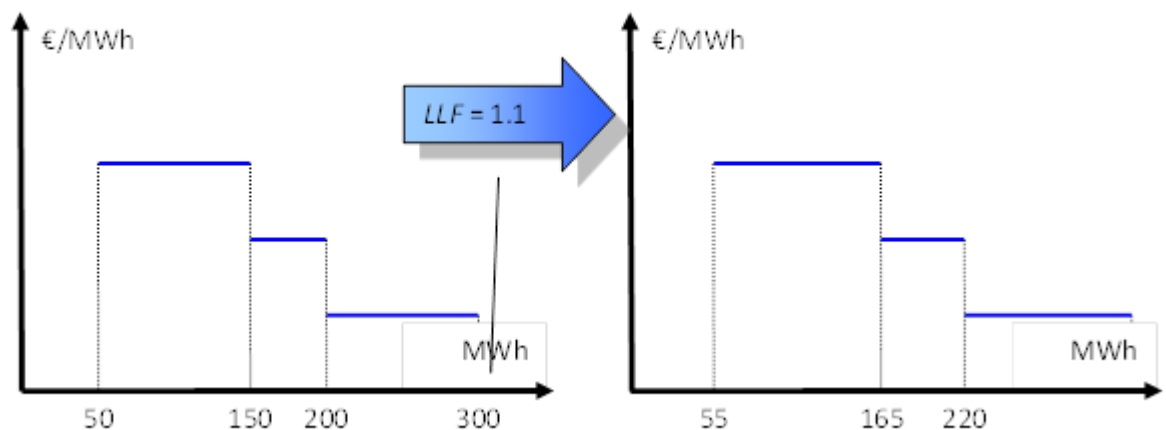

ΣΧΗΜΑ 9: Παράδειγμα προσαρμογής δήλωσης φορτίου με τις απώλειες διανομής

3.4.4 Μηχανισμός Επίλυσης Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Η επίλυση του ΗΕΠ είναι ένα σύνθετο πρόβλημα βελτιστοποίησης ~~όπου βελτιστοποιείται το~~ κοινωνικό ~~πλεόνασμα~~ για όλη την Ημέρα Κατανομής, ~~με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των περιορισμών ενώ παράλληλα ισχύει το~~ ισοζύγιο ενέργειας σε κάθε λειτουργική ζώνη του συστήματος, ~~και ικανοποιούνται οι των~~ απαιτήσεις σε εφεδρείες, ~~των~~ διαζωνικών περιορισμών μεταφοράς και ~~των~~ τεχνικών περιορισμών των μονάδων.

Η περιγραφή της επίλυσης του ΗΕΠ σε αυτό το τμήμα είναι πολύ γενική, σύμφωνα με μία γενική διατύπωση του προβλήματος ένταξης μονάδων (unit commitment).

3.4.5 Μεταβλητές Απόφασης

Οι μεταβλητές απόφασης στο Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες:

- α. Η κατάσταση κάθε **μM**ονάδας παραγωγής (σε λειτουργία, σε κράτηση, σε διαδικασία εκκίνησης ή σε διαδικασία σβέσης) για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- β. Η έγχυση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης **πΠ**ροσφοράς **έΕ**γχυσης **μM**ονάδας παραγωγής, για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- γ. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης **δΔ**ήλωσης **φΦ**ορτίου κάθε Συμμετέχοντα, για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- δ. Η έγχυση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης **πΠ**ροσφοράς **έΕ**γχυσης για **εΕ**ισαγωγές, για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- ε. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης **δΔ**ήλωσης **φΦ**ορτίου για **εΕ**ξαγωγές, για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- στ. Η παρεχόμενη **πΠ**ρωτεύουσα **εΕ**φεδρεία κάθε **μM**ονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- ζ. Η παρεχόμενη άνω και κάτω **δΔ**ευτερεύουσα **εΕ**φεδρεία κάθε **μM**ονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- η. Η παρεχόμενη **τΤ**ριτεύουσα **σΣ**τρεφόμενη **εΕ**φεδρεία κάθε **μM**ονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής, και
- θ. Η παρεχόμενη **τΤ**ριτεύουσα μη-**σΣ**τρεφόμενη **εΕ**φεδρεία κάθε **μM**ονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής.

Τέσσερις τρόποι λειτουργίας μοντελοποιούνται για τις **μM**ονάδες παραγωγής:

- α. Λειτουργία: η **μM**ονάδα είναι συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το δίκτυο,
- β. Κράτηση: η **μM**ονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και δεν παράγει ενέργεια,
- γ. Εκκίνηση: η **μM**ονάδα είναι σε διαδικασία εκκίνησης, και
- δ. Σβέση: η **μM**ονάδα είναι σε διαδικασία σβέσης.

Οι λειτουργίες εκκίνησης και σβέσης εφαρμόζονται μόνο σε **μM**ονάδες που έχουν χρόνους εκκίνησης και σβέσης μεγαλύτερους από μία ώρα, αντίστοιχα, καθώς αυτές οι **μM**ονάδες χρειάζονται περισσότερο από μία Περίοδο Κατανομής (ένα διάστημα) για να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, επομένως θα βρίσκονται σε αυτές τις μεταβατικές καταστάσεις τουλάχιστον για μία Περίοδο Κατανομής (ένα διάστημα). Διαφορετικά, η κατάσταση της **μM**ονάδας μεταβάλλεται άμεσα, από κράτηση σε λειτουργία και αντιστρόφως, χωρίς ενδιάμεσες καταστάσεις λειτουργίας.

Οι **μM**η **τΤ**ιμολογούμενες **πΠ**ροσφορές **έΕ**γχυσης και **δΔ**ηλώσεις **φΦ**ορτίου είναι σταθερές στη διαμόρφωση του προβλήματος.

Οι **πΠ**ροσφορές **εΕ**φεδρειών των **μM**ονάδων παραγωγής οφείλουν να γίνονται για το σύνολο της βεβαιωμένης ικανότητάς τους για κάθε **εΕ**φεδρεία. Πρωτεύουσα, **δΔ**ευτερεύουσα και **τΤ**ριτεύουσα **σΣ**τρεφόμενη **εΕ**φεδρεία μπορούν να παρασχεθούν μόνο από **μM**ονάδες σε λειτουργία. Τριτεύουσα **μM**η-**σΣ**τρεφόμενη **εΕ**φεδρεία μπορεί να παρασχεθεί μόνο από **μM**ονάδες υπό συνθήκες κράτησης.

3.4.6 Εξαρτημένες Μεταβλητές

Οι εξαρτημένες μεταβλητές σχετίζονται με τις μεταβλητές απόφασης μέσω των περιορισμών. Οι εξαρτημένες μεταβλητές στο Μηχανισμό Επίλυσης της Αγοράς του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες:

- α. Η έγχυση ενέργειας από κάθε ~~Μ~~Μονάδα παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- β. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- γ. Η έγχυση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για ~~Ε~~Εισαγωγές σε κάθε ~~Δ~~Διασύνδεση για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- δ. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για ~~Ε~~Εξαγωγές σε κάθε ~~Δ~~Διασύνδεση για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- ε. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε σημείο σύνδεσης των ~~Λ~~Λειτουργικών ~~Ζ~~Ζωνών και σε κάθε ~~Δ~~Διασύνδεση για κάθε Περίοδο Κατανομής,
- στ. Η κατάσταση για λειτουργία υπό ΑΡΠ για κάθε ~~Μ~~Μονάδα παραγωγής σε κάθε Περίοδο Κατανομής,
- ζ. Ο αριθμός Περιόδων Κατανομής (διαστήματα) στα οποία κάθε ~~Μ~~Μονάδα παραγωγής παραμένει σε μία συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας, για κάθε Περίοδο Κατανομής, και
- η. Η κατάσταση παραμονής σε ετοιμότητα για κάθε ~~Μ~~Μονάδα παραγωγής (θερμή / ενδιάμεση / ψυχή) για κάθε Περίοδο Κατανομής.

Οι εγχύσεις και οι απορροφήσεις ενέργειας εξάγονται από το άθροισμα των εγχύσεων των ~~Ε~~Τιμολογούμενων ~~Π~~Προσφορών ~~Ε~~Έγχυσης ή των απορροφήσεων των ~~Ε~~Τιμολογούμενων ~~Δ~~Δηλώσεων ~~Φ~~Φορτίου όλων των βαθμίδων συμπεριλαμβανομένων των μη-τιμολογούμενων.

Η έγχυση μιας ~~Μ~~Μονάδας παραγωγής κατά την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού είναι μηδέν, κατά την περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο είναι ίση με το φορτίο συγχρονισμού, και κατά την περίοδο αποσυγχρονισμού παράγεται από μία γραμμική μεταβολή από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι το μηδέν. Πριν από μια σβέση, η Μονάδα Επιπλέον, κάθε μονάδα παραγωγής παραμένει στην ~~Ε~~Τεχνικά ~~Ε~~Ελάχιστη ~~Π~~Παραγωγή της για χρόνο ίσο με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο ελάχιστο φορτίο πριν τον αποσυγχρονισμό τουλάχιστον μία Περίοδο Κατανομής (διάστημα) μετά από μία εκκίνηση και πριν από μία σβέση και Κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών η Μονάδα δεν παρέχει εφεδρείες κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

Η κατάσταση λειτουργίας υπό ΑΡΠ μίας ~~Μ~~Μονάδας παραγωγής εξαρτάται από το αν αυτή η ~~Μ~~Μονάδα παρέχει ~~Δ~~Δευτερεύουσα ~~Ε~~Εφεδρεία ή όχι. Η κατάσταση της ~~Μ~~Μονάδας κατά τη διάρκεια παραμονής σε κατάσταση αναμονής εξαρτάται από το χρόνο κράτησης της υπόψη ~~Μ~~Μονάδας.

3.4.7 Δυϊκές Μεταβλητές

Οι δυϊκές μεταβλητές σχετίζονται με τους περιορισμούς του προβλήματος. Η δυϊκή τιμή ενός δεσμευτικού περιορισμού είναι μη μηδενική, και εκφράζει την επίδραση της οριακής «χαλάρωσης» του περιορισμού στην τιμή της Αντικειμενικής Συνάρτησης-συνολικό κόστος του συστήματος της οριακής «χαλάρωσης» του περιορισμού. Οι δυϊκές τιμές των περιορισμών που δεν είναι δεσμευτικοί για την επίτευξη της βέλτιστης λύσης είναι μηδενικές. Οι βασικές δυϊκές μεταβλητές που επηρεάζουν τις οριακές τιμές ενέρ-γειας στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες:

- Οι δυϊκές τιμές των περιορισμών του ισοζυγίου ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη και Περίοδο Κατανομής, και

- Οι δυϊκές τιμές των **Δ**ιαζωνικών **Π**εριορισμών **Μ**εταφοράς του Συστήματος σε κάθε Περίοδο Κατανομής.

3.4.8 Αντικειμενική Συνάρτηση

Η **Α**ντικειμενική **Σ**υνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία κόστους:

- Το κόστος εκκίνησης των **Μ**ονάδων παραγωγής για κάθε εκκίνηση στην Ημέρα Κατανομής. Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 55), το κόστος εκκίνησης των **Μ**ονάδων θεωρείται ίσο με μηδέν στον ΗΕΠ.
- Το κόστος αποσυγχρονισμού των **Μ**ονάδων παραγωγής για κάθε σβέση στην Ημέρα Κατανομής. **Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 55), ~~εί~~ο** κόστος αποσυγχρονισμού των **Μ**ονάδων θεωρείται ίσο με το πραγματικό κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση.
- Το κόστος **που προκύπτει από τις τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για την** παραγωγή **ενέργειας ~~από τις ~~των~~ ενταγμένων ~~των~~ **Μ**ονάδων ~~των~~~~** παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- Το κόστος που προκύπτει από τις **~~τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές~~** για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- Το όφελος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες **Δ**ηλώσεις **Φ**ορτίου για **Ε**ξαγωγές για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- Το όφελος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες **Δ**ηλώσεις **Φ**ορτίου από τους Προμηθευτές (για τους καταναλωτές) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- Το κόστος προμήθειας **Π**ρωτεύουσας **Ε**φεδρείας των ενταγμένων **Μ**ονάδων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- Το κόστος προμήθειας **Ε**ύρους **Δ**ευτερεύουσας **Ρ**ύθμισης των ενταγμένων **Μ**ονάδων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,
- Το ενδεχόμενο κόστος προμήθειας **Τ**ριτεύουσας **Σ**τρεφόμενης **Ε**φεδρείας των ενταγμένων **Μ**ονάδων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, και
- Το ενδεχόμενο κόστος προμήθειας **Τ**ριτεύουσας **Μ**η-**Σ**τρεφόμενης **Ε**φεδρείας των μη ενταγμένων **Μ**ονάδων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

3.4.9 Περιορισμοί

3.4.9.1 Ισοζύγιο Ενέργειας

Με τους περιορισμούς **Ι**σοζυγίου **Ε**νέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη του **Σ**υστήματος εξισώνεται η συνολική έγχυση ενέργειας με τη συνολική απορρόφηση ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, για κάθε Περίοδο Κατανομής. Για κάθε Λειτουργική Ζώνη, η προσαρμοσμένη έγχυση ενέργειας από τις **Μ**ονάδες παραγωγής και τις **Ε**ισαγωγές εξισώνεται, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του **Σ**υστήματος **Μ**εταφοράς, με την προσαρμοσμένη απορρόφηση ενέργειας από τις **Δ**ηλώσεις **Φ**ορτίου των Προμηθευτών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του δικτύου διανομής από τη Ζώνη αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, η **Π**ρόβλεψη **Φ**ορτίου ή οι **Μ**η-**Τ**ιμολογούμενες **Δ**ηλώσεις **Φ**ορτίου υπολογίζονται στο **Ε**ικονικό σημείο αγοραπωλησίας του ΗΕΠ (ή σημείο **Ε**κκαθάρισης της **Α**γοράς, ή market point) πριν εισαχθούν στον περιορισμό ισοζυγίου ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης.

3.4.9.2 Απαιτήσεις Εφεδρειών

Οι περιορισμοί των **α**Απαιτήσεων **ε**Εφεδρειών εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ποσότητα **ε**Εφεδρειών για κάθε **τύπο ε**Εφεδρείας και για κάθε Περίοδο Κατανομής. Κάθε **α**Απαίτηση **ε**Εφεδρειών καλύπτεται από **ε**Εφεδρείες του ίδιου τύπου (δε γίνεται επικάλυψη **ε**Εφεδρειών).

Οι **α**Απαιτήσεις **ε**Εφεδρειών που θέτει ο Λειτουργός της Αγοράς στον ΗΕΠ βάσει των σχετικών υποβολών του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής είναι οι κάτωθι:

- α. **α**Απαίτηση **π**Πρωτεύουσας **ε**Εφεδρείας,
- β. **α**Απαίτηση **δ**Δευτερεύουσας άνω **ε**Εφεδρείας,
- γ. **α**Απαίτηση **δ**Δευτερεύουσας κάτω **ε**Εφεδρείας,
- δ. **α**Απαίτηση γρήγορης **δ**Δευτερεύουσας άνω **ε**Εφεδρείας,
- ε. **α**Απαίτηση γρήγορης **δ**Δευτερεύουσας κάτω **ε**Εφεδρείας, και
- στ. **α**Απαίτηση **τ**Τριτεύουσας **ε**Εφεδρείας.

Οι **α**Απαιτήσεις γρήγορης **δ**Δευτερεύουσας **ε**Εφεδρείας τίθενται για τη χρήση μονάδων με αρκετά μεγάλο ρυθμό μεταβολής υπό ΑΡΠ καθ' όλη τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής, ~~π.χ. με ρυθμό μεγαλύτερο ή ίσο με 50 MW/min. Ουσιαστικά, οι περιορισμοί αυτοί επιβάλλουν την ύπαρξη, καθόλη τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής, μίας κατ'ελάχιστο, ενταγμένης υδροηλεκτρικής μονάδας, που να παρέχει δευτερεύουσα εφεδρεία.~~

3.4.9.3 Ικανότητα Εφεδρειών

Η παρεχόμενη **ε**Εφεδρεία από κάθε **μ**Μονάδα παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής περιορίζεται από την επιβεβαιωμένη ικανότητά της για την παροχή της **ε**Εφεδρείας αυτής.

Η παρεχόμενη **π**Πρωτεύουσα **ε**Εφεδρεία δεν περιορίζεται από κανένα χρονικό πλαίσιο διότι η απόκριση του ρυθμιστή στροφών είναι πολύ γρήγορη σε κάθε περίπτωση.

Η **δ**Δευτερεύουσα **ε**Εφεδρεία έχει δύο χρονικά πλαίσια, ένα για γρήγορη **δ**Δευτερεύουσα **ε**Εφεδρεία και ένα για κανονική **δ**Δευτερεύουσα **ε**Εφεδρεία. Το όριο ικανότητας παροχής **δ**Δευτερεύουσας **ε**Εφεδρείας λαμβάνει υπόψη τις τιμές του ρυθμού μεταβολής υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ) των **μ**Μονάδων (τόσο για άνω όσο και για κάτω εφεδρεία). ~~Σημειώνεται ότι δυνατότητα παροχής δευτερεύουσας εφεδρείας προς τα κάτω έχουν και οι υδροηλεκτρικές μονάδες που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και σαν αντλητικές μονάδες.~~

Το όριο ικανότητας **ε**Εφεδρειών για την **τ**Τριτεύουσα **μ**Μη-**σ**Στρεφόμενη **ε**Εφεδρεία λαμβάνει επίσης υπόψη το χρόνο εκκίνησης της **μ**Μονάδας καθώς η **μ**Μονάδα πρέπει πρώτα να εκκινήσει προκειμένου να παράγει ενέργεια όταν κληθεί να παρέχει τις υπόψη υπηρεσίες.

3.4.9.4 Όρια Ικανότητας Παραγωγής

Τα προγράμματα εγχύσεων και εφεδρειών για κάθε **μ**Μονάδα παραγωγής σε κάθε Περίοδο Κατανομής περιορίζονται ανάμεσα στο κατώτερο και στο ανώτερο όριο ρύθμισης ή λειτουργίας της **μ**Μονάδας, ανάλογα με το αν η **μ**Μονάδα είναι σε ΑΡΠ ή όχι. Μία **μ**Μονάδα θεωρείται ότι είναι σε ΑΡΠ όταν έχει πρόγραμμα **δ**Δευτερεύουσας **ε**Εφεδρείας. Όσο είναι σε ΑΡΠ, η **μ**Μονάδα λειτουργεί μέσα στα όρια ρύθμισής της. Κατά εξαίρεση, το πρόγραμμα **π**Πρωτεύουσας **ε**Εφεδρείας για λειτουργία σε ΑΡΠ δεν περιορίζεται από τα όρια ρύθμισης αλλά, αντίθετα, από τα όρια λειτουργίας της καθώς ο ρυθμιστής στροφών της

Η Μονάδα μπορεί να αποκριθεί σε διαταραχές συχνότητας οδηγώντας την Μονάδα εκτός των ορίων λειτουργίας της.

Τα όρια ρύθμισης συνήθως είναι πιο περιοριστικά από τα λειτουργικά όρια. Το κατώτερο λειτουργικό όριο είναι η ~~Τεχνικά~~ ~~Ελάχιστη~~ Παραγωγή. Το ανώτερο λειτουργικό όριο είναι η καταχωρημένη μέγιστη διαθέσιμη Καθαρή Ισχύς~~ικανότητα~~, όπως αυτή μεταβάλλεται από κάθε ισχύουσα ~~Δ~~ήλωση ~~Μ~~η ~~Δ~~ιαθεσιμότητας. Στην τελευταία περίπτωση, και για λειτουργία σε ΑΡΠ, το ανώτερο όριο για τα προγράμματα εγχύσεων και εφεδρειών είναι η μικρότερη τιμή ανάμεσα στη καταχωρημένη μέγιστη διαθέσιμη Καθαρή Ισχύς~~ικανότητα~~ και στο δηλωμένο ανώτερο όριο ρύθμισης.

3.4.9.5 Περιορισμοί Μεταφοράς

Οι περιορισμοί μεταφοράς που εφαρμόζονται στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ σε κάθε Περίοδο Κατανομής είναι οι κάτωθι:

- Αμφίπλευρα όρια καθαρών ροών ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των ~~Λ~~ειτουργικών ~~Ζ~~ωνών,
- Όρια καθαρών ροών ενεργού ισχύος σε κάθε ~~Δ~~ιασύνδεση για ~~Ε~~ισαγωγές και ~~Ε~~ξαγωγές. Σημειώνεται ότι στους περιορισμούς αυτούς λαμβάνεται υπόψη και η διαδικασία συμψηφισμού ~~Ε~~ισαγωγών/~~Ε~~ξαγωγών (netting).

3.4.9.6 Διαχρονικοί Περιορισμοί

Οι διαχρονικοί περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε Μονάδα παραγωγής στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ είναι οι κάτωθι:

- Ελάχιστος χρόνος παραμονής σε λειτουργία: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον για αυτό το χρόνο από τη στιγμή που θα δεχθεί την εντολή για συγχρονισμό και ένταξη.
- Ελάχιστος χρόνος κράτησης: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση τουλάχιστον για αυτό το χρόνο από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει έναν αποσυγχρονισμό της.
- Περιορισμός χρόνου παραμονής στην περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει στην περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκίνησής της (από την εντολή για συγχρονισμό).
- Περιορισμός χρόνου παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει στην περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από τη στιγμή που θα συγχρονίσει έως ότου φτάσει το τεχνικό της ελάχιστο.
- Περιορισμός χρόνου αποσυγχρονισμού: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία αποσυγχρονισμού κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσυγχρονισμού της.
- Περιορισμοί του ρυθμού μεταβολής παραγωγής: η αλλαγή του προγράμματος ~~Ε~~γχυσης μίας Μονάδας από τη μία Περίοδο Κατανομής στην άλλη, περιορίζεται, προς τα επάνω και προς τα κάτω, από την ικανότητα μεταβολής παραγωγής της Μονάδας, που ορίζεται από τους ρυθμούς ανόδου και καθόδου, ή το αντίστοιχο εύρος ρύθμισης εάν η Μονάδα είναι σε ΑΡΠ.

3.4.10 Κανόνες **α**Αποσύνδεσης – Χειρισμού Προσφορών με Ίδια Τιμή

3.4.10.1 Προσφορές Έγχυσης

Σε περίπτωση **π**Προσφορών **έ**Έγχυσης με την ίδια τιμή προσφοράς για την ίδια Περίοδο Κατανομής (σε κάποια από τις βαθμίδες προσφοράς τους), γίνονται οι εξής χειρισμοί από το μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ:

- α. Πρώτα, επιλέγεται τυχαία ένα είδος προσφορών στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κανόνας αποσύνδεσης των προσφορών, από τα κάτωθι είδη προσφορών:
 - θερμικές **μ**Μονάδες,
 - **ε**Εισαγωγές,
 - υδροηλεκτρικές **μ**Μονάδες.
- β.** Εάν επιλεγεί έγχυση από θερμικές **μ**Μονάδες ~~ή εισαγωγές~~ με την ίδια τιμή προσφοράς (σε κάποια από τις βαθμίδες προσφοράς τους), τότε οι συγκεκριμένες **π**Προσφορές **έ**Έγχυσης που μερικώς ή ολικώς εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΗΕΠ, θα επιλεγούν **τυχαία**. Στην περίπτωση αυτή, η τυχαία ταξινόμηση αυτών των **π**Προσφορών θα καθορίσει ποια **π**Προσφορά θα επιλεγεί.
- β-γ.** Εάν επιλεγεί έγχυση από Εισαγωγές, τότε δίνεται προτεραιότητα στην ένταξη εκείνων που αντιστοιχούν σε μακροχρόνια (ετήσια και μηνιαία) ΦΔΜ, μετά την εξάντληση του συνόλου των οποίων εξετάζεται και η ένταξη των εγχύσεων που αντιστοιχούν σε βραχυχρόνια ΦΔΜ. Μέσα σε καθεμιά από τις δυο ομάδες (βραχυχρονίων και μακροχρονίων) η επιλογή γίνεται **τυχαία**.
- γ-δ.** Εάν επιλεγεί έγχυση από υδροηλεκτρικές **μ**Μονάδες, τότε η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Προγράμματος ΗΕΠ κατανέμεται στις αντίστοιχες **π**Προσφορές **έ**Έγχυσης **κατ' αναλογία** των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνεται στις προς επιλογήν βαθμίδες μεταξύ των **π**Προσφορών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο κανόνας της αναλογίας θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που πολλές **π**Προσφορές με την ίδια τιμή επιλεγούν ταυτόχρονα.

Οι **π**Προσφορές **έ**Έγχυσης από υδροηλεκτρικές **μ**Μονάδες με τις ίδιες τιμές θεωρούνται αλληλένδετες. Αυτές οι **π**Προσφορές **έ**Έγχυσης κατανέμονται σε αναλογία της ποσότητας σε MW των αλληλένδετων βαθμίδων ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με το μοντέλο αποσύνδεσης που εφαρμόζεται στην επίλυση του ΗΕΠ, διατυπώνοντας τον κανόνα αποσύνδεσης σαν έναν χαλαρό περιορισμό.

3.4.10.2 Δηλώσεις φορτίου

Σε περίπτωση **δ**Δηλώσεων **φ**Φορτίου με την ίδια τιμή προσφοράς για την ίδια Περίοδο Κατανομής (σε κάποια από τις βαθμίδες προσφοράς τους), η μέθοδος **τυχαίας** επιλογής εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της προτεραιότητας ένταξης αυτών των **δ**Δηλώσεων **φ**Φορτίου. Η τυχαία επιλογή απόσυρσης **π**Προσφορών από φορτία ή **ε**Εξαγωγές γίνεται με την **τυχαία** ταξινόμηση των προσφορών που έχουν τις ίδιες τιμές.

3.4.10.3 Προσφορές Εφεδρειών

Σε περίπτωση **π**Προσφορών **ε**Εφεδρειών με την ίδια τιμή προσφοράς για την ίδια Περίοδο Κατανομής, γίνεται **τυχαία** επιλογή μεταξύ των προσφορών αυτών.

3.4.10.4 Χειρισμός από το Μηχανισμό Επίλυσης ΗΕΠ

Πιθανές ~~Π~~προσφορές με ίδια τιμή μπορούν να αναγνωριστούν και να συνδυαστούν όταν έχουν ίδιες τιμές προσφορών. Η λογική της αποσύνδεσης εφαρμόζεται σε αυτές τις ~~Π~~προσφορές ως μέρος του προβλήματος βελτιστοποίησης. Αυτή η προσέγγιση, που γίνεται με τη διατύπωση ενός περιορισμού, είναι το πρώτο βήμα για την αποσύνδεση των ~~Π~~προσφορών με την ίδια τιμή, όταν εφαρμόζεται η κατ' αναλογία ένταξη.

Θεωρούμε ότι την Περίοδο Κατανομής t , K βαθμίδες ~~Π~~προσφορών είναι αλληλένδετες και εκφράζονται από το ταξινομημένο σύνολο S_K . Το εύρος σε MW για οποιεσδήποτε δύο βαθμίδες $cobi$ και $cobj$ από αυτές είναι $BandWidth_{cobi}$ και $BandWidth_{cobj}$, αντίστοιχα. Οι ακόλουθοι περιορισμοί τίθενται ως μέρος της διατύπωσης του προβλήματος ώστε οι βαθμίδες με την ίδια τιμή να κατανέμονται ανάλογα με το αντίστοιχο εύρος τους:

$$Slack1_{cobi,cobj} - Slack2_{cobi,cobj} = \\ BandWidth_{cobj} \times BandMW_{cobi} - BandWidth_{cobi} \times BandMW_{cobj}$$

όπου

$$cobi \neq cobj; cobi, cobj \in S_K;$$

$Slack1_{cobi,cobj} \geq 0$: Μεταβλητή αναφοράς 1 για τις τιμολογιακά αλληλένδετες βαθμίδες $cobi$ και $cobj$;

$Slack2_{cobi,cobj} \geq 0$: Μεταβλητή αναφοράς 2 για τις τιμολογιακά αλληλένδετες βαθμίδες $cobi$ και $cobj$.

Οι μεταβλητές αναφοράς $Slack1_{cobi,cobj}$ και $Slack2_{cobi,cobj}$, επιβαρύνουν την ~~Α~~αντικειμενική ~~ε~~συνάρτηση με πολύ μικρούς συντελεστές ποινής (της τάξης του 10^{-6}). Σαν αποτέλεσμα, οι βαθμίδες με ίδια τιμή κατανέμονται σε αναλογία με το μέγεθός τους, με την προϋπόθεση ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα προκαλέσει την παράβαση κάποιου άλλου περιορισμού και δε θα επηρεάσει άλλες ανταγωνιστικές ~~Ε~~τιμολογούμενες ~~Π~~προσφορές.

3.4.11 Σειρά άρσης παραβίασης των περιορισμών κατά την επίλυση του ΗΕΠ

Για την αντιμετώπιση ~~των~~ περιπτώσεων ~~π~~ροβλήματος μη σύγκλισης του αλγορίθμου επίλυσης κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, προστίθενται, σε κάθε περιορισμό, επιπλέον μεταβλητές ~~χαλάρωσης-παράβασης~~ (έλλειψης ή περίσσειας), καθώς και πρόσθετοι όροι για τα κόστη ποινής των μεταβλητών ~~χαλάρωσης-παράβασης~~ στην ~~Α~~αντικειμενική ~~ε~~συνάρτηση.

Οι τιμές των κοστών ποινής (penalty costs) που εφαρμόζονται στον ΗΕΠ φαίνονται στην § 1.3.2.2.11 του Παραρτήματος Ι. Οι τιμές ποινής (penalty costs) των παραπάνω μεταβλητών θέτουν τη σχετική σειρά παραβίασης των περιορισμών έτσι ώστε ο ΗΕΠ να επιλύεται με παραβίαση των περιορισμών (Solved with Violations). Χαμηλότερη τιμή ποινής, της μεταβλητής χαλάρωσης του αντίστοιχου περιορισμού σημαίνει προτεραιότητα στην παραβίαση αυτού του περιορισμού σε σχέση με έναν άλλο του οποίου τη μεταβλητή χαλάρωσης έχει αντιστοιχισθεί υψηλότερη τιμή ποινής. Η σειρά παραβίασης των περιορισμών κατά την επίλυση του ΗΕΠ είναι η κάτωθι. Η παραβίαση γίνεται εάν απαιτείται, διαφορετικά παραβιάζεται ο επόμενος περιορισμός:

Αρχικά, παραβιάζεται τυχόν γενικός περιορισμός, ο οποίος στην περίπτωση του ΗΕΠ χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για την ~~ε~~εισαγωγή του ειδικού περιορισμού της ελάχιστης παραγωγής ενέργειας

από τις Μονάδες του άρθρου 96 §2 περίπτωση στ' στοιχείο ββ' Ν.4001/2011, 3(Ε) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της ~~Τ~~ριτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας του συστήματος, 3(Β) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός του ισοζυγίου ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης του ~~Σ~~υστήματος ή του ~~Σ~~υστήματος συνολικά, 3(Α) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα από Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3(Ζ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της ~~Δ~~ευτερεύουσας ~~Ε~~φεδρείας του ~~Σ~~υστήματος, 3(Β) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της ~~Π~~ρωτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας του ~~Σ~~υστήματος, 3(Β) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Στη συνέχεια, παραβιάζονται οι τεχνικοί περιορισμοί των Μονάδων Παραγωγής (Τεχνικό Ελάχιστο, Τεχνικό Μέγιστο και Ρυθμός Μεταβολής), 3(Γ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Τέλος, παραβιάζονται οι περιορισμοί των ~~Καθαρών διαθέσιμων~~ ~~Η~~κανοτήτων ~~Μ~~εταφοράς των Διασυνδέσεων (NTC) για ~~Ε~~ισαγωγές και ~~Ε~~ξαγωγές, 3(Δ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

3.4.11.1 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε περίπτωση παραβίασης περιορισμών του ΗΕΠ

Σε περιπτώσεις παραβίασης των περιορισμών του προβλήματος ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει κατά την επίλυση του ΗΕΠ στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Γενικός Περιορισμός, δηλαδή ο ειδικός Περιορισμός της ελάχιστης παραγωγής ενέργειας από τις Μονάδες του άρθρου 96 παρ. 2 περίπτωση στ' στοιχείο ββ' Ν.4001/2011, 3(Ε) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α – με παραβιάσεις (with violations)), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον περιορισμό έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β – χωρίς παραβιάσεις (without violations)). Αυτή η δεύτερη λύση, συμπεριλαμβανομένων των Οριακών Τιμών Συστήματος (ΟΤΣ) και του Προγραμματισμού Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ, επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη ~~Ε~~κκαθάριση.

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3(Β) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α – με παραβιάσεις (with violations)), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον περιορισμό έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β – χωρίς παραβιάσεις (without violations)). Αυτή η δεύτερη λύση, συμπεριλαμβανομένων των Οριακών Τιμών Συστήματος (ΟΤΣ) και του Προγραμματισμού Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη ~~Ε~~κκαθάριση.

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Ωριαίου Ισοζυγίου Ενέργειας, 3(Α) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ως Οριακές Τιμές Συστήματος (ΟΤΣ) της επίλυσης του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει τις ΟΤΣ της αρχικής επίλυσης του ΗΕΠ (λύση Α – με παραβιάσεις (with violations)) αντικαθιστώντας τις αρνητικές τιμές κάθε ΟΤΣ με μηδέν (0) €/MWh και τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη

Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς εισάγει μη τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης ή Δηλώσεις Φορτίου με αντίστοιχα προγράμματα Εισαγωγών ή Εξαγωγών ποσοτήτων ενέργειας βάσει του μεγέθους παραβίασης του Περιορισμού ανά Ώρα Κατανομής και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β – χωρίς παραβιάσεις (without violations)). Η προκύπτουσα σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος (ΟΤΣ) από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη ~~Ε~~Κκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς: α) στην περίπτωση έλλειψης παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες ~~Ε~~Εισαγωγών για τις οποίες προσέθεσε Προσφορές Έγχυσης μετά την λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυημένων ~~Ε~~Εξαγωγών που περικόπηκαν με την λύση Α, εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και δημοσιεύει το πρόγραμμα έλλειψης παραγωγής για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής, β) στην περίπτωση περίσσειας παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες ~~Ε~~Εξαγωγών για τις οποίες έθεσε Δηλώσεις Φορτίου μετά την λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυημένων ~~Ε~~Εισαγωγών που περικόπηκαν με την λύση Α, δημοσιεύει το πρόγραμμα περίσσειας παραγωγής για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής. Επίσης, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να κηρύξει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Σύστημα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της έλλειψης ή περίσσειας παραγωγής.

Κατά κανόνα, η παραβίαση του προηγούμενου Περιορισμού αποτρέπει, λόγω των προαναφερθέντων τιμών ποινής, την παραβίαση του Περιορισμού της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα από Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3(Ζ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. Για αυτό τον λόγο αλλά και για την αποφυγή παρακράτησης διαθεσιμότητας, ο Λειτουργός της Αγοράς θα αποδέχεται ~~την από τον Διαχειριστή του Συστήματος~~ ενεργοποίηση του περιορισμού ~~της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης από ΥΗΣ~~ κατ'εξάιρεση και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) σε περίπτωση που τα αντίστοιχα υδάτινα αποθέματα ~~είναι ίσα ή μικρότερα των οριοθέντων ως αποθεμάτων~~ ασφαλείας ~~και είναι χαμηλά και βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς και έγκριση της ΡΑΕ~~, β) ~~σε επίπεδα ασφαλών υδάτινων αποθεμάτων, αποκλειστικά και μόνον~~ σε περιπτώσεις ~~συναγερμού λόγω έλλειψης κατά τις οποίες~~ σημαντικής ~~ποσότητας~~ θερμικής παραγωγής ~~τίθεται εκτός διαθεσιμότητας για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με το Άρθρο 44, §8 του ΚΣΗΕ~~.

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3(Β) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος της επίλυσης του ΗΕΠ αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α – με παραβιάσεις (with violations)) αντικαθιστώντας τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής για το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον Περιορισμό Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β – χωρίς παραβιάσεις (without violations)). Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη ~~Ε~~Κκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης Δευτερεύουσας Εφεδρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος 3(Β) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος αυτές που

προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α – με παραβιάσεις (with violations)) αντικαθιστώντας τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον Περιορισμό Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β – χωρίς παραβιάσεις (without violations)). Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων – Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη **Ε**κκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης Πρωτεύουσας Εφεδρείας.

Κατά κανόνα η παραβίαση των προηγούμενων Περιορισμών αποτρέπει, λόγω των προαναφερθέντων τιμών ποινής, την παραβίαση των Περιορισμών: α) Ρυθμού Μεταβολής και Τεχνικού Ελαχίστου / Μεγίστου Μονάδας Παραγωγής, 3 (Γ) και β) Εισαγωγών ή Εξαγωγών σε κάθε Διασύνδεση (NTC), 3(Δ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ.

Σε κάθε άλλη ενδεχόμενη περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται ρητά στα παραπάνω, ο Λειτουργός της Αγοράς ενεργεί ανάλογα για την οριστική επίλυση του ΗΕΠ.

3.4.12 Οριακές Τιμές

Οι Οριακές Τιμές που καθορίζονται από την επίλυση του ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής είναι οι ακόλουθες:

- Οριακή Τιμή Παραγωγής για κάθε ισχύουσα Λειτουργική Ζώνη. Από τις τιμές αυτές προκύπτει η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ως η σταθμισμένη με τη συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη μέσω τιμής-μεσοσταθμισμένου-μέσος-όρος των Οριακών Τιμών Παραγωγής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του **Σ**υστήματος.
- Δυϊκές τιμές των περιορισμών ενέργειας μεταξύ των **Λ**ειτουργικών **Ζ**ωνών.

3.5 Αποτελέσματα Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Τα αποτελέσματα του ΗΕΠ αποτελούνται από τα προγράμματα εγχύσεων και απορροφήσεων ενέργειας, τα προγράμματα παροχής **Ε**φεδρειών, τις **Μ**οναδιαίες **Τ**ιμές **Π**ληρωμής για Επικουρικές Υπηρεσίες και τις **Θ**οριακές **Τ**ιμές Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

3.5.1 Προγράμματα Έγχυσης, Απορρόφησης Ενέργειας και Παροχής Εφεδρειών

Τα προγράμματα που εξάγονται από την επίλυση του ΗΕΠ αποτελούνται από τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:

- Κατάσταση **Μ**ονάδων παραγωγής (κράτηση, λειτουργία, εκκίνηση, ή σβέση),
- Πρόγραμμα έγχυσης ενέργειας για **Μ**ονάδες παραγωγής και **Ε**ισαγωγές από τις αποδεκτές **Μ**η-**Τ**ιμολογούμενες και **Τ**ιμολογούμενες **Π**ροσφορές **Ε**γχυσης,

- γ. Πρόγραμμα απορρόφησης ενέργειας για ~~Κ~~ατανεμόμενα και ~~Μ~~η-~~Κ~~ατανεμόμενα ~~Φ~~ορτία και ~~Ε~~ξαγωγές από τις αποδεκτές ~~Μ~~η-~~Ε~~τιμολογούμενες και ~~Ε~~τιμολογούμενες ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου,
- δ. Προγράμματα παροχής ~~Π~~ρωτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας για τις ~~Μ~~ονάδες παραγωγής, από τις αποδεκτές ~~Π~~ροσφορές ~~Π~~ρωτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας,
- ε. Προγράμματα παροχής άνω και κάτω ~~Δ~~ευτερεύουσας ~~Ε~~φεδρείας για τις ~~Μ~~ονάδες παραγωγής από τις αποδεκτές ~~Π~~ροσφορές ~~Δ~~ευτερεύουσας ~~Ε~~φεδρείας,
- στ. Ποσότητες ~~Ε~~τριτεύουσας ~~Θ~~στρεφόμενης ~~Ε~~φεδρείας για ~~Μ~~ονάδες παραγωγής,
- ζ. Ποσότητες ~~Ε~~τριτεύουσας ~~Μ~~η-~~Θ~~στρεφόμενης ~~Ε~~φεδρείας για ~~Μ~~ονάδες παραγωγής, και
- η. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των ~~Λ~~ειτουργικών ~~Ζ~~ωνών και στις ~~Δ~~ιασυνδέσεις.

Το συνολικό πρόγραμμα προς δημοσίευση αποτελείται από τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:

- α. Συνολική παραγωγή σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, με ξεχωριστή αναφορά για την υποχρεωτική παραγωγή των υδροηλεκτρικών ~~Μ~~ονάδων, την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, την παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, και την παραγωγή από μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία,
- β. Συνολικό κατανεμόμενο φορτίο σε κάθε Λειτουργική Ζώνη,
- γ. Συνολικό μη-κατανεμόμενο φορτίο σε κάθε Λειτουργική Ζώνη,
- δ. Πρωτεύουσα ~~Ε~~φεδρεία στο σύστημα,
- ε. Άνω και κάτω ~~Δ~~ευτερεύουσα ~~Ε~~φεδρεία στο σύστημα,
- στ. Τριτεύουσα ~~Θ~~στρεφόμενη και ~~Μ~~η-~~Θ~~στρεφόμενη ~~Ε~~φεδρεία στο σύστημα,
- ζ. Συνολική έγχυση ενέργειας για ~~Ε~~ισαγωγή, συνολική απορρόφηση ενέργειας για ~~Ε~~ξαγωγή, και καθαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε ~~Δ~~ιασύνδεση, και
- η. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε σημείο σύνδεσης μεταξύ των ~~Λ~~ειτουργικών ~~Ζ~~ωνών.

3.5.2 Ημερήσιες Οριακές Τιμές

Οι τιμές που εξάγονται από την επίλυση του ΗΕΠ αποτελούνται από τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής:

- 1 - Οριακή Τιμή Παραγωγής για κάθε Λειτουργική Ζώνη,
- 2 - Οριακή Τιμή Συστήματος, υπολογιζόμενη ως ο σταθμισμένος, ως προς τη συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε ζώνη, μέσος όρος των Οριακών Τιμών Παραγωγής των λειτουργικών ζωνών,
- 3 - Μοναδιαία ~~Ε~~τιμή ~~Π~~ληρωμής Πρωτεύουσας Εφεδρείας,
- 4 - Μοναδιαία ~~Ε~~τιμή ~~Π~~ληρωμής Δευτερεύουσας Εφεδρείας (άνω και κάτω)

3.6 Δραστηριότητες Μετά τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό

3.6.1 Δημοσίευση Στοιχείων του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί τα αποτελέσματα του ΗΕΠ στους Συμμετέχοντες εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1.

3.6.2 Δεδομένα Εξόδου που Μεταφέρονται στη Δραστηριότητα της Ημερήσιας Εκκαθάρισης

Τα Προγράμματα Έγχυσης, Απορρόφησης Ενέργειας και Παροχής Εφεδρειών που προέκυψαν από την επίλυση του ΗΕΠ, και οι Οριακές Τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο των αποτελεσμάτων ΗΕΠ πιο πάνω, μεταφέρονται στις ημερήσιες **ΕΕ** εκκαθαρίσεις.

3.6.3 Ημερήσια Εκκαθάριση

Οι Συμμετέχοντες αποζημιώνονται ή χρεώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Εγχειριδίου.

3.6.4 Δεδομένα που Μεταφέρονται στη Δραστηριότητα Προγραμματισμού Κατανομής

Όλα τα δεδομένα εισόδου στον ΗΕΠ, που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3, μεταφέρονται στον Διαχειριστή του Συστήματος για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων του όπως ο Προγραμματισμός Κατανομής, εκτός από τα ακόλουθα:

- α. Οι **ΔΔ** ηλώσεις **ΦΦ** ορτίου για τιμολογούμενα φορτία, οι οποίες λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Κατανομής ως σταθερές από τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, και
- β. Οι **ΠΠ** προσφορές **ΕΕ** γχυσης για **ΕΕ** ισαγωγές και οι **ΔΔ** ηλώσεις **ΦΦ** ορτίου για **ΕΕ** εξαγωγές, οι οποίες λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Κατανομής ως σταθερές από τα αποτελέσματα του ΗΕΠ.

3.7 Έλεγχος Ενεργοποίησης Περιορισμών Μεταφοράς Λειτουργικών Ζωνών

Εάν κάποιος περιορισμός στις **ΔΔ** ιασυνδέσεις ή στα σημεία σύνδεσης μεταξύ των **ΛΔ** λειτουργικών **ΖΖ** ωνών είναι δεσμευτικός σε κάποια Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς εκτελεί ξανά σε λειτουργία ανάλυσης (off-line) τον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο διαφορικό κόστος για τις Κατανεμόμενες **ΜΜ** ονάδες αντί των υποβληθέντων **ΕΤ** τιμολογούμενων **ΠΠ** προσφορών **ΕΕ** γχυσης. Εάν κάποιος από τους δεσμευτικούς περιορισμούς στα σημεία σύνδεσης των **ΛΔ** λειτουργικών **ΖΖ** ωνών καθίσταται μη υποχρεωτικός κατά την εκτέλεση του ΗΕΠ (σε λειτουργία ανάλυσης) για την ίδια Περίοδο Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς αναφέρει αυτό το περιστατικό στη ΡΑΕ παρέχοντας ταυτόχρονα όλα τα σχετικά στοιχεία. Η ΡΑΕ αναλύει τα στοιχεία, και ιδιαίτερα τη συχνότητα αυτού του περιστατικού (το οποίο αναφέρεται σαν “οικονομική ενεργοποίηση των περιορισμών μεταφοράς”), και μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Ν.2773/1999.

3.8 Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

3.8.1 Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης

Ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει άμεσα Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης όποτε συμβαίνει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α. Όταν συντρέχει αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί μέσω μη ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή,
- β. Όταν γίνεται παραβίαση των περιορισμών του ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55, §6 στοιχεία (3) έως (6) του ΚΣΗΕ, με αποτέλεσμα την αδυναμία επίλυσης του ΗΕΠ.

Λόγος που ανάγεται σε οικονομικά θέματα ή στο ύψος των τιμών των Προσφορών Έγχυσης ή των Προσφορών Εφεδρειών ή των Δηλώσεων Φορτίου, δεν δικαιολογεί την έκδοση Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης.

Η Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και ορίζει έναν ενδεικτικό χρόνο στον οποίο η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αναμένεται να τερματιστεί. Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Ανάγκης, ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει ειδικές οδηγίες στους Συμμετέχοντες και ο ΗΕΠ λειτουργεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. Η λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ μπορεί να περιλαμβάνει χαλάρωση των περιορισμών μεταφοράς και χρήση της ~~μη~~ πρόβλεψης ~~φορτίου~~ αντί των ~~μη~~ τιμολογούμενων ~~δηλώσεων~~ ~~φορτίου~~.

Αμέσως μετά την παρέλευση του συμβάντος, ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, δηλώνει το χρόνο λήξης της Έκτακτης Ανάγκης, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Λειτουργού της Αγοράς και των Συμμετεχόντων για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ και καθορίζει το χρόνο επανέναρξης της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ.

Οι Δηλώσεις Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ κοινοποιούνται άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος, στους Συμμετέχοντες και στη ΡΑΕ με ηλεκτρονικό μέσο, ήτοι με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και/ή ανάρτηση στον ιστοχώρο του Λειτουργού της Αγοράς. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει τη ΡΑΕ, το Διαχειριστή του Συστήματος και τους εμπλεκόμενους προς ενέργεια Συμμετέχοντες με τηλεμοιοτυπία ή/και τηλεφωνικά για την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και τις απαιτούμενες από αυτούς ενέργειες.

Εντός ευλόγου χρόνου από την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγοράς συντάσσει αναφορά μετά από έρευνα των αιτιών του συμβάντος, στην οποία καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την Έκτακτη Ανάγκη και ιδίως τα αίτια αυτής, και αιτιολογεί την καταλληλότητα των μέτρων και των ενεργειών που αποφάσισε για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ. Η αναφορά υποβάλλεται στη ΡΑΕ και δημοσιοποιείται από τον Λειτουργό της Αγοράς.

3.8.2 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Σε μία κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να παρατείνει τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες ή να αναστείλει την υποβολή ~~μη~~ προσφορών ~~έγχυσης~~ και ~~εφεδρειών~~ ή ~~δηλώσεων~~ ~~φορτίου~~ για ορισμένους ή και για όλους τους Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο Λειτουργός της Αγοράς ειδοποιεί αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο το Διαχειριστή του Συστήματος.

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής δηλώσεων φορτίου, ο Λειτουργός της Αγοράς εκτιμά τις δηλώσεις φορτίου λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία δηλώσεων φορτίου για μία αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής και πρόβλεψης φορτίου.

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής ~~Π~~προσφορών ~~Ε~~Έγχυσης και ~~Ε~~Εφεδρειών, ο Λειτουργός της Αγοράς εκτιμά τις ~~Π~~προσφορές ~~Ε~~Έγχυσης και ~~Ε~~Εφεδρειών λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία ~~Π~~προσφορών ~~Ε~~Έγχυσης και ~~Ε~~Εφεδρειών για μία παρόμοια Ημέρα Κατανομής και τη βεβαιωμένη ικανότητα για παροχή ~~Ε~~Εφεδρειών των αντίστοιχων ~~Μ~~Μονάδων παραγωγής. Ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί το διαφορικό κόστος των ~~Μ~~Μονάδων παραγωγής για να συντάσσει ~~Π~~προσφορές ~~Ε~~Έγχυσης.

Οι Συμμετέχοντες που λαμβάνουν εντολές στο πλαίσιο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης υποχρεούνται να τις εκτελούν, ανεξαρτήτως ενστάσεων, αντιρρήσεων ή οικονομικών επιπτώσεων. Ο Λειτουργός της Αγοράς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε Συμμετέχοντα εξαιτίας της Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης η οποία δεν οφείλεται σε δικό του πταίσμα.

Για τον υπολογισμό των πληρωμών και εισπράξεων που αντιστοιχούν στις πραγματικές απομαστεύσεις και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το Σύστημα και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών κατά την Ημέρα Κατανομής για την οποία δεν επιλύθηκε ΗΕΠ στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ, εφαρμόζονται η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζόμενες Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης και η ~~Ε~~Εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος μέσω του Συστήματος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες καθορίζονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του ΚΔΣ.

3.8.3 Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές

Η Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως άνω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ.

Η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζόμενες Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθορίζονται, όταν αυτό απαιτείται, με απόφαση της ΡΑΕ για κάθε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ και εκδίδονται μετά την έκδοση Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. Οι Διοικητικά Οριζόμενες Μέγιστες Τιμές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, για την έκδοση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η τυχόν εκτεταμένη έγκριση εξαιρέσεων κατά το Άρθρο 47 του ΚΣΗΕ, και ο λόγω αυτών κίνδυνος αύξησης των υπολογιζόμενων Μοναδιαίων Τιμών Πληρωμής για αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες.

Η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 του ΚΣΗΕ αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως:

- α. Για τις Θερμικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44, §3 του ΚΣΗΕ.
- β. Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44, §5 του ΚΣΗΕ. Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες που υποβάλλουν Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για άντληση καθορίζεται ίση με μηδέν (0).

- γ. Για τις Εισαγωγές καθορίζεται ίση με μηδέν (0).
- δ. Για τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου καθορίζεται ίση με μηδέν (0).

3.9 Δημοσίευση Στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Λειτουργός της Αγοράς σε καθημερινή βάση είναι τα ακόλουθα:

- Α) Έως τις 08:45 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (D-1) και για κάθε Περίοδο Κατανομής αυτής, τα ακόλουθα στοιχεία:
 - 1 - την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς (NTC) για κάθε Περίοδο κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ανά ~~Δ~~ιασύνδεση και ανά κατεύθυνση.
 - 2 - την ~~Π~~ρόβλεψη ~~Φ~~ορτίου για το ~~Σ~~ύστημα και για κάθε Λειτουργική Ζώνη,
 - 3 - τις απαιτήσεις ~~Π~~ρωτεύουσας, ~~Δ~~ευτερεύουσας άνω, ~~Δ~~ευτερεύουσας κάτω, γρήγορης ~~Δ~~ευτερεύουσας άνω, γρήγορης ~~Δ~~ευτερεύουσας κάτω, ~~Τ~~ριτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας για το σύστημα.
 - 4 - την Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος,
 - 5 - τη συνολική προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ,
 - 6 - την υποχρεωτική παραγωγή ανά υδροηλεκτρική ~~Μ~~ονάδα,
 - 7 - την έγχυση των ~~Μ~~ονάδων παραγωγής σε δοκιμαστική λειτουργία,
 - 8 - την κατά προτεραιότητα εντασσόμενη ενέργεια από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ.
- Β) Έως τις 11:00 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (D-1) και για κάθε Περίοδο Κατανομής των ερχόμενων επτά Ημερών Κατανομής επικαιροποιήσεις όλων των ως άνω στοιχείων πλην της υποχρεωτικής παραγωγής ανά υδροηλεκτρική ~~Μ~~ονάδα.
- Γ) Έως τις 14:00 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (D-1), τα ακόλουθα στοιχεία:
 - 1 - αναλυτικά το Πρόγραμμα ΗΕΠ, και
 - 2 - την ΟΤΣ και τις ΟΤΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ

Το Κεφάλαιο αυτό για την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και τους Λογαριασμούς που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), έχει σαν σκοπό να επεξηγήσει τον ΚΣΗΕ σε θέματα που αφορούν στην Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, να δώσει πληροφορίες στους Συμμετέχοντες σχετικά με τις διαδικασίες που τηρούνται και να διευκολύνει γενικότερα όσους δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προκειμένου η περιγραφή των θεμάτων που αφορούν την Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας να είναι εξαφενός διεξοδική και αφετέρου να έχει μια συνεχή ροή πληροφοριών ώστε να είναι κατανοητή, το υλικό έχει δομηθεί στο παρόν Κεφάλαιο και στα Παραρτήματα VI, VII και IX. Η δόμηση αυτή μπορεί να οδηγεί σε επανάληψη διατάξεων του Κώδικα ΚΣΗΕ, αλλά γίνεται προσπάθεια αναλυτικότερης προσέγγισης αυτών και επεξήγησης των σημείων στα οποία ο Κώδικας ΚΣΗΕ πιθανόν να μην αναφέρεται με λεπτομέρεια, καθώς και προσπάθεια εμβάθυνσης σε κάποια θέματα για την κατανόηση των οποίων απαιτείται αναφορά σε περισσότερα άρθρα του Κώδικα ΚΣΗΕ.

Στις παραγράφους του κεφαλαίου αυτού που ακολουθούν, περιγράφονται η Εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και οι λογιστικές πράξεις των διακριτών Λογαριασμών που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ στα πλαίσια της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Παράρτημα VI παρουσιάζει υποδείγματα αναφορών για ενημέρωση των Συμμετεχόντων επί των αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης.

Το Παράρτημα VII περιλαμβάνει την μοντελοποίηση του Λογισμικού της Εκκαθάρισης και των λογισμικών που αφορούν τους λοιπούς λογαριασμούς του λογισμικού των Λογαριασμών που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ, πλην του Λογαριασμού Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

Το Παράρτημα IX παρέχει τον ορισμό των σχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των Διαγραμμάτων Ροής. Τα Διαγράμματα Ροής απεικονίζουν τις βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες των διαφόρων δραστηριοτήτων της Εκκαθάρισης.

Η παρούσα έκδοση του Εγχειριδίου βασίζεται στο Λογισμικό που έχει αναπτύξει/χρησιμοποιεί ο ΛΑΓΗΕ για την λειτουργία της Εκκαθάρισης από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, ήτοι την 30^η Σεπτεμβρίου 2010. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό, εφαρμόζονται από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και αναφέρονται στις μόνιμες διατάξεις, όπως τροποποιούνται από τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 92.

4.1 Εκκαθάριση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

4.1.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με ~~τα~~ ~~άρθρα~~ 89, §2 και 90, §1 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι τον ορισμό ~~των~~ ~~Φορέων~~ Κάλυψης και Εκκαθάρισης ΗΕΠ, η Εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού θα ολοκληρώνεται την ~~επόμενη~~ ~~εργάσιμη~~ ημέρα της εν λόγω Ημέρας Κατανομής και ως τριάντα (30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για την επόμενη Ημέρα Κατανομής ~~με την επίλυση του ΗΕΠ για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής.~~

Στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, ο ΛΑΓΗΕ υπολογίζει τις πληρωμές και τις εισπράξεις που αντιστοιχούν στα ημερήσια ενεργειακά προγράμματα των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επίλυσης του ΗΕΠ.

Οι Συμμετέχοντες απαιτείται να πληρώσουν τις χρεώσεις που αντιστοιχούν στα ημερήσια προγράμματα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας και να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν στα ημερήσια προγράμματα έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την επίλυση του ΗΕΠ για την υπόψη Ημέρα Κατανομής.

Οι πληρωμές και οι εισπράξεις πραγματοποιούνται σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση, κατ' επιλογή του Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 92 του ΚΣΗΕ.

4.1.2 Χρόνος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ

Η διαδικασία ~~ε~~Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 92 του ΚΣΗΕ, λαμβάνει χώρα για κάθε Ημέρα Κατανομής (D) με τις ακόλουθες δραστηριότητες και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες:

ΠΙΝ. 7: Χρόνος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ για την Ημέρα Κατανομής D


Ημέρα	Ώρα Ελλάδος	Δραστηριότητα
D-1	14:00	Έναρξη της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Ο ΛΑΓΗΕ υπολογίζει τις ημερήσιες πιστώσεις και χρεώσεις ενέργειας.
D-1	<u>ως 15:03</u>	Ο ΛΑΓΗΕ δημοσιεύει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς τις Καταστάσεις Αρχικής Εκκαθάρισης.
<u>D_{εργ}</u>	09:00- <u>12:00</u>	Οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν ενστάσεις επί των Καταστάσεων Αρχικής Εκκαθάρισης.
<u>D_{εργ}</u>	<u>12:00-15:00</u>	Ο ΛΑΓΗΕ επιλύει τις διαφορές.
<u>D_{εργ}</u>	<u>ως 15:00</u>	Σε περίπτωση -επανάληψης της Εκκαθάρισης επαναλαμβάνεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης.

όπου D_{εργ} είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η Εκκαθάριση του ΗΕΠ. D_{εργ}=D, όταν η D είναι εργάσιμη ημέρα.

Στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 10, παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία του μηχανισμού επίλυσης ΗΕΠ, περιλαμβάνοντας τις διαδικασίες κάθε επιμέρους βήματος, από τη συλλογή ~~π~~Προσφορών και ~~δ~~Δηλώσεων μέχρι και την Εκκαθάριση του ΗΕΠ.

4.1.3 Δεδομένα Εισόδου κατά την Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ

Τα δεδομένα εισόδου κατά την διαδικασία **ε**κκαθάρισης του ΗΕΠ αποτελούνται από τα μεγέθη και τις τιμές, οι οποίες προκύπτουν από την διαδικασία επίλυσης του ΗΕΠ, όπου λαμβάνονται υπόψη οι **π**ροσφορές ενέργειας και οι **δ**ηλώσεις **φ**ορτίου, οι **ε**ξυμπελεκτές **α**πωλειών **ε**γγύσεως (Μεταφοράς) και **φ**ορτίου (Διανομής) από τους αντίστοιχους **π**ίνακες **ε**ξυμπελεκτών **α**πωλειών καθώς και τα δεδομένα των **μ**ονάδων από το Μητρώο Μονάδων και τις **δ**ηλώσεις **ε**ιχνικοοικονομικών **ε**ξοιχείων.

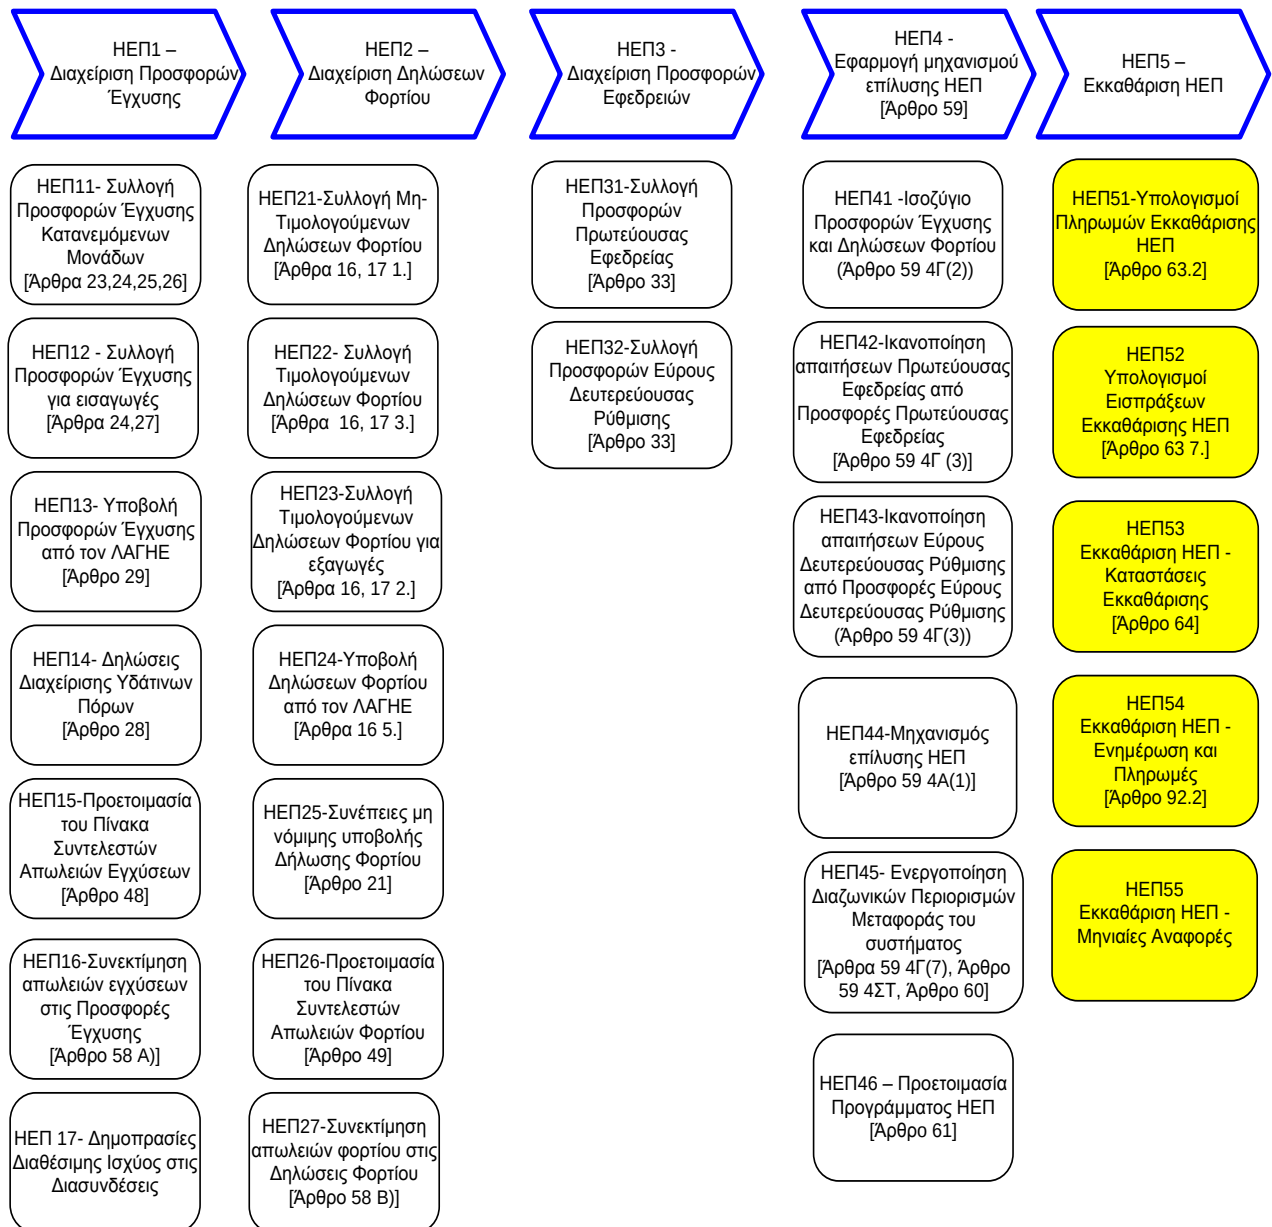

ΣΧΗΜΑ 10: Μεθοδολογία μηχανισμού επίλυσης και εκκαθάρισης του ΗΕΠ

Κατά την επίλυση του ΗΕΠ στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς, τα ενεργειακά προγράμματα που συμμετέχουν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό **προσαρμόζονται** **διεθρώνονται** ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες που αντιστοιχούν στο σημείο που εκκαθαρίζεται η Αγορά, το οποίο είναι το

όριο μεταξύ του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής. Επομένως, τα ενεργειακά προγράμματα που αντιστοιχούν σε έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. οι προγραμματισμένες εγχύσεις των ~~Μ~~Μονάδων παραγωγής και τα προγράμματα ~~Ε~~Εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, απομειώνονται με την επιβολή των ~~Σ~~υντελεστών ~~Α~~Απωλειών ~~ΈγχυσηςΜεταφοράς~~ της ~~Ζ~~ζώνης ~~Α~~Απωλειών στην οποία ανήκουν οι ~~Μ~~Μονάδες παραγωγής ή τα σύνορα όπου βρίσκεται η διασυνδετική γραμμή. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των Συντελεστών Απωλειών ~~Έγχυσης και ΦορτίουΣυστήματος~~ και τον τρόπο χρήσης αυτών κατά την επίλυση του ΗΕΠ αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 καθώς και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του ΚΔΣ. Πίνακας με τους Συντελεστές Απωλειών ~~Έγχυσης και ΦορτίουΜεταφοράς~~ δημοσιεύεται ~~εταίρ~~ από τον ΑΔΜΗΕ (<http://www.admie.gr/to-systima-metaforas/anaptyxi-systimatos/meletes/loipes-meletes/>).

Ομοίως, τα ενεργειακά προγράμματα που αντιστοιχούν σε απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο, δηλαδή τα φορτία που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής, επαυξάνονται με την επιβολή των σχετικών ~~Σ~~υντελεστών ~~Απωλειών Φορτίουπροσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου~~, ανάλογα με το επίπεδο τάσης στην οποία συνδέονται. Οι συντελεστές προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου φαίνονται στον παρακάτω ΠΙΝ. 8.

ΠΙΝ. 8: Συντελεστές προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου

Φορτία Δικτύου	Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών
Φορτία που συνδέονται στη Μέση Τάση	3.31%
Φορτία που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση	8.66%

Εξαγωγές και φορτία που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς δεν υφίστανται την επιβολή συντελεστών απωλειών.

Με την επιβολή ~~Σ~~υντελεστών ~~Α~~Απωλειών ~~ΈγχυσηςΣυστήματος~~, επιτυγχάνεται η χρέωση των απωλειών του Συστήματος Μεταφοράς στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, ~~με την επιβολή των Συντελεστών Απωλειών Φορτίου~~, οι απώλειες του Δικτύου χρεώνονται στην απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο.

Κατόπιν εφαρμογής των ανωτέρω, οι ποσότητες ενέργειας που εκκαθαρίζονται στον ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής είναι οι ακόλουθες:

- Το γινόμενο των ωριαίων ενεργειακών προγραμμάτων των ~~Μ~~Μονάδων παραγωγής επί των ~~Σ~~υντελεστών ~~Α~~Απωλειών ~~ΈγχυσηςΜεταφοράς~~ που αντιστοιχούν στις ωριαίες τιμές του -φορτίου του Συστήματος και στη ~~Ζ~~ζώνη ~~Α~~Απωλειών που βρίσκεται συνδεδεμένη κάθε ~~Μ~~Μονάδα παραγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες απώλειες του συστήματος Μεταφοράς.
- Το γινόμενο των ωριαίων ενεργειακών προγραμμάτων των ~~Ε~~Εισαγωγών επί των ~~Σ~~υντελεστών ~~Α~~Απωλειών ~~ΈγχυσηςΜεταφοράς~~ που αντιστοιχούν στις ωριαίες τιμές του φορτίου του Συστήματος και στη ζώνη απωλειών που βρίσκεται η κάθε διασυνδετική γραμμή, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς.
- Τα ωριαία ενεργειακά προγράμματα των τιμολογούμενων φορτίων από ~~Ε~~Εξαγωγές ενέργειας και ~~Μ~~Μονάδες σε λειτουργία άντλησης.
- Τα ωριαία ενεργειακά προγράμματα των ~~Μ~~Μη ~~Ε~~Τιμολογούμενων ~~Φ~~Φορτίων, δηλαδή τα ενεργειακά προγράμματα που αντιστοιχούν σε καταναλωτές συνδεδεμένους στο Σύστημα Μεταφοράς και σε καταναλωτές οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής. Τα ενεργειακά προγράμματα

φορτίου του Δικτύου προσαυξάνονται με τους εξ συντελεστές Απωλειών Φορτίου προσαύξησης λόγω απωλειών Διανομής του αντιστοίχου επιπέδου τάσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες απώλειες του Δικτύου Διανομής.

- ε. Οι τιμές ΕΚκαθάρισης του ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής είναι οι ακόλουθες:
- στ. Η Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) για κάθε Λειτουργική Ζώνη και
- ζ. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ).

Η ΟΤΣ υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή όλων των ΟΤΠ όλων των ~~Α~~Λειτουργικών ~~ζ~~ζωνών του Συστήματος. -Οι στάθμες στον υπολογισμό της ΟΤΣ είναι τα ενεργειακά προγράμματα των ~~μ~~Μονάδων παραγωγής και των ~~ε~~Εισαγωγών ενέργειας, διορθωμένα με τους ~~θ~~Συντελεστές ~~α~~Απωλειών ~~Έ~~γχυσης σε κάθε ~~Α~~Λειτουργική ~~ζ~~ζώνη. Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί ~~δ~~Διαζωνικοί ~~π~~Περιορισμοί Μεταφοράς, οι ΟΤΠ όλων των ~~Α~~Λειτουργικών ~~ζ~~ζωνών είναι ίσες με την ΟΤΣ. Σύμφωνα με το Άρθρο 87, §1, η επίλυση του ΗΕΠ μέχρι την Έβδομη Ημέρα Αναφοράς γίνεται χωρίς Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. Ως τη δημοσίευση της παρούσας έκδοσης δεν είχε ληφθεί η τελική απόφαση για την εφαρμογή ή μη των Διαζωνικών Περιορισμών σε μόνιμη, καθημερινή βάση κατά την επίλυση του ΗΕΠ.

Στο Λογισμικό ~~της που έχει αναπτυχθεί για την~~ Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, για τον υπολογισμό των πληρωμών, χρησιμοποιούνται αριθμοί διπλής ακρίβειας (double precision numbers), ~~αλλά στις αναφορές των~~ ω-
ριαίων ~~των~~ αποτελέσματος ~~ατώνται για την η εκκαθαριζόμενη~~ ενέργεια εμφανίζονται (σε MWh) με τιμές
στρογγυλοποιημένες στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, οι Οριακές Τιμές Παραγωγής και η ΟΤΣ και για τα ο-
ικονομικά μεγέθη σε €/MWh με ακρίβεια τριών (3) δεκαδικών και οι αξίες Πίστωσης και Χρέωσης ενέρ-
γειας και σε € με τιμές στρογγυλοποιημένες στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

4.1.4 Συμβολισμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ

Ο ακόλουθος συμβολισμός χρησιμοποιείται στην μαθηματική μοντελοποίηση της Εκκαθάρισης ΗΕΠ:

ΠΙΝ. 9: Συμβολισμοί της Εκκαθάρισης ΗΕΠ

Δείκτες	
t	Περίοδος Κατανομής.
<u>I</u>	<u>Συνολικός αριθμός Περιόδων Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.</u>
o	Προσφορά Ξ Εγχυσης.
l	Δήλωση φορτίου.
p	Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγχέει ηλεκτρική ενέργεια.
s	Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια.
z	Λειτουργική ζ ζώνη του Συστήματος.
Μεταβλητές	
DASMP	Οριακή Τιμή Συστήματος.
DAPMP	Οριακή Τιμή Παραγωγής ανά Λ Λειτουργική ζ ζώνη (ΟΤΠ).

DAIO	Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) ανά Π προσφορά έ γχυσης που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, <u>προσαρμοσμένη με τον αντίστοιχο Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης, μετά την διόρθωσή της</u> ώστε να συνεκτιμηθούν οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς της αντίστοιχης ζώνης α πωλειών.
DAOS	Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) από δ ήλωση φ ορτίου που εντάσσεται στον ΗΕΠ χωρίς την επιβολή ε υντελεστών α πωλειών <u>Φορτίου</u> .
DAOD	Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) από δ ήλωση φ ορτίου που εντάσσεται στον ΗΕΠ προσαρμοσμένη <u>με τον αντίστοιχο Συντελεστή Απωλειών Φορτίου</u> έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες Δικτύου του αντίστοιχου επιπέδου τάσης.
DAER	Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) από την Π προσφορά Κ ατανεμόμενης μ Μονάδας ή <u>Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ</u> που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ.
DAERI	Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στο σύνολο των εμπορικών προγραμμάτων ε ισαγωγής ανά δ ιασύνδεση, που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με βάση την Π προσφορά του Συμμετέχοντα.
DAERG	Πίστωση για την ποσότητα ενέργειας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με την Π προσφορά του ΛΑΓΗΕ για μ Μονάδα του Άρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 .
DAERC	Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) που έχει προγραμματισθεί για έγχυση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για μ Μονάδα που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
DAERS	Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στα ε ισαγωγικά προγράμματα για τα οποία ο ΛΑΓΗΕ έχει υποβάλλει Π προσφορά στον ΗΕΠ.
DAERE	Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην προσφορά ε συμβεβλημένης μ Μονάδας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ.
DAEP	Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) που αντιστοιχεί σε δ ήλωση φ ορτίου για εσωτερική κατανάλωση που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ.
DAEPE	Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) που αντιστοιχεί σε δ ήλωση φ ορτίου για ε ξαγωγή ενέργειας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ.
DAEPD	Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) που αντιστοιχεί στα ε ξαγωγικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ και έχουν ενταχθεί στον ΗΕΠ.
DAARP	Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) από την Π προσφορά Κ ατανεμόμενης μ Μονάδας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, λόγω διαφορετικών θ οριακών ε τιμών ανά λ ειτουργική ζώνη.
DAARPI	Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ε ισαγωγής ανά δ ιασύνδεση, από την Π προσφορά ε ισαγωγής ενέργειας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ λόγω διαφορετικών θ οριακών ε τιμών ανά λ ειτουργική ζώνη.
DAARPG	Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με την Π προσφορά του ΛΑΓΗΕ για μ Μονάδα του Άρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 λόγω διαφορετικών θ οριακών ε τιμών <u>Παραγωγής</u> ανά λ ειτουργική ζώνη.
DAARPC	Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) που έχει προγραμματισθεί για έγχυση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για μ Μονάδα που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία λόγω διαφορετικών θ οριακών ε τιμών <u>Παραγωγής</u> ανά λ ειτουργική ζώνη.
DAARPS	Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) που αντιστοιχεί στα εισαγωγικά προγράμματα <u>για τα οποία</u> θ ο ΛΑΓΗΕ έχει υποβάλλει προσφορά στον ΗΕΠ, λόγω διαφορετικών θ οριακών ε τιμών ανά λειτουργική ζώνη.
DAARPE	Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε MWh) που αντιστοιχεί στην Π προσφορά συμβεβλημένης μ Μονάδας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ λόγω διαφορετικών θ οριακών ε τιμών <u>Παραγωγής</u> ανά λ ειτουργική ζώνη.

4.1.5 Υπολογισμοί Πληρωμών και Χρεώσεων στον ΗΕΠ

Ως προς τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α, κάθε χρέωση αναφέρεται σε ποσό που οφείλει να πληρώσει ο ΛΑΓΗΕ, ενώ κάθε πίστωση σε ποσό που έχει λαμβάνειν. Ο αντίστοιχος Λογαριασμός των **ε**συμμετεχόντων οι οποίοι εγγέουν ενέργεια στο Σύστημα, αυξάνεται πιστούμενος. Ο αντίστοιχος Λογαριασμός των **ε**συμμετεχόντων οι οποίοι καταναλώνουν ενέργεια από το **ε**σύστημα αυξάνεται χρεούμενος.

Οι πληρωμές υπολογίζονται για τις κάτωθι πηγές έγχυσης: **α) Κατανεμόμενες Μονάδες και Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, β) Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών, γ) Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν. 2773/1999, δ) Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία, και ε) Συμβεβλημένες Μονάδες.** Για κάθε κατηγορία υπολογίζονται ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες πληρωμές. Τα αναλυτικά διαγράμματα ροής που απεικονίζουν τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Πληρωμών ΗΕΠ για όλες τις πηγές έγχυσης παρουσιάζονται στην παράγραφο αυτή, μετά τους υπολογισμούς των πληρωμών ΗΕΠ.

Οι Χρεώσεις υπολογίζονται για τις κάτωθι πηγές κατανάλωσης: **α) Φορτία που αντιστοιχούν σε εσωτερική κατανάλωση και β) Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών.** Για κάθε κατηγορία υπολογίζονται ωριαίες, ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες χρεώσεις. Τα αναλυτικά διαγράμματα ροής που απεικονίζουν τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Χρεώσεων ΗΕΠ για όλες τις πηγές κατανάλωσης παρουσιάζονται στην παράγραφο αυτή, μετά τους υπολογισμούς των χρεώσεων ΗΕΠ.

Λεπτομέρειες επί της μαθηματικής ανάλυσης που αφορά στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.

4.1.5.1 Κατανεμόμενες Μονάδες

Για κάθε Συμμετέχοντα που εγγέει ενέργεια, η πληρωμή για κάθε Τιμολογούμενη και Μη-Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης από ~~Κ~~Κατανεμόμενη ~~Μ~~Μονάδα που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής t , χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα.

Η ποσότητα ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η συνολική ποσότητα ενέργειας (σε MWh), όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με βάση την Προσφορά της Μονάδας (τιμολογούμενη ή/και μη-τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης). Η ποσότητα αυτή απομειώνεται κατά τον Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης, που αντιστοιχεί στη Ζώνη Απωλειών που βρίσκεται η Μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της αντίστοιχης Περιόδου Κατανομής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς.

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως:

Ωριαία Πληρωμή

$$DAER_{p,o,t} = DASMP_t \times DAIO_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή

$$DAARP_{p,o,t} = (DAPMP_{z,t} - DASMP_t) \times DAIO_{p,o,t}$$

Ημερήσια Πληρωμή

$$DAER_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAER_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή

$$DAARP_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAARP_{p,o,t}$$

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή

$$DAER_p = \sum_o (DAER_{p,o} + DAARP_{p,o})$$

4.1.5.2 Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών

Για κάθε Συμμετέχοντα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγχέει ενέργεια στο Σύστημα μέσω των **Δ**ιασυνδέσεων, η συνολική πληρωμή για το σύνολο της ενέργειας (MWh) που αντιστοιχεί στα εμπορικά προγράμματα **Ε**ισαγωγών ανά **Δ**ιασύνδεση, όπως έχουν ενταχθεί κατά την επίλυση του ΗΕΠ, για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής t , χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα.

Η ποσότητα **η**λεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η συνολική ανά **Δ**ιασύνδεση ποσότητα ενέργειας (σε MWh) των εμπορικών προγραμμάτων του Συμμετέχοντα, όπως έχουν ενταχθεί στον ΗΕΠ με βάση την **π**ροσφορά του. Η ποσότητα αυτή απομεινώνεται κατά τον **ε**ξυντελεστή **α**πωλειών **Ε**γχυσης **Μ**εταφοράς που αντιστοιχεί στη **ξ**ώνη **Α**πωλειών που βρίσκεται η **Δ**ιασύνδεση **Ε**ισαγωγής της ενέργειας και στο φορτίο Συστήματος της αντίστοιχης Περιόδου Κατανομής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς.

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως:

Ωριαία Πληρωμή

$$DAERI_{p,o,t} = DASMP_t \times DAIO_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή

$$DAARPI_{p,o,t} = (DAPMP_{z,t} - DASMP_t) \times DAIO_{p,o,t}$$

Ημερήσια Πληρωμή

$$DAERI_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAERI_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή

$$DAARPI_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAARPI_{p,o,t}$$

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή

$$DAERI_p = \sum_o (DAERI_{p,o} + DAARPI_{p,o})$$

4.1.5.3 Μονάδες του Άρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 [11]

Η συνολική πληρωμή για κάθε ~~π~~προσφορά που υποβάλλεται από τον ΛΑΓΗΕ για ~~μ~~Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999 και εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής t , χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Λ-Γ που συγκεντρώνει τα χρηματικά ποσά για το κόστος των υποχρεώσεων για τις ~~μ~~Μονάδες αυτές.

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (~~MWh~~) που εκκαθαρίζεται ισούται με την συνολική ποσότητα της προσφοράς (σε MWh), απομειούμενη με κατάλληλους ~~κατά των—σ~~υντελεστές ~~α~~πωλειών Έγχυσης Μεταφοράς που αντιστοιχεί στη ζώνη απωλειών που συνδέεται η μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς.

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Ωριαία Πληρωμή

$$DAERG_{z,o,t} = DASMP_t \times DAIO_{z,o,t}$$

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή

$$DAARPG_{z,o,t} = (DAPMP_{z,t} - DASMP_t) \times DAIO_{z,o,t}$$

Ημερήσια Πληρωμή

$$DAERG_{z,o} = \sum_{t=1}^T DAERG_{z,o,t}$$

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή

$$DAARPG_{z,o} = \sum_{t=1}^T DAARPG_{z,o,t}$$

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή

$$DAERG = \sum_o \sum_z (DAERG_{z,o} + DAARPG_{z,o})$$

4.1.5.4 Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ

Για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, η ~~συνολική~~ πληρωμή για κάθε Περίοδο Κατανομής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 4.1.5.1, που αφορά όλες τις Κατανεμόμενες Μονάδες. Αυτό αφορά το σύνολο της ποσότητας που εντάσσεται στον ΗΕΠ, τόσο την ποσότητα που εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα, όπως προκύπτει από τη Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη

της αντίστοιχης Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ E_p , όσο και την ποσότητα που εντάσσεται στον ΗΕΠ βάσει σχετικής τιμολογούμενης ~~π~~προσφοράς ~~ε~~έγχυσης.

Η ~~ε~~εκκαθάριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΔΣ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 (ΦΕΚ Β' 3108/23.11.2012) ^[11] και ισχύει σήμερα. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδικασία Εκκαθάρισης των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, τις προϋποθέσεις, τα εφαρμοζόμενα χρονικά περιθώρια κλπ. δίνονται στο Παράρτημα Χ του παρόντος Εγχειριδίου.

4.1.5.5 Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία

Για κάθε Συμμετέχοντα, η πληρωμή για την ενέργεια που έχει προγραμματισθεί για έγχυση από κάθε ~~μ~~Μονάδα που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής t , χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα.

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (~~MWh~~) που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για έγχυση ποσότητα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ (σε MWh), απομειούμενη κατά τον ~~ε~~συντελεστή ~~α~~απωλειών ~~Έγχυσης Μεταφοράς~~ που αντιστοιχεί στη ~~ε~~ζώνη ~~α~~απωλειών που συνδέεται η ~~μ~~Μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς.

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Ωριαία Πληρωμή

$$DAERC_{p,o,t} = DASMP_t \times DAIO_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή

$$DAARPC_{p,o,t} = (DAPMP_{z,t} - DASMP_t) \times DAIO_{p,o,t}$$

Ημερήσια Πληρωμή

$$DAERC_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAERC_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή

$$DAARPC_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAARPC_{p,o,t}$$

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή

$$DAERC_p = \sum_o (DAERC_{p,o} + DAARPC_{p,o})$$

4.1.5.6 Συμβεβλημένες Μονάδες

Για κάθε Συμμετέχοντα που έχει σύμβαση με τον Διαχειριστή του Συστήματος για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και/ή Θσυμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος, η –πληρωμή για κάθε Θσυμβεβλημένη Μονάδα παραγωγής που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής t , χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα.

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για έγχυση ποσότητα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ (σε MWh), απομειούμενη με κατά τον Θσυντελεστή Απωλειών Έγχυσης Μεταφοράς που αντιστοιχεί στη Ζώνη Απωλειών που συνδέεται η Μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κατανομής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς.

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Ωριαία Πληρωμή

$$DAERE_{p,o,t} = DASMP_t \times DAIO_{p,o,t}$$

Ημερήσια Πληρωμή

$$DAERE_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAERE_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή

$$DAARPE_{p,o,t} = (DAPMP_{z,t} - DASMP_t) \times DAIO_{p,o,t}$$

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή


$$DAARPE_{p,o} = \sum_{t=1}^T DAARPE_{p,o,t}$$


Συνολική Ημερήσια Πληρωμή


$$DAERE_p = \sum_o (DAERE_{p,o} + DAARPE_{p,o})$$

Στο ΣΧΗΜΑ 11 παρακάτω, παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα ροής (ΗΕΠ51) που απεικονίζει τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Εκκαθάρισης Πληρωμών ΗΕΠ για όλες τις πηγές έγχυσης, α) Κατανεμόμενες Μονάδες, β) Προγράμματα Εισαγωγών, γ) Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν. 2773/1999, δ) Μονάδες υπό συνθήκες δοκιμών και ε) Συμβεβλημένες Μονάδες.

ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ51 – Υπολογισμοί Πληρωμών Εκκαθάρισης ΗΕΠ

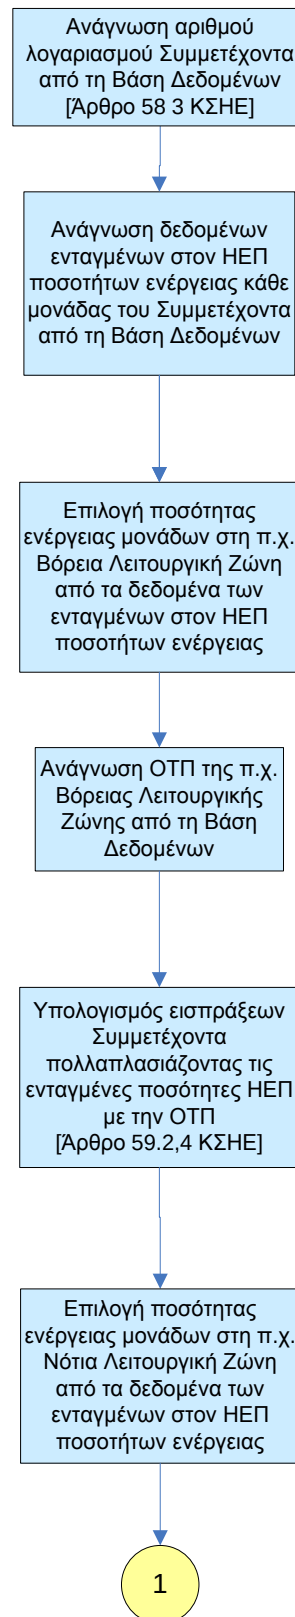

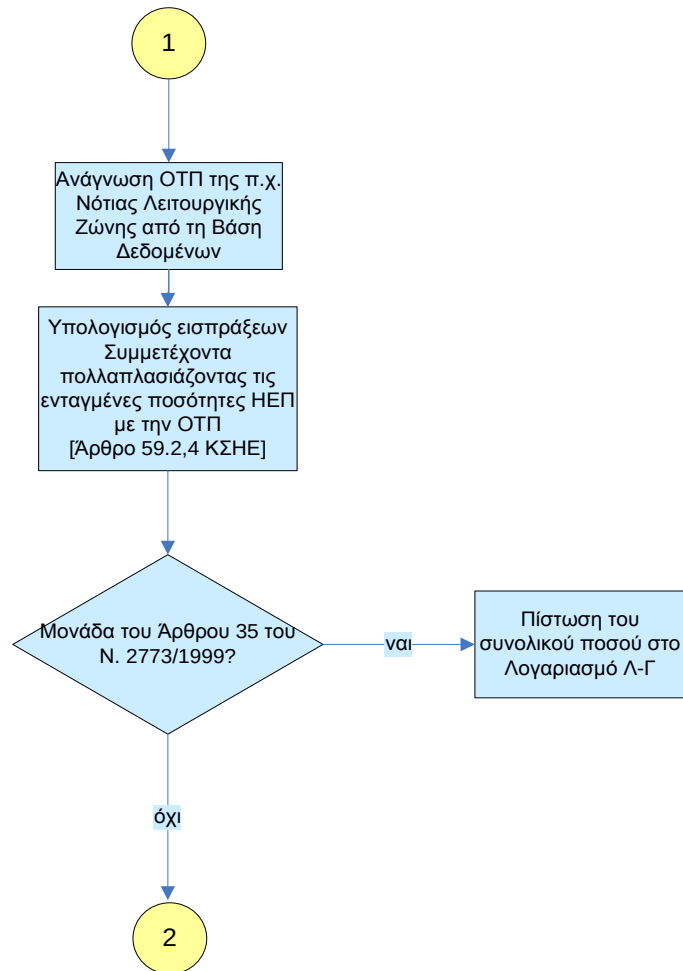

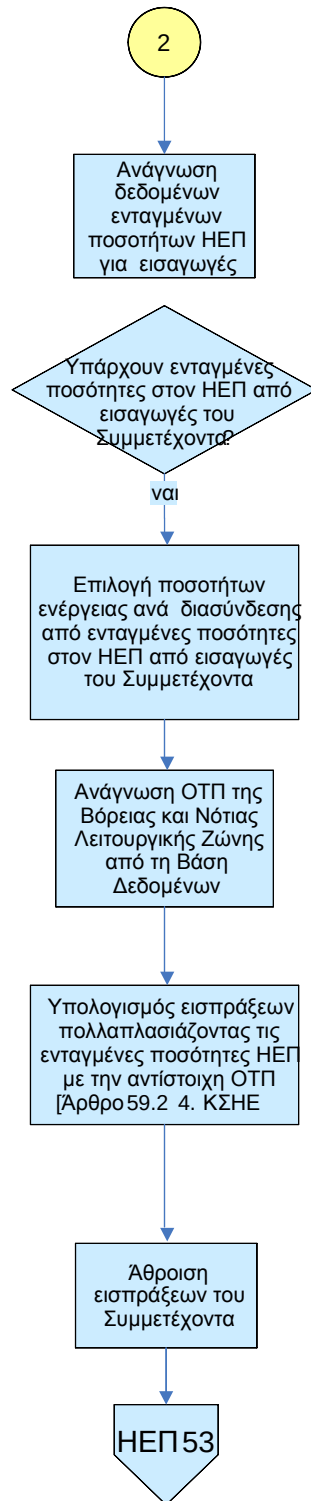

4.1.5.7 Φορτίο που αντιστοιχεί σε εσωτερική κατανάλωση

Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, η χρέωση για κάθε ~~Δ~~ήλωση ~~Φ~~Φορτίου που αντιστοιχεί σε εσωτερική κατανάλωση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής t , πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. Οι εσωτερικές καταναλώσεις περιλαμβάνουν τις καταναλώσεις των επιλεγόντων πελατών που συνδέονται σε κάθε επίπεδο τάσης (ΥΤ, ΜΤ, ΧΤ), συμπεριλαμβανομένων των καταναλώσεων των ~~Μ~~ονάδων παραγωγής που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη παραγωγή, και τα αντλητικά φορτία.

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ~~(MWh)~~ που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για κατανάλωση ποσότητα (σε MWh) που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. Κατά την επίλυση του ΗΕΠ, οι καταναλώσεις που συνδέονται στο Δίκτυο (ΜΤ και ΧΤ), έχουν επαυξηθεί με την εφαρμογή του ~~Σ~~υντελεστή ~~Α~~πωλειών Δι-κτύου που αντιστοιχεί στο επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέονται. Οι καταναλώσεις που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς (ΥΤ) δεν υφίστανται την εφαρμογή ~~Σ~~υντελεστών ~~Α~~πωλειών Φορτίου.

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες χρεώσεις αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Ωριαία Χρέωση

$$DAEP_{s,l,t} = DASMP_t \times DAOD_{s,l,t} \text{ (για φορτία στο Δίκτυο)}$$

$$DAEP_{s,l,t} = DASMP_t \times DAOS_{s,l,t} \text{ (για φορτία στο Σύστημα)}$$

Ημερήσια Χρέωση

$$DAEP_{s,l} = \sum_{t=1}^T DAEP_{s,l,t}$$

Συνολική Ημερήσια Χρέωση

$$DAEP_s = \sum_l DAEP_{s,l}$$

4.1.5.8 Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών

Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που έχει υποβάλλει ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~Φορτίου για ~~Ε~~ξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ~~Δ~~ιασυνδέσεων και έχουν ενταχθεί τον ΗΕΠ, η χρέωση για κάθε ~~Δ~~ήλωση ~~Φ~~Φορτίου για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής t πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα.

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ~~(MWh)~~ που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για ~~Ε~~ξαγωγή ποσότητα (σε MWh) που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ χωρίς την επιβολή ~~Σ~~υντελεστών ~~Α~~πωλειών Φορτίου.

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες χρεώσεις αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ~~α~~κολούθως.

Ωριαία Χρέωση

$$DAEPE_{s,l,t} = DASMP_t \times DAOS_{s,l,t}$$

Ημερήσια Χρέωση

$$DAEPE_{s,l} = \sum_{t=1}^T DAEPE_{s,l,t}$$

Συνολική Ημερήσια Χρέωση

$$DAEPE_s = \sum_l DAEPE_{s,l}$$


Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα ροής (ΗΕΠ52), που απεικονίζει τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Χρεώσεων ΗΕΠ για όλες τις πηγές κατανάλωσης: α) Φορτία που αντιστοιχούν σε εσωτερική κατανάλωση και β) Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών.

4.1.6 Λογιστικός Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ : Λ-Α

Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α περιλαμβάνει επιμέρους λογαριασμούς ξεχωριστά για κάθε Συμμετέχοντα. Ο Λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται στην ~~Ε~~εκκαθάριση του ΗΕΠ και είναι ουδέτερος εσόδων, δηλαδή οι χρεώσεις και οι πιστώσεις ~~ισοσκελίζονται αλληλοαναιρούνται~~. Οι λογιστικές εγγραφές του στα πλαίσια της Ημερήσιας Εκκαθάρισης είναι οι ακόλουθες:

- α. Χρεώσεις για πληρωμές σε κατανεμόμενες ~~μ~~Μονάδες για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας στην Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) της αντίστοιχης Λειτουργικής Ζώνης του Συστήματος και πιστώσεις των αντίστοιχων Λογαριασμών των Συμμετεχόντων.
- β. Χρεώσεις ~~στον Λογαριασμό Λ-Α~~ για τα ενεργειακά προγράμματα ~~ε~~Συμβεβλημένων ~~μ~~Μονάδων στην σχετική ΟΤΠ και πιστώσεις των αντίστοιχων ποσών στον δευτεροβάθμιο λογαριασμό του Λογαριασμού Προσαυξήσεων ΛΠ-3 ~~του Διαχειριστή του Συστήματος~~.
- γ. Χρεώσεις ~~του στον Λογαριασμό Λ-Α~~ για τα ενεργειακά προγράμματα ~~μ~~Μονάδων που λειτουργούν υπό συνθήκες δοκιμών στη σχετική ΟΤΠ, και πιστώσεις των ~~αντίστοιχων Λογαριασμών των Συμμετεχόντων με τα αντίστοιχα ποσών στον Λογαριασμό Λ-Α που είναι ο Λογαριασμός για το κόστος των υποχρεώσεων προς τις μονάδες αυτές~~.
- δ. Χρεώσεις ~~στον Λογαριασμό Λ-Α~~ για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας των ~~μ~~Μονάδων του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999 στην σχετική ΟΤΠ, και πιστώσεις των αντίστοιχων ποσών στον Λογαριασμό Λ-ΓΘ που είναι ο Λογαριασμός ~~του ΛΑΓΗΕ~~ για το κόστος των υποχρεώσεων προς τις ~~μ~~Μονάδες αυτές.
- ε. Χρεώσεις που αφορούν σε ~~π~~Προσφορές ~~έ~~Εγχυσης από εμπορικά προγράμματα ~~ε~~Εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ~~δ~~Διασυνδέσεων όπως αυτά εντάσσονται στον ΗΕΠ στην σχετική ΟΤΠ και πιστώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων.
- στ. Πιστώσεις που αφορούν σε ~~δ~~Δηλώσεις ~~φ~~Φορτίου από εμπορικά προγράμματα ~~ε~~Εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ~~δ~~Διασυνδέσεων όπως αυτά εντάσσονται στον ΗΕΠ, στην (Οριακή Τιμή Συστήματος) ΟΤΣ και χρεώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων.
- ζ. Πιστώσεις για τα προγράμματα που αφορούν σε εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από τις ~~δ~~Δηλώσεις ~~φ~~Φορτίου όπως εντάσσονται στον ΗΕΠ στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) και χρεώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων.

ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ52 – Υπολογισμοί Εισπράξεων Εκκαθάρισης ΗΕΠ

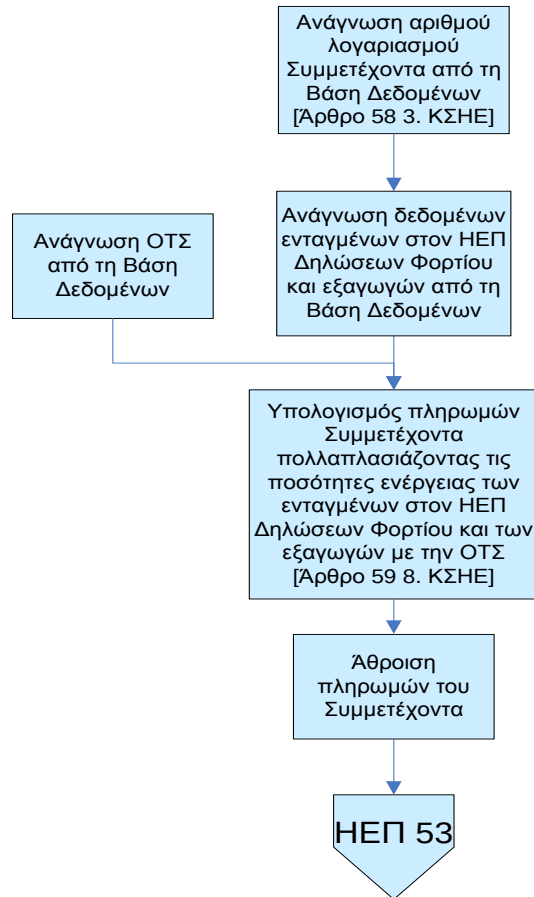

4.1.7 Ενημέρωση Συμμετεχόντων στον ΗΕΠ και Διαδικασία Πληρωμών

Μέχρι τον ορισμό ~~των~~ Φορέων Κάλυψης ~~και Εκκαθάρισης~~ ΗΕΠ ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 92 σχετικά με την ~~ενημέρωση των συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας επί της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, την~~ μεταφορά κεφαλαίων ~~καθώς~~ και την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων στις συναλλαγές που αφορούν στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ.

~~Σήμερα~~ Σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 92, η Εκκαθάριση του ΗΕΠ για κάθε Ημέρα Κατανομής διενεργείται ημερησίως, σε ωριαία βάση, ~~αρχίζει με την κοινοποίηση της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης στους Συμμετέχοντες και ολοκληρώνεται~~ την ίδια ~~εργάσιμη~~ ημέρα με την ~~Ημέρα~~ Επίλυσης του ΗΕΠ και τον προσδιορισμό της Οριακής Τιμής ~~Συστήματος, και ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του~~ ΠΙΝ. 7 παραπάνω.

Τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης δημοσιεύονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ~~Διαχείρισης~~ της Αγοράς του ΛΑΓΗΕ ~~(στο link <https://mmspa.desmie.gr/mms-pa-app/>)~~, όπου κάθε Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει την δυνατότητα πρόσβασης με την χρήση του Ονόματος και του Κωδικού που ~~του~~ έχει ~~δοθεί ειδικά~~ ~~παρὰχωρήσει ο ΛΑΓΗΕ~~ για την υποβολή των ~~π~~προσφορών και των ~~δ~~ηλώσεων στον ΗΕΠ. Οι αναφορές δημοσιεύονται στην θέση «Publishing – Settlement Reports». Στο πεδίο «Reports» οι Συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την Ημέρα Κατανομής που τους ενδιαφέρει και να έχουν πρόσβαση κατά αυτόν τον τρόπο σε όλα τα δεδομένα ανά τύπο δραστηριότητας που τους αφορούν στα πλαίσια του ΗΕΠ, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 60 του -ΚΣΗΕ. ~~Λεπτομέρειες για την χρήση του περιβάλλοντος του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς παρέχονται προς τους Συμμετέχοντες κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων.~~

Οι αναφορές διακρίνονται ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκεί ο Συμμετέχων στα πλαίσια της Αγοράς, ~~και~~ δημοσιεύονται ~~μέσε τη~~ μορφή ~~ηλεκτρονικών PDF αρχείων, κατάλληλης γραμμογράφησης και τύπου (PDF, csv, Excel) τα οποία παρέχουν και ασφάλεια όσον αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης και επιπλέον είναι δυνατόν να μετατραπούν εύκολα σε επεξεργάσιμη μορφή. -Οι αναφορές αυτές παρέχονται ανάλογα με την περίπτωση Η δημοσίευση των αναφορών γίνεται στην Ελληνική ή την~~ ~~και~~ Αγγλική γλώσσα. Στο Παράρτημα VI παρουσιάζονται υποδείγματα αναφορών για την ενημέρωση των Συμμετεχόντων.

Μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ημερήσιας Εκκαθάρισης, οι Συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση ~~του ΛΑΓΗΕ~~ που αναγράφεται στις αναφορές της Εκκαθάρισης. Η επίλυση των ενστάσεων έχει άμεση προτεραιότητα, και σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος ~~η Εκκαθάριση επαναλαμβάνεται και δημοσιεύονται αναθεωρημένες αναφορές με τα σωστά αποτελέσματα.~~

Κάθε εργάσιμη Δευτέρα, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, δημοσιεύεται εβδομαδιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, η οποία αναφέρεται στην Εκκαθάριση των προηγούμενων επτά ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ημερήσια αποτελέσματα ανά δραστηριότητα του Συμμετέχοντα και τα εβδομαδιαία αθροίσματα.

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία Ημέρα Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση, δημοσιεύεται Συγκεντρωτική Κατάσταση μηνιαίας Εκκαθάρισης.


Οι μεταφορές κεφαλαίων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ μπορούν και να διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση, για τους Συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει εβδομαδιαία εκκαθάριση.

~~Οι μεταφορές κεφαλαίων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση. Συγκεκριμένα, οι εβδομαδιαίες μεταφορές κεφαλαίων προς τον Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ διενεργούνται κάθε Τετάρτη ενώ οι μεταφορές από τον Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ διενεργούνται κάθε Πέμπτη.~~


Πιθανό ~~έ~~λλειμμα ~~σ~~υναλλαγών, κατά την διαδικασία της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, καλύπτεται με την χρήση από τον ΛΑΓΗΕ των διαδικασιών παροχής στον ΛΑΓΗΕ εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από εκ μέρους τους των Συμμετεχόντων. Λεπτομέρειες για το ύψος των εγγυήσεων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ καθώς και την μεθοδολογία υπολογισμού αυτού, αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εκ μέρους των Συμμετεχόντων που δημιούργησαν το έλλειμμα του ΗΕΠ δεν επαρκεί για την κάλυψη του ελλείμματος, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 61 του ΚΣΗΕ. Επίσης το έλλειμμα του ΗΕΠ, μέχρι την πλήρη διευθέτησή του, θα πρέπει να προκαλεί ισότιμες καθυστερήσεις στις πληρωμές των Παραγωγών, σύμφωνα με το Άρθρο 92 του ΚΣΗΕ.

Στα σχήματα ΗΕΠ53, ΗΕΠ54 και ΗΕΠ55 απεικονίζονται η διαδικασία ενημέρωσης των Συμμετεχόντων και η διαδικασία πληρωμών.


ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ53 – Εκκαθάριση ΗΕΠ – Καταστάσεις Εκκαθάρισης ΗΕΠ

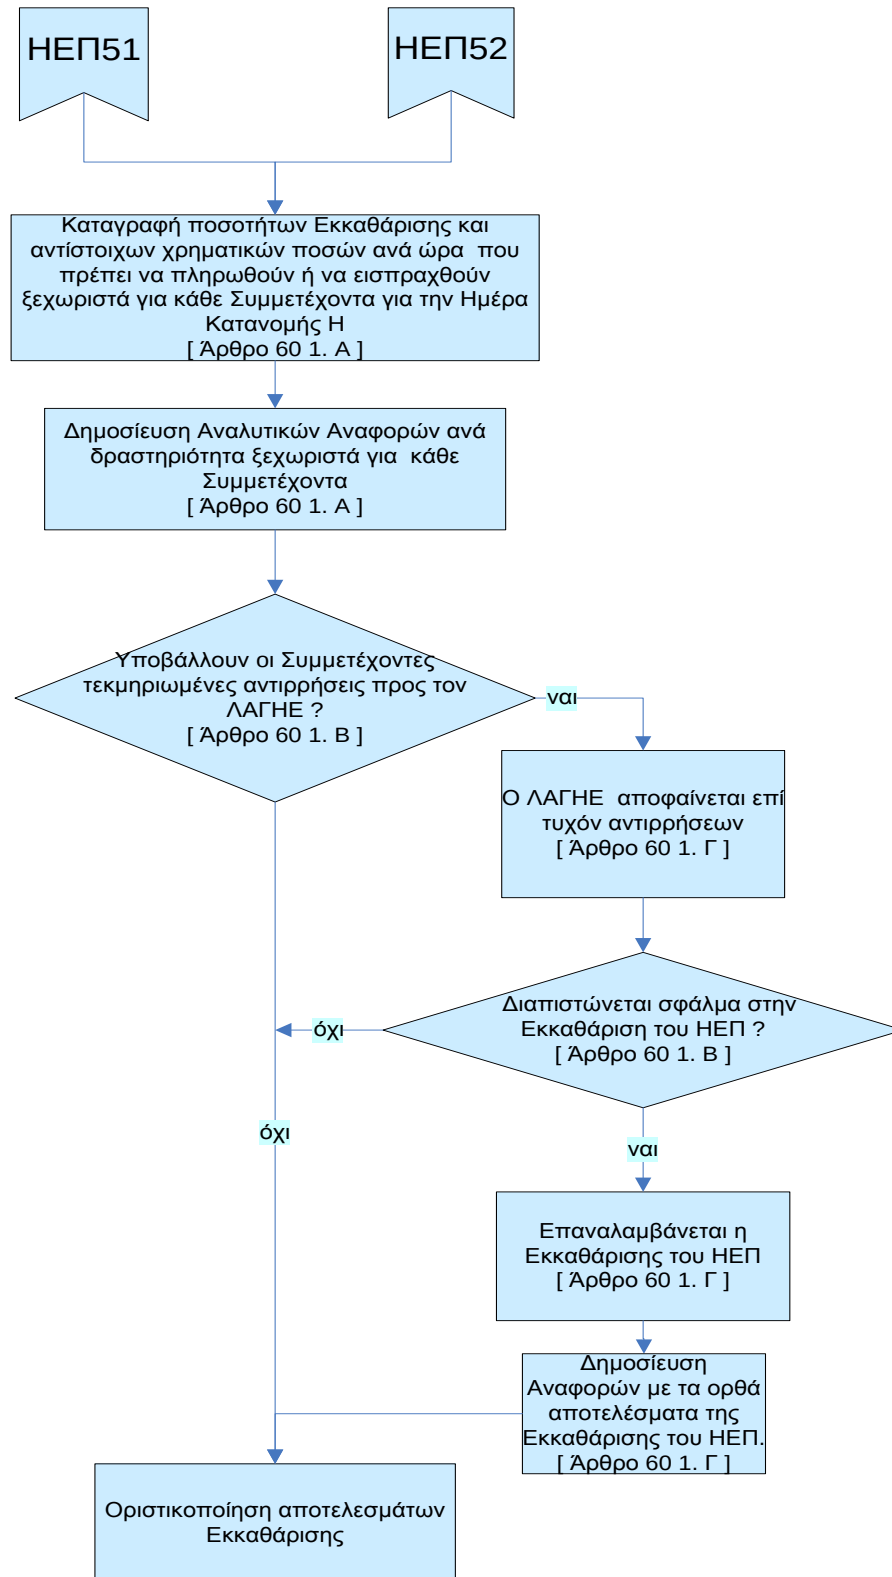

ΣΧΗΜΑ 14: HEΠ54 – Εκκαθάριση HEΠ – Ενημέρωση και πληρωμές

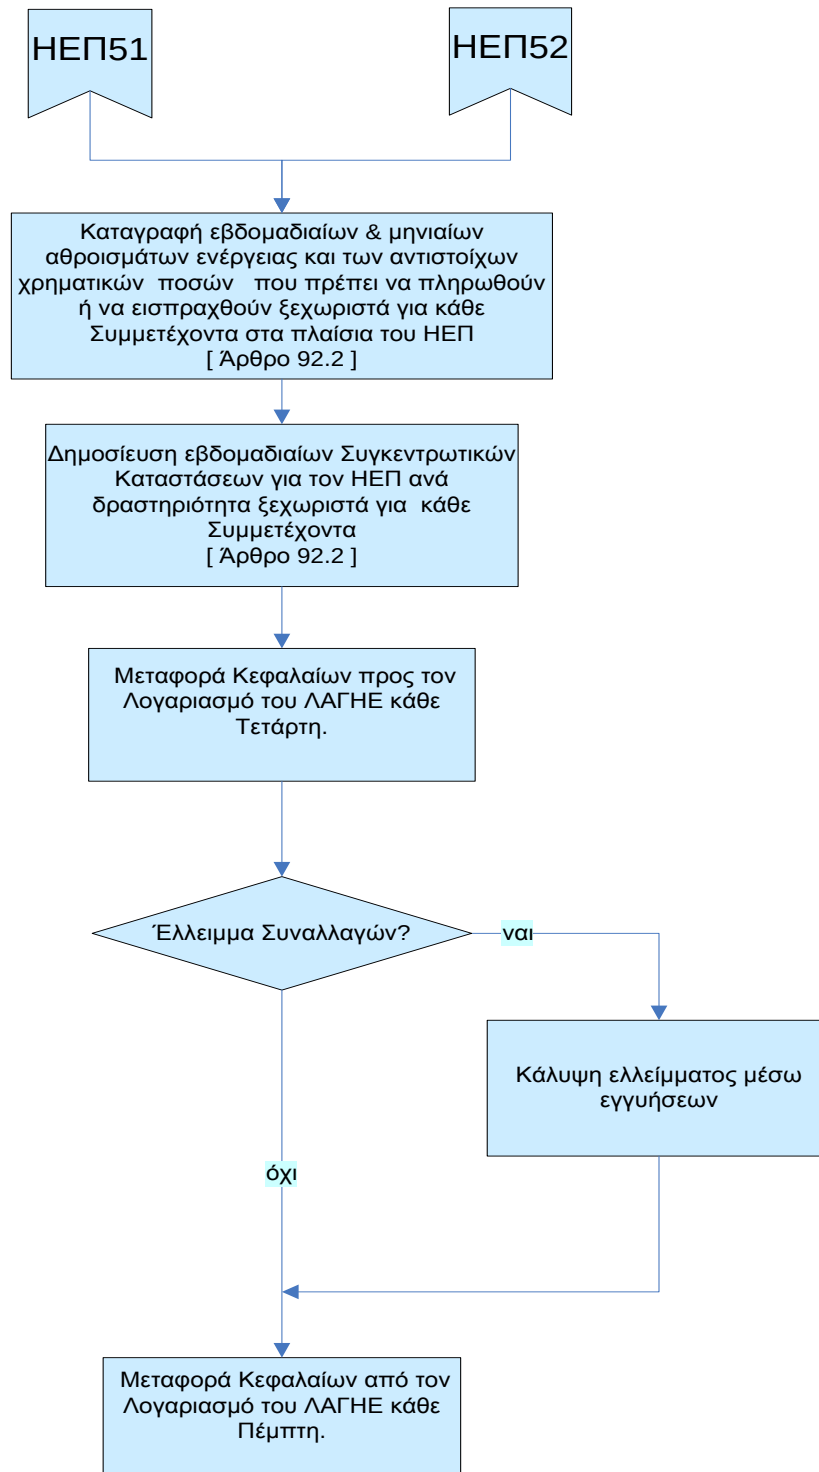

ΣΧΗΜΑ 15: ΗΕΠ55 – Εκκαθάριση ΗΕΠ – Μηνιαίες Αναφορές

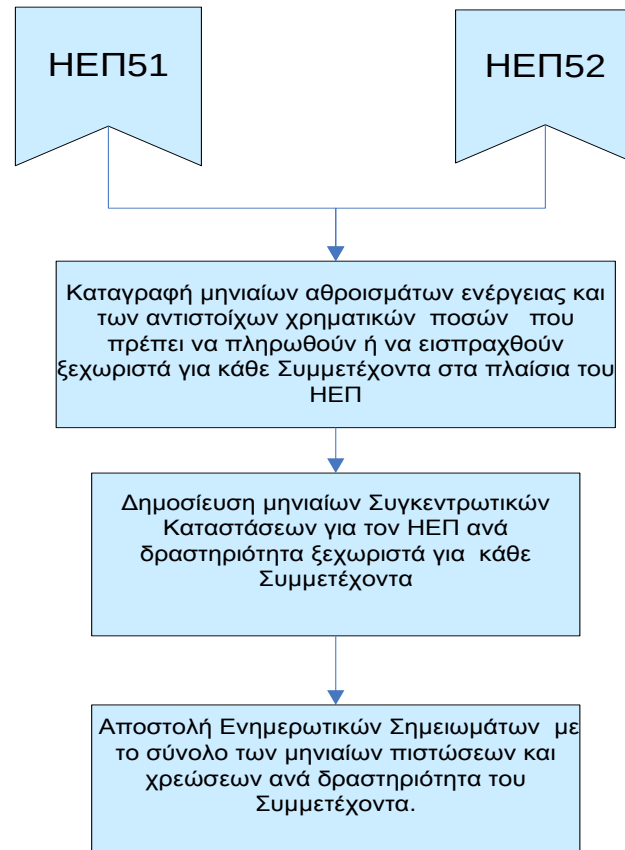

4.2 Λογαριασμοί του Λειτουργού της Αγοράς

4.2.1 Λογιστικοί Λογαριασμοί του ΛΑΓΗΕ

Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί τους ακόλουθους διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς:

1. Λ-Α: Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ
2. Λ-Β: Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ.
3. Λ-Γ: Ειδικός Λογαριασμός κατά το Άρθρο 143 του Ν.4001/2011
4. Λ-Δ: Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς.
5. Λ-Ε: Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ ~~(η δημιουργία του Λογαριασμού έχει προταθεί στη ΡΑΕ, προκειμένου να γίνει σχετική αναθεώρηση του ΚΣΗΕ, και θα ενεργοποιηθεί μετά από σχετική έγκριση της ΡΑΕ).~~

4.2.2 Συμβολισμός Εκκαθάρισης των Λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ

Ο ακόλουθος συμβολισμός χρησιμοποιείται στις μαθηματικές σχέσεις της Εκκαθάρισης των Λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ:

ΠΙΝ. 10: Συμβολισμοί της Μοντελοποίησης των Λογαριασμών Λ-Β ως Λ-Ε του ΛΑΓΗΕ

Δείκτες	
t	Περίοδος Κατανομής
d	Ημέρα Κατανομής
μ	Ημερολογιακός μήνας
γ	Ημερολογιακό έτος
p	Εκπρόσωπος Φορτίου
m	Κόμβος Διασυνδέσεων
Μεταβλητές	
$UPLIFTLB_{pFCCH_{D,\mu}}$	Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Β για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p για τον ημερολογιακό μήνα μ
$UPLIFTLC_{p\mu}$	Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Γ για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p για τον ημερολογιακό μήνα μ
$UPLIFTLB_{pMOC_{D,\mu}}$	Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Δ για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p για τον ημερολογιακό μήνα μ
$UPLIFTE_{pRESID_{D,\mu}}$	Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Ε για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p για τον ημερολογιακό μήνα μ
$AccountingBalance_{LB,\gamma}$	Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Β
$AccountingBalance_{LC,\gamma}$	Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Γ
$AccountingBalance_{LD,\gamma}$	Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Δ
$AccountingBalance_{LE,\gamma}$	Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Ε
$FFCC_{\gamma}$	Ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το έτος γ

FCC_{μ}	Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το μήνα μ
$DASQ_{p,t}$	Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προμήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου p για την περίοδο κατανομής t
$DASQ_{k,p,m,exp,t}$	Ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά τα προγράμματα Ε Ξαγωγών του Εκπρόσωπου Φορτίου p που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο k m , για την περίοδο κατανομής t
$DASQ_{p,m,imp,k,s,t}$	Ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά τα προγράμματα Ε Ισαγωγών του Συμμετέχοντα s p που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο k m , για την περίοδο κατανομής t
$DASQ_{p,\mu}$	Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προμήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου p κατά το ημερολογιακό μήνα μ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού
$DASQ_{k,p,m,exp,\mu}$	Ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά σε προγράμματα Ε Ξαγωγών του Εκπρόσωπου Φορτίου p που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο k m , κατά το ημερολογιακό μήνα μ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού
$DASQ_{p,y}$	Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προμήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου p κατά το ημερολογιακό έτος y έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού
$DASQ_{k,p,m,exp,y}$	Ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά σε προγράμματα Ε Ξαγωγών του Εκπρόσωπου Φορτίου p που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο k m , κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος y έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού
$FCFCC_{p,y}$	Ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης του Εκπρόσωπου Φορτίου p για το έτος y
$FCCH_{p,\mu}$	Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p για τον μήνα μ
$RESID_t$	Έκτακτο κόστος Ισοσκελισμού ΗΕΠ για την περίοδο κατανομής t
LAGHE MOC_t	Σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς που αντιστοιχεί στην περίοδο κατανομής t

4.2.3 Προσαυξήσεις για τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης Ημερήσιου Προγραμματισμού Α-Β

Ο Λογαριασμός αυτός ~~θα~~ παραμείνει ανενεργός μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται για τον ορισμό Φορέα Κάλυψης ΗΕΠ. Κατά το χρονικό διάστημα ως τον ορισμό του Φορέα Κάλυψης ισχύει η παράγραφος 4.2.6.

4.2.3.1 Περιγραφή Λογαριασμού

Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ αντισταθμίζουν το ~~π~~Πάγιο και το ~~έ~~Έκτακτο ~~χ~~Χρηματοοικονομικό ~~κ~~Κόστος ~~κ~~Κάλυψης. Το Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης περιλαμβάνει:

- Το Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος για την παροχή της υπηρεσίας χρηματοοικονομικής κάλυψης σύμφωνα με τα στοιχεία της Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Κάλυψης.
- Το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν Έλλειμμα Συναλλαγών ΗΕΠ όπως προσδιορίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το αναλογούν κόστος της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας κάλυψής του, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης.

Κάθε ημερολογιακό έτος, ο ΛΑΓΗΕ δύναται να υπογράψει σύμβαση με χρηματοοικονομικό ίδρυμα για την κάλυψη των ελλειμμάτων συναλλαγών κατά την διαδικασία της ~~Ε~~εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Η σύμβαση αυτή έχει ένα ετήσιο πάγιο κόστος ώστε το χρηματοοικονομικό ίδρυμα να παρέχει την υπηρεσία της χρηματοοικονομικής κάλυψης. Το ύψος του Παγίου Κόστους Χρηματοοικονομικής Κάλυψης καθορίζεται σε Ευρώ ετησίως από τον ~~Λειτουργό της Αγοράς Διαχειριστή του Συστήματος~~ και εγκρίνεται από ~~τον Υπουργό Ανάπτυξης κατόπιν γνώμης~~ της ΡΑΕ δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για το έτος αυτό.

Πλέον του ~~Π~~αγίου ~~Κ~~όστους ~~Χ~~ρηματοοικονομικής ~~Κ~~άλυψης το οποίο αφορά στην ετήσια ~~Θ~~ύμβαση ~~Χ~~ρηματοοικονομικής ~~Κ~~άλυψης, υπάρχει και το ~~Ε~~κτακτο ~~Κ~~όστος ~~Χ~~ρηματοοικονομικής ~~Κ~~άλυψης το οποίο ανακύπτει κάθε φορά που εμφανίζεται ένα ~~Ε~~λλειμμα ~~Θ~~συναλλαγών στην ~~Ε~~εκκαθάριση του ΗΕΠ. Το ~~Ε~~κτακτο ~~Κ~~όστος ~~Χ~~ρηματοοικονομικής ~~Κ~~άλυψης μεταφέρεται από τον Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ Α-Β σαν χρέωση στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Α-Α.

4.2.3.2 Επιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου

Πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης: Το ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου επιμερίζοντας το ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης με την εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), την οποία ο Εκπρόσωπος Φορτίου προμήθευσε προς Πελάτες ή για Εξαγωγή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος έως την ημερομηνία υπολογισμού. Ελλείψει δραστηριότητας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, το Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται ως εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου προμήθευε κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος το ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής ποσότητας ενέργειας που απορροφήθηκε από το Σύστημα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως ακολούθως:

$$FCFCC_{p,y} = \frac{DASQ_{p,y-1} + \sum_m DASQ_{p,m,y-1}}{\sum_p DASQ_{p,y-1} + \sum_p \sum_m DASQ_{p,m,y-1}} \times FFCC_y$$

όπου:

$FFCC_y$ Ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το έτος y ,

$DASQ_{p,y-1}$ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προμήθεια στους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου p κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, $y-1$, έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού,

$DASQ_{p,m,y-1}$ Εκκαθαριζόμενη Ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά σε προγράμματα ~~Ε~~ξαγωγών του Εκπροσώπου Φορτίου p που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, στον κόμβο ~~Θ~~Διασύνδεσης ~~κ~~ m , κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, $y-1$, έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού,

$FCFCC_{p,y}$ Ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης του Εκπροσώπου Φορτίου p για το έτος y

η δε ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτηση υπολογίζεται από την ωριαία εκκαθαριζόμενη ζήτηση ως ακολούθως:

$$DASQ_{p,y} = \sum_{t \in y} DASQ_{p,t}$$

$$DASQ_{p,m,y} = \sum_{t \in y} DASQ_{p,m,t}$$

Η πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης υπολογίζεται κανονικά τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Επομένως, η ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτηση για τον επιμερισμό του κόστους στους Εκπροσώπους Φορτίου περιλαμβάνει μόνο την εκκαθαριζόμενη ζήτηση εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού.

Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, το ετήσιο Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που του αναλογεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης χρεώνεται στον λογαριασμό του σχετικού Εκπροσώπου Φορτίου και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α.

Έκτακτη χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης: Το ~~έ~~Εκτακτο ~~κ~~Κόστος ~~χ~~Χρηματοοικονομικής ~~κ~~Κάλυψης επιμερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου ανάλογα με την ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτησή τους (φορτίο πελατών και υλοποιημένα προγράμματα ~~ε~~Εξαγωγών) κατά το τρέχον έτος μέχρι την ημερομηνία του υπολογισμού. Επομένως, η έκτακτη χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p για μήνα μ υπολογίζεται ως ακολούθως:

$$FCCH_{p,\mu} = \frac{DASQ_{p,y} + \sum_m DASQ_{p,m,y}}{\sum_p DASQ_{p,y} + \sum_p \sum_m DASQ_{p,m,y}} \times FCC_{\mu}$$

όπου:

FCC_{μ}	Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το μήνα μ ,
$DASQ_{p,y}$	Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προμήθεια στους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου p κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος y έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού,
$DASQ_{p,m,y}$	Ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά σε προγράμματα ε Εξαγωγών του Εκπρόσωπου Φορτίου p που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, στον κόμβο δ Διασύνδεσης κ km, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος y έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού,
$FCCH_{p,\mu}$	Έκτακτη Χρέωση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης του Εκπρόσωπου Φορτίου p για το μήνα μ

Το ~~έ~~Εκτακτο ~~κ~~Κόστος ~~χ~~Χρηματοοικονομικής ~~κ~~Κάλυψης χρεώνεται στον λογαριασμό του σχετικού Εκπροσώπου Φορτίου και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α.

4.2.4 Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Λ-Δ των Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ

4.2.4.1 Περιγραφή Λογαριασμού

Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς αντισταθμίζουν το σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς το οποίο επιτρέπεται να ανακτήσει από τους Συμμετέχοντες ~~σύμφωνα με τους όρους της Άδειάς του~~. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές.

Το ποσό της δαπάνης αυτής $LAGHEC_{\mu}MOC_{\mu}$ προϋπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε ημερολογιακό έτος ~~σύμφωνα με τους όρους της Άδειάς του~~ και επιμερίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής t ως εξής: $LAGHEC_{\mu}MOC_{\mu} = LAGHECMOC/12$ και μετράται σε Ευρώ.

4.2.4.2 Επιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου

Το ποσό $LAGHEC_{\mu}MOC_{\mu}$ επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στην ~~Δήλωση Φορτίου~~ ενέργειας που εντάχθηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητικών Σημείων που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p που διενεργεί ~~Εξαγωγές~~ ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στη δήλωση απορρόφησης ενέργειας ~~στα Διασυννοριακά Σημεία Τιμολόγησης~~, όπως αυτή προκύπτει από την επίλυση του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια από αυτούς, κατά τον ημερολογιακό μήνα μ . Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής:

$$PMOC_{p,\mu} = \frac{\sum_{t \in \mu} DASQ_{p,t} + \sum_{t \in \mu} \sum_m DASQ_{p,m,exp,t}}{\sum_{t \in \mu} \sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{t \in \mu} \sum_m \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,m,exp,t}} \times MOC_{\mu}$$

όπου:

$DASQ_{p,t}$ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ σύμφωνα με σχετική Δήλωση Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου p για την περίοδο κατανομής ~~t~~ του ημερολογιακού μήνα μ

$DASQ_{p,m,exp,k,\mu}$ Εκκαθαριζόμενη ~~Ποσότητα~~ Ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά τα προγράμματα ~~Εξαγωγών~~ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο ~~k~~ , του Εκπρόσωπου Φορτίου p για την περίοδο κατανομής ~~t~~ του ημερολογιακού μήνα μ

$LAGHEC_{\mu}MOC_{\mu}$ Σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς που αντιστοιχεί στον ημερολογιακό μήνα μ

$UPRIFTD_{p,PMOC_{p,\mu}}$ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p και τον ημερολογιακό μήνα μ

Το χρηματικό ποσό $UPRIFTD_{p,PMOC_{p,\mu}}$ συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρισης ΗΕΠ και σχετικά με τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πληρωμές, ακολουθείται η Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

4.2.4.3 Ετήσια Εκκαθάριση

Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ' αναλογία των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο όπου για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό ενέργειας που απορροφά κάθε Συμμετέχοντας από το Σύστημα κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Συμμετέχοντες εφόσον το ετήσιο αποτέλεσμα του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς προκύψει πλεονασματικό για κάποιο ημερολογιακό έτος.

$$PMOC_{p,y} = AccountingBalance_{LD,y} \times \frac{\sum_{t \in y} DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_m DASQ_{p,m,t}}{\sum_{t \in y} \sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_m \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,m,t}}$$

όπου:

AccountingBalance_{LD,y} Έλλειμμα ή πλεόνασμα του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργίου της Αγοράς στο τέλος του ημερολογιακού έτους y

4.2.5 Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ Λ-Ε

4.2.5.1 Περιγραφή Λογαριασμού

Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠΛ-Ε αντισταθμίζουν τις έκτακτες δαπάνες ή, αντίστοιχα, έσοδα που προκύπτουν από την παραβίαση του Περιορισμού Ωριαίου Ισοζύγιου Ενέργειας (Άρθρο 55, §6, στοιχείο 3) μη-ισοσκελισμό του ΗΕΠ κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης επίλυσης του ΗΕΠ. Ο Λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί μετά από σχετική έγκριση της ΡΑΕ.

Το συνολικό αυτό ποσό ~~ISOΣΚ_μ~~ RESID_t υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής t απολογιστικά κατά μήνα, όπου μ ένας μήνας, και μετράται σε Ευρώ (€). Θετική τιμή συνεπάγεται χρεώσεις των Συμμετεχόντων, ενώ αρνητική τιμή συνεπάγεται πιστώσεις των Συμμετεχόντων.

Το κόστος RESID_t επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p που διενεργεί εξαγωγές (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος) ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης km, όπως αυτή προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά την περίοδο κατανομής t.

Για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που διενεργεί εξαγωγές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοιχεί στις εξισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής (συνυπολογιζόμενων των απωλειών έγχυσης των εξισαγωγών).

4.2.5.2 Επιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου

Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής:

$$RESID_{p,t} = \frac{DASQ_{p,t} + DASQ_{p,net_exp,t}}{\sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,net_exp,t}} \times RESID_t$$

όπου :

$$DASQ_{p,net_exp,t} = \sum_k DASQ_{p,m,exp,t} - \sum_k DASQ_{p,m,imp,t},$$

$$\alpha \nu \sum_k DASQ_{p,m,exp,t} - \sum_k DASQ_{p,m,imp,t} > 0,$$

$$\text{διαφορετικά } DASQ_{p,net_exp,t} = 0$$

$$\sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p, net_exp, t} = \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p, m, exp, t} - \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p, m, imp, t},$$

$$\alpha \nu \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p, m, exp, t} - \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p, m, imp, t} > 0,$$

$$\text{διαφορετικά} \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p, net_exp, t} = 0$$

$$RESID_{p, t} = \frac{DASQ_{p, t} + \left| \sum_k DASQ_{k, p, t} - \sum_k DASQ_{k, s, t} \right|}{\sum_p DASQ_{p, t} + \left| \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_k DASQ_{k, p, t} - \sum_{s \neq IPTO, HTSO} \sum_k DASQ_{k, s, t} \right|} \times RESID_t$$

$$RESID_{p, \mu} = \sum_{t \in \mu} RESID_{p, t}$$

όπου:

$DASQ_{p, t}$ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ σύμφωνα με σχετική Δήλωση Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου p την μ Περίοδο μ Κατανομής t

$DASQ_{p, net_exp, t}$ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά τα καθαρά προγράμματα μ Εξαγωγών που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για το σύνολο των κόμβων, του Εκπρόσωπου Φορτίου p για την μ Περίοδο μ Κατανομής t

$DASQ_{p, m, exp, t, k, p, t}$ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά τα προγράμματα μ Εξαγωγών που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο k, m , του Εκπρόσωπου Φορτίου p για την μ Περίοδο μ Κατανομής t

$DASQ_{k, s, t, p, m, imp, t}$ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε MWh) που αφορά τα προγράμματα μ Εισαγωγών που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο k, m , του Συμμετέχοντα $s-p$ για την μ Περίοδο μ Κατανομής t

$RESID_t$ Χρηματοοικονομικό κόστος από το μη ισοσκελισμό του ΗΕΠ για την μ Περίοδο μ Κατανομής t ,

$RESID_{p, t}$ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠ για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p και την μ Περίοδο μ Κατανομής t ,

$\sum_{p \in \mu} RESID_{p, \mu}$ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠ για τον Εκπρόσωπο Φορτίου p και τον ημερολογιακό μήνα μ .

Η χρέωση προσαυξήσεων του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ και σχετικά με τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πληρωμές, ακολουθείται η διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ.

4.2.5.3 Ετήσια Εκκαθάριση

Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης μ ΕΑ δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ' αναλογία των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο όπου για τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των χρεώσεων και πιστώσεων του Εκπρόσωπου Φορτίου κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Εκπρόσωπους Φορτίου εφόσον το ετήσιο αποτέλεσμα του Λογαριασμού Εκκαθάρισης μ ΕΑ προκύψει πλεονασματικό για κάποιο ημερολογιακό έτος.

$$RESID_{p,y} = Accounting\ Balance_{LE,y} \cdot \frac{\sum_{t \in y} DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} DASQ_{p,net_exp,t}}{\sum_{t \in y} \sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,net_exp,t}} \times RESID_t$$

$$RESID_{p,y} = Accounting\ Balance_{LE,y} \times \frac{\sum_{t \in y} DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_m DASQ_{p,m,t}}{\sum_{t \in y} \sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} \sum_m DASQ_{p,m,t}}$$

4.2.6 Μεθοδολογία Επιμερισμού Πληρωμών στους Παραγωγούς λόγω ελλειμμάτων του ΗΕΠ

Ο επιμερισμός των πληρωμών του ΗΕΠ, λόγω ελλείμματος του ΗΕΠ γίνεται με βάση τα ποσά συναλλαγών των Μονάδων που εκκαθαρίστηκαν στον ΗΕΠ κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε χώρα το έλλειμμα.

Έστω ότι κατά τη διάρκεια του μήνα m δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα συναλλαγών DEF_m , το οποίο είναι το άθροισμα των επιμέρους ελλειμμάτων των Συμμετεχόντων n.

$$DEF_m = \sum_{i=1}^n DEF_{m,i}$$

DEF_m Ποσό ελλείμματος του ΗΕΠ σε € που διαμορφώθηκε σε έναν ημερολογιακό μήνα m.

$DEF_{m,i}$ Ποσό ελλείμματος του ΗΕΠ σε € που διαμορφώθηκε σε έναν ημερολογιακό μήνα m, από ένα Συμμετέχοντα i που δεν εκπλήρωσε το σύνολο ή μέρος των οικονομικών του υποχρεώσεων.

Το έλλειμμα αυτό επιμερίζεται στο συνολικό ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για την παραγωγή όλων των Μονάδων κατά τη διάρκεια του μήνα.

Το συνολικό ποσό συναλλαγών $DAER_{p,m}$ που εκκαθαρίστηκε (πιστώθηκε) σε κάθε Παραγωγό p για το σύνολο των Μονάδων του στον ΗΕΠ σε ένα ημερολογιακό μήνα m, προκύπτει από τις ακόλουθες σχέσεις:

$$DAER_{o,p,m} = \sum_{t \in m} DAER_{o,p,t}$$

$$DAER_{oc,p,m} = \sum_{t \in m} DAER_{oc,p,t}$$

$$DAER_{og,p,m} = \sum_{t \in m} DAER_{og,p,t}$$

$$DAER_{p,m} = DAER_{o,p,m} + DAER_{og,p,m} + DAER_{oc,p,m}$$

$DAER_{o,p,t}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό p από τις Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης ο για τις Κατανεμόμενες Μονάδες του, για την Περίοδο Κατανομής t.

$DAER_{o,p,m}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό p από τις Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης o για τις Κατανεμόμενες Μονάδες του, για τον ημερολογιακό μήνα m .

$DAER_{oc,p,t}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ με βάση τη Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης o του Παραγωγού p για τις Μονάδες του σε δοκιμαστική λειτουργία, για την Περίοδο Κατανομής t .

$DAER_{oc,p,m}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ με βάση τη Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης o του Παραγωγού p για τις Μονάδες του σε δοκιμαστική λειτουργία, για τον ημερολογιακό μήνα m .

$DAER_{og,p,t}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό p από τις Μη Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης og για τις Μονάδες του Άρθρου 35 του ν. 2773/99, για την Περίοδο Κατανομής t . Το ρόλο του «Παραγωγού» για τις Μονάδες του Άρθρου 35 του ν. 2773/99 τον έχει αναλάβει η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

$DAER_{og,p,m}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό p από τις Μη Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης og για τις Μονάδες του Άρθρου 35 του ν. 2773/99, για τον ημερολογιακό μήνα m . Το ρόλο του «Παραγωγού» για τις Μονάδες του Άρθρου 35 του ν. 2773/99 τον έχει αναλάβει η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

$DAER_{p,m}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό p από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τον ημερολογιακό μήνα m .

Το συνολικό ποσό συναλλαγών $DAER_m$ που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Μονάδων όλων των Παραγωγών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα m είναι:

$$DAER_m = \sum_p DAER_{p,m}$$

$DAER_m$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Παραγωγών από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες τους, για τον ημερολογιακό μήνα m .

Το ποσό του ελλείμματος DEF_m επιμερίζεται σε κάθε Παραγωγό p ως ακολούθως:

$$DEF_{p,m} = DEF_m \cdot DEF_SHR_{p,m}$$

Όπου:

$$DEF_SHR_{p,m} = \frac{DAER_{p,m}}{DAER_m}$$

Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι:

$$DEF_m = \sum_p DEF_{p,m}$$

$DEF_{p,m}$ Ποσό ελλείμματος σε € που επιμερίζεται σε έναν Παραγωγό p , με βάση το ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τον ημερολογιακό μήνα m .

$DEF_SHR_{p,m}$ Ποσοστό (%) του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε έναν Παραγωγό p , με βάση το ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τον ημερολογιακό μήνα m .

Ο επιμερισμός των πληρωμών γίνεται με την αμέσως επόμενη εκκαθάριση από τη στιγμή που η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. διαπιστώνει ληξιπρόθεσμες οφειλές ενός Συμμετέχοντα.

Σε περίπτωση που, για κάποιον λόγο, η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμοσθεί, αυτό οδηγεί σε συσσωρευμένο έλλειμμα για μια περίοδο (period), διάρκειας περισσότερων του ενός μηνός. Στην περίπτωση αυτή η μεθοδολογία επιμερισμού πληρωμών στους Παραγωγούς ορίζεται ως ακολούθως:

$$DEF_{period} = \sum_{\forall m(m \in period \text{ AND } DEF_m > 0)} DEF_m$$

Όπου DEF_m είναι το άθροισμα των επιμέρους ελλειμμάτων των Συμμετεχόντων:

$$DEF_m = \sum_{i=1}^n DEF_{m,i}$$

Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε κάθε Παραγωγό p ως ακολούθως:

$$DEF_{p,period} = DEF_{period} \cdot DEF_SHR_{p,period}$$

όπου:

$$DEF_SHR_{p,period} = \frac{\sum_{\forall m(m \in period \text{ AND } DEF_m > 0)} DAER_{p,m}}{\sum_{\forall m(m \in period \text{ AND } DEF_m > 0)} DAER_m}$$

Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι:

$$DEF_{period} = \sum_p DEF_{p,period}$$

DEF_{period} Ποσό ελλείμματος του ΗΕΠ σε € που διαμορφώθηκε στη χρονική περίοδο period, διάρκειας περισσότερων του ενός μηνός.

$DEF_{p,period}$ Ποσό ελλείμματος σε € που επιμερίζεται σε έναν Παραγωγό p , με βάση το ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τη χρονική περίοδο period, διάρκειας περισσότερων του ενός μηνός.


$DEF_SHR_{p,period}$ Ποσοστό (%) του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε έναν Παραγωγό p , με βάση το ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τη χρονική περίοδο period, διάρκειας περισσότερων του ενός μηνός.

$DAER_{p,m}$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό p από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τον ημερολογιακό μήνα m .

$DAER_m$ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Παραγωγών από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες τους, για τον ημερολογιακό μήνα m .

Η αναδιανομή συσσωρευμένου ελλείμματος μιας περιόδου (period) εφαρμόζεται σε 7 ημερολογιακούς μήνες, το μέγιστο, και δεν μπορεί να μετακυληθεί σε έλλειμμα επόμενης περιόδου.

Το Γράφημα 1 αποτυπώνει τη διαδικασία επιμερισμού των πληρωμών στους Παραγωγούς σε περίπτωση ελλείμματος του ΗΕΠ σε έναν ημερολογιακό μήνα m ή για συσσωρευμένο έλλειμμα του ΗΕΠ μιας χρονικής περιόδου $period$.

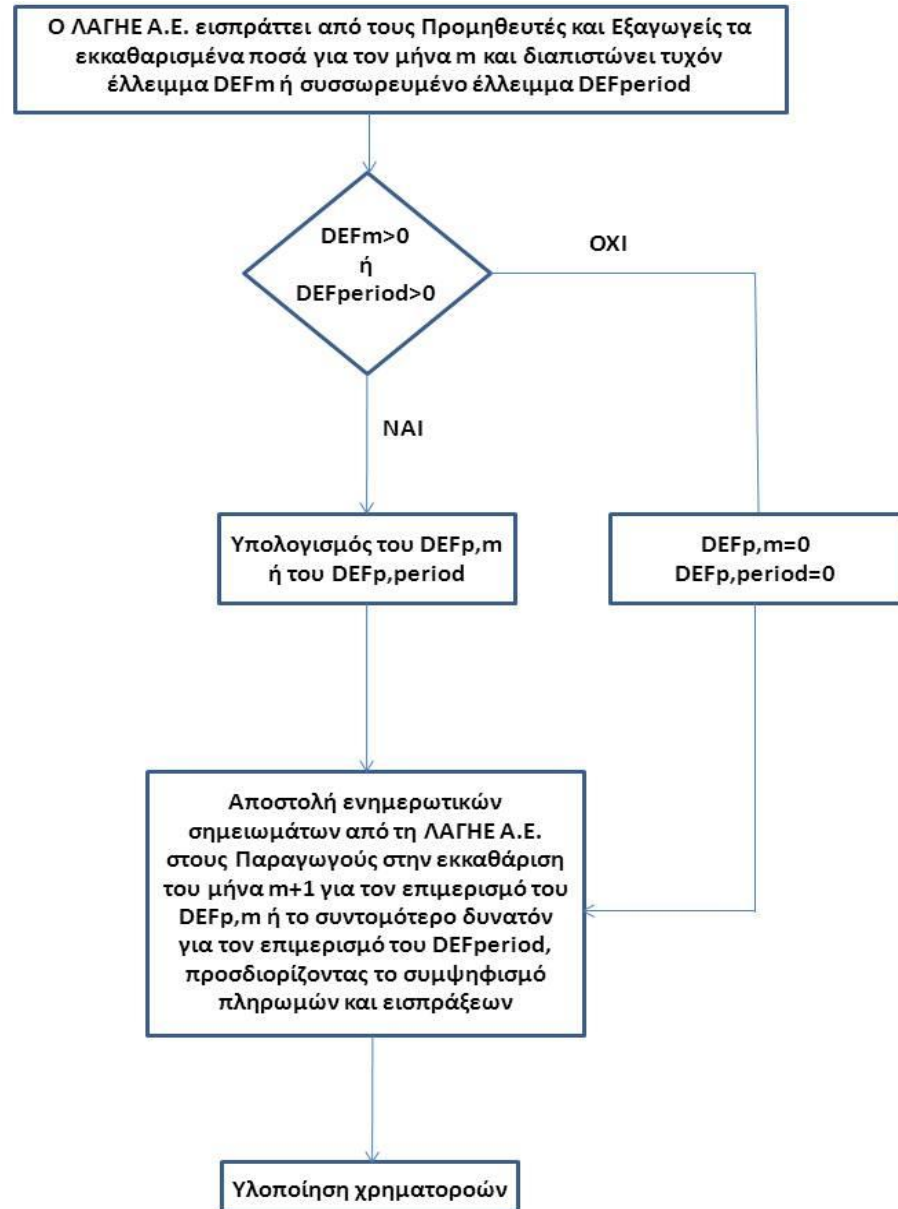

Γράφημα 1. Διαδικασία επιμερισμού των πληρωμών στους Παραγωγούς σε περίπτωση ελλείμματος του ΗΕΠ είτε σε έναν ημερολογιακό μήνα m ή για συσσωρευμένο έλλειμμα του ΗΕΠ μιας χρονικής περιόδου $period$.

4.3 Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών

Η Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών πραγματοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ. Ο ΛΑΓΗΕ αποστέλει στον ΑΔΜΗΕ ~~τα ακόλουθα δεδομένα που προκύπτουν από την επίλυση του ΗΕΠ-τις Μοναδιαίες Τιμές~~ Πρωτεύουσας ~~και Δευτερεύουσας~~ Εφεδρείας ~~όπως αυτές έχουν προκύψει από την επίλυση του ΗΕΠ, Τμή~~

~~Δευτερεύουσας Εφεδρείας~~, προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών.

4.4 Εκκαθάριση Χρεώσεων Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων

Η εκκαθάριση των Χρεώσεων λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων πραγματοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ΚΔΣ. Τα δεδομένα που απαιτείται να αποσταλ-~~λ~~ούν από τον ΛΑ-ΓΗΕ στον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει στον υπολογισμό τους, περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Εγχειριδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ορίσει τα κόστη λειτουργίας των ~~μ~~Μονάδων παραγωγής, να ορίσει και να αναπτύξει λεπτομερώς τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αυτών, καθώς και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού. Τα κόστη αυτά είναι:

- α. Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου (Fuel Variable Cost)
- β. Το Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο μετρητή (Unit Variable Cost at meter point)
- γ. Το Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (Unit Variable Cost at market point)
- δ. Το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Μονάδας (Unit Minimum Variable Cost)
- ε. Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Unit Hourly Cost)
- στ. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (Unit No-Load Cost)
- ζ. Το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου (Unit Minimum Load Cost)
- η. Το Διαφορικό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Unit Incremental Cost)
- θ. Το Κόστος Εκκίνησης (Start-Up Cost, SUC)
- ι. Το Κόστος Αποσυγχρονισμού (Shut-Down Cost, SDC)
- ια. Το Μεταβλητό Κόστος Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Hydro Units Variable Cost)

Με τον όρο «παραγωγή» θεωρείται η καθαρή παραγωγή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρέσεια και τα ~~β~~Βοηθητικά ~~φ~~Φορτία της Μονάδας (σε MWh), κατ' αντιστοιχία της Συνεχούς Παραγόμενης Ισχύος (καθαρής) στο Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ [2].

Για να υπολογιστούν τα παραπάνω κόστη λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ, καθώς και τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Στοιχεία των ~~μ~~Μονάδων παραγωγής, σύμφωνα με το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ.

Ο ~~π~~Παραγωγός φέρει ακέραια την ευθύνη των τιμών των στοιχείων που δηλώνει τόσο στην αντίστοιχη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ όσο και αυτών που δηλώνει στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της ~~μ~~Μονάδας του κατά το Άρθρο 295, §5 του ΚΔΣ.

Για τον υπολογισμό των τιμών των παραπάνω στοιχείων ο ~~π~~Παραγωγός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις λεπτομέρειες εφαρμογής, όπως αυτές αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο.

Ο ΛΑΓΗΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση, σύμφωνα με τους Κώδικες και το παρόν Εγχειρίδιο, των στοιχείων αυτών, όπως αυτά δηλώθηκαν από τον Παραγωγό. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ελέγχονται από τη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο ~~π~~αραγωγός πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα παραστατικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών.

5.1 Θερμικές Μονάδες

5.1.1 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας

Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας, E_H , αποδίδει σε κάθε συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής της Μονάδας $P(MW)$ την απαιτούμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας $F(GJ)$ ώστε να παραχθεί μία (1) MWh και εκφράζεται από την σχέση:

$$E_H = \frac{F}{E_{net}} \cdot 3,6 \quad (1)$$

όπου:

F η ενέργεια καυσίμου, που καταναλώνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

E_{net} η καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση της ενέργειας της εσωτερικής υπηρεσίας και των βοηθητικών της Μονάδας

5.1.2 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ~~Κατανεμόμενων~~ Συμβατικών Θερμικών Μονάδων και Μονάδων ~~Παραγωγής~~ Συνδυασμένου Κύκλου Θερμικών Μονάδων

~~5.1.1~~

Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας, E_H , αποδίδει σε κάθε συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής της Μονάδας $P(MW)$ (MW) την απαιτούμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας $F(GJ)$ (σε GJ) ώστε να παραχθεί μία (1) MWh και εκφράζεται από την σχέση:

$$E_H = \frac{F_{CE}}{E_{net}} \cdot 3,6 \quad (1)$$

όπου:

F_{CE} η συνολική ενέργεια καυσίμου, συμβατικής θερμικής μονάδας ή μονάδας συνδυασμένου κύκλου αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

E_{net} η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, συμβατικής θερμικής μονάδας ή μονάδας συνδυασμένου κύκλου αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση της ενέργειας της εσωτερικής υπηρεσίας και των βοηθητικών της μονάδας

Για τον προσδιορισμό της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας συμβατικής θερμικής ~~μ~~Μονάδας παραγωγής ή ~~μ~~Μονάδας παραγωγής συνδυασμένου κύκλου, u , υποβάλλεται από τον Παραγωγό τεχνική έκθεση σχετικά με τη βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, $E_{Hu}(P_u)$, σε GJ/MWh. Η τεχνική έκθεση εγκρίνεται από τον ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 262 του ΚΔΣ και του παρόντος Εγχειριδίου.

Κάθε Μονάδα u υποβάλλει προς έγκριση στον ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 262 του ΚΔΣ τη **βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας**, $E_{Hu}(P_u)$, σε GJ/MWh (δες ΠΙΝ. 11 παρακάτω). Η βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (δες ΠΙΝ. 11 παρακάτω) περιλαμβάνει δέκα (10) διαφορετικά επίπεδα της καθαρής ~~της~~ παραγωγής της Μονάδας μεταξύ της καθαρής ισχύος P_1 ~~της Μονάδας~~ $P_u^{\min}$ (καθαρή ισχύς Μονάδας σε συνθήκες ISO, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας), P_1 και της καθαρής ισχύος της Μονάδας, P_{10} , περιλαμβανομένων αυτών, έτσι ώστε να προσεγγίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα η πραγματική καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 16 παρακάτω και αποδίδεται από την σχέση (2) 1. (καθαρή ισχύς σε συνθήκες ISO, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα Βοηθητικά Φορτία). Στην περίπτωση ~~μ~~ Μονάδας συνδυσμένου κύκλου με ~~Χ~~ περισσότερους του ενός αεριοστροβίλους, οι μετρήσεις θα λαμβάνονται σε πλήρη συνδυασμό λειτουργίας, δηλαδή με το σύνολο των αεριοστροβίλων ~~(X) θα πρέπει να βρίσκονται σε λειτουργία.~~


Η καθαρή ισχύς P_1 πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, $P_u^{\min}$ (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε MW, ενώ η καθαρή ισχύς P_{10} πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση της Μέγιστης Συνεχούς Παραγόμενης Ισχύος, $P_u^{\max}$ (καθαρή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε MW, σύμφωνα με τα Καταχωρημένα στοιχεία της Μονάδας κατά το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ.

Από τα δέκα ζεύγη τιμών, τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να προέρχονται από πραγματικές μετρήσεις, ενώ ~~ε~~ 1 υπόλοιπα πέντε (5) ζεύγη τιμών μπορούν να δηλώνονται μετά από υπολογισμούς με την χρήση της παρακάτω σχέσης (2) 1. Για την καλλίτερη δυνατή αποτύπωση της μεταβολής της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας προτείνεται συνιστάται η λήψη περισσότερων των πέντε (5) μετρήσεων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτυπώνει κατά το δυνατό καλλίτερο τρόπο την μεταβολή της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας.

— Για τις μετρήσεις Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που διεξάγει η Μονάδα u πρέπει να διατηρεί την καθαρή ισχύ της, κατά το δυνατόν, σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας ώρας για κάθε μέτρηση. Επομένως, η αριθμητική τιμή της ισχύος (MW) είναι η μέση τιμή της για την αντίστοιχη ώρα, και αυτή προφανώς ισούται με την αριθμητική τιμή της εγχυόμενης ενέργειας από τη Μονάδα στο Σύστημα (καθαρή παραγωγή σε MWh).

ΠΙΝ. 11: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας

$E_{Hu}(P_u)$ [GJ/MWh]	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}
P_u [MW]	$P_1 \leq P_u^{\min}$	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	$P_{10} \geq P_u^{\max}$

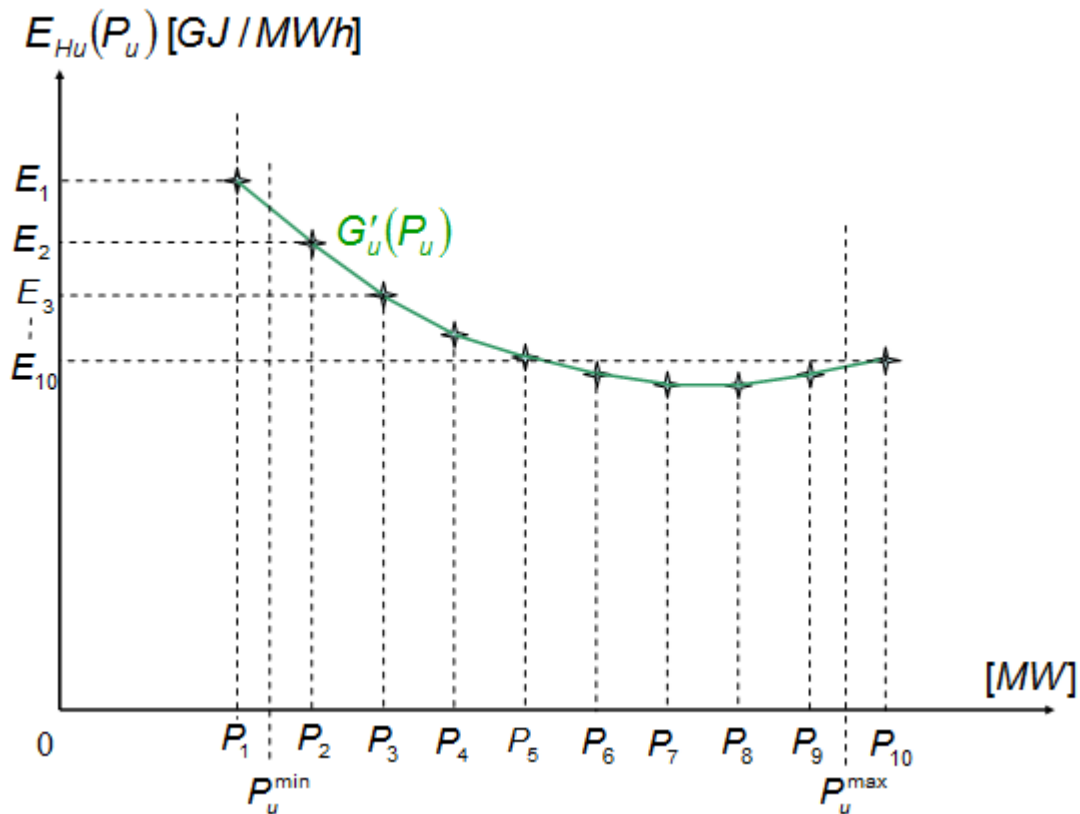
ΣΧΗΜΑ 16: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Μονάδας u

Η καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο της ακόλουθης μορφής (Rational Function):

$$E_{Hu}(P_u) \equiv \frac{\alpha}{P_u} + \beta + \gamma P_u \quad (12)$$

όπου οι συντελεστές α , β και γ είναι θετικοί και προέρχονται από μία καμπύλη ελαχίστων τετραγώνων, εφαρμοσμένης στα μετρούμενα σημεία της ειδικής κατανάλωσης θερμότητας, $\{E_{Hu}(P_1), E_{Hu}(P_2), \dots, E_{Hu}(P_9), E_{Hu}(P_{10})\}$. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας γίνονται σε σταθερή ισχύ (σε MW), αλλά για τις ανάγκες του κεφαλαίου αυτού στη συνέχεια θα αναφερόμαστε σε καθαρή παραγωγή (σε MWh). Για τις μετρήσεις Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που διεξάγει η Μονάδα u , και τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται στην υποβαλλόμενη τεχνική Έκθεση, θα ισχύουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

— οι μετρήσεις της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας γίνονται σε σταθερή ισχύ (σε MW).

- i. Η Μονάδα πρέπει να διατηρεί την καθαρή ισχύ της, κατά το δυνατόν, σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας ώρας για κάθε μέτρηση. Επομένως, η αριθμητική τιμή της ισχύος (MW) είναι η μέση τιμή της για την αντίστοιχη ώρα, και αυτή προφανώς ισούται με την αριθμητική τιμή της ενεργού ενέργειας από τη Μονάδα στο Σύστημα (καθαρή παραγωγή σε MWh).

- ii. η πρώτη μέτρηση και μόνο θα γίνεται σε επίπεδο καθαρής ισχύος (συνθήκες ISO) μικρότερο ή ίσο της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής $P_u^{\min}$, και όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτή, ενώ η τελευταία σε επίπεδο καθαρής ισχύος (συνθήκες ISO) μεγαλύτερο ή ίσο της Μέγιστης Συνεχούς Ικανότητας $P_u^{\max}$, και όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτή. Τα μεγέθη $P_u^{\min}$ και $P_u^{\max}$ καθαρής ισχύος P_1 πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής $P_u^{\min}$, σε MW, ενώ η καθαρή ισχύος P_{10} πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση της Μέγιστης Συνεχούς Παραγόμενης Ισχύος, $P_u^{\max}$, ορίζονται σε MW, σύμφωνα με τα ~~Καταχωρημένα~~ στοιχεία της Μονάδας που παρέχονται κατά το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ.
- iii. για τις ενδιάμεσες των σημείων P_1 και P_{10} μετρήσεις (καθώς και για τα σημεία ~~σημεία~~ που προκύπτουν αναλυτικά με εφαρμογή της σχέσης (2)), θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το διάστημα μεταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, $P_u^{\min}$, και της Μέγιστης Συνεχούς ~~Παραγόμενης Ι-~~
~~σχύος, Ικανότητας~~ $P_u^{\max}$ να διαιρείται κατά το δυνατό σε ίσα τμήματα.
- iv. οι μετρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατά το δυνατόν την ίδια χρονική περίοδο και σε παραπλήσιες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και κατάστασης λειτουργίας της Μονάδας, προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση ~~σημαντικά~~ διαφορετικών διορθωτικών συντελεστών για την αναγωγή των μετρηθέντων μεγεθών σε συνθήκες ISO. Το χρονικό διάστημα λήψης των μετρήσεων καθώς και τα ~~δεδομένα των διορθωτικών συντελεστών που χρησιμοποιήθηκαν και οι σχετικές συνθήκες περιβάλλοντος καταγράφονται στην τεχνική έκθεση.~~

Για τον υπολογισμό της συνάρτησης της σχέσης (2) καθώς και για τον αναλυτικό υπολογισμό των σημείων της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που υπολογίζονται με την βοήθεια αυτής θα ισχύουν τουλάχιστον τα παρακάτω:

- i. οι συντελεστές α , β και γ προέρχονται από μία καμπύλη ελαχίστων τετραγώνων εφαρμοσμένης στα μετρούμενα σημεία της ειδικής κατανάλωσης θερμότητας, $\{E_{Hu}(P_1), E_{Hu}(P_2), \dots, E_{Hu}(P_9), E_{Hu}(P_{10})\}$. Οι συντελεστές α και β πρέπει να είναι θετικοί.
- ii. η καμπύλη της σχέσης (2) δεν επιτρέπεται να στρέφει τα ~~κρί~~ ~~κύ~~ ~~α~~ ~~π~~ ~~ρ~~ ~~ο~~ ~~ς~~ ~~π~~ ~~ρ~~ ~~ο~~ ~~ς~~ ~~κ~~ ~~α~~ ~~τ~~ ~~ω~~.
- iii. η ~~τε~~ ~~χ~~ ~~ν~~ ~~ι~~ ~~κ~~ ~~ή~~ ~~έ~~ ~~κ~~ ~~θ~~ ~~ε~~ ~~σ~~ ~~η~~ θα πρέπει να αναφέρει την μεθοδολογία προσέγγισης της καμπύλης ελαχίστων τετραγώνων (π.χ Quasi-Newton, Newton, Steepest Descent) καθώς και στοιχεία για τον προσδιορισμό του σφάλματος προσέγγισης των τιμών των αρχικών σημείων (μετρήσεων) της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας με χρήση της σχέσης (2).
~~— η καμπύλη της σχέσης (2) δεν επιτρέπεται να στρέφει τα κύα προς τα κάτω.~~
~~— κάθε υπολογιζόμενο σημείο της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας προκύπτει με χρήση της σχέσης (2) η οποία θεωρείται μοναδική για τον υπολογισμό των επιπλέον σημείων.~~
- iv. ~~το Διαφορικό Κόστος της Θερμικής Μονάδας το οποίο προκύπτει με χρήση των σημείων της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, σύμφωνα με την §5.1.6, για κάθε σημείο εντός του διαστήματος μεταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, $P_u^{\min}$, και της Μέγιστης Συνεχούς Παραγόμενης Ισχύος, $P_u^{\max}$ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει θετικές τιμές.~~
- v. το Διαφορικό Κόστος της Θερμικής Μονάδας, το οποίο προκύπτει με χρήση των σημείων της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, σύμφωνα με την §5.1.6, για κάθε σημείο

εντός του διαστήματος μεταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, $P_u^{\min}$, και της Ονομαστικής Μέγιστης Καθαρής Ισχύος, P_u^{NCAP} θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει θετικές τιμές.

Τα ζεύγη τιμών $\{E_{Hu}(P_1), E_{Hu}(P_2), \dots, E_{Hu}(P_9), E_{Hu}(P_{10})\}$ της βηματικής συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα MMS, μετά την έγκριση της τεχνικής έκθεσης από τον ΑΔΜΗΕ, με την μορφή αρχείου XML κατά τα πρότυπα του «reserved-techno-economic-declaration.xsd» (δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Για κάθε Μονάδα ο Παραγωγός υποβάλει δέκα (10) ακριβώς ζεύγη τιμών Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (σε GJ/MWh) και Μέσης Ισχύος (σε MW), $\{E_{Hu}(P_1), E_{Hu}(P_2), \dots, E_{Hu}(P_9), E_{Hu}(P_{10})\}_{reserved}$, εκ των οποίων το πρώτο για το επίπεδο της καθαρής Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, $P_u^{\min}$, και το τελευταίο για το επίπεδο της Ονομαστικής Μέγιστης Καθαρής Ισχύος, P_u^{NCAP} , σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας κατά το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ. Στην περίπτωση που τα σημεία $P_u^{\min}$ και P_u^{NCAP} δεν περιλαμβάνονται στα σημεία παραγματικών μετρήσεων η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας της Μονάδας για τα σημεία αυτά προκύπτει με βάση τη σχέση (2). Τα σημεία $\{E_{Hu}(P_1), E_{Hu}(P_2), \dots, E_{Hu}(P_9), E_{Hu}(P_{10})\}_{reserved}$ αποτελούν μέρος των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας και χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις του ΚΣΗΕ και ΚΔΣ.

Ξ

5.1.3 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Θερμικών Μονάδων Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και Μονάδων Συμπαγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

Στην συνέχεια της παραγράφου αυτής χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί ειδικά για την Ειδική Κατανάλωση Κατανεμόμενων Θερμικών Μονάδων ΣΗΘ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα και με την σχετική «Λεπτομέρεια Εφαρμογής για τον Προσδιορισμό της Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ» όπως εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ [16]:

$E_H(P)$	Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Θερμικής Μονάδας , για επίπεδο καθαρής παραγωγής P .
F_C	Συνολική ενέργεια καυσίμου ΚΜΣΗΘΥΑ .
E_C	Ηλεκτρική ενέργεια ΚΜΣΗΘΥΑ .
H_{CHP}	Χρήσιμη θερμική ενέργεια ΚΜΣΗΘΥΑ .
F_{CE}	Το τμήμα της F_C που κατά παραδοχή αντιστοιχεί στην παραγωγή ενέργειας E_C ΚΜΣΗΘΥΑ .
F_{CH}	Το τμήμα της F_C που κατά παραδοχή αντιστοιχεί στην παραγωγή ενέργειας H_{CHP} ΚΜΣΗΘΥΑ .
F_E	Ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή ενέργειας E_C .
F_H	Ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή ενέργειας H_{CHP} .
η_{er}	Εναρμονισμένος ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης για χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
η_{hr}	Εναρμονισμένος θερμικός βαθμός απόδοσης για χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας.
PES	Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, συμπαγωγικού και μη-συμπαγωγικού μέρους ΚΜΣΗΘΥΑ .

PESR Λόγος συνολικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, συμπαραγωγικού και μη-συμπαραγωγικού μέρους ΚΜΣΗΘΥΑ.

Η σχέση (1) της §5.1.1.1 εφαρμόζεται σε συμβατικές θερμικές ~~Η~~Μονάδες και ~~Η~~Μονάδες συνδυασμένου κύκλου αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο βαθμός απόδοσης θερμικών ~~Η~~Μονάδων παραγωγής εκφράζεται από την σχέση:

$$\begin{array}{c} \text{---} F \text{---} \rightarrow \boxed{\eta} \rightarrow \text{---} E \text{---} \end{array} \quad \underline{\eta = \frac{E}{F}} \quad (32)$$

Στην περίπτωση των ~~Η~~Μονάδων συμπαραγωγής, η συνολική ενέργεια καυσίμου F_C , χρησιμοποιείται συγχρόνως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας E_C και χρήσιμης θερμικής ενέργειας H_{CHP} :



Ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης των ~~Η~~Μονάδων συμπαραγωγής ορίζεται ως:

$$\text{---} \underline{\eta_e = \frac{E_C}{F_C}} \text{---} \quad (43)$$

Για την αποφυγή ασυμμετριών σε σχέση με τις συμβατικές θερμικές ~~Η~~Μονάδες, οι οποίες θα προέκυπταν από την εφαρμογή του ανωτέρου ορισμού για τον προσδιορισμό της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας και των παραγώγων μεγεθών αυτής (α) του Μεταβλητού Κόστους και (β) του Διαφορικού Κόστους, στην περίπτωση των ~~Η~~Μονάδων συμπαραγωγής κατά τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου, είναι απαραίτητο να διαφοροποιηθεί ο ορισμός του ηλεκτρικού βαθμού απόδοσης των ~~Η~~Μονάδων συμπαραγωγής ως:


$$\text{---} \underline{\eta_e = \frac{E_C}{F_{CE}}} \text{---} \quad (54)$$

5.1.3.1 Υπολογισμός ενέργειας F_{CE}

Για τον προσδιορισμό της ενέργειας F_{CE} λαμβάνονται υπόψη οι τιμές F_E και F_H καθώς και η παραδοχή ότι η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από την διαδικασία συμπαραγωγής ισοκατανέμεται ποσοστιαία για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών F_{CE} και F_{CH} :

5.1.3.1.1 Υπολογισμός F_E και F_H

Σύμφωνα με το άρθρο 6, (σχέσεις 6.1 και 6.2) της Υ.Α. 15641 (ΦΕΚ Β'/1420/15.07.2009) [17], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 749 (ΦΕΚ Β'/889/22.03.2012) [14], εάν τα ενεργειακά προϊόντα E_C και H_{CHP} παράγονταν στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών (λχ. από ~~Η~~Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και λέβητα αντίστοιχα),



τότε οι καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας θα ήταν:

$$F_E = \frac{E_C}{n_{er}} \quad (65)$$

$$F_H = \frac{H_{CHP}}{n_{hr}} \quad (76)$$

Η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του ηλεκτρικού βαθμού απόδοσης η_{er} για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική ~~μ~~Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με την Υ.Α. 15606 (ΦΕΚ Β'/1420/15.07.2009) [17] ορίζεται ως:

$$(\gamma \cdot \Gamma\% + \delta \cdot \Delta\%) \quad \eta_{er} = (\alpha + \beta) \cdot \quad (78)$$

όπου:

- α: με τιμές οριζόμενες στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 15606
- β: με τιμές οριζόμενες στο Παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 15606
- γ: με τιμές οριζόμενες στη 2^η στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 15606
- Γ%: το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται επιτόπου οριζόμενο στο Παράρτημα ΙV της Υ.Α. 15606
- δ: με τιμές οριζόμενες στη 1^η στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 15606
- Δ%: το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα οριζόμενο στο Παράρτημα ΙV της Υ.Α. 15606

Η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του θερμικού βαθμού απόδοσης η_{hr} για τη χωριστή παραγωγή θερμότητας από λέβητα λαμβάνει τιμές από τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. 15606.

5.1.3.1.2 Υπολογισμός εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και του αντίστοιχου ποσοστού ΚΜΣΗΘΥΑ

Λόγω της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, υπάρχει εξοικονόμηση καυσίμου για την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να προσδιοριστεί από το μέγεθος PES (σε MWh) και το αντίστοιχο ποσοστό PESR (%) σύμφωνα με την σχέση 6.4 του Άρθρου 6 της Υ.Α. 15641 [17], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 749 [14]:

$$PES = PESR \cdot (F_E + F_H) \quad (89)$$

Θεωρώντας ότι η εξοικονόμηση καυσίμου PESR(%) είναι η ίδια τόσο για την ηλεκτροπαραγωγή όσο και για την παραγωγή θερμότητας, προκύπτει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ~~μ~~Μονάδα συμπαραγωγής ΚΜΣΗΘΥΑ είναι:

$$PES_E = PESR \cdot F_E \quad (910)$$

και αντίστοιχα:

$$PES_H = PESR \cdot F_H \quad (1011)$$

5.1.3.1.3 Υπολογισμός F_{CE} και F_{CH}

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ότι σε κάθε περίπτωση η παραγόμενη ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη της αντιστοιχούσας ενέργειας καυσίμου τα μεγέθη F_{CE} και F_{CH} υπολογίζονται ως:

$$F_{CE} = F_E - PES_E = \frac{E_C}{\eta_{er}} - PESR \cdot \frac{E_C}{\eta_{er}} \Rightarrow F_{CE} = \frac{E_C}{\eta_{er}} \cdot (1 - PESR) \quad (1412)$$

και:

$$F_{CE} \geq E_C \Rightarrow \frac{E_C}{\eta_{er}} \cdot (1 - PESR) \geq E_C \Rightarrow (1 - PESR) \geq \eta_{er} \Rightarrow \Rightarrow PESR \leq 1 - \eta_{er} \quad (1413)$$

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της Υ.Α. 15606 για την εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του ηλεκτρικού βαθμού απόδοσης η_{er} για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή του η_{er} είναι της τάξης του 50% ή 0.5, συνεπώς $PESR \leq 50\%$.

Επιπλέον:

$$F_{CH} = F_H - PES_H = \frac{H_{CHP}}{n_{hr}} - PESR \cdot \frac{H_{CHP}}{n_{hr}} \Rightarrow F_{CH} = \frac{H_{CHP}}{n_{hr}} \cdot (1 - PESR) \quad (1414)$$

και:

$$F_{CH} \geq H_{CHP} \Rightarrow \frac{H_{CHP}}{n_{hr}} \cdot (1 - PESR) \geq H_{CHP} \Rightarrow (1 - PESR) \geq n_{hr} \Rightarrow \Rightarrow PESR \leq 1 - n_{hr} \quad (1415)$$

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της Υ.Α. 15606 για την εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του θερμικού βαθμού απόδοσης η_{hr} για τη χωριστή παραγωγή θερμότητας από λέβητα προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή του η_{hr} είναι 90% ή 0.9, συνεπώς $PESR \leq 10\%$. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει:

$$\eta_{hr} > \eta_{er} \quad (156)$$

Για να εξασφαλισθεί ταυτόχρονα η ικανοποίηση των σχέσεων: $F_{CE} \geq E_C$ και $F_{CH} \geq H_{CHP}$ και

$$F_{CE} + F_{CH} = F_C$$

απαιτείται ο προσδιορισμός της ποσότητας F_{CE} μέσω του προσδιορισμού κατ' αρχήν της ποσότητας

F_{CH} , ως:

$$F_{CH} = \frac{H_{CHP}}{n_{hr}} \cdot \max\{n_{hr}, (1 - PESR)\} \quad (1617)$$

και η F_{CE} ως: $F_{CE} = F_C - F_{CH}$. (1718)

5.1.3.1.4 Τύπος υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΚΜΣΗΘΥΑ

Με εφαρμογή των σχέσεων (1718) και (1314) στην σχέση (1) η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΚΜΣΗΘΥΑ για ηλεκτροπαραγωγή είναι:

$$E_H \left(\frac{GJ}{MWh} \right) = \frac{F_{CE}}{E_{net}} \cdot 3,6 = \frac{F_C - \frac{H_{CHP}}{n_{hr}} \cdot \max \{ n_{hr}, (1 - PESR) \}}{E_{net}} \cdot 3,6 \quad (198)$$

5.1.3.2 Διαδικασία μετρήσεων και εφαρμογής υπολογισμών Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΚΜΣΗΘΥΑ

Για τον προσδιορισμό της βηματικής συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας θα υποβάλλεται από τον Παραγωγό αντίστοιχη τεχνική έκθεση, κατά τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου και της §5.1.1, στην οποία θα περιλαμβάνονται μετρήσεις των απαραίτητων μεγεθών σε πέντε (5) τουλάχιστον διαφορετικά σημεία λειτουργίας της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘ ΚΜΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τον ΠΙΝ. 12 ~~ήνακα.1.~~

Στην περίπτωση Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘ ΚΜΣΗΘΥΑ συνδυασμένου κύκλου με ~~Χ~~ περισσότερους του ενός αεριοστρόβιλους, οι μετρήσεις θα λαμβάνονται σε πλήρη συνδυασμό λειτουργίας, δηλαδή με το σύνολο των αεριοστρόβιλων ~~(X) θα πρέπει να βρίσκονται σε~~ λειτουργία.

Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να εκτελούνται στην ελάχιστη και στη μέγιστη στάθμη ισχύος της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘ ΚΜΣΗΘΥΑ για τον προηγούμενο συνδυασμό λειτουργίας. Από τα στοιχεία του ΠΙΝ. 12 ~~ήνακα.1~~ και με χρήση υπολογισμών θα προκύπτουν τα Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη του ΠΙΝ. 13, και στη συνέχεια ο ΠΙΝ. 14 ~~ήνα~~ των παραμέτρων υπολογισμού της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘ ΚΜΣΗΘΥΑ: $F_C(P)$, $H_{CHP}(P)$, $n_{hr}(P)$, $PESR(P)$, $E_{net}(P)$.

ΠΙΝ. 12: Μετρούμενα Μεγέθη Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ. 1 : Μετρούμενα Μεγέθη

Μετρούμενα Μεγέθη	P1	P2	P3	P4	P5
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ
Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ	Ξ
Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

ΠΙΝ. 13: Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη

Ενδιάμεσα Μεγέθη	P1	P2	P3	P4	P5
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

ΠΙΝ. 14: Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη

ΠΙΝΑΚΑΣ. 3 : Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας

Μεγέθη HR	P1	P2	P3	P4	P5
$F_C^*(P)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$H_{CHP}^*(P)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\eta_{hr}^*(P)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$PESR^*(P)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$E_{net}^*(P)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

ΠΙΝ. 15: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας E_H^* Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ. 4 : Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας E_H^*

E_H^*	P1	P2	P3	P4	P5
$P(MWh)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$E_H^*(P)$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Τα μεγέθη του ΠΙΝ. 12 Πίνακα 1, του ΠΙΝ. 13 Πίνακα 2 και του ΠΙΝ. 14 Πίνακα 3 θα ανάγονται σε συνθήκες ISO και σε κατάσταση NEW & CLEAN έτσι ώστε να προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝ. 16: Μετρούμενα Μεγέθη ανηγμένα σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας E_H^*

ΠΙΝΑΚΑΣ. 1α : Μετρούμενα Μεγέθη ανηγμένα σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN

Μετρούμενα Μεγέθη	P1	P2	P3	P4	P5
$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$
$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$

ΠΙΝ. 17: Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη ανηγμένα σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN

Ενδιάμεσα Μεγέθη	P1	P2	P3	P4	P5
$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$	$\dot{Q}_{CHP}$
$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$	$\dot{Q}_{net}$

ΠΙΝ. 18: Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (ανηγμένες σε ISO / συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN) ~~Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη ανηγμένα σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN~~

ΠΙΝΑΚΑΣ. 3α : Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας ανηγμένες σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN

Μεγέθη HR	P1	P2	P3	P4	P5
$F_C(P)$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$H_{CHP}(P)$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$\eta_{hr}(P)$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$PESR(P)$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$
$E_{net}(P)$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$	$\dot{Q}_{HR}$

Με εφαρμογή των τιμών των παραμέτρων του ΠΙΝ. 18 ~~Πίνακα 3α~~ στη σχέση (198) προκύπτει ο ~~Πίνακας 4α~~ ΠΙΝ. 19 της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανομόμενης Μονάδας ΣΗΘ ΚΜΣΗΘΥΛ σε κάθε ένα από τα πέντε (5) διαφορετικά σημεία λειτουργίας, σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN.

ΠΙΝ. 19: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ΕΗ σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN

ΠΙΝΑΚΑΣ 4α : Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας E_H σε ISO συνθήκες και κατάσταση NEW & CLEAN

E_H	P1	P2	P3	P4	P5
$P(MWh)$	÷	÷	÷	÷	÷
$E_H(P)$	÷	÷	÷	÷	÷

Με βάση τα στοιχεία του ΠΙΝ. 19 ο Παραγωγός καταρτίζει την Βηματική Συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας 10 σημείων σύμφωνα με τις προβλέψεις της §5.1.1 του παρόντος.:

5.1.1

5.1.25.1.4 Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων

5.1.2.15.1.4.1 Κόστος Καυσίμου

Κάθε Μονάδα υ υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ το κόστος κάθε καυσίμου f , FC_u^f , σε € ανά μετρητική μονάδα ποσότητας καυσίμου και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του, $FuelMix_u^f$, που χρησιμοποιεί η Μονάδα υ μεταξύ της τεχνικά ελάχιστης και μέγιστης παραγωγής. Η μονάδα κόστους για το αντίστοιχο καύσιμο είναι όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

Μονάδες κόστους καυσίμων

Καύσιμο	Μονάδα κόστους
Λιγνίτης	Ευρώ ανά τόνο (€/10 ³ kg)
Μαζούτ	Ευρώ ανά τόνο (€/10 ³ kg)
Diesel	Ευρώ ανά χιλιόλιτρο (€/10 ³ lt)
Φυσικό αέριο	Ευρώ ανά κανονικό κυβικό μέτρο (€/norm m ³)

Τα κόστη άλλων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση της Μονάδας και έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Κόστους Εκκίνησης, όπως αναφέρεται και στην σχετική παράγραφο του παραδείγματος στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου.

Εξειδικεύοντας την §2 του Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ, η οποία αναφέρεται στον υπολογισμό του κόστους καυσίμου που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Β της §1 του ίδιου Άρθρου από τους ~~π~~παραγωγούς, σημειώνονται τα κάτωθι:

Το κόστος καυσίμου ανά τύπο καυσίμου συμπεριλαμβάνει τις πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο ~~Παραγωγός~~κάτοχος άδειας παραγωγής για την «προμήθεια» του καυσίμου. Εφόσον ο ~~π~~παραγωγός προμηθεύεται ένα καύσιμο από περισσότερους του ενός ~~π~~προμηθευτές, τότε το κόστος καυσίμου είναι το μέσο κόστος προμήθειας. Στο κόστος καυσίμου είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται το κόστος βελτιωτικών καυσίμου, εφόσον οι μετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας έχουν γίνει με συμμετοχή των συγκεκριμένων βελτιωτικών καυσίμου.

Ειδικά για τις **Μ**ονάδες Φυσικού αερίου (Φ.Α.) όπου το κόστος καυσίμου έχει δύο συνιστώσες : (α) το κόστος προμήθειας Φ.Α. και (β) την χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ η οποία εμπεριέχει σκέλος δυναμικότητας, και προκειμένου το κόστος καυσίμου να εκφράζεται ευθέως σε €/μετρική μονάδα ποσότητας καυσίμου, είναι απαραίτητο σχετικά με την ετήσια λειτουργία της **Μ**ονάδας να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής της κάθε Μονάδας Φ.Α. υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ το συνολικό κόστος καυσίμου, δηλαδή αθροιστικά τις συνιστώσες (α) και (β).

Προκειμένου να υπολογίσει το συνολικό κόστος καυσίμου, **Ο** **Κ**άτοχος άδειας παραγωγής προσαυξάνει το κόστος προμήθειας Φ.Α. (συνιστώσα (α)) κατά την ελάχιστη **αν** **η**γμένη χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ, XM_{min} που αντιστοιχεί σε πλήρη φόρτιση της **Μ**ονάδας μέσα στο έτος με βάση τον ακόλουθο τύπο:

$$XM_{min} = \left[\frac{\Sigma \Delta M \times 24}{8760 \times (1 - EFOR_d) - PMD \times 24} + \Sigma EM \right] \times 1.11 \quad (220)$$

όπου:

$EFOR_d$	ο συντελεστής απρόβλεπτης μη διαθεσιμότητας της Μ ονάδας.
PMD	οι ημέρες προγραμματισμένης συντήρησης της Μ ονάδας σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που υποβάλλει κάθε κάτοχος Α δειας Π αραγωγής στο ΑΔΜΗΕ κατά το άρθρο 251 του ΚΔΣ.
$\Sigma \Delta M$ και ΣEM	οι συντελεστές χρεώσεων δυναμικότητας και ποσότητας για χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την απόφαση 4955/27.3.2006, όπως ισχύει. Οι τιμές αυτές δίνονται στον ιστοτόπο του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.: http://www.desfa.gr/default.asp?pid=291&la=1 .

5.1.2.25.1.4.2 Κατώτερη ή Καθαρή Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου

Κάθε Μονάδα u υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ την **Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη (ή Καθαρή Θερμογόνο Δύναμη ή Καθαρή Θερμιδική Αξία) κάθε καυσίμου f της **Μ**ονάδας, Q_u^f , σε GJ ανά μετρική μονάδα ποσότητας καυσίμου. Η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου αναφέρεται σε κάθε καύσιμο με ή χωρίς πρόσθετα βελτιωτικά καύσιμα όπως αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας.**

Η Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου είναι το ποσό της θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση μίας μονάδας του εν λόγω καυσίμου. Οι μονάδες της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης για το αντίστοιχο καύσιμο φαίνονται στον παρακάτω ΠΙΝ. 20.

ΠΙΝ. 20: Μονάδες Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης

Καύσιμο	Μονάδα κόστους
Λιγνίτης	GigaJoule ανά τόνο (GJ/10 ³ kg)
Μαζούτ	GigaJoule ανά τόνο (GJ/10 ³ kg)
Diesel	GigaJoule ανά χιλιόλιτρο (GJ/10 ³ lt)

Φυσικό αέριο	GigaJoule ανά κανονικό κυβικό μέτρο (GJ/norm m ³)
--------------	---

Το μέγεθος της **Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης ή Ολικής Θερμιδικής Αξίας** προσδιορίζεται επαναφέροντας όλα τα προϊόντα της καύσης στην αρχική τους προ-καύσης θερμοκρασία και συγκεκριμένα συμπυκνώνοντας υδρατμούς που παράγονται. Το μέγεθος της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης προσδιορίζεται αφαιρώντας από την Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη την ενέργεια της ατμοποίησης του νερού που παράγεται στην καύση.

Στις περισσότερες εφαρμογές καύσης στις οποίες αναφλέγεται το καύσιμο παράγονται υδρατμοί, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται και επομένως το θερμικό τους περιεχόμενο χάνεται. Επομένως, η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη είναι η κατάλληλη θερμιδική αξία που πρέπει να αναφέρεται στις δηλώσεις τεχνικοοικονομικών στοιχείων και χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς του κόστους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το φυσικό αέριο, κατά την καύση του με το οποίο λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο παράγεται σημαντική ποσότητα υδρατμών λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε υδρογόνο. Η Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη είναι σχετική μόνο για το φυσικό αέριο που αναφλέγεται σε λέβητες υγροποίησης, οι οποίοι συμπυκνώνουν τους υδρατμούς που παράγονται από την καύση και ανακτούν μέρος της ανακτάται η θερμότητάς η οποία διαφορετικά θα είχε χαθεί.

5.1.2.35.1.4.3 Ποσοστιαία σύνθεση μίγματος καυσίμων

Ορισμένες θερμικές Μονάδες δύναται να αναφλέγουν μίγμα καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων προβλέπει τη χρήση έως τριών διαφορετικών καυσίμων στο μίγμα. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε καυσίμου f , $FuelMix_u^f$, στο μίγμα πρέπει να καθορίζεται για κάθε επίπεδο παραγωγής για το οποίο ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Τέλος, για κάθε παραπάνω επίπεδο παραγωγής P , το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής των καυσίμων του μίγματος πρέπει να ισούται με 100%:

$$\sum_{f=1}^F FuelMix_u^f(P) = 100\% \quad (321)$$

όπου F ο αριθμός των διαφορετικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται.

5.1.2.45.1.4.4 Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων

Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου μίας θερμικής Μονάδας εκφράζεται σε €/MWh και υπολογίζεται στα 10 επίπεδα της καθαρής παραγωγής, P_u , στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ως εξής:

$$G_{Fu}(P) = \frac{E_{Hu}(P_u) \cdot \sum_{f=1}^F \left(\frac{FC_u^f}{Q_u^f} FuelMix_u^f(P_u) \right)}{1 \text{ hour}} \quad (422)$$

Επομένως, το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου προκύπτει από την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας πολλαπλασιασμένη με έναν σταθερό συντελεστή μετατροπής θερμότητας σε κόστος (το άθροισμα στην παρένθεση της σχέσης (422)). Επομένως, η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου πολλαπλασιάζεται με μία σταθερά, και για αυτό το λόγο έχει την ίδια μορφή όπως με την καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας του προηγούμενου σχήματος.

Για την εφαρμογή της σχέσης (22) κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ διευκρινίζεται ότι : (α) για όλα τα σημεία λειτουργίας της Μονάδας αριστερά του πρώτου σημείου P_1 της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (ΣΧΗΜΑ 16) το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου των Μονάδων λαμβάνει την τιμή που αντιστοιχεί στο μεταβλητό Κόστος Καυσίμου του ζεύγους $\{P_1, E_1\}$ και (β) για όλα τα σημεία λειτουργίας της Μονάδας δεξιά του τελευταίου σημείου P_{10} της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (ΣΧΗΜΑ 16) το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου των Μονάδων λαμβάνει την τιμή που αντιστοιχεί στο μεταβλητό Κόστος Καυσίμου του ζεύγους $\{P_{10}, E_{10}\}$. Για ενδιάμεσα σημεία λειτουργίας το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου των Μονάδων προκύπτει με χρήση γραμμικής παρεμβολής.

5.1.35.1.5 Μέσα Ειδικά Κόστη Θερμικών Μονάδων

Εκτός από το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου, υπάρχουν Μέσα Ειδικά Κόστη των θερμικών ~~Η~~Μονάδων, ως εξής:

- το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου, G_{Ru} ,
- το Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός των δαπανών συντήρησης πάγιου χαρακτήρα, G_{Mu} ,
- το Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, G_{CO_2u} .

Τα παραπάνω Μέσα Ειδικά Κόστη ισχύουν για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, και εκφράζονται σε €/MWh.

Εξειδικεύοντας τον υπολογισμό των παραμέτρων Ειδικού Κόστους που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Β της §1 του Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ, σημειώνονται τα κάτωθι:

- Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι ο μέσος όρος του κόστους των πρώτων υλών εκτός καυσίμου για τα δέκα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι κόστη ανηγμένα σε ευρώ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (€/MWh):
 - κόστος βελτιωτικών καυσίμου, εφόσον οι μετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας έχουν γίνει χωρίς τη συμμετοχή των συγκεκριμένων βελτιωτικών καυσίμου,
 - λιπαντικά.

ΠΙΝ. 21: Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου

P_u [MW]	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	P_6	P_7	P_8	P_9	P_{10}
Κόστος βελτιωτικών καυσίμου [€/MWh]	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
Κόστος λιπαντικών [€/MWh]	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
Σύνολο [€/MWh]	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0

Παράδειγμα: Έστω ότι τα κόστη ανά επίπεδο καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας όπως φαίνονται στον παραπάνω ΠΙΝ. 21. Στην περίπτωση αυτή, το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου είναι ίσο με 1.61 €/MWh.

- 2 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας εκτός δαπανών συντήρησης πάγιου χαρακτήρα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι ο μέσος όρος του κόστους πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας για τα δέκα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει το κόστος συμβολαίου συντήρησης ανηγμένο σε ευρώ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (€/MWh).
- 3 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι το μέσο κόστος κάλυψης του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών κάθε Μονάδας. Το μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται σύμφωνα με μεθοδολογία που εγκρίνει η ΡΑΕ [18].

5.1.45.1.6 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων

5.1.4.15.1.6.1 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων στο Μετρητή

Αν προσθέσουμε στο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου, $G_{Fu}(P_u)$, τα Μέσα Ειδικά Κόστη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνουμε το Μεταβλητό Κόστος της ~~Η~~Μονάδας u , $G_u(P_u)$, το οποίο υπολογίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας, και εκφράζεται σε €/MWh ως εξής:

$$G_u(P_u) = G_{Fu}(P) + G_{Ru} + G_{Mu} + G_{CO_2u} \quad (235)$$

Το Μεταβλητό αυτό Κόστος αναφέρεται στο μετρητή της ~~Η~~Μονάδας, άρα δε λαμβάνονται υπόψη τις απώλειες του συστήματος μεταφοράς.



Η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους μίας μονάδας στο μετρητή της ~~Η~~Μονάδας έχει την ίδια μορφή με την καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, που φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα:

$$G_u(P_u) = \frac{\alpha'}{P_u} + \beta' + \gamma' \cdot P_u \quad (624)$$

5.1.4.25.1.6.2 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων στο Εικονικό Σημείο Αγοραπωλησίας Ενέργειας ΗΕΠ

Το Μεταβλητό Κόστος της ~~Η~~Μονάδας u ανάγεται από το μετρητή ενέργειας της ~~Η~~Μονάδας στο σημείο ~~Ε~~Κκαθάρισης της ~~Α~~γοράς (εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ – “market point”) μέσω του Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που αντιστοιχεί στη ~~Η~~Μονάδα u , GLF_u , ως εξής:

$$G'_u(P_u) = \frac{1}{GLF_u} \cdot G_u(P_u) \quad (725)$$

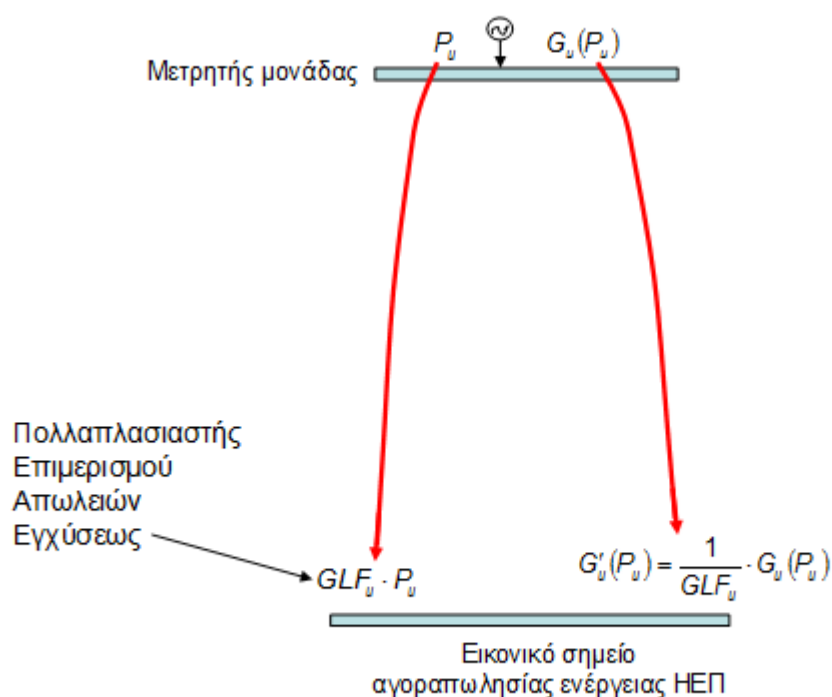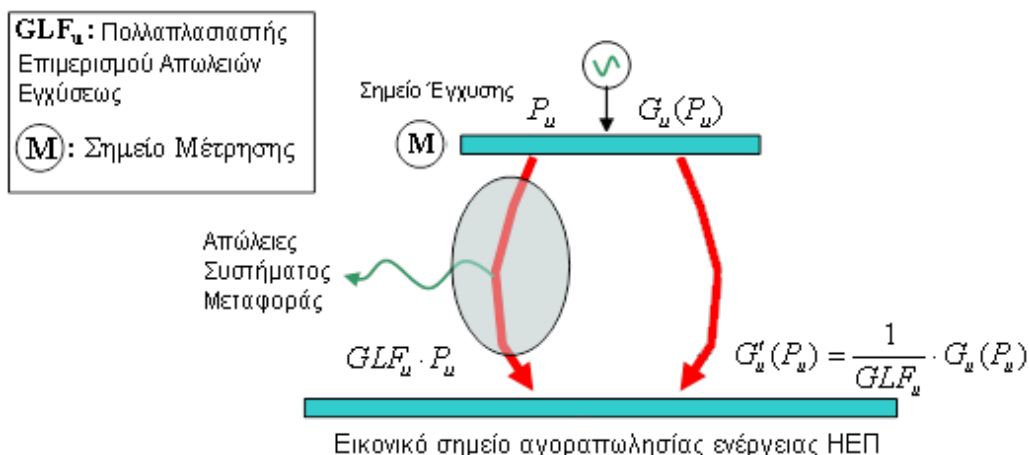

ΣΧΗΜΑ 17: Μεταβλητό Κόστος μονάδας στο μετρητή και στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ

5.1.4.35.1.6.3 Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων

Η χαμηλότερη τιμή του Μεταβλητού Κόστους στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ από τις τιμές που αντιστοιχούν στα **δέκα (10)** επίπεδα καθαρής παραγωγής (στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας της **Μ**ονάδας) ισούται με το **Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος** (Minimum Variable Cost, MVC), $G_u^{\min}$, το οποίο χρησιμοποιείται στον έλεγχο εγκυρότητας των **Π**ροσφορών **Ε**γχυσης για τις θερμικές **Μ**ονάδες παραγωγής (δες τη σχετική παράγραφο στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου).

5.1.5.1.7 Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Θερμικών Μονάδων


Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής ~~μ~~Μονάδας, $HC_u(P_u)$, εκφράζεται σε €/h, και υπολογίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής για τα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ως εξής:

$$HC_u(P_u) = G_u(P_u) \cdot P_u \quad (2819)$$

Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής ~~μ~~Μονάδας, $HC_u(P_u)$, προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού, ως εξής:

$$HC_u(P_u) = \alpha' + \beta' \cdot P_u + \gamma' \cdot P_u^2 \quad (1129)$$

Το επόμενο σχήμα δείχνει μία χαρακτηριστική καμπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας για μία θερμική ~~μ~~Μονάδα παραγωγής.

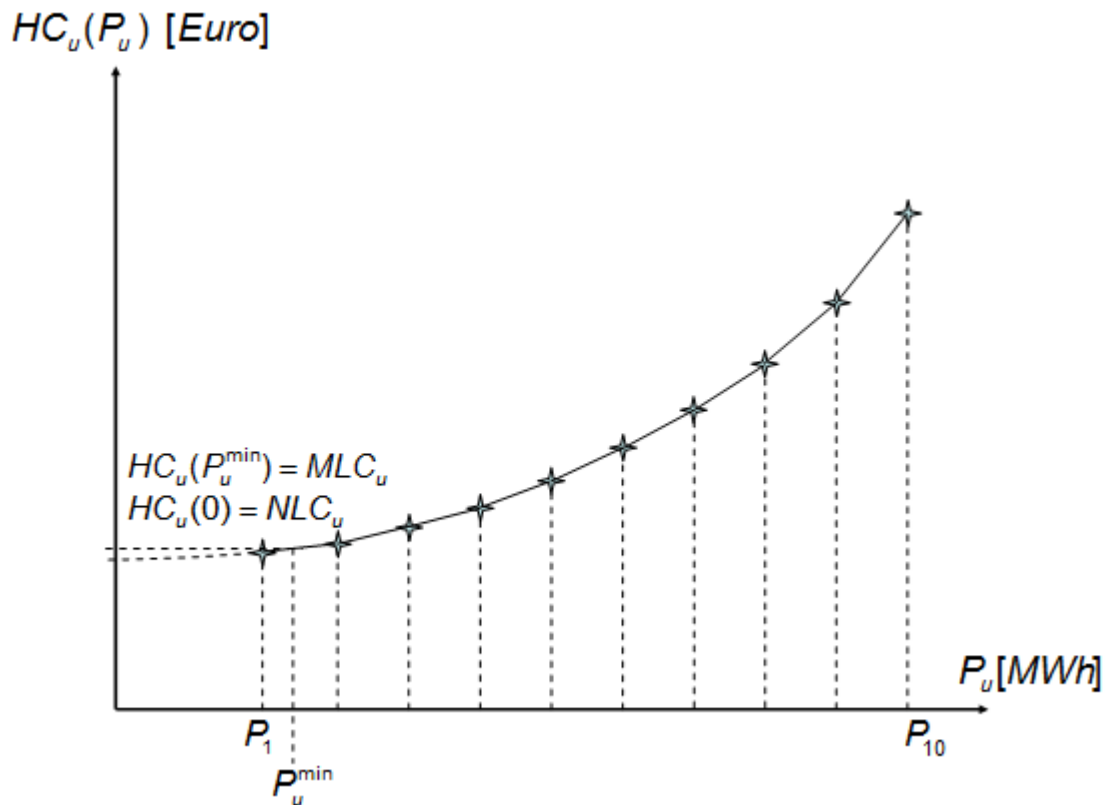

ΣΧΗΜΑ 18: Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας θερμικής ~~μ~~Μονάδας u

5.1.5.1.7.1 Κόστος Χωρίς Φορτίο

Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (No Load Cost) μιας ~~μ~~Μονάδας u, NLC_u , εκφράζεται σε €/h και είναι το υποθετικό Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας σε μηδενική ισχύ εξόδου. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο δεν μπορεί να μετρηθεί διότι οι θερμικές ~~μ~~Μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες μηδενικής ισχύος εξόδου.

Το NLC μπορεί να προσδιορισθεί προσεγγιστικά ως το σημείο τομής της προέκτασης της καμπύλης του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας με τον κάθετο άξονα, όπως δείχνει το παραπάνω ΣΧΗΜΑ 18. Το NLC μπορεί να προσδιορισθεί μαθηματικά ως ο σταθερός συντελεστής α' του πολυωνύμου δευτέρου βαθμού με το οποίο προσεγγίζεται η καμπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, $HC_u(P_u)$, στην εξίσωση (2944).

Το Κόστος Χωρίς Φορτίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Κωδίκων δε χρησιμοποιείται από τον ΛΑΓΗΕ.

5.1.5.25.1.7.2 Κόστος Ελαχίστου Φορτίου

Το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου (Minimum Load Cost) μιας μM ονάδας u , MLC_u , είναι το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας στο τεχνικό ελάχιστο της μM ονάδας, όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 18. Αντίθετα προς το Κόστος Χωρίς Φορτίο, το οποίο είναι θεωρητικό και μπορεί να προσδιορισθεί μόνο προσεγγιστικά, το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου μιας μM ονάδας u , MLC_u , είναι πλήρως μετρήσιμο και καθορίζεται από την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας της μM ονάδας στο τεχνικό ελάχιστο, ως εξής:

$$MLC_u = HC_u(P_u^{\min}) = G_u(P_u^{\min}) \cdot P_u^{\min} \quad (4230)$$

Το Κόστος Ελαχίστου Φορτίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΣΗΕ δε χρησιμοποιείται από το ΛΑΓΗΕ.

5.1.65.1.8 Διαφορικό Κόστος Θερμικών Μονάδων


5.1.6.15.1.8.1 Ορισμός Διαφορικού Κόστους Θερμικών Μονάδων

Το Διαφορικό Κόστος $IC_u(P_u)$ μίας θερμικής μM ονάδας u σε δεδομένο επίπεδο καθαρής παραγωγής P_u είναι η πρώτη παράγωγος του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας στο συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής. Εφόσον το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής μM ονάδας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού, το Διαφορικό Κόστος της θερμικής μM ονάδας αποδίδεται από μία γραμμική συνάρτηση ως προς το επίπεδο παραγωγής της μM ονάδας, ως εξής:

$$IC_u(P_u) = \frac{dHC_u(P_u)}{dP_u} = \frac{d(\alpha' + \beta' P_u + \gamma' P_u^2)}{dP_u} = \beta' + 2\gamma' P_u \quad (4331)$$


Ωστόσο, επειδή η χρήση βηματικών συναρτήσεων στους αλγορίθμους γραμμικού προγραμματισμού προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, γίνεται προσέγγιση του Δ ιαφορικού κ όστους από μία βηματική συνάρτηση.

Για να ορισθεί αυτή η βηματική συνάρτηση κατ'αρχήν γίνεται προσέγγιση της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, $HC_u(P_u)$, με μια κλιμακωτή γραμμική συνάρτηση, εκτελώντας γραμμική παρεμβολή μεταξύ των επιπέδων καθαρής παραγωγής στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Η προσέγγιση αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 19 με την κόκκινη γραμμή.

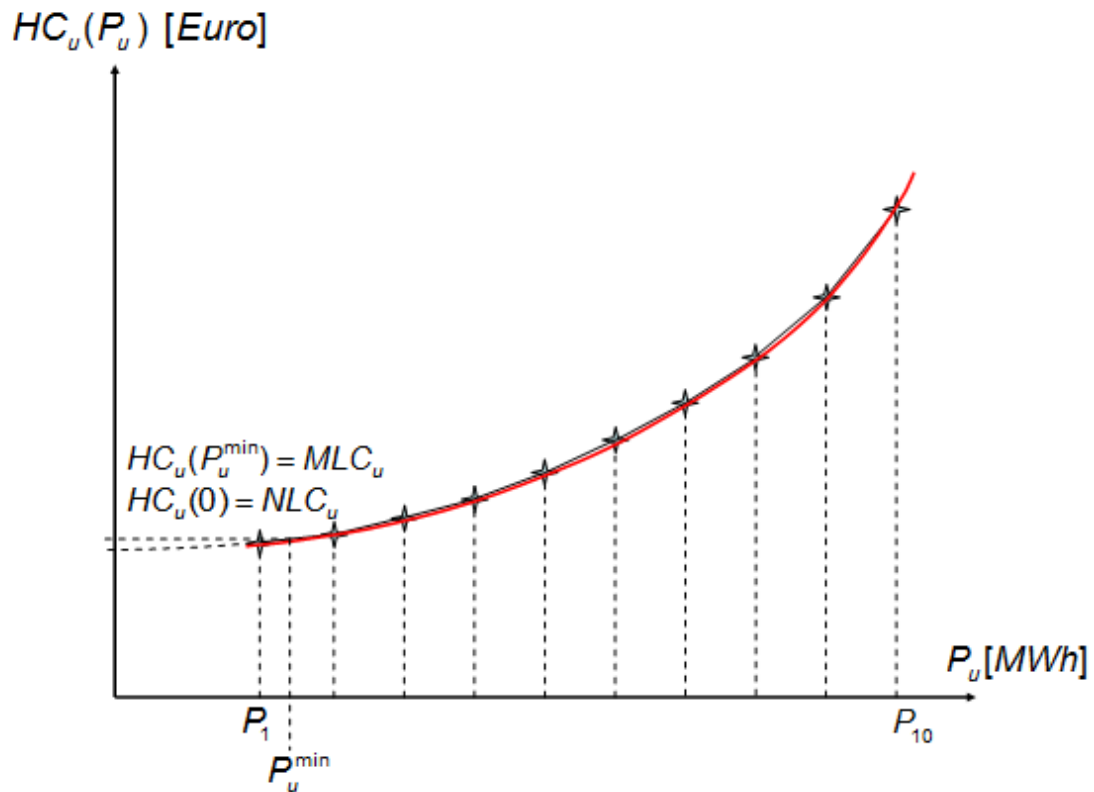

ΣΧΗΜΑ 19: Κλιμακωτή γραμμική προσέγγιση της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας

Λαμβάνοντας την πρώτη παράγωγο της κλιμακωτής γραμμικής προσέγγισης της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, ορίζεται το αντίστοιχο Διαφορικό Κόστος ως μία βηματική συνάρτηση, όπου κάθε βήμα είναι η κλίση της γραμμής στο αντίστοιχο τμήμα της κλιμακωτής γραμμικής προσέγγισης της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, όπως φαίνεται στο 5. Η βηματική συνάρτηση που προκύπτει (με μαύρο χρώμα) είναι προσέγγιση της πραγματικής γραμμικής συνάρτησης διαφορικού κόστους της Μονάδας, που φαίνεται στο με γαλάζιο χρώμα, $IC_u^{pp}(P_u)$. Το πρώτο βήμα επεκτείνεται έως την μηδενική ισχύ παραγωγής.

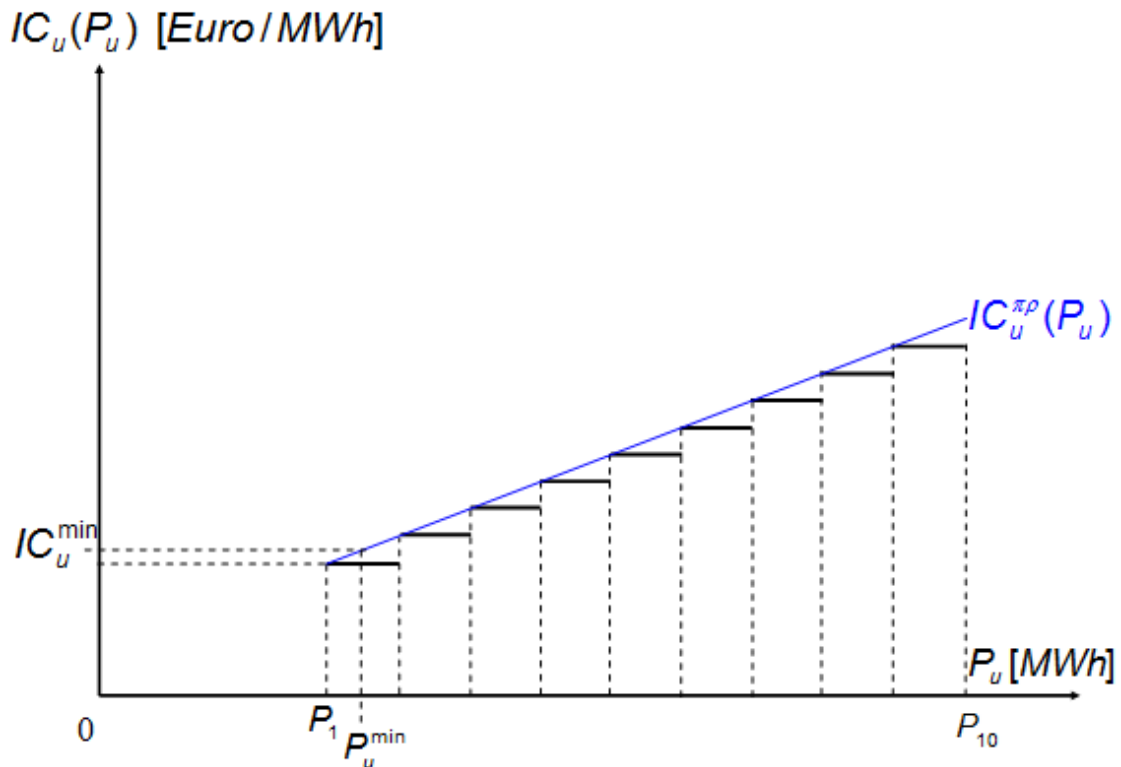

ΣΧΗΜΑ 20: Χαρακτηριστική καμπύλη Διαφορικού Κόστους θερμικής μονάδας u

Το διαφορικό κόστος σε κάθε βήμα της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής:

$$IC_u(P_i) = \frac{HC_u(P_{i+1}) - HC_u(P_i)}{P_{i+1} - P_i}, i = 1, 2, \dots, 9 \quad (3214)$$

5.1.6.25.1.8.2 Χρήση Διαφορικού Κόστους Θερμικών Μονάδων

Το Διαφορικό Κόστος των θερμικών **μ**Μονάδων δεν χρησιμοποιείται κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του προβλήματος ΗΕΠ. Η επίλυση της αγοράς γίνεται με τις **π**Προσφορές **έ**Γγχυσης των **μ**Μονάδων παραγωγής. Ωστόσο, το **δ**Διαφορικό **κ**Κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων σύμφωνα με το Άρθρο 56 του ΚΣΗΕ χρησιμοποιείται από τον ΛΑΓΗΕ για τον έλεγχο ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος.

Στην περίπτωση ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ επαναλαμβάνει την επίλυση του ΗΕΠ χρησιμοποιώντας το Διαφορικό Κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων Προσφορών Έγχυσης και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος κατά την επίλυση αυτή. Συγκεκριμένα για τις θερμικές Κατανεμόμενες Μονάδες χρησιμοποιείται το Διαφορικό Κόστος ενώ για τις αντίστοιχες υδροηλεκτρικές χρησιμοποιείται ως Διαφορικό Κόστος η τιμή του Μεταβλητού Κόστους, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 44 παράγραφος 5 του ΚΣΗΕ, διότι στην περίπτωση που το Μεταβλητό Κόστος έχει σταθερά τιμή ισούται με το Διαφορικό Κόστος.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν ενεργοποιούνται κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση το Διαφορικό Κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονομικής ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, και ο ΛΑΓΗΕ ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ.

5.1.75.1.9 Παράδειγμα υπολογισμού κόστους θερμικής ~~μ~~Μονάδας

5.1.75.1.9.1 Καταχωρημένα ~~Χαρακτηριστικά~~ και Τεχνικοοικονομικά ~~Θ~~Στοιχεία ~~μ~~Μονάδας

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία ~~μ~~Μονάδα παραγωγής με τεχνικό ελάχιστο 65 MW και μέγιστη καθαρή παραγωγή 200 MW, η οποία έχει τα Καταχωρημένα ~~Χαρακτηριστικά~~Στοιχεία και τα Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα σχετικά με την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Υποθέτουμε ότι η ~~μ~~Μονάδα χρησιμοποιεί ένα καύσιμο:

~~ΠΙΝ. 22: Καταχωρημένα και Τεχνικοοικονομικά στοιχεία μονάδας άρθρων 262 ΚΔΣ και 44 ΚΣΗΕ~~ΠΙΝ. 22: Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά και Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Άρθρων 262 ΚΔΣ και 44 ΚΣΗΕ

Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας	Επίπεδο Καθαρής Ισχύος [MW]	Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας [GJ/MWh]
Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας (σε GJ/MWh) για το διάστημα μεταξύ της τεχνικά ε Ελάχιστης π Παραγωγής και της μέγιστης συνεχούς ικανότητας καθορίζεται σε δέκα (10) επίπεδα καθαρής ισχύος (σε MW), δύο από τα οποία είναι τα άκρα του ως άνω διαστήματος. Τα εν λόγω σημεία επιλέγονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική καμπύλη ειδικής κατανάλωσης	65	0,11358
	80	0,11114
	95	0,10963
	110	0,10866
	125	0,10805
	140	0,10767
	155	0,10747
	170	0,10739
	185	0,10740
	200	0,10749
Κόστος καυσίμου [€/μονάδα ποσοτικής μέτρησης]	19,2544	
Κατώτερη Θ Θερμογόνος Δ Δύναμη καυσίμου καυσίμου [GJ/μονάδα ποσοτικής μέτρησης]	0,04225	
Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) [€/MWh]	0,00726	
Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας)	0,00623	

[€/MWh]	
Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) [€/MWh]	2,0

5.1.7.25.1.9.2 Υπολογιζόμενα μεγέθη από Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά και Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία

Η βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας μιας Μονάδας μ μετατρέπεται στη **βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου**, $G_{Fu}(P_u)$ [€/MWh] εφαρμόζοντας τη σχέση (422), τα βήματα της οποίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝ. 23: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου της μονάδας ΠΙΝ. 23: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου της Μονάδας

Βηματική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου	Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh]	Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου [€/MWh]
Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MWh) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας.	65	51,761
	80	50,649
	95	49,961
	110	49,519
	125	49,241
	140	49,068
	155	48,977
	170	48,94
	185	48,945
	200	48,986

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η **βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους** της μ Μονάδας εφαρμόζοντας τη σχέση (523), τα βήματα της οποίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝ. 24: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της μονάδας ΠΙΝ. 24: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας

Βηματική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους	Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh]	Μεταβλητό Κόστος [€/MWh]
Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MWh) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας.	65	53,774
	80	52,662
	95	51,974
	110	51,532

	125	51,254
	140	51,081
	155	50,99
	170	50,953
	185	50,958
	200	50,999

Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας, $HC_u(P_u)$, υπολογίζεται εφαρμόζοντας τη σχέση (1928) και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝ. 25: Βηματική συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας της μονάδας**ΠΙΝ. 25: Βηματική συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας της Μονάδας**


Βηματική Συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας	Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh]	Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας [€/h]
Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (σε MW) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας.	65	3.495,31
	80	4.212,96
	95	4.937,53
	110	5.668,52
	125	6.406,75
	140	7.151,34
	155	7.903,45
	170	8.662,01
	185	9.427,23
	200	10.199,8

Το Διαφορικό Κόστος της Μονάδας υπολογίζεται από τη σχέση (1332), αποτελείται από 9 βήματα, και δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Αν προεκταθεί το πρώτο βήμα της παραπάνω βηματικής συνάρτησης προς τα αριστερά, ώστε να φτάσει στον κάθετο άξονα ($P=0$), και θεωρήσουμε ότι η προέκταση αυτή ορίζει ένα βήμα της βηματικής συνάρτησης, τότε προκύπτει η **δεκαβάθμια συνάρτηση Διαφορικού Κόστους της Μονάδας** από 0 έως $P^{\max} = 200 \text{ MWh}$, που φαίνεται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 21:

ΠΙΝ. 26: Βηματική συνάρτηση Διαφορικού Κόστους Λειτουργίας της μονάδας**ΠΙΝ. 26: Βηματική συνάρτηση Διαφορικού Κόστους λειτουργίας της Μονάδας**

Βηματική Συνάρτηση Διαφορικού Κόστους	Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής [MWh]	Διαφορικό Κόστος [€/MWh]
Το διάστημα μεταξύ του τεχνικού ελαχίστου έως τη	65	47,843
	80	48,305

μέγιστη συνεχή ικανότητα αποτελείται από εννέα (9) βήματα.	95	48,733
	110	49,215
	125	49,639
	140	50,141
	155	50,571
	170	51,015
	185	51,505
	200	-

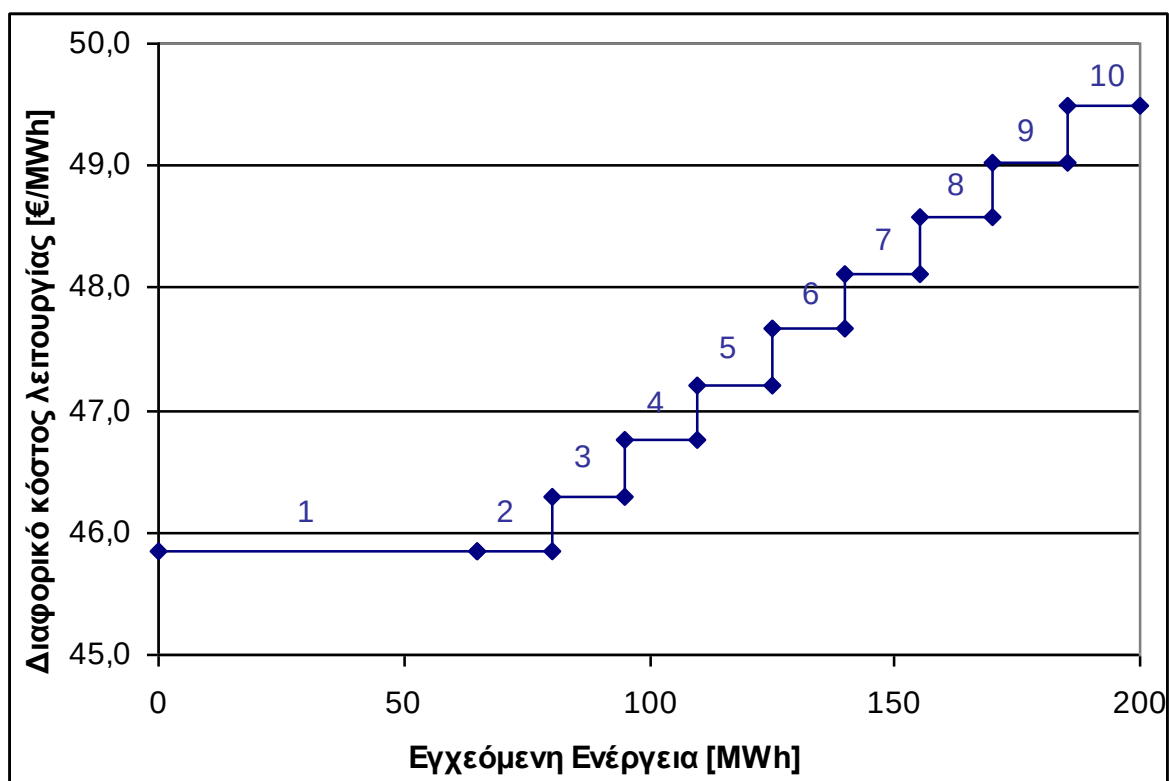

ΣΧΗΜΑ 21: Συνάρτηση Διαφορικού Κόστους της ~~μ~~Mονάδας από 0 έως P_{max}

5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες

Το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος των υδροηλεκτρικών ~~μ~~Μονάδων στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ ισούται με μία σταθερή και ενιαία ανά ~~υ~~Υδροηλεκτρικές Μονάδες υπο λειτουργική αλληλεξάρτηση τιμή σε €/MWh. Η τιμή αυτή υπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγορας, δυνάμει του Άρθρου 44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ημερησίως, βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού συστήματος παραγωγής, καθώς και στην ασφαλή λειτουργία των ταμιευτήρων.

Έως την έγκριση από τη ΡΑΕ της προαναφερθείσας μεθοδολογίας, το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος των υδροηλεκτρικών ~~μ~~Μονάδων στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ ισούται με μία σταθερή και ενιαία τιμή €/MWh, ανά σύνολο υδροηλεκτρικών ~~μ~~Μονάδων που τελούν σε λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως αυτή έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση της ΡΑΕ και ισχύει.

5.3 Έλεγχος Εγκυρότητας Προσφοράς Έγχυσης

Οι λεπτομέρειες του ελέγχου εγκυρότητας των ~~π~~Προσφορών ~~έ~~Έγχυσης που υποβάλλονται στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Εγχειριδίου. Εδώ, περιγράφονται λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο εγκυρότητας των ~~π~~Προσφορών ~~έ~~Έγχυσης μίας ~~μ~~Μονάδας όσον αφορά τη σύγκρισή τους με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της ~~μ~~Μονάδας.

5.3.1 Έλεγχος εγκυρότητας ~~π~~Προσφορών ~~έ~~Έγχυσης θερμικών ~~μ~~Μονάδων

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του ΚΣΗΕ, για μια θερμική ~~μ~~Μονάδα η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη της Ελάχιστης Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής (Άρθρο 71, §4 του ΚΣΗΕ). Η ελάχιστη Διοικητικά Οριζόμενη τιμή ισούται με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της ~~μ~~Μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ, όπως αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 25, §1 του ΚΣΗΕ, ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης της θερμικής ~~μ~~Μονάδας, στην οποία αντιστοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας μεταξύ όλων των βαθμίδων της ίδιας συνάρτησης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της ~~μ~~Μονάδας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης (κανόνας του 30%). Οι ΚΜΣΗΘΥΑ για τις οποίες βρίσκεται εν ισχύ Απόφαση Ειδικών Λειτουργικών Όρων που ορίζει Ποσότητα Προτεραιότητας Ένταξης στον ΗΕΠ δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του κανόνα του 30%.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Άρθρο 25, §2 του ΚΣΗΕ, η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της ~~μ~~Μονάδας, όπως το όριο αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προσφοράς Έγχυσης.

Επομένως, η Προσφορά Έγχυσης της Μονάδας μ για την Περίοδο Κατανομής t μπορεί να έχει τη μορφή του επόμενου σχήματος (κόκκινη γραμμή), με τους παρακάτω περιορισμούς:

- Α) Η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν είναι μικρότερη από το **Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας**, $G_u^{\min}$ (Άρθρο 25, §2 του ΚΣΗΕ):

$$\mu_{ut} = \frac{b_{1ut} \cdot P_{1ut} + b_{2ut} \cdot P_{2ut} + \dots + b_{10ut} \cdot P_{10ut}}{P_u^{\max}} \geq G_u^{\min} \quad (4533)$$

όπου:

μ_{ut}	η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανομής t , σε [€/MWh]
b_{iut}	η τιμή ενέργειας της i βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανομής t , σε [€/MWh]
P_{iut}	η ποσότητα ενέργειας της βαθμίδας i της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανομής t , σε [MWh]
$P_u^{\max}$	η συνολική ποσότητα ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας u , σε [MWh]. Ταυτίζεται με τη δηλωμένη καθαρή διαθέσιμη ισχύ της Μονάδας u για μία ώρα λειτουργίας. <u>Στην περίπτωση Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ ή υδροηλεκτρικών Μονάδων ισούται με την διαφορά μεταξύ της δηλωμένης καθαρής διαθέσιμης ισχύος της Μονάδας u και της Μη-Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης.</u>

- Β) Η τιμή ενέργειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα i της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας u για την Περίοδο Κατανομής t πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, CAP (Άρθρο 24, §3 του ΚΣΗΕ και Άρθρο 71, §1).

$$b_{iut} \leq CAP, \quad \text{για κάθε } i = 1, 10 \quad (4634)$$

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο ΣΧΗΜΑ 22 για μία θερμική μM μονάδα, όπου με κόκκινη γραμμή φαίνεται η π Προσφορά Έγχυσης, με πράσινη διακεκομμένη γραμμή το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της μM μονάδας, με μαύρη γραμμή το Διαφορικό Κόστος της μM μονάδας, και με χοντρή κόκκινη γραμμή η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμίδων της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης.


Επομένως, εφόσον το πρώτο βήμα της π Προσφοράς Έγχυσης δεν ξεπερνά το 30% της μέγιστης διαθεσιμότητας της μM μονάδας σε μία Περίοδο Κατανομής, η τιμή ενέργειας της πρώτης βαθμίδας της προσφοράς έγχυσης (προσαρμοσμένης με τις απώλειες), μπορεί να είναι χαμηλότερη από το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της μM μονάδας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια π Προσφορά Έγχυσης θερμικής μM μονάδας:

- Οι ποσότητες (MWh) της π Προσφοράς Έγχυσης της μM μονάδας αναφέρονται στο μετρητή της μM μονάδας.
- Οι τιμές (€/MWh) της π Προσφοράς Έγχυσης και το Μεταβλητό Κόστος της μM μονάδας αναφέρονται στο νοητό σημείο ϵ Εκκαθάρισης της α Αγοράς («market point»), όπου γίνεται η εξίσωση της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια.

Δηλαδή, για τους σκοπούς του ελέγχου εγκυρότητας, το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της μM μονάδας ανάγεται στο σημείο ϵ Εκκαθάρισης της α Αγοράς (εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ)

(δες σχέση (625)), ώστε να υπάρχει το ίδιο σημείο αναφοράς με τις τιμές ενέργειας της π Προσφοράς Έγχυσης.

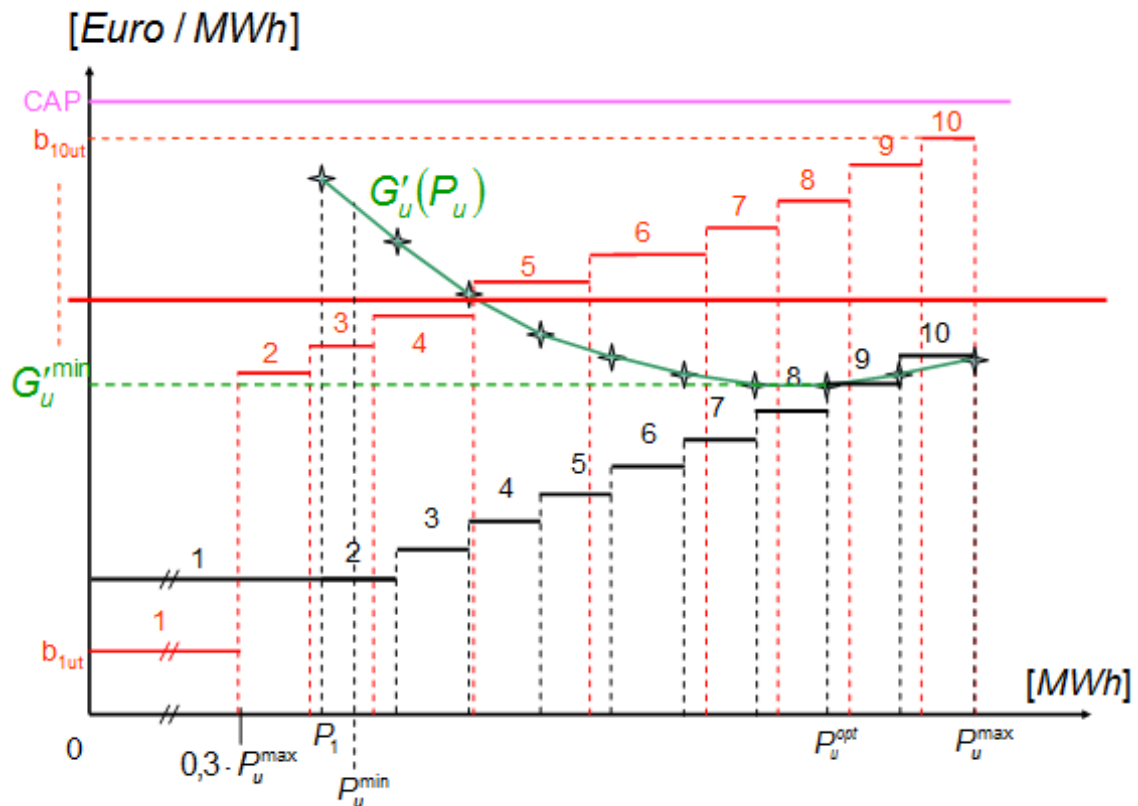


ΣΧΗΜΑ 22: Έλεγχος εγκυρότητας π Προσφοράς Έγχυσης θερμικής μ Μονάδας

5.3.2 Έλεγχος εγκυρότητας π Προσφορών Έγχυσης ΥΗΣ

Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για Ψ υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των Ψ υδροηλεκτρικών Μονάδων $\mathcal{A}$ άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην §5.2 του παρόντος Κεφαλαίου.

Οι υδροηλεκτρικές μ Μονάδες δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του κανόνα του 30% που ισχύει για τις θερμικές μ Μονάδες και αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο.

Στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 23 απεικονίζεται ένα παράδειγμα π Προσφοράς Έγχυσης για Ψ υδροηλεκτρική Μονάδα (με κόκκινο χρώμα), καθώς και το Μεταβλητό Κόστος της μ Μονάδας (με χοντρή πράσινη γραμμή):

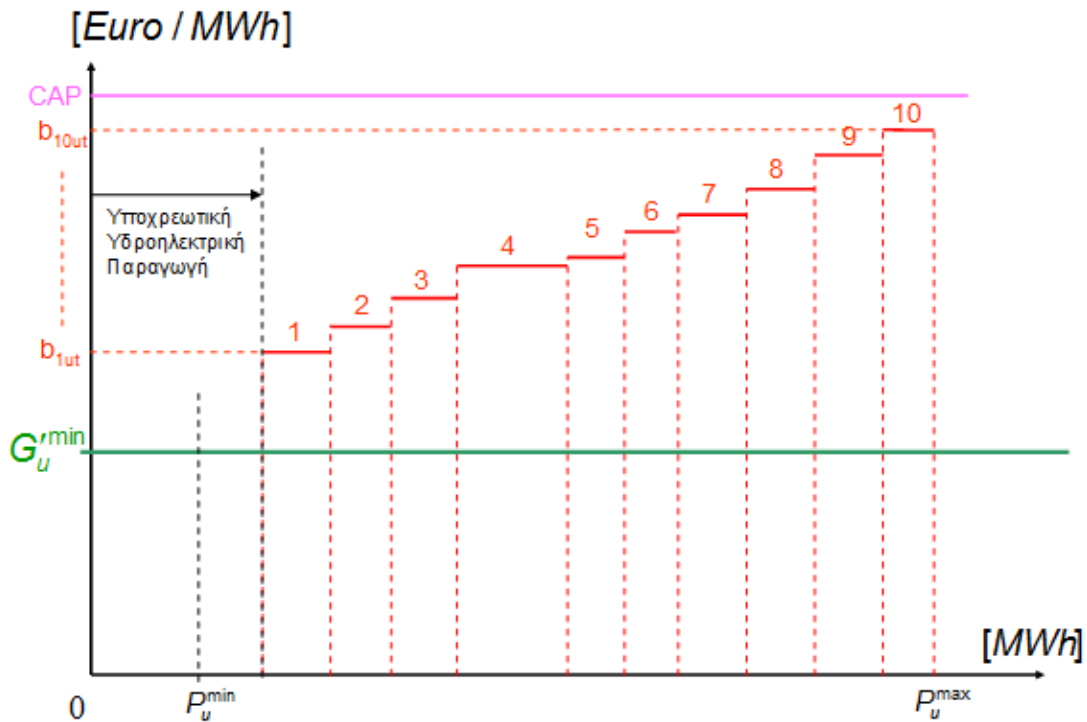


ΣΧΗΜΑ 23: Έλεγχος εγκυρότητας ~~π~~Προσφοράς ~~ε~~Έγχυσης υδροηλεκτρικής ~~μ~~Μονάδας

5.3.3 Παράδειγμα Προσφοράς Έγχυσης ~~μ~~Μονάδας

Αναφερόμενοι στο παράδειγμα θερμικής ~~μ~~Μονάδας που αναφέρεται σε προηγούμενη παράγραφο του παρόντος Κεφαλαίου, μία Προσφορά Έγχυσης της Μονάδας αυτής στον ΗΕΠ θα μπορούσε να είναι αυτή που φαίνεται στον ΠΙΝ. 27 και αποδίδεται γραφικά με την κόκκινη γραμμή στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 24, παίρνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κέρδη της, την απόσβεση του κεφαλαίου κατασκευής της ~~μ~~Μονάδας, κτλ.

ΠΙΝ. 27: Προσφορά Έγχυσης της ~~μ~~Μονάδας

Προσφορά Έγχυσης (10 βήματα)	Ενέργεια που εγχέει στο Σύστημα [MWh]	Διαφορικό Κόστος λειτουργίας [€/MWh]
	60	22,5
	70	55,0
	90	61,0
	120	66,0
	140	67,0
	150	67,5
	170	68,0
	180	68,5
	190	69,0
	200	69,5

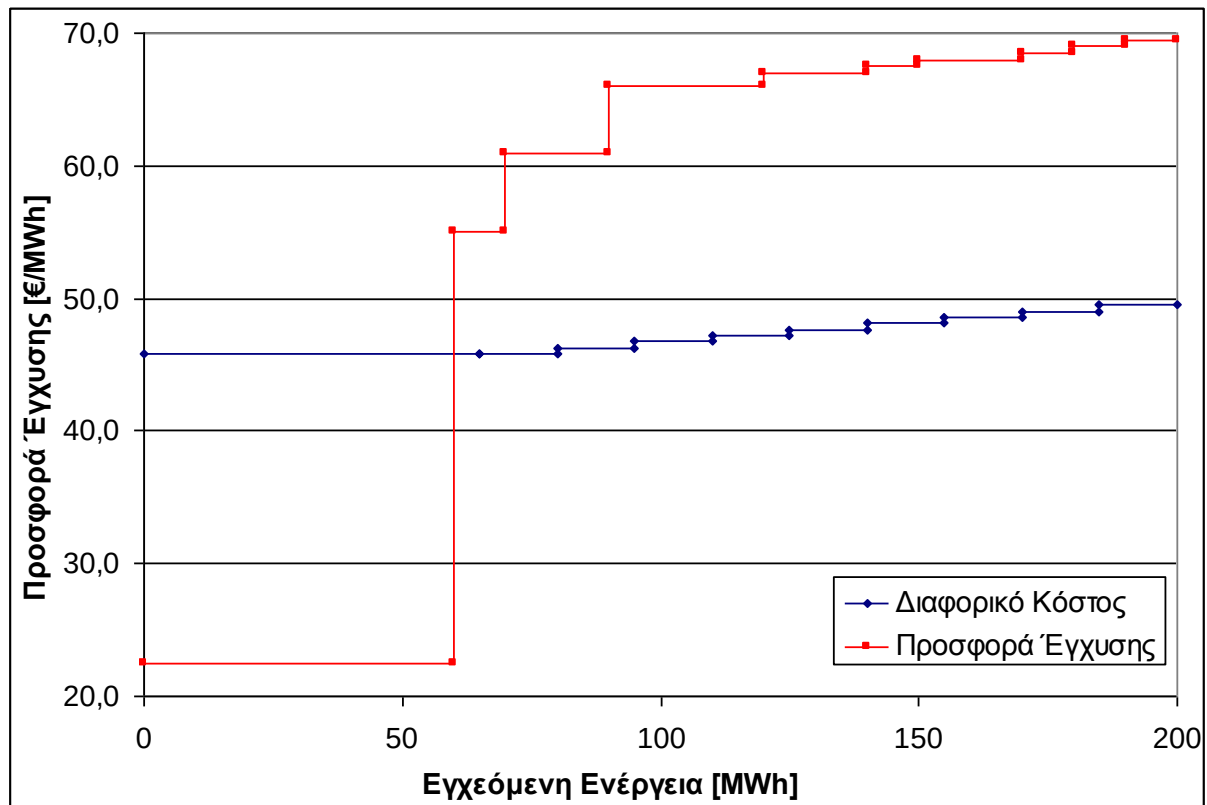

ΣΧΗΜΑ 24: Παράδειγμα Προσφοράς Έγχυσης Θερμικής Μονάδας

5.4 Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισμού Θερμικών Μονάδων

5.4.1 Κύκλος λειτουργίας μM ονάδας

Ο τυπικός κύκλος λειτουργίας μιας μM ονάδας περιλαμβάνει τις παρακάτω καταστάσεις:

Κατάσταση λειτουργίας: Ορίζεται από τη χρονική στιγμή έναυσης της μM ονάδας έως τη χρονική στιγμή του αποσυγχρονισμού της μM ονάδας από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Κατάσταση κράτησης ή αναμονής: Ορίζεται από τη χρονική στιγμή του αποσυγχρονισμού της μM ονάδας από το ηλεκτρικό δίκτυο έως τη χρονική στιγμή της επόμενης έναυσης της μM ονάδας.

Η κατάσταση λειτουργίας περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές περιόδους:

- Την **περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού**, η οποία ορίζεται από τη χρονική στιγμή έναυσης της μM ονάδας έως και το συγχρονισμό της μM ονάδας. Η μM ονάδα κατά την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού καταναλώνει καύσιμο ή μίγμα καυσίμων έτσι ώστε να επιτύχει τις κατάλληλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που απαιτούνται για την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού η μM ονάδα δεν εγχέει ενέργεια στο $\epsilon\chi$ ύστημα.
- Την **περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο**, η οποία ορίζεται από το συγχρονισμό της μM ονάδας με το ηλεκτρικό δίκτυο έως ότου η μM ονάδα φτάσει το τεχνικό της ελάχιστο. Κατά τη

μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), γίνεται η παραδοχή ότι η ~~Η~~Μονάδα παραμένει στο φορτίο συγχρονισμού (όπως αυτό υποβάλλεται στην Δήλωση Καταχωρημένων Τεχνοοικονομικών Χαρακτηριστικών Στοιχείων από τον ~~Η~~Παραγωγό) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

- Την **περίοδο κανονικής λειτουργίας**, η οποία ορίζεται από το τέλος της περιόδου παραμονής της **≠Μ**ονάδας στο ενδιάμεσο φορτίο έως τη χρονική στιγμή που η **≠Μ**ονάδα βρίσκεται στο τεχνικό της ελάχιστο για αποσυγχρονισμό. Κατά την περίοδο αυτή, η φόρτιση της **≠Μ**ονάδας γίνεται μεταξύ του τεχνικού της ελαχίστου και της μέγιστης διαθεσιμότητάς της, (όπως αυτά δηλώνονται από τον **≠Π**αραγωγό), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΔΣ.
- Την **περίοδο αποσυγχρονισμού**, η οποία ορίζεται από τη χρονική στιγμή που η **≠Μ**ονάδα βρίσκεται στο τεχνικό της ελάχιστο για αποσυγχρονισμό έως τον αποσυγχρονισμό της από το ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), γίνεται η παραδοχή ότι η **≠Μ**ονάδα κατεβαίνει από το ελάχιστο φορτίο στο μηδέν με γραμμική μείωση της καθαρής παραγωγής της.


Ο χρόνος της περιόδου προετοιμασίας συγχρονισμού (SynTime) και ο χρόνος της περιόδου παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο (SoakTime), εξαρτώνται από την κατάσταση της **μM** μονάδας κατά τη χρονική στιγμή της έναυσης. Συγκεκριμένα, η κατάσταση της **μM** μονάδας ορίζεται σε θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που η **μM** μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση κράτησης.

Ο χρόνος αποσυγχρονισμού (DeSynTme) είναι σταθερός (σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της μ Μονάδας).

Ως **χρόνος λειτουργίας** (όταν $\chi_{\text{op}} = 1$) ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η **Μονάδα** βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.

Ως **χρόνος κράτησης ή αναμονής** (όταν $X_{up} = 0$) ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η **ΗΜ**ονάδα βρίσκεται σε κατάσταση κράτησης ή αναμονής.

Οι παραπάνω χρόνοι απεικονίζονται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 25.

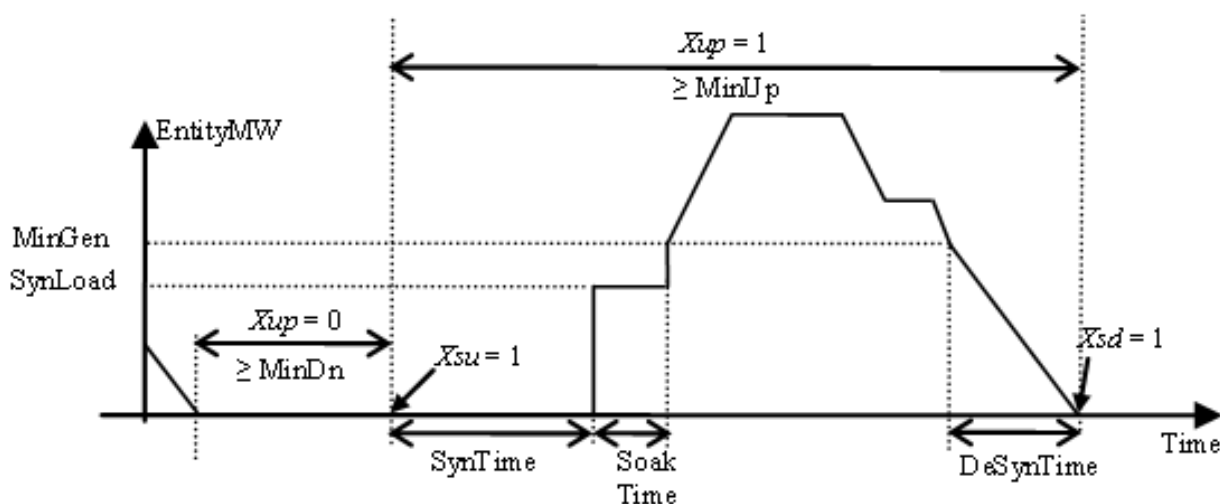

ΣΧΗΜΑ 25: Χρόνοι κύκλου λειτουργίας μΜονάδας

Μία **μΜ**ονάδα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση κράτησης ή αναμονής για έναν Ελάχιστο Χρόνο Κράτησης ή αναμονής (Minimum Down Time, MinDn), και σε κατάσταση λειτουργίας για ένα Ελάχιστο Χρόνο Λειτουργίας (Minimum Up Time, MinUp). Οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ).

5.4.2 Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισμού

Σύμφωνα με το Άρθρο 55 παράγραφος 2.Β.(3) του ΚΣΗΕ κατά την μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, στο συνολικό κόστος παραγωγής λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο **κΚόστος αΑποσυγχρονισμού μΜονάδας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, το οποίο λαμβάνεται ίσο με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση κράτησης ή αναμονής**. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται έτσι ώστε **μΜ**ονάδες με χαμηλό κόστος λειτουργίας και υψηλό κόστος εκκίνησης να έχουν την δυνατότητα ένταξης στον ΗΕΠ σύμφωνα με την αντίστοιχη **πΠ**ροσφορά **ΕΕ**γχυσης, τα **κΚ**αταχωρημένα **χΧ**αρακτηριστικά τους και την αντίστοιχη **ΔΔ**ήλωση **ΤΤ**εχνοοικονομικών **ΘΘ**στοιχείων.

Με αυτή τη ρύθμιση κάθε **πΠ**αραγωγός αναλαμβάνει το κόστος εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής της **μΜ**ονάδας του για ένταξη στο σύστημα και αποζημιώνεται σε περίπτωση πραγματικού αποσυγχρονισμού μετά από Εντολή Κατανομής με το ποσό που αντιστοιχεί στο «Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό κόστος εκκίνησης της **μΜ**ονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή για έναρξη από μη συγχρονισμένη **ενδιάμεση** κατάσταση αναμονής» σύμφωνα με το Άρθρο 44, παράγραφος 1, πίνακας Γ του ΚΣΗΕ.

Η αποζημίωση στην περίπτωση αποσυγχρονισμού αφορά την κάλυψη του κόστους της επόμενης πραγματικής εκκίνησης και επειδή είναι άγνωστο εάν η εκκίνηση θα είναι από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής για το λόγο αυτό η αποζημίωση συμβατικά γίνεται από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής.

Κάθε **πΠ**αραγωγός έχει την υποχρέωση να δηλώνει σύμφωνα με το Άρθρο 44, παράγραφος 1 πίνακας Γ. του ΚΣΗΕ το «Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό κόστος εκκίνησης της **μΜ**ονάδας έως την **ΤΤ**εχνικά **ΕΕ**λάχιστη **πΠ**αραγωγή για έναρξη από μη συγχρονισμένη **ενδιάμεση** κατάσταση αναμονής» στην αντίστοιχη **ΔΔ**ήλωση **ΤΤ**εχνοοικονομικών **ΘΘ**στοιχείων.

Ο **πΠ**αραγωγός κατά τον υπολογισμό του Ειδικού Κόστους Εκκίνησης λαμβάνει υπόψη:

1. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τροφοδότηση των βοηθητικών της **μΜ**ονάδας,
2. Το κόστος των καυσίμων λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική τους ποσοστιαία συμμετοχή στο μίγμα ανά επίπεδο παραγωγής και το κόστος τυχόν βελτιωτικών καύσης που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία εκκίνησης, και
3. Το κόστος επεξεργασίας νερού.

Τα παραπάνω κόστη αφορούν αποκλειστικά κόστη που επωμίζεται ο **πΠ**αραγωγός κατά τον **χρόνο της περιόδου προετοιμασίας συγχρονισμού (SynTime)** και τον **χρόνο της περιόδου παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο (SoakTime)**.

Τέλος ο **πΠ**αραγωγός υποχρεούται να διατηρεί αναλυτικό υπολογισμό του Ειδικού Κόστους Εκκίνησης από **ενδιάμεση** κατάσταση αναμονής κάθε φορά που το δηλώνει υποβάλλοντας Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων στον ΛΑΓΗΕ, ο οποίος θα τίθεται στην διάθεση της ΡΑΕ σε περίπτωση ελέγχου εκ μέρους της.

Το Κόστος Αποσυγχρονισμού χρησιμοποιείται κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ του Προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων, όπως ορίζεται σχετικά στους Κώδικες.

Κατά την υποβολή της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς, ο Παραγωγός πρέπει να συμπληρώσει μηδενική τιμή για τα Ειδικά Κόστη Εκκίνησης από θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, και Κόστος Αποσυγχρονισμού ίσο με το πραγματικό Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ

Ι.1 Εισαγωγή

Στο Παράρτημα αυτό περιγράφεται η μαθηματική διατύπωση και ο μηχανισμός επίλυσης που χρησιμοποιείται για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα ένταξης μM ονάδων παραγωγής (Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού) ή «Unit Commitment» (UC). Εφεξής, το μοντέλο επίλυσης του προβλήματος αυτού θα αναφέρεται ως «μοντέλο UC».

Ι.2 Λειτουργική Περιγραφή Επίλυσης του ΗΕΠ

Η λειτουργία Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που επιλύεται ως πρόβλημα ένταξης μM ονάδων παραγωγής, μεγιστοποιεί το κοινωνικό πλεόνασμα, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 55, παρ. 2 του ΚΣΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ϵI μολογούμενες πP ροσφορές ϵE γχυσης και τις ϵI μολογούμενες $\delta \Delta$ ηλώσεις $\phi \Phi$ ορτίου, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί μία σειρά από περιορισμούς. Τα αποτελέσματα του ΗΕΠ περιλαμβάνουν όχι μόνο τα προγράμματα παραγωγής ~~και~~ φορτίου, Εισαγωγών και Εξαγωγών, αλλά και τα προγράμματα εφεδρειών των μM ονάδων καθώς επίσης και τις τιμές ϵE κκαθάρισης του ΗΕΠ.

Ι.2.1 Λειτουργία Ανάλυσης

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Βασίζεται σε μία ανεξάρτητη εφαρμογή και επιτρέπει στο Λειτουργό της Αγοράς να εισάγει ένα σενάριο λειτουργίας ή να ανακαλέσει ένα σενάριο Ημερήσιου Προγραμματισμού. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του συστήματος, όπως αναλύεται στο Άρθρο 56 του ΚΣΗΕ.

Ι.2.2 Μοντέλα Επίλυσης Αγοράς

Ι.2.2.1 Οντότητες

Οι οντότητες περιλαμβάνουν όλα τα φυσικά και μη φυσικά πάγια στοιχεία. Αποτελούνται από όλες τις μM ονάδες παραγωγής, τα φυσικά φορτία, τα πάγια άντλησης και τα διασυνοριακά σημεία σύνδεσης.

Οι ϵI μολογούμενες και οι μM η- ϵI μολογούμενες πP ροσφορές από τους παραγωγούς ανήκουν σε μία φυσική οντότητα, η οποία εκπροσωπεί τα πάγια παραγωγής (μM ονάδα ή σταθμός). Μία και μόνο μία ϵI μολογούμενη πP ροσφορά και μία και μόνο μία μM η- ϵI μολογούμενη πP ροσφορά μπορούν να δοθούν από μία τέτοια οντότητα.

Οι ~~Ε~~τιμολογούμενες και οι ~~Μ~~η-~~Ε~~τιμολογούμενες ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου, ανήκουν σε μία φυσική οντότητα, η οποία εκπροσωπεί τα πάγια φορτίου. Μία και μόνο μία ~~Ε~~τιμολογούμενη ~~Δ~~ήλωση ~~Φ~~ορτίου και μία και μόνο μία ~~Μ~~η-~~Ε~~τιμολογούμενη ~~Δ~~ήλωση ~~Φ~~ορτίου μπορούν να δοθούν από μία τέτοια οντότητα.

Οι ~~Ε~~τιμολογούμενες ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου για ~~Α~~ντλητικές ~~Μ~~ονάδες ανήκουν σε μία φυσική οντότητα, η οποία εκπροσωπεί τα πάγια άντλησης. Μία και μόνο μία ~~Ε~~τιμολογούμενη ~~Δ~~ήλωση ~~Φ~~ορτίου μπορεί να δοθεί από μία τέτοια οντότητα.

Οι ~~Ε~~τιμολογούμενες ~~Π~~ροσφορές από τους ~~Ε~~ισαγωγείς ~~και~~ οι ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου από τους ~~Ε~~ξαγωγείς, ~~και οι διορθώσεις ανταλλαγών ενέργειας στις διασυνδέσεις~~ ανήκουν σε μία οντότητα που εκπροσωπεί μία διασυννοριακή γραμμή ~~Δ~~ιασύνδεσης. Αρκετές ~~Π~~ροσφορές ~~Ε~~γχυσης ή ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου, από διαφορετικούς Συμμετέχοντες, μπορούν να δοθούν από μία τέτοια οντότητα. Παρόλα αυτά, το Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς (MMS)~~σύστημα της αγοράς~~ μπορεί να δεχθεί μόνο μία ~~Π~~ροσφορά από κάθε Συμμετέχοντα, για κάθε ~~Δ~~ιασύνδεση και για κάθε κατεύθυνση (~~Ε~~ισαγωγή/~~Ε~~ξαγωγή).

Οι τιμολογούμενες βαθμίδες ~~Π~~ροσφορών ~~Π~~ρωτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας και οι τιμολογούμενες βαθμίδες ~~Π~~ροσφορών ~~Δ~~ευτερεύουσας ~~Ε~~φεδρείας υποβάλλονται από τις οντότητες που αντιστοιχούν στα πάγια παραγωγής (~~Μ~~ονάδα ή ~~Θ~~σταθμός).

Δεν μοντελοποιείται καμία βαθμίδα ~~Π~~ροσφοράς για ~~Θ~~στρεφόμενη ~~Ε~~ριτεύουσα ~~Ε~~φεδρεία. Παρόλα αυτά, υποβάλλεται το κόστος καυσίμου και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης από τις οντότητες που αντιστοιχούν στα πάγια παραγωγής (~~Μ~~ονάδα ή ~~Θ~~σταθμός) για τον υπολογισμό μίας τιμολογούμενης βαθμίδας για τη ~~Μ~~η-~~Θ~~στρεφόμενη ~~Ε~~ριτεύουσα ~~Ε~~φεδρεία.

Όλες οι στάθμες παραγωγής θεωρούνται ως καθαρές στάθμες παραγωγής.

1.2.2.2 Σημεία Μέτρησης

Ένα σημείο μέτρησης σχετίζεται με κάθε οντότητα. Μία οντότητα αντιστοιχεί σε ένα και μόνο ένα σημείο μέτρησης. Κάθε σημείο μέτρησης μπορεί να αντιστοιχεί σε μία Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος (για σημεία έγχυσης ή απομάστευσης ενέργειας), μία Ζώνη Απωλειών έγχυσης (για σημεία έγχυσης ενέργειας) και ένα επίπεδο τάσης (για σημεία απομάστευσης). Οι Συντελεστές Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος (ΣΚΜΙ) καθορίζονται στο επίπεδο του σημείου μέτρησης (μετρητικό σημείο).

1.2.2.3 Πρόβλεψη Φορτίου

Ανάλογα με το πρόβλημα που επιλύεται, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές ~~Π~~ρόβλεψης ~~Φ~~ορτίου στον περιορισμό ισοζυγίου ενέργειας αντί για τις ~~Μ~~η-~~Ε~~τιμολογούμενες ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου των εκπροσώπων φορτίου. Οι τιμές προβλεπόμενου φορτίου πρέπει να δίνονται ανά ~~Λ~~ειτουργική ~~Ζ~~ώνη, δεδομένου ότι το ισοζύγιο ενέργειας γίνεται σε κάθε ~~Λ~~ειτουργική ~~Ζ~~ώνη.

1.2.2.4 Στοιχεία Μονάδων

Ο Μηχανισμός Επίλυσης της αγοράς λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα τεχνικοοικονομικά στοιχεία:

1. Ελάχιστη στάθμη παραγωγής: όταν η ~~Μ~~ονάδα είναι ενταγμένη, και δεν βρίσκεται σε φάση εκκίνησης/σβέσης, η ~~Μ~~ονάδα δεν μπορεί να κατανέμεται κάτω από αυτό το όριο. Η ελάχιστη στάθμη παραγωγής είναι ίση με το Τεχνικό Ελάχιστο Παραγωγής, εκτός αν η ~~Μ~~ονάδα είναι μη διαθέσιμη

(Δήλωση Θλικής Μη Διαθεσιμότητας). Στην περίπτωση Θλικής Μη Διαθεσιμότητας, η τιμή αυτή είναι μηδέν και η Μονάδα δεν μπορεί να ενταχθεί.

2. Μέγιστη στάθμη παραγωγής: όταν η Μονάδα είναι ενταγμένη, και δεν βρίσκεται σε φάση εκκίνησης/σβέσης, η Μονάδα δεν μπορεί να κατανέμεται πάνω από αυτό το όριο. Η τιμή αυτή είναι ίση με τη μέγιστη συνεχή ικανότητα παραγωγής (Καθαρή Ισχύς), εκτός αν η Μονάδα είναι μη διαθέσιμη (δήλωση Μερικής ή Θλικής Μη Διαθεσιμότητας). Στην περίπτωση ολικής μη διαθεσιμότητας, η τιμή αυτή είναι μηδέν και η μονάδα δεν μπορεί να ενταχθεί. Στην περίπτωση Μερικής Μη Διαθεσιμότητας, η μονάδα μπορεί να ενταχθεί, αλλά η μέγιστη στάθμη παραγωγής της είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη συνεχή ικανότητα παραγωγής (Καθαρή Ισχύς).
3. Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων για την τρέχουσα ημέρα: ο μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί στην επίλυση της ημερήσιας Αγοράς γιατί ο ορίζοντας βελτιστοποίησης είναι μόνο μία ημέρα. Παρόλα αυτά, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να καθορίσει από μόνος του έναν μέγιστο αριθμό εκκινήσεων ανά ημέρα ώστε να περιορίσει περισσότερο το μοντέλο ένταξης Μονάδων. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται μόνο στη Λειτουργία Ανάλυσης.
4. Μέγιστη ημερήσια ενέργεια: η μέγιστη ημερήσια ενέργεια, (σε MWh), λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο UC για τη λειτουργία του ΗΕΠ.
5. Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας: Ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας για μία Μονάδα είναι ο ελάχιστος χρόνος (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας) ανάμεσα στην Εντολή Κατανομής για Εκκίνηση και την επόμενη Σβέση της Μονάδας (χρόνος στον οποίο ο διακόπτης της Μονάδας ανοίγει).
6. Ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας: Ο ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας για μία Μονάδα είναι ο ελάχιστος χρόνος (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας) ανάμεσα στη Σβέση της Μονάδας (χρόνος στον οποίο ο διακόπτης της Μονάδας ανοίγει) και στην επόμενη Εντολή Κατανομής Εκκίνησης.
7. Χρόνος μετάβασης από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση: όταν μία Μονάδα είναι εκτός λειτουργίας, και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο, τότε η Μονάδα μεταβαίνει από μία θερμή κατάσταση σε μία ενδιάμεση κατάσταση.
8. Χρόνος μετάβασης από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση: όταν μία Μονάδα είναι εκτός λειτουργίας, και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο, τότε η Μονάδα μεταβαίνει από μία ενδιάμεση κατάσταση σε μία ψυχρή κατάσταση.
9. Χρόνος συγχρονισμού από θερμή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονίσει μία Μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία θερμή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό.
10. Χρόνος συγχρονισμού από ενδιάμεση κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονίσει μία μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία ενδιάμεση κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό.
11. Χρόνος συγχρονισμού από ψυχρή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονίσει μία Μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία ψυχρή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό.
12. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από θερμή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για μία Μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από θερμή κατάσταση, για να παραμείνει στο φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο ελάχιστο και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού.
13. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ενδιάμεση κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για μία Μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση, για να πα-

ραμίνεται στο φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο ελάχιστο και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού.

14. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ψυχρή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για μία ~~Μ~~Μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση, για να παραμείνει στο φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο ελάχιστο και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού.
15. Φορτίο Συγχρονισμού: αυτό είναι το επίπεδο παραγωγής στο οποίο θεωρείται ότι παραμένει μία ~~Μ~~Μονάδα κατά τη διάρκεια παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, αφού συγχρονιστεί.
16. Χρόνος από την ελάχιστη παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να μεταβληθεί προς τα κάτω η παραγωγή μίας γεννήτριας κατά τη διάρκεια της φάσης σβέσης από την ελάχιστη στάθμη παραγωγής μέχρι τα μηδέν MW (η μεταβολή θεωρείται γραμμική).
17. Ρυθμός ανόδου: είναι ο ρυθμός ανόδου μίας ~~Μ~~Μονάδας, που ισχύει όταν η ~~Μ~~Μονάδα είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.
18. Ρυθμός καθόδου: είναι ο ρυθμός καθόδου μίας ~~Μ~~Μονάδας, που ισχύει όταν η ~~Μ~~Μονάδα είναι ενταγμένη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης.
19. Μέγιστη συνεισφορά στην ~~Π~~Πρωτεύουσα ~~Ρ~~Ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε MW, είναι η ίδια για ρύθμιση προς τα επάνω και προς τα κάτω.
20. Μέγιστη συνεισφορά στη ~~Δ~~Δευτερεύουσα ~~Ρ~~Ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε MW, είναι το εύρος ~~Δ~~Δευτερεύουσας ~~Ρ~~Ρύθμισης που προσφέρεται από τη ~~Μ~~Μονάδα για ρύθμιση προς τα επάνω και προς τα κάτω (Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης = Προς τα Επάνω Δευτερεύουσα Εφεδρεία + Προς τα Κάτω Δευτερεύουσα).
21. Μέγιστη συνεισφορά στην ~~Σ~~Στρεφόμενη ~~Τ~~Τριτεύουσα ~~Ε~~Εφεδρεία: αυτή η μέγιστη συνεισφορά στην ~~Τ~~Τριτεύουσα ~~Ε~~Εφεδρεία, που εκφράζεται σε MW, προσφέρεται από την ~~Μ~~Μονάδα όταν αυτή είναι σε λειτουργία (on-line).
22. Μέγιστη συνεισφορά στην ~~Μ~~Μη ~~Σ~~Στρεφόμενη ~~Τ~~Τριτεύουσα ~~Ε~~Εφεδρεία: αυτή η μέγιστη συνεισφορά στην ~~Τ~~Τριτεύουσα ~~Ε~~Εφεδρεία, που εκφράζεται σε MW, προσφέρεται από την ~~Μ~~Μονάδα όταν αυτή είναι εκτός λειτουργίας.
23. Μέγιστη συνεισφορά στην ~~Τ~~Τριτεύουσα ~~Ρ~~Ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε MW, δίνεται μόνο για ρύθμιση προς τα επάνω.
24. Κόστος εκκίνησης από θερμή κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο UC του ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από θερμή κατάσταση.
25. Κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο του ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από ενδιάμεση κατάσταση.
26. Κόστος εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο UC του ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από ψυχρή κατάσταση.
27. Κόστος σβέσης: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο UC του ΗΕΠ κάθε φορά που η ~~Μ~~Μονάδα σβένει.
28. Κόστος λειτουργίας εν κενώ: αυτό το κόστος, σε €/h, δε λαμβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του ΗΕΠ, αλλά χρησιμοποιείται μόνο σε λειτουργία ανάλυσης.

Επίσης, για λόγους ανάλυσης, λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο ένταξης ~~Μ~~Μονάδων για τις θερμικές ~~Μ~~Μονάδες τα ακόλουθα δεδομένα κόστους καυσίμου. Στη λειτουργία ανάλυσης, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει τις καμπύλες ~~Δ~~Διαφορικού ~~Κ~~Κόστους αντί για τις

~~Π~~ροσφορές ~~Έ~~γχυσης. Οι καμπύλες ~~Δ~~ιαφορικού ~~Κ~~όστους υπολογίζονται εσωτερικά στο μοντέλο UC από τα στοιχεία καυσίμου και την καμπύλη της συνάρτησης ~~Ε~~ιδικής ~~Κ~~ατανάλωσης ~~Θερμότητας~~~~καυσίμου~~ της ~~Μ~~ονάδας.

Τα ακόλουθα δεδομένα λαμβάνονται από το μοντέλο UC του ΗΕΠ:

1. Κόστος καυσίμου ανά τύπο καυσίμου: αυτό το κόστος καυσίμου δίνεται σε €/μονάδα καυσίμου.
2. Απόδοση καυσίμου ανά τύπο καυσίμου: αυτός είναι ο συντελεστής ~~Θερμικής~~ απόδοσης του καυσίμου, ορίζεται από το μέγεθος της Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης του καυσίμου σε GJ ανά /μονάδα μέτρησης του καυσίμου.
3. Μίγμα καυσίμου ~~Μ~~ονάδας: Δεδομένης της τιμής, του συντελεστή απόδοσης του καυσίμου και του προγράμματος για το μίγμα καυσίμου μίας ~~Μ~~ονάδας υπολογίζεται ο μέσος όρος τόσο των δαπανών καυσίμου όσο και των συντελεστών απόδοσης, σύμφωνα με το ποσοστό καύσης του κάθε καυσίμου, ώστε να υπολογισθούν τα σύνθετα κόστη καυσίμων και οι σύνθετοι συντελεστές απόδοσης. Αυτό γίνεται για κάθε εύρος παραγωγής σε MW η οποία καθορίζεται από τη σύσταση του μίγματος. Η κατανομή και η κοστολόγηση για την υπόψη ώρα γίνονται χρησιμοποιώντας αυτούς τους σύνθετους όρους. Οι σύνθετοι όροι χρησιμοποιούνται εσωτερικά στο λογισμικό και δεν επιδεικνύονται. Τα κόστη καυσίμου που προκύπτουν πολλαπλασιάζονται με την αντίστοιχη τιμή της βηματικής συνάρτησης ~~Ε~~ιδικής ~~Κ~~ατανάλωσης ~~Θερμότητας~~~~καυσίμου~~ για τα κατανεμόμενα MW. Αυτό δίνει τα ολοκληρωμένα κόστη ενέργειας για κάθε περίοδο της μελέτης.
4. Καμπύλη συνάρτησης ~~Ε~~ιδικής ~~Κ~~ατανάλωσης ~~Θερμότητας~~~~καυσίμου~~: οι καμπύλες των συναρτήσεων ~~Ε~~ιδικής ~~Κ~~ατανάλωσης ~~Θερμότητας~~~~καυσίμου~~ καθορίζουν το ρυθμό κατανάλωσης ~~Θερμότητας~~~~καυσίμου~~ ανά παραγόμενο MW. Αυτό επιτρέπει τη μετατροπή των προγραμμάτων από MW σε κατανάλωση ~~Θερμότητας~~ (και με την χρήση της απόδοσης καυσίμου ανά τύπο καυσίμου τελικά σε κατανάλωση καυσίμου). Η κατανάλωση ~~Θερμότητας~~~~καυσίμου~~ πολλαπλασιάζεται ~~τότε~~ με το πρόγραμμα κόστους καυσίμου και διαιρείται με την Θερμογόνο Δύναμη καυσίμου για να υπολογιστεί το λειτουργικό κόστος της ~~Μ~~ονάδας. Το μοντέλο UC μοντελοποιεί τις καμπύλες της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης ~~Θερμότητας~~~~Καυσίμου~~ της ~~Μ~~ονάδας σαν τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις έτσι ώστε η συνάρτηση οικονομικής κατανομής να μπορεί να διατυπωθεί σαν ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού.
5. Κόστος λειτουργίας και Συντήρησης: αυτό το κόστος εφαρμόζεται για κάθε ώρα που η ~~Μ~~ονάδα είναι σε λειτουργία. Εκφράζεται σε €/MWh.

~~Στην περίπτωση των υδροηλεκτρικών μονάδων, όπου ένα PLC αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία μονάδες, τα τεχνικά στοιχεία εισάγονται για κάθε μονάδα ξεχωριστά.~~

1.2.2.5 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών

Οι απώλειες λαμβάνονται υπόψη με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία:

- ~~Οι Από~~ τις ποσότητες ενέργειας των βαθμίδων των ~~Ε~~ιμολογούμενων και των ~~Μ~~η ~~Ε~~ιμολογούμενων ~~Π~~ροσφορών ~~Έ~~γχυσης απομειώνονται κατά τις απώλειες του ~~σ~~υστήματος με τον πολλαπλασιασμό τους επί τις κατάλληλες που κατανέμονται σε αυτές αφαιρούνται γραμμικά, εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες αριθμητικές τιμές του Πίνακα συντελεστών ~~α~~πωλειών Έγχυσης παραγωγής.
- ~~Οι Σ~~τις ποσότητες ενέργειας των βαθμίδων των ~~Ε~~ιμολογούμενων και των ~~Μ~~η ~~Ε~~ιμολογούμενων ~~Δ~~ηλώσεων ~~Φ~~ορτίου προσαυξάνονται κατά τις απώλειες του ~~Δ~~ικτύου ~~Δ~~ιανομής που τους αντιστοιχούν με τον πολλαπλασιασμό τους επί τις κατάλληλες ~~κατανέμονται σε αυτές προστίθε~~

~~νται γραμμικά, εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες~~ αριθμητικές τιμές του ~~π~~Πίνακα ~~θ~~Συντελεστών ~~α~~Απωλειών ~~φ~~Φορτίου.

1.2.2.6 Απαιτήσεις Εφεδρειών

Η ~~π~~Πρωτεύουσα, η ~~δ~~Δευτερεύουσα και η ~~τ~~Τριτεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία είναι οι τρεις τύποι των ~~α~~Απαιτήσεων ~~ε~~Εφεδρειών που λαμβάνονται υπόψη από το Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ. Οι ~~α~~Απαιτήσεις των ~~ε~~Εφεδρειών καθορίζονται τόσο για τις ~~λ~~Λειτουργικές ~~ζ~~Ζώνες όσο και για όλο το ~~θ~~Σύστημα. Οι ~~α~~Απαιτήσεις ~~τ~~Τριτεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας μπορούν επίσης να καθοριστούν σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο των ~~μ~~Μονάδων παραγωγής με τη χρήση των γενικών περιορισμών.

Κάθε είδος ~~ε~~Εφεδρείας διαχωρίζεται: η ~~π~~Πρωτεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία δεν περιλαμβάνεται στη ~~δ~~Δευτερεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία και η ~~δ~~Δευτερεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία δεν περιλαμβάνεται στην ~~τ~~Τριτεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία. Η ~~δ~~Δευτερεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία ορίζεται και στις δύο κατευθύνσεις (προς τα επάνω και προς τα κάτω). Η ~~π~~Πρωτεύουσα ~~ε~~Εφεδρεία και οι ~~τ~~Τριτεύουσες ~~ε~~Εφεδρείες ορίζονται μόνο προς τα επάνω.

Μία ~~μ~~Μονάδα παραγωγής δεν μπορεί να συνεισφέρει σε μία ~~ε~~Εφεδρεία όταν είναι σε φάση εκκίνησης ή σβέσης.

1.2.2.7 Πρόσθετη Ενέργεια και Εφεδρεία

Όταν ο Μηχανισμός Επίλυσης δεν μπορεί να συγκλίνει (π.χ. έλλειμμα ~~του Ισοζυγίου Ενέργειας παραγωγής~~ και/ή έλλειμμα ~~τ~~Τριτεύουσας ~~ε~~Εφεδρείας), το μοντέλο UC μπορεί να εκτελεστεί ξανά (χειροκίνητα) με ~~θ~~Συμπληρωματική ~~ε~~Ενέργεια και τις αντίστοιχες ποσότητες ~~ε~~Εφεδρειών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αντιστοιχεί και σε χαλάρωση των περιορισμών του μοντέλου UC.

1.2.2.8 Περιορισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς

Για κάθε ~~δ~~Διασύνδεση, το άθροισμα των ~~ε~~Καθαρισμένων ~~εν~~Ενταγμένων ~~π~~Προσφορών ~~έ~~Έγχυσης πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το όριο της ~~κ~~Καθαρής ~~ι~~Ικανότητας ~~μ~~Μεταφοράς αυτής της ~~δ~~Διασύνδεσης. Ο ίδιος κανόνας ισχύει σε μία ~~δ~~Διασύνδεση για ~~ε~~Εξαγωγή ενέργειας. Αντίθετη ροή λαμβάνεται υπόψη σε μία δεδομένη ~~δ~~Διασύνδεση: η ροή που προσδιορίζεται προς την μία κατεύθυνση αυξάνει το όριο ροής στην άλλη κατεύθυνση.

1.2.2.9 Κανόνας Αποσύνδεσης – Χειρισμού Προσφορών με Ίδια Τιμή

Οι ~~π~~Προσφορές ~~έ~~Έγχυσης που έχουν την ίδια τιμή θεωρούνται ως τιμολογιακά αλληλένδετες. Οι αλληλένδετες τιμές των ~~π~~Προσφορών ~~έ~~Έγχυσης, των ~~τ~~Τιμολογούμενων ~~δ~~Δηλώσεων ~~φ~~Φορτίου και των ~~π~~Προσφορών ~~ε~~Εφεδρειών για ~~ε~~Επικουρικές ~~υ~~Υπηρεσίες μπορούν να αποσυνδεθούν με τον Κανόνα της Αποσύνδεσης. Τέσσερις περιπτώσεις μπορούν να διακριθούν σε αυτό το πλαίσιο:

- Προσφορές έγχυσης με αλληλένδετες τιμές από ~~ε~~Εισαγωγείς που σχετίζονται με την ~~κ~~Καθαρή ~~ι~~Ικανότητα ~~μ~~Μεταφοράς των ~~δ~~Διασυνδέσεων για ~~ε~~Εισαγωγή. Αντίστοιχα, ~~δ~~Δηλώσεις ~~φ~~Φορτίου με αλληλένδετες τιμές που σχετίζονται με την ~~κ~~Καθαρή ~~ι~~Ικανότητα ~~μ~~Μεταφοράς των ~~δ~~Διασυνδέσεων για ~~ε~~Εξαγωγή.
- Προσφορές ~~έ~~Έγχυσης με αλληλένδετες τιμές χωρίς περιορισμούς ~~κ~~Καθαρής ~~ι~~Ικανότητας ~~μ~~Μεταφοράς.

- γ. Δηλώσεις ~~Φ~~ορτίου με αλληλένδετες τιμές για το εξαρτώμενο από την τιμή φορτίο, εξαιρώντας τις ~~Ε~~ξαγωγές.
- δ. Προσφορές ~~Ε~~γγυσης με αλληλένδετες τιμές για ~~Ε~~πικουρικές ~~Υ~~πηρεσίες.

1.2.2.9.1 Προσφορές με Αλληλένδετες Τιμές

Η περίπτωση αυτή αφορά ~~Π~~ροσφορές με αλληλένδετες τιμές από ~~Π~~αραγωγούς και ~~Ε~~ισαγωγείς αλλά εξαιρεί την περίπτωση στην οποία πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στις ~~Π~~ροσφορές ~~Ε~~ισαγωγών σχετικά με την ~~Κ~~αθαρή ~~Η~~κανότητα ~~Μ~~εταφοράς στη ~~Δ~~ιασύνδεση. Η τελευταία περίπτωση αναλύεται στην επόμενη παράγραφο.

Όταν συναγωνίζονται (ανταγωνίζονται) προσφορές με τις ίδιες τιμές, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

- α. Οι ~~Π~~ροσφορές αναλύονται με βάση την κατηγορία τους (θερμικές, υδροηλεκτρικές, ~~Ε~~ισαγωγές).
- β. Επιλέγεται τυχαία μία από αυτές τις κατηγορίες.
- γ. Αν επιλεγεί η θερμική κατηγορία ~~ή οι εισαγωγές~~, οι ~~Π~~ροσφορές που έχουν τις ίδιες τιμές από την επιλεγμένη κατηγορία επιλέγονται τυχαία.
- γ-δ. Αν επιλεγούν οι Εισαγωγές, τότε δίνεται προτεραιότητα στην ένταξη αυτών που αντιστοιχούν σε Μακροπρόθεσμα (ετήσια ή μηνιαία) Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς. Η επιλογή μέσα σε αυτή την ομάδα μεταξύ των Προσφορών που έχουν ίδια τιμή γίνεται τυχαία. Μετά την εξάντληση των Μακροπρόθεσμων εξετάζεται η ένταξη Προσφορών που αντιστοιχούν σε Βραχυχρόνια Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς και έχουν την ίδια τιμή με εκείνες της προηγούμενης ομάδας. Η επιλογή των προς ένταξη Προσφορών μεταξύ αυτών που αντιστοιχούν σε Βραχυχρόνια Δικαιώματα γίνεται επίσης τυχαία.
- δ-ε. Αν επιλεγεί η υδροηλεκτρική κατηγορία, εφαρμόζεται ένας κανόνας αναλογίας. Ο κανόνας αυτός παρουσιάζεται λεπτομερώς στην § 3.4.10.1.

1.2.2.9.2 Προσφορές Έγγυσης για Εισαγωγές ή Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές με Αλληλένδετες Τιμές

Έστω μία ~~Δ~~ιασύνδεση με μία συγκεκριμένη ~~Κ~~αθαρή ~~Η~~κανότητα ~~Μ~~εταφοράς για ~~Ε~~ισαγωγές/~~Ε~~ξαγωγές ενέργειας. Οι ~~“Ε~~πιμολογούμενες ~~Π~~ροσφορές ~~Ε~~γγυσης”/“~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου” επιλέγονται με βάση την τιμή τους λαμβάνοντας υπόψη την ~~αντίστοιχη~~ ~~καθαρή~~ ~~Η~~κανότητα ~~Μ~~εταφοράς. Για ~~Π~~ροσφορές/ ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου με την ίδια τιμή (αλληλένδετες τιμές), καταρχήν, εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα αυτές που αντιστοιχούν σε ~~Μ~~ακροχρόνια ΦΔΜ έναντι αυτών που αντιστοιχούν σε ~~β~~ραχυχρόνια ΦΔΜ. Μεταξύ των ~~Π~~ροσφορών που έχουν ΦΔΜ του ίδιου τύπου δικαίωμα ικανότητας με την ίδια τιμή, εφαρμόζεται ο κανόνας της τυχαίας επιλογής.

1.2.2.9.3 Δηλώσεις Φορτίου με Αλληλένδετες Τιμές

Οι ~~Δ~~ηλώσεις ~~Φ~~ορτίου με αλληλένδετες τιμές επιλέγονται τυχαία.

1.2.2.9.4 Προσφορές Έγχυσης για Επικουρικές Υπηρεσίες με Αλληλένδετες τιμές

Εκτός από την περίπτωση ~~π~~ρωτεύουσας ~~ε~~φεδρείας, όπου δεν καθορίζεται μία ακριβής τιμή ~~π~~ροσφοράς, για όλες τις άλλες περιπτώσεις οι ~~π~~ροσφορές ~~ε~~φεδρειών με αλληλένδετες τιμές επιλέγονται τυχαία.

1.2.2.10 Οριακές Τιμές Ενέργειας και Εφεδρειών

Οι ~~θ~~οριακές ~~ε~~τιμές για την παραγωγή ενέργειας (ως παραγωγή νοείται και η έγχυση ενέργειας από τις Διασυνδέσεις) και τις Εφεδρείες υπολογίζονται με βάση τις δυϊκές τιμές του αντίστοιχου προβλήματος βελτιστοποίησης. Εναλλακτικά μπορούν να ερμηνευθούν ως το κόστος που απαιτείται για την παροχή ενός πρόσθετου MW ισχύος ή εφεδρείας.

Για την παραγωγή ενέργειας και την παροχή ~~π~~ρωτεύουσας και ~~δ~~ευτερεύουσας ~~ε~~φεδρείας, η Οριακή Τιμή υπολογίζεται βάσει της δυϊκής τιμής του περιορισμού που αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση ~~του~~~~ης~~ ~~πρόβλεψης φορτίου~~~~ισοζυγίου Ενέργειας~~ ή της αντίστοιχης απαίτησης ~~ε~~φεδρείας. Για την παραγωγή ενέργειας, σε μερικές περιπτώσεις αυτό οδηγεί σε διαφορετικές Οριακές Τιμές Παραγωγής σε κάθε Λειτουργική Ζώνη λόγω της ύπαρξης άνω ορίων στη μεταφορά ενέργειας~~(ο διαχωρισμός γίνεται γιατί ο περιορισμός που σχετίζεται με το όριο μεταφοράς ανάμεσα στις~~ ~~λειτουργικές ζώνες είναι υποχρεωτικός).~~ Στην περίπτωση αυτή κατά συνέπεια, η Οριακή Τιμή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της εν λόγω Ημέρας Κατανομής υπολογίζεται από έναν σταθμισμένο ~~σε MW~~ μέσο όρο των Οριακών Τιμών Παραγωγής των ~~λειτουργικών ζωνών~~, όπου η κάθε ~~ζώνη~~ σταθμίζεται με την συνολική προγραμματιζόμενη έγχυση ενέργειας εντός της~~από τη δική της πρόβλεψη φορτίου διαιρεμένη με τη συνολική πρόβλεψη φορτίου.~~

1.3 Μαθηματική Διατύπωση

1.3.1 Βασικά Στοιχεία της Αγοράς

1.3.1.1 Οντότητες

Μία οντότητα μπορεί να είναι μία **Μ**ονάδα παραγωγής ή ένα φορτίο, είναι μέλος του συνόλου ENTITIES και συμβολίζεται ως “*e*”. Για κάθε διαφορετική κατηγορία οντοτήτων, ορίζονται διαφορετικά υποσύνολα.

Το υποσύνολο GENERATING_ENTITIES του συνόλου ENTITIES περιλαμβάνει τις **Μ**ονάδες παραγωγής (θερμικές και υδροηλεκτρικές) και τις (φανταστικές) οντότητες **Ε**ισαγωγών. Αυτό το υποσύνολο συμβολίζεται ως “*ge*”. Ανάμεσα σε αυτές τις οντότητες παραγωγής το υποσύνολο COMMITTED_ENTITIES, το οποίο συμβολίζεται ως “*ce*”, αντιπροσωπεύει τις **Μ**ονάδες παραγωγής που έχουν ενταχθεί από τη **ν** επί-λυση-λειτουργία του ΗΕΠ. Αυτό το υποσύνολο αντιπροσωπεύει τις **Μ**ονάδες που προβλέπεται να θα κατανεμηθούν σε πραγματικό χρόνο (ΚΠΧ). Οι μη ενταγμένες **Μ**ονάδες αντιπροσωπεύονται από το σύνολο NONCOMMITTED_ENTITIES το οποίο συμβολίζεται ως “*nce*”. Το υποσύνολο LOADS περιλαμβάνει όλες τις οντότητες φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των αντλητικών **Μ**ονάδων, και τις φανταστικές οντότητες των **Ε**ξαγωγών. Το **ο** υποσύνολο αυτό συμβολίζεται ως “*ld*”.

Σημείωση: Το σύστημα της **Α**γοράς δέχεται μία **Π**ροσφορά από κάθε Συμμετέχοντα για **Ε**ισαγωγές/**Ε**ξαγωγές ανά **Δ**ιασύνδεση. Κατά συνέπεια, μία **Π**ροσφορά (μία οντότητα) εισάγεται για κάθε Συμμετέχοντα και για κάθε **Δ**ιασύνδεση.

1.3.1.2 Βαθμίδες

Οι βαθμίδες παριστάνονται από το σύνολο BLOCKS και συμβολίζονται ως “*b*”. Κάθε βαθμίδα σχετίζεται με μία χρονική περίοδο (δηλαδή μία βαθμίδα έχει ισχύ κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και μόνο).

1.3.1.3 Περίοδοι

Οι ΠΕΡΙΟΔΟΙ είναι σύνολα χρονικών διαστημάτων και συμβολίζονται ως “*p*”. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει όλα τα χρονικά διαστήματα της περιόδου της μελέτης. Αυτά είναι, τυπικά, 60-λεπτες περίοδοι εμπορίας.

1.3.1.4 Λειτουργικές Ζώνες

Οι Λειτουργικές **Ζ**ώνες, οι οποίες παριστάνονται από το σύνολο ZONES και συμβολίζονται ως “*z*”, είναι γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Κάθε οντότητα πρέπει να ανήκει σε μία και μόνο μία Λειτουργική Ζώνη. Διαζωνικοί διάδρομοι (corridors) μπορούν να ορίζονται ανάμεσα στις **Ζ**ώνες.

1.3.1.5 Σημεία Μέτρησης

Τα σημεία μέτρησης, τα οποία παριστάνονται από το σύνολο METERINGPOINTS και συμβολίζονται με “mtgp”, είναι τα σημεία μέτρησης στα οποία αντιστοιχεί ο Συντελεστής Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος (ΣΚΜΙ). Κάθε οντότητα ανήκει σε ένα και μόνο ένα σημείο μέτρησης.

1.3.1.6 Διαζωνικοί Διάδρομοι

Οι διαζωνικοί διάδρομοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από το σύνολο FLOWGATES και συμβολίζονται με “fg”, ορίζουν τα σημεία σύνδεσης μεταξύ των εσωτερικών λειτουργικών ζωνών. Κάθε διαζωνικός διάδρομος έχει διπλή κατεύθυνση. Οι ροές σε κάθε διαζωνικό διάδρομο υπολογίζονται με τη χρήση των ΣΚΜΙ ~~(Συντελεστών Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος)~~ ή, στην περίπτωση των δύο λειτουργικών ζωνών, από το “διαζωνικό μοντέλο μεταφοράς”.

1.3.2 Διατύπωση των Περιορισμών του Προβλήματος Βελτιστοποίησης

Η επίλυση της αγοράς διατυπώνεται σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με ορισμένους περιορισμούς. Το πρόβλημα περιγράφεται από μία αντικειμενική εξσυνάρτηση και ένα σύνολο περιορισμών (ισοτικών και ανισοτικών).

1.3.2.1 Γενικό Πλαίσιο

Ο Μηχανισμός Επίλυσης του ΗΕΠ (μοντέλο UC) διατυπώνει το πρόβλημα της επίλυσης των προσφορών για τη φυσική αγορά σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο αποτελείται από μία αντικειμενική εξσυνάρτηση, ένα σύνολο μεταβλητών απόφασης, και ένα σύνολο από περιορισμούς ισοτήτων και ανισοτήτων.

Το μοντέλο UC προσδιορίζει την ένταξη των μονάδων βάσει της αγοράς. Για τον προσδιορισμό της κατάστασης ένταξης των Μονάδων σαν αποτέλεσμα, το μοντέλο UC περιλαμβάνει μερικές δυαδικές μεταβλητές που συνδέονται με τις αποφάσεις ένταξης των μονάδων (0: η μονάδα είναι εκτός, 1: η μονάδα είναι εντός). Το προκύπτον πρόβλημα του μοντέλου UC είναι ένα πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού (MIP : Mixed Integer Programming).

Ο Μηχανισμός Επίλυσης παρέχει ένα συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς την παραβίαση κάποιων περιορισμών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης μίας μεθόδου Προγραμματισμού Στόχου (GP – Goal Programming) στην οποία μεταβλητές “χαλάρωσης” (slack variables), με σχετικά υψηλές τιμές ποινών, χρησιμοποιούνται για να “χαλαρώσουν” σημαντικούς περιορισμούς του προβλήματος βελτιστοποίησης συστήματος υπό έναν συστηματικό τρόπο. Για παράδειγμα, ο περιορισμός του Ισοζυγίου Ενέργειας έχει μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη παραγωγής. Κάθε μία από αυτές έχει μία αντίστοιχη τιμή ποινής. Αν οι πηγές παραγωγής είναι ανεπαρκείς για να ικανοποιηθεί ο περιορισμός που θέτει η ζήτηση, τότε η μεταβλητή του ελλείμματος παραγωγής παρέχει τις απαιτούμενες MWh στην τιμή του ελλείμματος παραγωγής. Οι περιορισμοί των ισοτήτων έχουν επίσης μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη. Οι περιορισμοί που θέτουν άνω ή κάτω όρια έχουν επίσης μία μεταβλητή χαλάρωσης έλλειψης ή περίσσειας.

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, ο μηχανισμός επίλυσης ΗΕΠ-εφαρμογή ελέγχει όλες τις μεταβλητές χαλάρωσης για μη μηδενικές τιμές. Αν βρεθούν τέτοιες τιμές, η επίλυση χαρακτηρίζεται ως «επίλυση με

~~παραβιάσεις~~ ενεργοποιείται η σημαία λάθους και εμφανίζεται ~~καταλληλό~~ μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του χειριστή.

Το σχετικό μέγεθος των τιμών ποινής καθορίζει την σειρά με την οποία χαλαρώνουν οι περιορισμοί. Αν οι τιμές ~~ποινής~~ για δύο ή περισσότερες μεταβλητές είναι ταυτόσημες, τότε δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί ποια από τις δύο θα παραβιαστεί.

1.3.2.2 Μοντέλο UC

Το μοντέλο UC εφαρμόζεται για τη λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

1.3.2.2.1 Αντικειμενική Συνάρτηση

Η ~~α~~ αντικειμενική ~~ε~~ συνάρτηση του μοντέλου επίλυσης της ~~α~~ αγοράς περιγράφεται ως εξής:

$$\begin{aligned} \text{Min}(\text{GenerationCost} + \text{StartupCost} + \text{ShutDownCost} - \text{LoadRevenue} \\ + \text{ReserveCost} + \text{PenaltyCost}) \end{aligned} \quad (1)$$


Όπου

<i>GenerationCost</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το <u>συνολικό</u> κόστος παραγωγής από τις π προσφορές έ γχυσης στο “Σημείο Αγοράς” (σημείο έγχυσης ή pool), εκφράζεται σε €, και αναφέρεται σε μια ολόκληρο το ε σύστημα για όλες τις π περιόδους <u>Κατανομής</u> . Οι προσφορές έγχυσης στο σημείο της οντότητας (F(EntityMW, Price)) διορθώνονται σύμφωνα με την §1.3.2.2.16 προκειμένου να αντανakλούν π προσφορές έ γχυσης στο “Σημείο Αγοράς” (σημείο έγχυσης) (F(EntityInj, Price)). Όπως φαίνεται, διορθώνεται μόνο η ποσότητα με το ε συντελεστή α πωλειών <u>Έγχυσης παραγωγής</u> , ενώ η τιμή παραμένει η ίδια.
<i>StartupCost</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος εκκίνησης της μ Μονάδας για το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους. Εκφράζεται σε €.
<i>ShutDownCost</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος σβέσης, εκφράζεται σε €, για το συνολικό ε σύστημα και όλες τις π περιόδους. Αυτό είναι το κόστος που αναμένεται σε μία πιθανή εκκίνηση της μ Μονάδας μετά από μία σβέση της. Χρησιμοποιείται γιατί το μοντέλο UC είναι γενικά πιο βέλτιστο όταν επιλύεται για μία μεγαλύτερη περίοδο (περίπου 7 ημέρες) ενώ όταν επιλύεται για 1 ημέρα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απένταξη μερικών θερμικών μ Μονάδων με υψηλά κόστη εκκίνησης. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να διορθωθούν οι επιδράσεις αυτού του προβλήματος, λαμβάνεται ένα κόστος σβέσης που αντικαθιστά ένα κόστος εκκίνησης στο μέλλον. Αυτό το κόστος σβέσης είναι το ισοδύναμο ενός κόστους εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση.
<i>LoadRevenue</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τα έσοδα των φορτίων από τις ε τιμολογούμενες δ ηλώσεις φ φορτίου (κ Κατανεμόμενο φ φορτίο, αντλήσεις και ε εξαγωγές) στο “Σημείο Αγοράς” (σημείο απορρόφησης ή pool), εκφράζεται σε €, για το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους. Οι ε τιμολογούμενες δ ηλώσεις φ φορτίου στο σημείο οντότητας (F(EntityMW, Price)) διορθώνονται προκειμένου να αντανakλούν ε τιμολογούμενες δ ηλώσεις φ φορτίου στο “Σημείο Αγοράς” (σημείο απορρόφησης)

	(F(EntityWdr, Price)). Όπως φαίνεται, διορθώνεται μόνο η ποσότητα με το ϵ συντελεστή α Απωλειών ϕ Φορτίου, ενώ η τιμή παραμένει η ίδια.
ReserveCost	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος των ϵ Φεδρειών από τις σχετικές π Προσφορές, εκφράζεται σε ϵ , για το συνολικό ϵ Σύστημα και όλες τις π Περιόδους.
PenaltyCost	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το εικονικό κόστος, εκφρασμένο σε ϵ , για το συνολικό ϵ Σύστημα και όλες τις π Περιόδους, το οποίο οφείλεται στην παραβίαση των περιορισμών όταν το πρόβλημα δεν έχει λύση.

1.3.2.2.2 Μοντέλο Εκκίνησης και Σβέσης

Το μοντέλο εκκίνησης και σβέσης περιγράφει τη λογική που χρησιμοποιεί το μοντέλο UC για την μοντελοποίηση των φάσεων εκκίνησης και σβέσης. Το ΣΧΗΜΑ 26 δείχνει σχηματικά τη λογική που ακολουθείται, η οποία αναλύεται λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους:

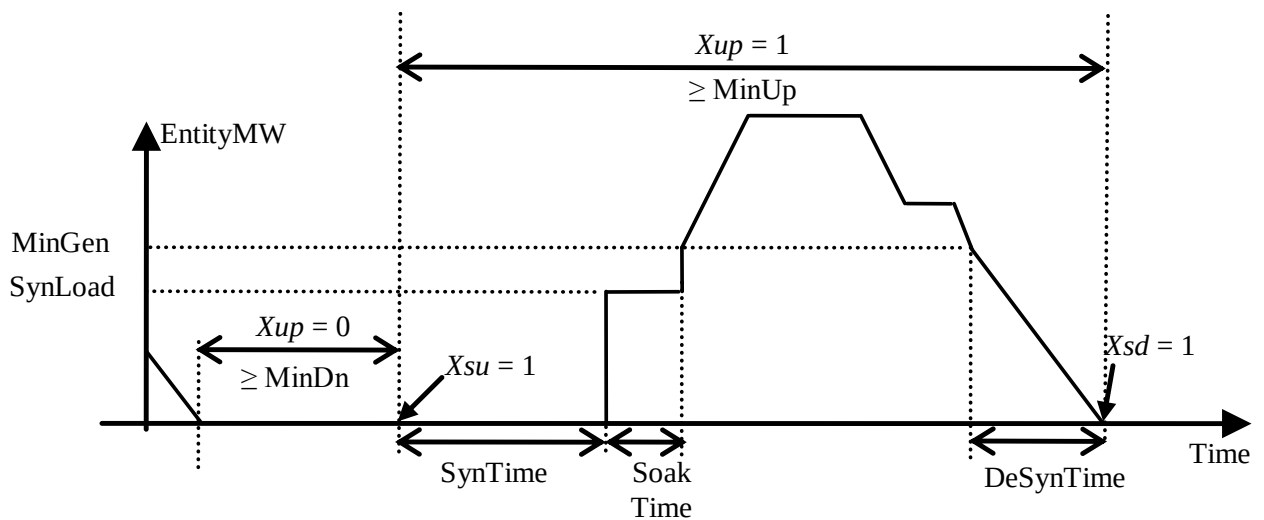


ΣΧΗΜΑ 26: Μοντελοποίηση Διαδικασίας Εκκίνησης - Σβέσης

Η φάση εκκίνησης μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους φάσεις:

- Φάση Συγχρονισμού. Χρειάζεται συγκεκριμένος χρόνος προκειμένου η οντότητα να συγχρονιστεί με το σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έγχυση της οντότητας στο σύστημα είναι μηδενική.
- Φάση παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο στην οποία το πρόγραμμα παραγωγής της μ Μονάδας θεωρείται σταθερό στο φορτίο συγχρονισμού.


Το μοντέλο σβέσης περιγράφει τη λειτουργία της οντότητας από την ελάχιστη παραγωγή έως τον αποσυγχρονισμό. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται όταν μία μ Μονάδα απεντάσσεται. Θεωρείται ότι η μ Μονάδα είναι στο ελάχιστο οικονομικό όριο λειτουργίας στην αρχή της ώρας σβέσης και μεταβάλλει την παραγωγή της γραμμικά προς τα κάτω και έως το μηδέν κατά τη διάρκεια του χρόνου αποσυγχρονισμού. Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τη φάση εκκίνησης, την ενδιάμεση φάση και τη φάση αποσυγχρονισμού μίας μ Μονάδας είναι οι εξής:

<i>HotToWarmTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μM ονάδα για να μεταβεί από την θερμή στην ενδιάμεση κατάσταση.
<i>WarmToColdTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μM ονάδα για να μεταβεί από την ενδιάμεση στην ψυχρή κατάσταση.
<i>Xsd</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει ποτέ μία οντότητα τερματίζει μία φάση σβέσης.
<i>Xsu</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει ποτέ μία οντότητα αρχίζει μία φάση εκκίνησης.
<i>Xhotsu</i> , <i>Xwarmsu</i> και <i>Xcoldsu</i>	<u>είναι</u> δυαδικές μεταβλητές που υποδηλώνουν πότε μία οντότητα αρχίζει μία φάση εκκίνησης από θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, αντίστοιχα.
<i>Xhotsyn</i> , <i>Xwarmsyn</i> και <i>Xcoldsyn</i>	<u>είναι</u> δυαδικές μεταβλητές που υποδηλώνουν πότε μία οντότητα είναι σε φάση συγχρονισμού από θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, αντίστοιχα.
<i>HotSynTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μονάδα για να συγχρονίσει από θερμή κατάσταση.
<i>WarmSynTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μM ονάδα για να συγχρονίσει από ενδιάμεση κατάσταση.
<i>ColdSynTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μM ονάδα για να συγχρονίσει από ψυχρή κατάσταση.

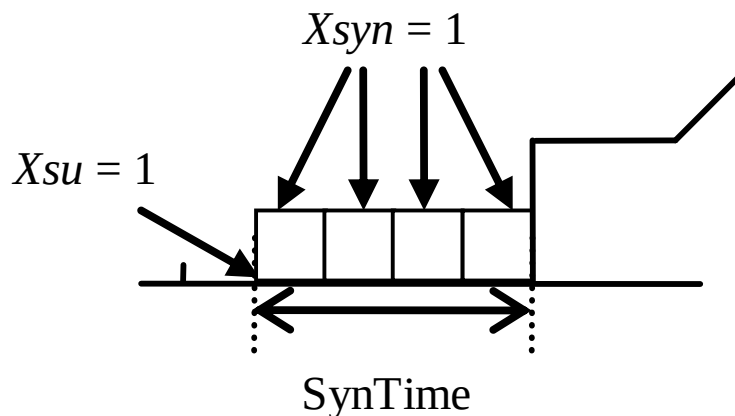


ΣΧΗΜΑ 27: Μοντελοποίηση Διαδικασίας Συγχρονισμού

<i>Xsoak</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία οντότητα βρίσκεται σε φάση παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο.
<i>HotSoakTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση φάση μία μM ονάδα που βρίσκεται σε θερμή κατάσταση.
<i>WarmSoakTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση φάση μία μM ονάδα που βρίσκεται σε ενδιάμεση κατάσταση.
<i>ColdSoakTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση φάση μία μM ονάδα που βρίσκεται σε ψυχρή κατάσταση.

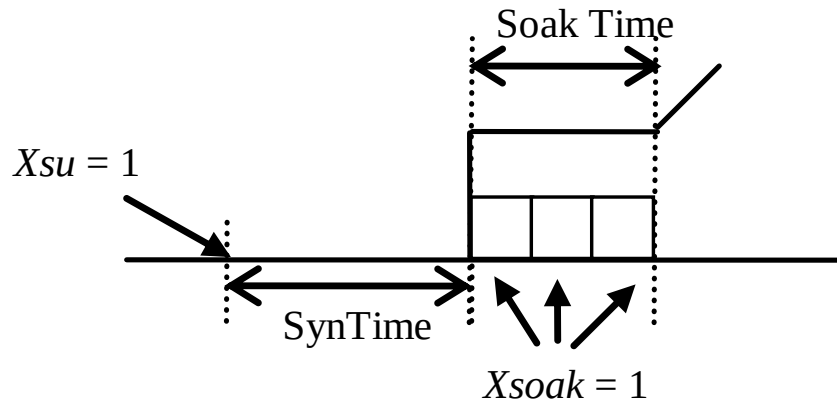

ΣΧΗΜΑ 28: Μοντελοποίηση Ενδιάμεσης Φάσης

<i>DesynTime</i>	είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται μία Η Μονάδα για να αποσυγχρονίσει.
<i>Xdesyn</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία οντότητα βρίσκεται σε φάση αποσυγχρονισμού.

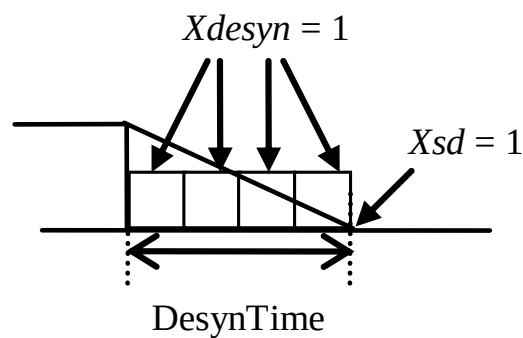

ΣΧΗΜΑ 29: Μοντελοποίηση Διαδικασίας Αποσυγχρονισμού

<i>Xup</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα είναι ενταγμένη (on).
<i>Xsu</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα αρχίζει μία φάση εκκίνησης.
<i>Xsd</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα τερματίζει μία φάση σβέσης.
<i>Xdisp</i>	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα είναι σε φάση κατανομής.

1.3.2.2.3 Όρια Παραγωγής Οντότητας

Οι ακόλουθοι περιορισμοί προσδιορίζουν τα όρια παραγωγής μίας οντότητας λαμβάνοντας υπόψη τις τέσσερις φάσεις (συγχρονισμού, ενδιάμεσης κατάστασης, κατανομής και από-συγχρονισμού). Στις φά-

σεις συγχρονισμού, ενδιάμεσης κατάστασης και αποσυγχρονισμού, τα μέγιστα και τα ελάχιστα όρια παίρνουν την ίδια τιμή γεγονός που επιβάλλει το πρόγραμμα της οντότητας να παραμένει σταθερό σε αυτή την τιμή.

Κατά συνέπεια, το κατώτερο όριο λειτουργίας μίας οντότητας μπορεί να γραφεί ως εξής:

$$\begin{aligned}
 & EntityMw(e,p) - EntitySecRsvDnMW(e,p) + EntityDeficitMW(e,p) \geq \\
 & \left\{ X_{syn}(e,p) \cdot 0 + X_{soak}(e,p) \cdot SynLoad(e) + \sum_{t=p}^{p+DesynTime(e)-1} X_{sd}(e,t) \cdot (t-p) \frac{MinMW(e)}{DesynTime(e)} \right\} \quad \text{Start-up and shut-down phases} \\
 & + (X_{disp}(e,p) - X_{upAGC}(e,p)) \cdot MinMw(e,p) + X_{upAGC}(e,p) \cdot MinAGC(e)
 \end{aligned} \tag{2}$$

Το ανώτερο όριο λειτουργίας μίας οντότητας φαίνεται παρακάτω:

$$\begin{aligned}
 & EntityMw(e,p) + EntityPrimRsvMW(e,p) + EntitySecRsvUpMW(e,p) \\
 & + EntitySpTerRsvMW(e,p) - EntitySurplusMW(e,p) \leq \\
 & \left\{ X_{syn}(e,p) \cdot 0 + X_{soak}(e,p) \cdot SynLoad(e) + \sum_{t=p}^{p+DesynTime(e)-1} X_{sd}(e,t) \cdot (t-p) \frac{MinMW(e)}{DesynTime(e)} \right\} \quad \text{Start-up and shut-down phases} \\
 & + X_{disp}(e,p) \cdot MaxMw(e,p)
 \end{aligned} \tag{3}$$


$$\begin{aligned}
 & EntityMw(e,p) + EntitySecRsvUpMW(e,p) - EntitySurplusMW(e,p) \leq \\
 & \left\{ X_{syn}(e,p) \cdot 0 + X_{soak}(e,p) \cdot SynLoad(e) + \sum_{t=p}^{p+DesynTime(e)-1} X_{sd}(e,t) \cdot (t-p) \frac{MinMW(e)}{DesynTime(e)} \right\} \quad \text{Start-up and shut-down phases} \\
 & + (X_{disp}(e,p) - X_{upAGC}(e,p)) \cdot MaxMw(e,p) + X_{upAGC}(e,p) \cdot MaxAGC(e)
 \end{aligned} \tag{4}$$

Όπου

$EntityMW(e,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το επίπεδο παραγωγής ή φορτίου μίας οντότητας e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$EntityPrimRsvMW(e,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά π ρωτεύουσας ϵ φεδρείας μίας οντότητας e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$EntitySecRsvUpMW(e,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα πάνω συνεισφορά δ ευτερεύουσας ϵ φεδρείας μίας οντότητας e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$EntitySecRsvDnMW(e,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα κάτω συνεισφορά δ ευτερεύουσας ϵ φεδρείας μίας οντότητας e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$EntitySpTerRsvMW(e,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά σε θ τρέφομένη π ριτεύουσα ϵ φεδρεία μίας οντότητας e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$SynLoad(e)$	είναι το φορτίο συγχρονισμού για την οντότητα e .

$MinMW(e,p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει το ελάχιστο κατανεμόμενο επίπεδο παραγωγής ή φορτίου για την οντότητα e , την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$MaxMW(e,p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει το μέγιστο κατανεμόμενο επίπεδο παραγωγής ή φορτίου για την οντότητα e , την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$MinAGC(e,p)$	είναι η τεχνικά ελάχιστη παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΠ, για την οντότητα e , την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$MaxAGC(e,p)$	είναι η τεχνικά μέγιστη παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΠ, για την οντότητα e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$ΧυρAGC$	είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία μM ονάδα είναι σε λειτουργία ΑΡΠ.

Για τις οντότητες παραγωγής οι οποίες δεν μπορούν να παρέχουν μία ή περισσότερες κατηγορίες ϵE φεδρειών, η συνεισφορά τους στην ϵE φεδρεία που δεν μπορούν να παρέχουν τίθεται υποχρεωτικά ίση με μηδέν MW. Το επόμενο σχήμα δείχνει τα διαφορετικά όρια της μM ονάδας που περιγράφηκαν παραπάνω.

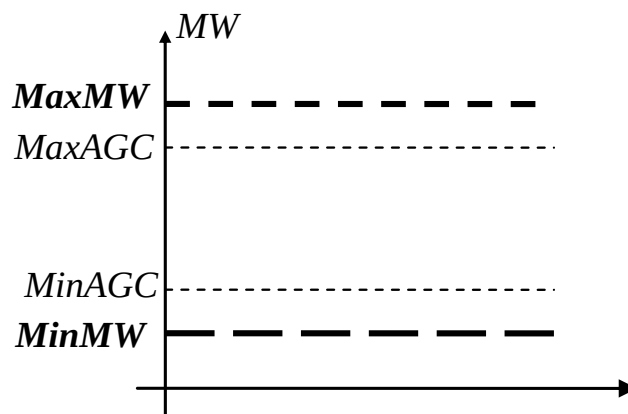

ΣΧΗΜΑ 30: Όρια παραγωγής μονάδας

Οι περιορισμοί (2), (3) και (4) παριστάνουν ένα γενικευμένο μοντέλο και για τις δύο καταστάσεις, ανάλογα με το αν η μM ονάδα είναι σε λειτουργία ΑΡΠ ή όχι, και λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι:

$$MinAGC \geq MinMW \text{ και } MaxAGC \leq MaxMW \text{ και } MinAGC > MinMW \text{ και } MaxAGC < MaxMW.$$

Επιπλέον του προηγούμενου περιορισμού, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η μM ονάδα είναι σε θέση να λειτουργήσει σε ΑΡΠ ($ΧυρAGC = 1$) μόνο όταν είναι ήδη σε κατάσταση κατανομής ($Χdisp = 1$). Αυτό εκφράζεται με τον επόμενο περιορισμό:

$$ΧυρAGC(e,p) \leq Χdisp(e,p) \quad (5)$$

1.3.2.2.4 Συνεισφορά Οντοτήτων στις Εφεδρείες

Σημειώνεται ότι, για όλες τις οντότητες φορτίου, οι μεταβλητές των εφεδρειών τίθενται υποχρεωτικά στα μηδέν MW (καμία συνεισφορά από τις οντότητες φορτίου σε καμία εφεδρεία). Επίσης, λαμβάνεται υπό-

ψη το γεγονός ότι οι οντότητες δεν συνεισφέρουν στις εφεδρείες κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης (φάσεις συγχρονισμού και παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο) και της φάσης σβέσης (από-συγχρονισμού). Αυτό εκφράζεται μέσω της $\epsilon\epsilon$ εισαγωγής της μεταβλητής κατάστασης $Xdisp$ και της μεταβλητής κατάστασης ΑΡΠ $ΧυρAGC$ όπως φαίνεται παρακάτω:

Η συνεισφορά της οντότητας σε μία $\epsilon\epsilon$ φεδρεία πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την μέγιστη συνεισφορά $\epsilon\epsilon$ φεδρείας:

$$EntityPrimRsvMW(e,p) \leq Xdisp(e,p) \cdot MaxPrimRsvMW(e,p) \quad (6)$$

Όπου

$MaxPrimRsvMW(e,p)$ είναι μία παράμετρος, σε MW, που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά στην $\pi\pi$ ρωτεύουσα $\epsilon\epsilon$ φεδρεία η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο της $\pi\pi$ προσφοράς $\pi\pi$ ρωτεύουσας $\epsilon\epsilon$ φεδρείας (προσφορά μίας βαθμίδας), για την οντότητα e , και την περίοδο p .

$$\begin{aligned} & (EntitySecRsvUpMW(e,p) + EntitySecRsvDnMW(e,p)) \\ & \leq ΧυρAGC(e,p) \cdot MaxSecRsvMW(e,p) \end{aligned} \quad (7)$$

Όπου

$MaxSecRsvMW(e,p)$ είναι μία παράμετρος, σε MW, που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά στη $\delta\Delta$ ευτερεύουσα $\epsilon\epsilon$ φεδρεία η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο της $\pi\pi$ προσφοράς $\delta\Delta$ ευτερεύουσας $\epsilon\epsilon$ φεδρείας (προσφορά μίας βαθμίδας), για την οντότητα e , και την περίοδο p .

Η $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσα $\epsilon\epsilon$ φεδρεία περιλαμβάνει όλες τις στρεφόμενες και μη στρεφόμενες μM ονάδες.

Η συνεισφορά στην $\theta\sigma$ τρεφόμενη $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσα $\epsilon\epsilon$ φεδρεία περιορίζεται από την μέγιστη ικανότητα παροχής $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσας $\epsilon\epsilon$ φεδρείας όπως περιγράφεται παρακάτω:

$$EntitySpTerRsvMW(e,p) \leq Xdisp(e,p) \cdot MaxSpTerRsvMW(e,p) \quad (8)$$

Όπου

$EntitySpTerRsvMW(e,p)$ είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσας $\epsilon\epsilon$ φεδρείας από την οντότητα e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

$MaxSpTerRsvMW(e,p)$ είναι μία παράμετρος που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσας $\epsilon\epsilon$ φεδρείας από την οντότητα e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

$Xdisp(e,p)$ είναι μία δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν η οντότητα e είναι σε φάση κατανομής για την περίοδο p .

Μερικές οντότητες μπορούν να προσφέρουν $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσα $\epsilon\epsilon$ φεδρεία ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουργίας (off-line). Αυτό αντιπροσωπεύει τη μM η $\theta\sigma$ τρεφόμενη $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσα $\epsilon\epsilon$ φεδρεία και αφορά ιδιαίτερα τις γρήγορες αιχμιακές μM ονάδες και τις υδροηλεκτρικές μM ονάδες. Κατά συνέπεια, οι υδροηλεκτρικές μM ονάδες και οι γρήγορες αιχμιακές μM ονάδες λαμβάνονται αυτομάτως υπόψη στη συνεισφορά μM η $\theta\sigma$ τρεφόμενης $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσας $\epsilon\epsilon$ φεδρείας χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχουν οριστεί βαθμίδες και τιμές για αυτές τις μM ονάδες.

Η συνεισφορά μίας μM ονάδας στη μM η $\theta\sigma$ τρεφόμενη $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσα $\epsilon\epsilon$ φεδρεία περιορίζεται από μία μέγιστη ικανότητα παροχής $\epsilon\epsilon$ ριτεύουσας $\epsilon\epsilon$ φεδρείας καθώς επίσης και από την Τεχνικά $\epsilon\epsilon$ λάχιστη $\pi\pi$ αραγωγή της οντότητας, σαν ένα κατώτερο όριο, όπως φαίνεται παρακάτω:

$$EntityNSpTerRsvMW(e,p) \leq XNSpTer(e,p) \cdot MaxNSpTerRsvMW(e,p) \quad (9)$$

$$EntityNSpTerRsvMW(e,p) \geq XNSpTer(e,p) \cdot MinMW(e,p) \quad (10)$$

$$XNSpTer(e,p) \leq 1 - Xup(e,p) \quad (11)$$

Όπου

$EntityNSpTerRsvMW(e,p)$ είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά μM η σ τρειφόμενη τ ριτεύουσα ϵ φεδρείας από την οντότητα nce για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

$MaxNSpTerRsvMW(e,p)$ είναι μία παράμετρος, σε MW, που παριστάνει την μέγιστη συνεισφορά μM η σ τρειφόμενη τ ριτεύουσα ϵ φεδρείας από την οντότητα nce για την περίοδο p . Για τις γρήγορες αιχμιακές και τις υδροηλεκτρικές μM ονάδες, η $MaxNSpTerRsvMW(e,p)$ είναι ίση με τη μέγιστη στάθμη κατανεμόμενης παραγωγής της οντότητας.

$XNSpTer(e,p)$ είναι μία δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν η οντότητα e παρέχει μM η σ τρειφόμενη τ ριτεύουσα ϵ φεδρείας στην περίοδο p .

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές τόσο σε σ τρειφόμενη όσο και σε μM η σ τρειφόμενη τ ριτεύουσα ϵ φεδρεία, η συνολική συνεισφορά τ ριτεύουσας ϵ φεδρείας μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

$$EntityTerRsvMW(e,p) = EntitySpTerRsvMW(e,p) + EntityNSpTerRsvMW(e,p) \quad (12)$$

Όπου

$EntityTerRsvMW(e,p)$ είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά της οντότητας e σε τ ριτεύουσα ϵ φεδρεία (σ τρειφόμενη και μM η σ τρειφόμενη), για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

1.3.2.2.5 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Ελάχιστου Χρόνου Κράτησης

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση του ελάχιστου αριθμού ωρών για τις οποίες η μM ονάδα πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνει ενταγμένη πριν να είναι σε θέση να απενταχθεί, καθώς και η απαίτηση ελάχιστου αριθμού ωρών για τις οποίες η μM ονάδα πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνει απενταγμένη πριν να είναι σε θέση να ενταχθεί ξανά, λαμβάνονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:

$$\sum_{t=p-MinUp(e)+1}^{t=p-1} Xsu(e,t) \leq Xup(e,p) \quad (13)$$

$$\sum_{t=p+1}^{t=p+MinDn(e)} Xsu(e,t) \leq 1 - Xup(e,p) \quad (14)$$

Όπου

$MinUp(e)$ είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών για τις οποίες η μM ονάδα e πρέπει να ενταχθεί προτού να είναι σε θέση να απενταχθεί.

$MinDn(e)$ είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών για τις οποίες η μM ονάδα e πρέπει να παραμείνει απενταγμένη προτού να είναι σε θέση να ενταχθεί ξανά.

1.3.2.2.6 Κόστος Παραγωγής

Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει **τιμολογούμενες προσφορές** **έγχυσης** για την παραγωγή και την **εισαγωγή** ενέργειας. Οι **τιμολογούμενες προσφορές** των **μονάδων** περιλαμβάνουν το τιμολογούμενο μέρος των **προσφορών** των θερμικών και υδροηλεκτρικών **μονάδων** (δηλαδή εξαιρείται η υποχρεωτική παραγωγή από τα υδροηλεκτρικά). Το κόστος παραγωγής εκφράζεται ως εξής:

$GenerationCost =$

$$\sum_{ge,p} GLF(ge,p) \cdot \left(\sum_{b \in Blocks} (BlockClearedMW(ge,b,p) \cdot BlockPrice(ge,b,p)) \right) \cdot D \quad (15)$$

Όπου

$BlockClearedMW(ge,b,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα της ισχύος που εκκαθαρίζεται για την οντότητα παραγωγής ge , τη βαθμίδα b , και την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.
$BlockPrice(ge,b,p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει την τιμή ενέργειας για την οντότητα παραγωγής ge , τη βαθμίδα b , και την περίοδο p . Εκφράζεται σε €/MWh.
$GLF(ge,p)$	είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον συντελεστή απωλειών παραγωγής για την οντότητα ge κατά την περίοδο p .
D	είναι η διάρκεια της περιόδου και εκφράζεται σε ώρες. Για τον ΗΕΠ, το ΠΚ και τη μεθοδολογία υπολογισμού ΟΤΑ, αυτή η παράμετρος τίθεται ίση με 1.

1.3.2.2.7 Κόστος Εκκίνησης

Το κόστος εκκίνησης εκφράζεται ως εξής:

$StartUpCost =$

$$\begin{aligned} & \sum_{ge,p} (Xhotsu(ge,p) \cdot HotSUCost(ge)) \\ & + \sum_{ge,p} (Xwarmsu(ge,p) \cdot WarmSUCost(ge)) \\ & + \sum_{ge,p} (Xcoldsu(ge,p) \cdot ColdSUCost(ge)) \end{aligned} \quad (16)$$

Όπου

$Xhotsu(ge,p)$	είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης από θερμή κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής ge , στην περίοδο p .
$HotSUCost(ge)$	είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από θερμή κατάσταση για την οντότητα παραγωγής ge .
$Xwarmsu(ge,p)$	είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής ge , στην περίοδο p .

$WarmSUCost(ge)$	είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση για την οντότητα παραγωγής ge .
$Xcoldsu(ge,p)$	είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής ge , στην περίοδο p .
$ColdSUCost(ge)$	είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση για την οντότητα παραγωγής ge .

1.3.2.2.8 Κόστος Σβέσης

Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος σβέσης λαμβάνεται ίσο με το κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση. Κατά συνέπεια, το κόστος σβέσης μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

$$ShutDownCost = \sum_{ge,p} (Xsd(ge,p) \cdot EntitySDCost(ge)) \quad (17)$$

Όπου

$Xsd(ge,p)$	είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση σβέσης, για την οντότητα παραγωγής ge , στην περίοδο p .
$EntitySDCost(ge)$	είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης για την οντότητα παραγωγής ge .

1.3.2.2.9 Πλεόνασμα καταναλωτών

Το πλεόνασμα των καταναλωτών από τη χρήση της ενέργειας υπολογίζεται ως το έσοδο από όλα τα ~~Κ~~ατανεμόμενα ~~Φ~~ορτία συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των ~~Ε~~ξαγωγών και των αντλητικών φορτίων. Το πλεόνασμα των καταναλωτών περιγράφεται ως εξής:

$$LoadRevenue = \sum_{ld,p} LLF(ld,p) \cdot \left(\sum_{b \in Blocks} (LoadBlockMW(ld,b,p) \cdot BlockPrice(ld,b,p)) \right) \cdot D \quad (18)$$

Όπου

$LoadBlockMW(ld,b,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα φορτίου που εκκαθαρίζεται από τη βαθμίδα b της οντότητας φορτίου ld στην περίοδο p , και εκφράζεται σε MW.
$BlockPrice(ld,b,p)$	είναι μία παράμετρος, σε €/MWh, που παριστάνει την τιμή φορτίου για την οντότητα φορτίου ld , τη βαθμίδα b , και την περίοδο p .
$LLF(ld,p)$	είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει το ε Συντελεστή α Πωλειών Φ ορτίου α α για την οντότητα φορτίου ld <u>κατά την περίοδο p</u> .

1.3.2.2.10 Κόστος Εφεδρειών

Το κόστος εφεδρειών περιλαμβάνει μόνο το κόστος ~~π~~ρωτεύουσας και ~~δ~~ευτερεύουσας ~~ε~~φεδρείας. Για την ~~ε~~Ιριτεύουσα ~~ε~~φεδρεία δεν αποδίδεται κανένα κόστος στην ~~ε~~Στρεφόμενη ~~ε~~Ιριτεύουσα ~~ε~~φεδρεία,

ενώ αντιστοιχεί μία τιμή για τις μη στρεφόμενες **μM**ονάδες (μία μηδενική τιμή αντιστοιχεί στις υδροηλεκτρικές **μM**ονάδες και τις γρήγορες **μM**ονάδες αιχμής). Κατά συνέπεια, το κόστος **€E**φεδρειών μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

$$ReserveCost = PrimReserveCost + SecReserveCost + NSpTerReserveCost \quad (19)$$

Όπου

<i>PrimReserveCost</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος €Π ρωτεύουσας €E φεδρείας, σε €.
<i>SecReserveCost</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος €Δ ευτερεύουσας €E φεδρείας, σε €.
<i>NSpTerReserveCost</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος μM η €Σ τρεφόμενης €I ριτεύουσας €E φεδρείας, σε €.

Τα κόστη **€Π**ρωτεύουσας, **€Δ**ευτερεύουσας και **μM**η **€Σ**τρεφόμενης **€I**ριτεύουσας **€E**φεδρείας μπορούν να γραφούν ως εξής:

$$PrimReserveCost = \sum_{e,p} EntityPrimRsvMW(e,p) \cdot PrimRsvPrice(e,p) \cdot D \quad (20)$$

και

$$SecReserveCost = \sum_{e,p} \left((EntitySecRsvUpMW(e,p) + EntitySecRsvDnMW(e,p)) \cdot SecRsvPrice(e,p) \cdot D \right) \quad (21)$$

$$NSpTerReserveCost = \sum_{e,p} EntityNSpTerRsvMW(e,p) \cdot NSpTerRsvPrice(e,p) \cdot D \quad (22)$$

Όπου

<i>EntityPrimRsvMW(e,p)</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά €Π ρωτεύουσας €E φεδρείας μίας οντότητας για την οντότητα e, και την περίοδο p. Εκφράζεται σε MW,
<i>EntitySecRsvUpMW(e,p)</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα επάνω συνεισφορά €Δ ευτερεύουσας €E φεδρείας μίας οντότητας για την οντότητα e, για την περίοδο p. Εκφράζεται σε MW,
<i>EntitySecRsvDnMW(e,p)</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα κάτω συνεισφορά €Δ ευτερεύουσας €E φεδρείας μίας οντότητας e για την περίοδο p. Εκφράζεται σε MW,
<i>EntityNSpTerRsvMW(e,p)</i>	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά μM η €Σ τρεφόμενης €I ριτεύουσας €E φεδρείας μίας οντότητας e για την περίοδο p.
<i>PrimRsvPrice(e,p)</i>	είναι μία παράμετρος, σε €/MW, που παριστάνει την τιμή €Π ρωτεύουσας €E φεδρείας για την οντότητα e, για την περίοδο p.
<i>SecRsvPrice(e,p)</i>	είναι μία παράμετρος που παριστάνει την τιμή €Δ ευτερεύουσας €E φεδρείας για την οντότητα e, για την περίοδο p.
<i>NSpTerRsvPrice(e,p)</i>	είναι μία παράμετρος, σε €/MWh, — που παριστάνει την τιμή μM η €Σ τρεφόμενης €I ριτεύουσας €E φεδρείας για την οντότητα e, για την περίοδο p.

Ι.3.2.2.11 Κόστη Ποινών

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αδυναμίας επίλυσης κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, προ-
στίθενται στην Αντικειμενική Θσυνάρτηση επιπλέον μεταβλητές παραβίασης για τους περιορισμούς
που έχουν κάτω/πάνω όρια καθώς και πρόσθετοι όροι για τις ποινές των μεταβλητών παραβίασης. Οι
υπόψη μεταβλητές παραβίασης είναι:

- α. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την Παραβίαση του Περιορισμού Ισοζυγίου Ενέργειας
Λειτουργικής Ζώνης,
- β. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την Παραβίαση των Γενικών Περιορισμών,
- γ. Μεταβλητές έλλειψης (άνω και κάτω) για την Παραβίαση του Περιορισμού Ρυθμού Μεταβολής,
- δ. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την ικανότητα της Οντότητας,
- ε. Μεταβλητές έλλειψης για την Παραβίαση των Περιορισμών Εφεδρειών,
- στ. Μεταβλητές περίσσειας για την Παραβίαση του διαζωνικού ορίου ροής,
- ζ. Μεταβλητές Περίσσειας για την μέγιστη ημερήσια ενέργεια της Μονάδας, και
- η. Μεταβλητές Περίσσειας για την Καθαρή Εικανότητα Μεταφοράς Διασυνδέσεων.

Ένας συντελεστής ποινής παράβασης αντιστοιχίζεται σε κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές παραβ-
βίασης. Αν οι συντελεστές ποινής λάβουν μεγάλες τιμές, οι τιμές της μεταβλητής παραβίασης θα είναι
μηδέν σε μία εφικτή λύση του προβλήματος. Κάθε μη μηδενική μεταβλητή παραβίασης στη λύση υπο-
δηλώνει ότι το πρόβλημα δεν έχει λύση δίχως παραβίαση κάποιων περιορισμών. Διαφορετικές ποινές
μπορούν να εφαρμοστούν για να υποδηλώσουν αντίστοιχες προτεραιότητες για την εφαρμογή διαφορε-
τικών τύπων περιορισμών ανισοτήτων.

Το κόστος ποινής (PenaltyCost) στην Αντικειμενική Θσυνάρτηση ορίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned}
 \text{PenaltyCost} = & \sum_{z,p} [\text{TotalGenDeficit}(z,p)] \cdot \text{TotalGenDeficitPrice} \\
 & + \sum_{z,p} [\text{TotalGenSurplus}(z,p)] \cdot \text{TotalGenSurplusPrice} \\
 & + \sum_{z,p} [\text{PrimRsvDeficit}(z,p)] \cdot \text{TotalPrimRsvDeficitPrice} \\
 & + \sum_{z,p} [\text{SecRsvUpDeficit}(z,p) + \text{SecRsvDnDeficit}(z,p)] \cdot \text{TotalSecRsvDeficitPrice} \\
 & + \sum_{z,p} [\text{TerRsvDeficit}(z,p)] \cdot \text{TotalTerRsvDeficitPrice} \\
 & + \sum_p [\text{SysPrimRsvDeficit}(p)] \cdot \text{TotalPrimRsvDeficitPrice} \\
 & + \sum_p [\text{SysSecRsvUpDeficit}(p) + \text{SysSecRsvDnDeficit}(p)] \cdot \text{TotalSecRsvDeficitPrice} \\
 & + \sum_p [\text{SysTerRsvDeficit}(p)] \cdot \text{TotalTerRsvDeficitPrice} \\
 & + \sum_{e,p} [\text{EntityDeficitMW}(e,p)] \cdot \text{DeficitCapacityPrice} \\
 & + \sum_{e,p} [\text{EntitySurplusMW}(e,p)] \cdot \text{SurplusCapacityPrice} \\
 & + \sum_{e,p} [\text{EntityDeficitMW}(e,p)] \cdot \text{DeficitCapacityPrice} \\
 & + \sum_{e,p} [\text{EnergyMaxSurplus}(e,p)] \cdot \text{SurplusEnergyMaxPrice} \\
 & + \sum_{fg,p} [\text{FlowGateSurplusMW}(fg,p)] \cdot \text{FlowgateSurplusPrice} \\
 & + \sum_{e,p} [\text{RampDeficitMW}(e,p)] \cdot \text{DeficitRampPrice} \\
 & + \sum_{e,p} [\text{RampSurplusMW}(e,p)] \cdot \text{SurplusRampPrice} \\
 & + \sum_{gc,p} [\text{GCDeficit}(gc)] \cdot \text{GCDeficitPrice} \\
 & + \sum_{gc,p} [\text{GCSurplus}(gc)] \cdot \text{GCSurplusPrice} \\
 & + \sum_{mtgp,p} [\text{ImpCapacitySurplusMW}(mtgp,p)] \cdot \text{ImpCapacitySurplusPrice} \\
 & + \sum_{mtgp,p} [\text{ExpCapacitySurplusMW}(mtgp,p)] \cdot \text{ExpCapacitySurplusPrice}
 \end{aligned}
 \tag{23}$$

Οι Γενικοί Περιορισμοί μπορούν να ταξινομηθούν από πλευράς προτεραιότητας με την απόδοση διαφορετικών συντελεστών ποινής σε κάθε ξεχωριστό περιορισμό. Οι περιορισμοί με τους μεγαλύτερους συντελεστές ποινής έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν, σε σχέση με αυτούς που έχουν χαμηλότερους συντελεστές ποινής. Οι τιμές ποινής είναι διαμορφούμενες, και έχουν αρχικά τις ακόλουθες τιμές:

ΠΙΝ. 28: Τιμές ποινής μοντέλου UC

Παράμετρος	Τιμή ποινής
TotalGenDeficitPrice	10.000 €/MW
TotalGenSurplusPrice	10.000 €/MW
TotalPrimRsvDeficitPrice	40.000 €/MW
TotalSecRsvDeficitPrice	19.000 €/MW

TotalTerRsvDeficitPrice	5.000 €/MW
DeficitCapacityPrice	45.000 €/MW
SurplusCapacityPrice	45.000 €/MW
EnergyMaxSurplusPrice	18.000 €/MWh
DeficitRampPrice	45.000 €/MW
SurplusRampPrice	45.000 €/MW
ImpCapacitySurplusPrice	50.000 Euro/MW
ExpCapacitySurplusPrice	50.000 Euro/MW

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι εξισώσεις με τις οποίες μοντελοποιούνται οι επιμέρους συνιστώσες. Αυτές οι εξισώσεις συνιστούν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το πρόβλημα βελτιστοποίησης όταν ελαχιστοποιείται η παραπάνω αντικειμενική συνάρτηση.

1.3.2.2.12 Όριο Βαθμίδας

Μία βαθμίδα δεν μπορεί να εκκαθαριστεί σε μία στάθμη υψηλότερη από την προσφερόμενη ποσότητα της βαθμίδας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλες τις οντότητες με τιμολογούμενες προσφορές Έγχυσης ή Διηλώσεις Φορτίου και διατυπώνεται ως εξής:

$$0 \leq BlockClearedMW(ge, b, p) \leq BlockMaxMW(ge, b, p) \quad (24)$$

και

$$0 \leq LoadBlockMW(ld, b, p) \leq BlockMaxMW(ld, b, p) \quad (25)$$

Όπου

$BlockMaxMW(ce, b, p)$ είναι μία παράμετρος σε MW, που παριστάνει την ποσότητα της προσφερόμενης ισχύος για την οντότητα ce, τη βαθμίδα b, και την περίοδο p.

Ο περιορισμός φορτίου δεν εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο.

1.3.2.2.13 Πρόγραμμα Οντότητας Παραγωγής

Για κάθε οντότητα παραγωγής, το πρόγραμμα παραγωγής μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους συνιστώσες:

- Το μη τιμολογούμενο μέρος των προσφορών της οντότητας παραγωγής το οποίο συμπεριλαμβάνει αυτό που αντιστοιχεί σε ενέργεια από Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, υποχρεωτική παραγωγή υδροηλεκτρικών, Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ και Μονάδες υπό δοκιμαστική λειτουργία. Το υπόψη μέρος του προγράμματος παραγωγής πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο και σταθερό πρόγραμμα.
- Το τιμολογούμενο πρόγραμμα προσφορών παραγωγής συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντιπροσωπεύουν Έισαγωγές. Το μέρος αυτό δίνεται από το άθροισμα των εκκαθαρισμένων βαθμίδων παραγωγής.

Το πρόγραμμα παραγωγής που αφορά όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

$$EntityMW(ge,p) = FixedMW(ge,p) + \sum_b BlockClearedMW(ge,b,p) \quad (26)$$

Όπου

$FixedMW(ge,p)$ είναι μία παράμετρος, σε MW, που παριστάνει τη σταθερή παραγωγή, για την οντότητα παραγωγής ge και την περίοδο p , και αφορά κάθε είδος ~~μη~~ ~~τιμολογούμενης~~ ~~προσφοράς~~ παραγωγής. Μπορεί να παριστάνει το σύνολο ή μέρος του προγράμματος παραγωγής μίας ~~μονάδας~~.

1.3.2.2.14 Πρόγραμμα Οντότητας Φορτίου

Για κάθε οντότητα φορτίου, το πρόγραμμα μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους συνιστώσες:

- Το μη κατανεμόμενο φορτίο. Αυτό το μέρος του προγράμματος φορτίου προσαρμόζεται υποχρεωτικά σε ένα συγκεκριμένο σταθερό πρόγραμμα.
- Το πρόγραμμα του κατανεμόμενου φορτίου, το οποίο συμπεριλαμβάνει το φορτίο που αντιπροσωπεύει ~~εξ~~αγωγές και άντληση. Αυτό το μέρος δίνεται από το άθροισμα των ~~εντασσόμενων~~ ~~καθαρισμένων~~ βαθμίδων φορτίου.

Το πρόγραμμα του φορτίου που λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

$$EntityMW(ld,p) = FixedMW(ld,p) + \sum_b LoadBlockMW(ld,b,p) \quad (27)$$

Όπου

$FixedMW(ld,p)$ είναι μία παράμετρος, σε MW, που παριστάνει το σταθερό φορτίο για την οντότητα φορτίου ld και την περίοδο p , και το οποίο παριστάνει κάθε είδος ~~μη~~ ~~τιμολογούμενης~~ ~~δήλωσης~~ ~~φορτίου~~. Μπορεί να παριστάνει το σύνολο ή μέρος του προγράμματος φορτίου.

1.3.2.2.15 Μέγιστη Ημερήσια Ενέργεια

Στις λειτουργίες του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκ των υστέρων Τιμολόγησης των Αποκλίσεων, η ~~η~~ μέγιστη ημερήσια ενέργεια μοντελοποιείται απευθείας στο μοντέλο UC ως εξής:

$$\left(\sum_p EntityMW(ge,p) \right) \cdot D - EnergyMaxSurplus(ge,p) \leq MaxEntityEnergy(ge) \quad (28)$$

Όπου

$MaxEntityEnergy(ge)$ είναι μία παράμετρος, (σε MWh), που παριστάνει την μέγιστη ημερήσια ενέργεια για την οντότητα ge .

D είναι η διάρκεια της περιόδου και εκφράζεται σε ώρες. Για τον ΗΕΠ, η παράμετρος είναι ίση με 1.

$EnergyMaxSurplus(e,p)$ είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε MW της οντότητας e για την περίοδο p προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός μέγιστης ημερήσιας ενέργειας της οντότητας. Εκφράζεται σε MWh.

Ο περιορισμός ενέργειας της οντότητας εφαρμόζεται μόνο όταν η παράμετρος $MaxEntityEnergy(ge)$ είναι αυστηρά θετική.

1.3.2.2.16 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών

Έγχυση ~~α~~ντότητας στην Αγορά: Οι ~~π~~ροσφορές από τις οντότητες παραγωγής στο “Σημείο Οντότητας” ή “Σημείο Μέτρησης” ($EntityMW(ge,p)$) διορθώνονται με τον ~~ε~~ξυντελεστή ~~α~~πωλειών ~~Έγχυσηςπαραγωγής~~ ~~ής~~:

$$EntityInj(ge,p) = EntityMW(ge,p) \cdot GLF(ge,p) \quad (29)$$

Όπου

$EntityInj(ge,p)$ είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη στάθμη έγχυσης της οντότητας ge για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

$GLF(ge,p)$ είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον ~~ε~~ξυντελεστή ~~α~~πωλειών ~~παραγωγής Έγχυσης~~ για την οντότητα ge κατά την περίοδο p .

Απορρόφηση Οντότητας από την Αγορά: Οι ~~δ~~ηλώσεις ~~φ~~ορτίου από τις οντότητες φορτίου στο “σημείο Οντότητας” ή “Σημείο Μέτρησης” ($EntityMW(ld,p)$) διορθώνονται με τον ~~ε~~ξυντελεστή ~~α~~πωλειών ~~φ~~ορτίου:

$$EntityWdr(ld,p) = EntityMW(ld,p) \cdot LLF(ld,p) \quad (30)$$

Όπου

$EntityWdr(ld,p)$ είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη στάθμη απορρόφησης μίας οντότητας για την οντότητα φορτίου ld , για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

$LLF(ld,p)$ είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον ~~ε~~ξυντελεστή ~~α~~πωλειών ~~φ~~ορτίου για την οντότητα φορτίου ld κατά την περίοδο p .

Σημειώσεις:

- 1) Οι ~~ε~~ξυντελεστές ~~α~~πωλειών ~~φ~~ορτίου για τη ~~μ~~έση και ~~χ~~αμηλή ~~ε~~τάση προκύπτουν από τον αντίστοιχο πίνακα, για το φορτίο το οποίο δηλώνεται ή προβλέπεται στο ~~δ~~ίκτυο ~~δ~~ιανομής.
- 2) Οι ~~ε~~ξυντελεστές ~~α~~πωλειών ~~Έγχυσηςπαραγωγής~~ για τις διαφορετικές ~~ζ~~ώνες ~~Απωλειών~~ προκύπτουν από τους αντίστοιχους πίνακες, για το συνολικό φορτίο το οποίο δηλώνεται ή προβλέπεται στο ~~ε~~ξύστημα.

Εκτός από το φορτίο του Δικτύου (Μέση και Χαμηλή Τάση), όπου ο πίνακας των ~~ε~~ξυντελεστών ~~α~~πωλειών ~~φ~~ορτίου εφαρμόζεται ανάλογα, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία φορτίου: το Φορτίο στο Σύστημα (Υψηλή Τάση). Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 49) αυτό το φορτίο εξετάζεται ξεχωριστά καθώς δεν αποδίδονται απώλειες σε αυτό (μηδενικός συντελεστής απωλειών).

1.3.2.2.17 Μοντέλο Διαζωνικών Ροών

Έγχυση και Απορρόφηση Σημείου Μέτρησης: Οι εγχύσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζονται ως εξής:

$$Mtgplnj(mtgp, p) = \sum_{ge \text{ at } mtgp} Entitylnj(ge, p) \quad (31)$$

Όπου

$Mtgplnj(mtgp, p)$ είναι μία μη αρνητική μεταβλητή η οποία παριστάνει τη στάθμη έγχυσης στο σημείο μέτρησης $mtgp$ για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

Οι απορροφήσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζονται ως εξής:

$$MtgpWdr(mtgp, p) = \sum_{ld \text{ at } mtgp} EntityWdr(ld, p) \quad (32)$$

Όπου

$MtgpWdr(eNode, p)$ είναι μία μη αρνητική μεταβλητή η οποία παριστάνει τη στάθμη απορρόφησης στο σημείο μέτρησης $mtgp$ για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

Οι καθαρές εγχύσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζονται ως εξής:

$$MtgpNetlnj(mtgp, p) = Mtgplnj(mtgp, p) - MtgpWdr(mtgp, p) \quad (33)$$

Όπου

$MtgpNetlnj(mtgp, p)$ είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την καθαρή στάθμη έγχυσης στο σημείο μέτρησης $mtgp$ για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

Περιορισμοί Διαζωνικών Ροών: Οι διαζωνικές ροές περιορίζονται από μία μέγιστη ροή:

$$FlowGateMW(fg, p) - FlowGateSurplusMW(fg, p) \leq FlowGateMaxMW(fg, p) \quad (34)$$

Όπου

$FlowGateMW(fg, p)$ είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει τη διαζωνική ροή fg για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW και μπορεί να είναι αρνητική.

$FlowGateMaxMW(fg, p)$ είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την μέγιστη διαζωνική ροή fg για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

$FlowGateSurplusMW(fg, p)$ είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια ισχύος στη διαζωνική ροή fg για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

Η διαζωνική ροή ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση:

$$\sum_{FromMtgpln(fg)=mtgp} [PTDF(mtgp, fg, p) \cdot MtgppNetlnj(mtgp, p)] = FlowGateMW(fg, p) \quad (35)$$

Όπου

$PTDF(mtgp, p)$ είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τον Συντελεστή Κατανομής Απωλειών Ψ ισχύος του σημείου μέτρησης $mtgp$ για την περίοδο p .

Εξίσωση Ισοζυγίου Ενέργειας Λειτουργικής Ζώνης: Το ~~η~~ισοζύγιο ~~ε~~Ενέργειας πρέπει να επιβάλλεται σε κάθε ~~λ~~ειτουργική ~~ζ~~ώνη. Η δυϊκή τιμή του ~~η~~ισοζυγίου ~~ε~~Ενέργειας ~~ζ~~ώνης παρέχει την τιμή ενέργειας ~~ζ~~ώνης. Αν αρθεί ο περιορισμός στη διαζωνική ροής ~~ενέργειας~~~~ισχύος~~ (~~λειτουργία~~ ~~ανάλυσης~~), όλες οι τιμές ενέργειας των ~~ζ~~ωνών είναι ίσες. Η εξίσωση ~~η~~ισοζυγίου ~~ε~~Ενέργειας ~~εφαρμοζόμενη~~ στις ~~λειτουργικές~~ ~~ζ~~ώνες είναι η εξής:

$$\begin{aligned} & \sum_{mtgp \text{ in } z} MtgpNetInj(mtgp, p) \\ & + TotalGenDeficit(z, p) - TotalGenSurplus(z, p) \\ & = \sum_{FromZone(fg)=z} FlowGateMW(fg, p) - \sum_{ToZone(fg)=z} FlowGateMW(fg, p) \end{aligned} \quad (36)$$

Όπου

TotalGenDeficit(z, p) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα παραγωγής στην περίοδο p προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός ~~η~~ισοζυγίου ~~ε~~Ενέργειας στη ~~λειτουργική~~ ~~ζ~~ώνη z. Εκφράζεται σε MW.

TotalGenSurplus(z, p) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια παραγωγής στην περίοδο p προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός ~~η~~ισοζυγίου ~~ε~~Ενέργειας στη ~~λειτουργική~~ ~~ζ~~ώνη z. Εκφράζεται σε MW.

1.3.2.2.18 Διαζωνικό Μοντέλο Μεταφοράς

Όπως το διαζωνικό μοντέλο ροής, έτσι και αυτό θεωρεί μία ανάλυση του ~~ε~~ξυστήματος σε ζώνες οι οποίες συνδέονται με πύλες ροής (διασυνδετικές γραμμές ή διάδρομοι). Η διαφορά με το διαζωνικό μοντέλο ροής είναι ότι η διαζωνική ροή δεν εκφράζεται με τους ΣΚΜΙ των ~~σημείων~~~~κόμβων~~ μέτρησης αλλά απευθείας στην εξίσωση ~~η~~ισοζυγίου ~~ε~~Ενέργειας στις ~~λειτουργικές~~ ~~ζ~~ώνες.

Περιορισμοί Ισοζυγίου Ενέργειας~~ισχύος~~ **Λειτουργικής Ζώνης:** Οι περιορισμοί του ~~η~~ισοζυγίου ~~Ενέργειας~~~~ισχύος~~ στις ~~λ~~ειτουργικές ~~ζ~~ώνες παριστάνονται από το ακόλουθο σύνολο γραμμικών εξισώσεων:

$$\begin{aligned} & \sum_{ge \text{ in } z} EntityInj(ge, p) - \sum_{ld \text{ in } z} EntityWdr(ld, p) \\ & = \sum_{FromZone(fg)=z} FlowGateMW(fg, p) - \sum_{ToZone(fg)=z} FlowGateMW(fg, p) \end{aligned} \quad (37)$$

Όπου

FromZone(fg) είναι η ζώνη με διαζωνικά σημεία αρχής ίσα με fg.

ToZone(fg) είναι η ζώνη με διαζωνικά σημεία τέλους ίσα με fg.

FlowGateMW(fg, p) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη διαζωνική ροή fg, για την περίοδο p. Εκφράζεται σε MW και μπορεί να είναι αρνητική.

Μοντέλο Διαζωνικού Περιορισμού Ροής: Σημειώνεται ότι μία διαζωνική ροή ορίζεται για κάθε μία κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι για μία γραμμή που συνδέει δύο ζώνες (για παράδειγμα: A, B), πρέπει να υπάρχουν δύο διαζωνικές ροές (A-B and B-A). Η διαζωνική ροή περιορίζεται από το διαζωνικό όριο ικανότητας μεταφοράς:

$$FlowGateMW(fg, p) - FlowGateSurplusMW(fg, p) \leq FlowGateMaxMW(fg, p) \quad (38)$$

Όπου

$FlowGateMW(fg,p)$	είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη διαζωνική ροή fg, για την περίοδο p. Εκφράζεται σε MW και μπορεί να είναι αρνητική.
$FlowGateMaxMW(fg,p)$	είναι μία παράμετρος, σε MW, που παριστάνει τη μέγιστη διαζωνική ροή fg, για την περίοδο p.
$FlowGateSurplusMW(fg,p)$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει την περίσσεια MW ισχύος στην διαζωνική ροή fg για την περίοδο p, προκειμένου να επιβληθεί η μέγιστη ροή. Εκφράζεται σε MW.

1.3.2.2.19 Περιορισμοί Εφεδρειών

Περιορισμοί Πρωτεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς σε ~~π~~πρωτεύουσα ~~ε~~εφεδρεία ~~των οντοτήτων μιας λειτουργικής ζώνης~~ ~~μίας οντότητας~~ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις ~~α~~απαιτήσεις ~~π~~πρωτεύουσας ~~ε~~εφεδρείας της ~~λειτουργικής ζώνης~~ ~~αυτής~~. Ένας παρόμοιος περιορισμός ισχύει και για το ~~ε~~σύστημα:

$$PrimRsvReq(z,p) + PrimRsvDeficit(z,p) \leq \sum_{e \in z} EntityPrimRsvMW(e,p) \quad (39)$$

$$SysPrimRsvReq(p) + SysPrimRsvDeficit(p) \leq \sum_e EntityPrimRsvMW(e,p) \quad (40)$$

Όπου

$PrimRsvDeficit(z,p)$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα σε π πρωτεύουσα ε εφεδρεία στην περίοδο p για τη λειτουργική ζώνη z προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός π πρωτεύουσας ε εφεδρείας.
$PrimRsvReq(z,p)$	είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τις απαιτήσεις σε π πρωτεύουσα ε εφεδρεία στην περίοδο p για τη λειτουργική ζώνη z .
$SysPrimRsvDeficit(p)$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα σε π πρωτεύουσα ε εφεδρεία στην περίοδο p για όλο το σύστημα προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός π πρωτεύουσας ε εφεδρείας.
$SysPrimRsvReq(p)$	είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τις απαιτήσεις σε π πρωτεύουσα ε εφεδρεία στην περίοδο p για όλο το ε σύστημα.

Περιορισμοί Δευτερεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς στη ~~δ~~δευτερεύουσα ~~ε~~εφεδρεία ~~των οντοτήτων στη λειτουργική ζώνη z~~ ~~μίας οντότητας~~ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις ~~α~~απαιτήσεις σε ~~δ~~δευτερεύουσα ~~ε~~εφεδρεία της ~~λειτουργικής ζώνης~~ ~~αυτής~~:

$$SecRsvUpReq(z,p) + SecRsvUpDeficit(z,p) \leq \sum_{e \in z} EntitySecRsvUpMW(e,p) \quad (41)$$

$$SecRsvDnReq(z,p) + SecRsvDnDeficit(z,p) \leq \sum_{e \in z} EntitySecRsvDnMW(e,p) \quad (42)$$

$$SysSecRsvUpReq(p) + SysSecRsvUpDeficit(p) \leq \sum_e EntitySecRsvUpMW(e,p) \quad (43)$$

$$SysSecRsvDnReq(p) + SysSecRsvDnDeficit(p) \leq \sum_e EntitySecRsvDnMW(e,p) \quad (44)$$

Όπου

$SecRsvUpDeficit(z,p)$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα δ δευτερεύουσας ε εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο
------------------------	---

	ρ για τη <u>Λειτουργική ζώνη</u> z προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός <u>Δ</u>ευτερεύουσας <u>Ε</u>φεδρείας.
$SecRsvUpReq(z,p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε <u>Δ</u>ευτερεύουσα <u>Ε</u>φεδρεία με κατεύθυνση προς τα επάνω στην περίοδο ρ για τη <u>Λειτουργική ζώνη</u> z.
$SecRsvDnDeficit(z,p)$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα <u>Δ</u>ευτερεύουσας <u>Ε</u>φεδρείας με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για τη <u>Λειτουργική ζώνη</u> z προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός <u>Δ</u>ευτερεύουσας <u>Ε</u>φεδρείας.
$SecRsvDnReq(z,p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει την <u>α</u>παίτηση σε <u>Δ</u>ευτερεύουσα <u>Ε</u>φεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για τη <u>Λειτουργική ζώνη</u> z.
$SysSecRsvUpDeficit(z,p)$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα <u>Δ</u>ευτερεύουσας <u>Ε</u>φεδρείας με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για το σύνολο του <u>σ</u>υστήματος προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός <u>Δ</u>ευτερεύουσας <u>Ε</u>φεδρείας.
$SysSecRsvUpReq(z,p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει την <u>α</u>παίτηση σε <u>Δ</u>ευτερεύουσα <u>Ε</u>φεδρεία με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για το σύνολο του <u>σ</u>υστήματος.
$SysSecRsvDnDeficit(z,p)$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα <u>Δ</u>ευτερεύουσας <u>Ε</u>φεδρείας με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για το σύνολο του <u>σ</u>υστήματος προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός <u>Δ</u>ευτερεύουσας <u>Ε</u>φεδρείας.
$SysSecRsvDnReq(z,p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει την <u>α</u>παίτηση σε <u>Δ</u>ευτερεύουσα <u>Ε</u>φεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για το σύνολο του <u>σ</u>υστήματος.

Οι παρακάτω πρόσθετοι περιορισμοί συνεπάγονται ότι, για κάθε Περίοδο Κατανομής ρ, οι ρυθμοί μεταβολής των μονάδων παραγωγής που επιλέγονται για προς τα επάνω Δευτερεύουσα Εφεδρεία, πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε συνολικά να μπορούν να δώσουν Δευτερεύουσα Εφεδρεία προς τα επάνω τουλάχιστον ίση με $SecRsvUpFastReq$ μέσα σε ένα λεπτό. Μία βοηθητική μεταβλητή εισάγεται, $EntitySecRsvUpFastMW$, προκειμένου να μοντελοποιηθεί το ελάχιστο της $RRAGC(ce) \times 1min$ για μία μονάδα που έχει επιλεγεί για Δευτερεύουσα Εφεδρεία προς τα επάνω.

$$EntitySecRsvUpFastMW(e,p) \leq EntitySecRsvUpMW(e,p) \quad (45)$$

$$EntitySecRsvUpFastMW(e,p) \leq RRAGC(e) \times 1min \quad (46)$$

$$\sum_e EntitySecRsvUpFastMW(e,p) \geq SysSecRsvUpFastReq(p) \quad (47)$$

Όπου

$SysSecRsvUpFastReq(p)$	είναι μία παράμετρος που παριστάνει την <u>α</u>παίτηση σε γρήγορη <u>Δ</u>ευτερεύουσα <u>Ε</u>φεδρεία με κατεύθυνση προς τα επάνω μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού στην περίοδο ρ για το <u>σ</u>ύστημα.
$EntitySecRsvUpFastMW(e,p)$	είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την συνολική συνεισφορά της οντότητας σε γρήγορη <u>Δ</u>ευτερεύουσα <u>Ε</u>φεδρεία μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού με κατεύθυνση προς τα επάνω, για τη δεσμευμένη οντότητα e, για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε MW.

Οι παρακάτω περιορισμοί εξασφαλίζουν την ίδια απαίτηση με αυτή που περιγράφηκε προηγουμένως για ~~Δ~~ευτερεύουσα ~~Ε~~φεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω.

$$EntitySecRsvDnFastMW(e, p) \leq EntitySecRsvDnMW(e, p) \quad (48)$$

$$EntitySecRsvDnFastMW(e, p) \leq RRAGC(e) \times 1min \quad (49)$$

$$\sum_e EntitySecRsvDnFastMW(e, p) \geq SysSecRsvDnFastReq(p) \quad (50)$$

Όπου

$SysSecRsvDnFastReq(z, p)$ είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε γρήγορη ~~Δ~~ευτερεύουσα ~~Ε~~φεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού στην περίοδο p για το Σύστημα.

$EntitySecRsvUpFastMW(e, p)$ είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την συνολική συνεισφορά της οντότητας σε γρήγορη ~~Δ~~ευτερεύουσα ~~Ε~~φεδρεία μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού με κατεύθυνση προς τα κάτω, για την οντότητα e , για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW.

Περιορισμοί Τριτεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς στη ~~Τ~~ριτεύουσα ~~Ε~~φεδρεία των οντοτήτων μιας Λειτουργικής Ζώνης ~~μίας οντότητας~~ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις ~~α~~παιτήσεις σε ~~Τ~~ριτεύουσα ~~Ε~~φεδρεία της ~~Λ~~ειτουργικής ζώνης αυτής:

$$TerRsvReq(z, p) + TerRsvDeficit(z, p) \leq \sum_{e \in z} EntityTerRsvMW(e, p) \quad (51)$$

$$SysTerRsvReq(p) + SysTerRsvDeficit(p) \leq \sum_e EntityTerRsvMW(e, p) \quad (52)$$

Όπου

$TerRsvDeficit(z, p)$ είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα ~~Τ~~ριτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας στην περίοδο p για τη ζώνη z προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός ~~Τ~~ριτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας.

$TerRsvReq(z, p)$ είναι μία παράμετρος που παριστάνει την ~~α~~παίτηση σε ~~Τ~~ριτεύουσα ~~Ε~~φεδρεία στην περίοδο p για τη ζώνη z .

$SysTerRsvDeficit(z, p)$ είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα ~~Τ~~ριτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας στην περίοδο p για το σύνολο του Συστήματος προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός ~~Τ~~ριτεύουσας ~~Ε~~φεδρείας.

$SysTerRsvReq(z, p)$ είναι μία παράμετρος που παριστάνει την ~~α~~παίτηση σε ~~Τ~~ριτεύουσα ~~Ε~~φεδρεία στην περίοδο p για το σύνολο του ~~σ~~υστήματος.

1.3.2.2.20 Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής

Κάθε οντότητα έχει όρια στην ικανότητά της να μετακινηθεί από μία στάθμη παραγωγής σε μία άλλη μέσα σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο ρυθμός μεταβολής μίας ~~μ~~Μονάδας είναι διαφορετικός ανάλογα με τοτην κατάσταση της ΑΡΠ της μονάδας ~~(αν η μονάδα είναι σε λειτουργία ΑΡΠ ή όχι)~~. Κατά συνέπεια, το μοντέλο περιλαμβάνει τη δυαδική μεταβλητή για την κατάσταση ~~Δ~~ευτερεύουσας ~~ρ~~ύθμισης $ChurAGC$.

Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής της παραγωγής μοντελοποιούνται ως εξής:

Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής προς τα επάνω είναι:

$$EntityMW(e,p) - EntityMW(e,p-1) \leq \left(\begin{array}{l} (1 - XupAGC(e,p)) \cdot UpRamp(e) \\ + XupAGC(e,p) \cdot RRAGC(e) \cdot 60 \\ + RampSurplusMW(e,p) \end{array} \right) \cdot D \quad (53)$$

Όπου

$UpRamp(e)$	είναι μία παράμετρος, που παριστάνει το άνω όριο ρυθμού ανόδου για την οντότητα e .
$RRAGC(e)$	είναι μία παράμετρος, σε MW/min, που παριστάνει το Ρυθμό Μεταβολής σε λειτουργία ΑΡΠ για την οντότητα e .
$RampSurplusMW$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει το βαθμό παράβασης του ρυθμού μεταβολής της οντότητας e στην περίοδο p . Εκφράζεται σε MW/h.

Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής προς τα κάτω είναι:

$$EntityMW(e,p-1) - EntityMW(e,p) \leq \left(\begin{array}{l} (1 - XupAGC(e,p)) \cdot DnRamp(e) \\ + XupAGC(e,p) \cdot RRAGC(e) \cdot 60 \\ + RampDeficitMW(e,p) \end{array} \right) \cdot D \quad (54)$$

Όπου

$DnRamp(e)$	είναι μία παράμετρος, σε MW/h, που παριστάνει το κάτω όριο ρυθμού ανόδου της οντότητας e .
$RampDeficitMW$	είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει το βαθμό παράβασης του ρυθμού μεταβολής της οντότητας e στην περίοδο p . Εκφράζεται σε MW/h.

Στις λειτουργίες του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, του Προγραμματισμού Κατανομής και της Εκ των Υστέρων Τιμολόγησης των Αποκλίσεων, ο περιορισμός του ρυθμού μεταβολής εφαρμόζεται για όλες τις ~~Π~~εριοδούς Κατανομής, εκτός από την πρώτη.

1.3.2.2.21 Περιορισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς

Θεωρήστε μία ~~Δ~~ιασύνδεση για ~~Ε~~ισαγωγή $ImpX$ σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέτρησης $mtgp$ με μία συγκεκριμένη ικανότητα μεταφοράς για ~~Ε~~ισαγωγή $ImpTC$. Τότε εφαρμόζεται ο ακόλουθος περιορισμός:

$$\left(\sum_{ge \text{ at } mtgp} EntityMW(ge,p) - \sum_{ld \text{ at } mtgp} EntityMW(ld,p) \right) - ImpCapacitySurplusMW(mtgp,p) \leq ImpTC(mtgp,p) \quad (55)$$

Όπου

$ImpTC(mtgp, p)$ είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τη μέγιστη Καθαρή ~~Η~~ικανότητα ~~Μ~~εταφοράς για Εισαγωγή στο σημείο μέτρησης $mtgp$ και στην περίοδο p .

$ImpCapacitySurplusMW(mtgp, p)$ είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε MW στην ικανότητα μεταφοράς μίας Εισαγωγής. Αυτή η μεταβλητή εκφράζεται σε MW, για Εισαγωγή στο σημείο μέτρησης $mtgp$ και την περίοδο p .

Ένας παρόμοιος κανόνας εφαρμόζεται σε μία Διασύνδεση για Εξαγωγή:

$$\left(\sum_{ld \text{ at } mtgp} EntityMW(ld, p) - \sum_{ge \text{ at } mtgp} EntityMW(ge, p) \right) - ExpCapacitySurplusMW(mtgp, p) \leq ExpTC(mtgp, p) \quad (56)$$

Όπου

$ExpTC(mtgp, p)$ είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την μέγιστη Καθαρή ~~Η~~ικανότητα ~~Μ~~εταφοράς για Εξαγωγή στο σημείο μέτρησης $mtgp$ και στην περίοδο p .

$ExpCapacitySurplusMW(mtgp, p)$ είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε MW στην ικανότητα μεταφοράς μίας Εξαγωγής. Αυτή η μεταβλητή εκφράζεται σε MW, για Εξαγωγή στο σημείο μέτρησης $mtgp$ και την περίοδο p .

Οι ακόλουθοι περιορισμοί εκφράζουν το ίδιο με τους δύο προηγούμενους περιορισμούς, αλλά για ένα υποσύνολο M^* όλων των σημείων μέτρησης των Διασυνδέσεων (σύνολο METERINGPOINTS) (π.χ. όλες οι βόρειες Διασυνδέσεις).

$$\sum_{mtgp \in M^*} \left(\sum_{ge \text{ at } mtgp} EntityMW(ge, p) - \sum_{ld \text{ at } mtgp} EntityMW(ld, p) \right) - ImpCapacitySurplusMW(M^*, p) \leq ImpTC(M^*, p) \quad (57)$$

$$\sum_{mtgp \in M^*} \left(\sum_{ld \text{ at } mtgp} EntityMW(ld, p) - \sum_{ge \text{ at } mtgp} EntityMW(ge, p) \right) - ExpCapacitySurplusMW(M^*, p) \leq ExpTC(M^*, p) \quad (58)$$

Όπου

$ImpTC(M^*, p)$ είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την Καθαρή ~~Η~~ικανότητα ~~Μ~~εταφοράς Διασυνδέσεως για Εισαγωγές για το σύνολο των κόμβων M^* , στην περίοδο p

$ExpTC(M^*, p)$ είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την ~~Καθαρή~~ Ηικανότητα ~~Μ~~εταφοράς Διασυνδέσεως για Εξαγωγές για το σύνολο των κόμβων M^* , στην περίοδο p .

Επιπλέον, δύο ακόμα περιορισμοί ορίζονται για τη συνολική ικανότητα Εισαγωγών και τη συνολική ικανότητα Εξαγωγών του Συστήματος. Αυτοί οι περιορισμοί συνεπάγονται ότι το άθροισμα όλων των προς Εξαγωγή ποσοτήτων (αντίστοιχα προς Εισαγωγή) από όλα τα σημεία μέτρησης του Συστήματος είναι

μικρότερο από ή ίσο με την εξαγωγική ικανότητα του $\Theta\Sigma$ υστήματος $SysExp(p)$ (αντίστοιχα εισαγωγική ικανότητα του $\Theta\Sigma$ υστήματος $SysImp(p)$).

$$\sum_{mtgp} \left(\sum_{ge \text{ at } mtgp} EntityMW(ge,p) - \sum_{Id \text{ at } mtgp} EntityMW(Id,p) \right) - ImpCapacitySurplusMW(p) \leq SysImp(p) \quad (59)$$

$$\sum_{mtgp} \left(\sum_{Id \text{ at } mtgp} EntityMW(Id,p) - \sum_{ge \text{ at } mtgp} EntityMW(ge,p) \right) - ExpCapacitySurplusMW(p) \leq SysExp(p) \quad (60)$$

Όπου

$SysImp(p)$ είναι η εισαγωγική ικανότητα του $\Theta\Sigma$ υστήματος στην περίοδο p .

$SysExp(p)$ είναι η εξαγωγική ικανότητα του $\Theta\Sigma$ υστήματος στην περίοδο p .

Οι περιορισμοί (57), (58), (59) και (60) παραμένουν ανενεργοί στο μοντέλο UC που εφαρμόζεται για την επίλυση του ΗΕΠ.

1.3.2.2.22 Γενικοί Περιορισμοί

Οι Ψ ενικοί Π εριορισμοί μπορούν να παρασταθούν μαθηματικά ως εξής:

$$\sum_e [EntityMW(e,p).EntityFactor(e,p)] - GCSurplus(p) \leq GCLimit(p) \quad (106)$$

$$\sum_e [EntityMW(e,p).EntityFactor(e,p)] + GCDeficit(p) \geq GCLimit(p) \quad (107)$$

$$\sum_e [EntityMW(e,p).EntityFactor(e,p)] + GCDeficit(p) - GCSurplus(p) = GCLimit(p) \quad (108)$$

Όπου

$GCLimit(p)$ είναι μία παράμετρος που παριστάνει τον Ψ ενικό Π εριορισμό ορίου δεξιάς πλευράς για την περίοδο p .

$EntityFactor(e,p)$ είναι ο συντελεστής περιορισμού της ενέργειας της οντότητας e για την περίοδο p . Εκφράζεται σε MW-1.

$GCSurplus(p)$ και $GCDeficit(p)$ είναι οι μεταβλητές αναφοράς για τους Ψ ενικούς Π εριορισμούς περίσσειας και έλλειψης, αντίστοιχα.

1.3.2.3 Μοντέλα UC σε Λειτουργία Ανάλυσης

Το τμήμα αυτό περιγράφει τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία ανάλυσης, τα οποία διαφέρουν από το μοντέλο UC. Οι τρόποι λειτουργίας βασίζονται σε ένα μοντέλο τιμών το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις Π ροσφορές παραγωγής και τις Δ ηλώσεις $\Phi\Phi$ ορτίου. Το μοντέλο ανάλυσης βασίζεται επιπρόσθετα σε ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους καυσίμου, το οποίο χρησιμοποιεί τη βηματική συνάρτηση $\epsilon\Xi$ ιδικής $\kappa\Xi$ ατανάλωσης ~~Θερμότητας καυσίμου~~ της μM ονάδας και τα κόστη καυσίμου.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα, η οποία αναλύεται παρακάτω, αφορά τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους.

1.3.2.3.1 Μέσο Μεταβλητό Κόστος

Η βηματική συνάρτηση ~~ε~~Ιδικής ~~κ~~Κατανάλωσης ~~Θερμότητας~~καυσίμου μετατρέπεται στη βηματική συνάρτηση Μέσου Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου, *AverageVariableFuelCost*, η οποία εκφράζεται σε €/MWh, ως εξής:

$$AverageVariableFuelCost(ge,b,p) = Heat(ge,b) \cdot \sum_{ftype} \left(\frac{FuelCost(ftype,p)}{FuelAverageHeatingValue(ftype)} \cdot EntityFuelMix(ge,p,ftype) \right) \quad (61)$$

Όπου

FuelCost(ftype,p) είναι το κόστος του καυσίμου που χρησιμοποιείται εκφρασμένο σε Euro / μονάδα μέτρησης καυσίμου για τον τύπο καυσίμου *ftype* και την περίοδο *p*. Η μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι TONS or m3, ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου (π.χ. Euro/TON).

FuelAverageHeatingvalue(ftype) είναι ~~η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου~~ ένας συντελεστής μετατροπής από Μονάδες Καυσίμου σε μονάδες Θερμότητας (GJ) για τον ~~τύπο του καυσίμου ftype~~ (π.χ. GJ/TON).

EntityFuelMix(ge,p) είναι η σχετική αναλογία κάθε διαθέσιμου τύπου καυσίμου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την οντότητα *ge* σε κάθε χρονική περίοδο *p*.

Heat(ge,b) είναι η ~~συνάρτηση ε~~Ιδικής ~~κ~~Κατανάλωσης ~~Θερμότητας~~καυσίμου (η οποία προκύπτει από την καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου του Διχειριστή του Συστήματος) που ~~α~~ντιστοιχεί στα επιλεγμένα MW της βαθμίδας *b*, για την οντότητα *ge*, εκφρασμένη σε GJ/MWh.

AverageVariableFuelCost(ge,b,p) είναι το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου της οντότητας *ge* για τη βαθμίδα *b* στην περίοδο *p* εκφρασμένο σε ~~€Euro~~/MWh.

1.3.2.3.2 Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος

Προσθέτοντας το Πρόσθετο Μεταβλητό Κόστος *AdditionalVariableCost* στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου *AverageVariableFuelCost*, υπολογίζεται το Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος της οντότητας:

$$TotalAverageVariableCost(ge,b,p) = \frac{1}{GLF(ge,p)} \cdot (AverageVariableFuelCost(ge,b,p) + AdditionalVariableCost(ge)) \quad (62)$$

Όπου

TotalAverageVariableCost(ge,b,p) είναι Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος της οντότητας *ge* για την βαθμίδα *b* και την περίοδο *p* εκφρασμένο σε Euro/MWh.

AverageVariableFuelCost(ge,b,p) είναι Μέσο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου της οντότητας *ge* στην περίοδο *p* εκφρασμένο σε ~~€Euro~~/MWh.

AdditionalVariableCost(ge) είναι πρόσθετα κόστη ανά MWh της οντότητας, εκφρασμένα σε ~~€Euro~~/MWh για την οντότητα παραγωγής *ge*.

Σημείωση: Το πρόσθετο μεταβλητό κόστος *AdditionalVariableCost* αντιπροσωπεύει το άθροισμα όλων των πρόσθετων μεταβλητών κοστών μίας ~~μ~~Μονάδας και ~~μ~~πορεί να περιλαμβάνει:

- α. το πρόσθετο κόστος των πηγών παραγωγής (εκτός από το καύσιμο) σε €/MWh,
- β. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος της συντήρησης λόγω της λειτουργίας της ~~μ~~Μονάδας (εκτός από το σταθερό κόστος συντήρησης) σε €/MWh,
- γ. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού λόγω της λειτουργίας της ~~μ~~Μονάδας (εκτός από το σταθερό κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού) σε €/MWh,
- δ. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος των βελτιωτικών του καυσίμου τα οποία χρησιμοποιούνται για την αύξηση της Μέσης Θερμογόνου Δύναμης του βασικού καυσίμου σε €/MWh, και
- ε. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος των εκπομπών σε €/MWh.

ε- Οι παραπάνω παράγοντες του πρόσθετου Μεταβλητού Κόστους Μονάδας συμπεριλαμβάνονται στο Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος Μονάδας με την ενεργοποίηση κατάλληλης ρύθμισης.

1.3.2.3.3 Ωριαίο Κόστος

Το Ωριαίο Κόστος Cost μίας οντότητας ge για την βαθμίδα b , υπολογίζεται από το Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος ως εξής:

$$HourlyCost(ge, b, p) = TotalAverageVariableCost(ge, b, p) \cdot BlockMW(ge, b, p) \quad (63)$$

Όπου

$HourlyCost(ge, b, p)$	είναι το Ωριαίο Κόστος της οντότητας ge για τη βαθμίδα b στην περίοδο p εκφρασμένο σε Ευρο €/h.
$BlockMW(ge, b, p)$	είναι τα αθροιστικά MW για τη βαθμίδα b της οντότητας ge στην περίοδο p εκφρασμένα σε MW.

Το Ωριαίο Κόστος μίας οντότητας στο τεχνικό της ελάχιστο $MinMW$ είναι προφανώς ίσο με:

$$HourlyCost(ge, MinMW, p) = TotalAverageVariableCost(ge, p) \cdot MinMW(ge, p) \quad (64)$$

~~κάθε μονάδα είναι επίσης υποχρεωμένη να υποβάλλει Το~~ Κόστος Λειτουργίας εν Κενώ, ~~το οποίο~~ παριστάνει το ωριαίο κόστος στα 0 MW.

$$HourlyCost(ge, 0 \text{ MW}, p) = NoLoadCost(ge) \quad (65)$$

$NoLoadCost(ge)$	είναι το κόστος παραγωγής της μ Μονάδας στα 0 MW εκφρασμένο σε Ευρο €/hour για την οντότητα ge .
------------------	--

1.3.2.3.4 Διαφορικό Κόστος (Incremental Cost)

Το Διαφορικό Κόστος (ή Οριακό Κόστος) μίας οντότητας υπολογίζεται από την παράγωγο του ~~ω~~Ωριαίου ~~κ~~Κόστους ως εξής:

$$\begin{aligned} IncrCost(ge, b, p) &= \frac{d(HourlyCost(ge, b, p))}{dt} \\ &= \frac{HourlyCost(ge, b, p) - HourlyCost(ge, b-1, p)}{BlockMW(ge, b, p) - BlockMW(ge, b-1, p)} \end{aligned} \quad (66)$$

Όπου

$IncrCost(ge, p)$ είναι το **Διαφορικό Κόστος** της βαθμίδας b για την οντότητα ge στην περίοδο p εκφρασμένο σε **€/MWh**.

Το πρώτο βήμα του Διαφορικού Κόστους μίας οντότητας ανάμεσα στη μηδενική παραγωγή και το **Τεχνικό Ελάχιστο** $IncrCost(0MW \rightarrow MinMW)$ ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση έτσι ώστε το ολοκλήρωμα του Διαφορικού Κόστους $IncrCost$ από το μηδέν στο $MinMW$ μαζί με το Κόστος Λειτουργίας εν Κενώ να είναι ίσο με το Ωριαίο Κόστος της οντότητας για παραγωγή στο $MinMW$.

$$IncrCost(ge, 0MW \rightarrow MinMW, p) = \frac{HourlyCost(ge, MinMW, p) - NoLoadCost(ge)}{MinMW} \quad (67)$$

1.3.2.3.5 Κόστος Παραγωγής

Το κόστος παραγωγής στη λειτουργία ανάλυσης ταυτίζεται με αυτό της διαδικασίας λειτουργίας. Η μόνη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούνται οι καμπύλες του **Διαφορικού Κόστους** αντί των **Τιμολογούμενων Προσφορών**. Αυτό μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

$$\begin{aligned} GenerationCost &= \\ \sum_{ge, p} GLF(ge, p) \cdot \left(\sum_{b \in Blocks} (BlockClearedMW(ge, b, p) \cdot IncrCost(ge, b, p)) \right) \cdot D \end{aligned} \quad (68)$$

Όπου

$BlockClearedMW(ge, b, p)$ είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα της εκκαθαριζόμενης ενέργειας, εκφρασμένη σε MW, για την οντότητα παραγωγής ge , τη βαθμίδα b , και την περίοδο p .

$GLF(ge, p)$ είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον **Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης** της οντότητας ge κατά την περίοδο p .

D είναι η διάρκεια της περιόδου, εκφρασμένη σε ώρες. Η παράμετρος τίθεται ίση με 1.

1.4 Υπολογισμός Οριακής Τιμής

1.4.1 Αντικείμενο

Αντικείμενο αυτού του τμήματος είναι να περιγράψει τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), της Τιμής Πρωτεύουσας Εφεδρείας και της Τιμής Δευτερεύουσας Ρύθμισης, με βάση τη μαθηματική διατύπωση του μοντέλου Επίλυσης αγοράς του ΗΕΠ.

1.4.2 Υπολογισμός της ΟΤΣ

Η Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) κάθε ~~Λ~~ειτουργικής ~~ζ~~ώνης ισούται με το σκαιώδες κόστος (πολλαπλασιαστής Lagrange) του περιορισμού του ~~ε~~ισοζυγίου ~~Ενέργειας~~~~σχό~~ος της ~~ζ~~ώνης ~~αυτής~~. Στην περίπτωση που οι διαζωνικοί περιορισμοί ροής δεν είναι δεσμευτικοί, οι δύο δυϊκές τιμές ταυτίζονται και η ΟΤΣ ισούται με αυτή την κοινή τιμή. Στην περίπτωση που οι ~~δ~~ιαζωνικοί ~~π~~εριορισμοί ~~Μεταφοράς~~~~ροής~~ είναι δεσμευτικοί, οι δύο δυϊκές τιμές μπορεί να είναι διαφορετικές και η ΟΤΣ υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος (με ~~τις~~~~αν~~ ~~ε~~γγύσεις~~παραγωγή~~ των ~~ζ~~ωνών) μέσος όρος των ~~θ~~οριακών ~~ε~~τιμών ~~π~~αραγωγής των ~~ζ~~ωνών.

Σε κάθε περίπτωση, η ΟΤΠ κάθε ~~Λ~~ειτουργικής ~~ζ~~ώνης καθορίζεται από μία ή περισσότερες οντότητες εντός της κάθε Λειτουργικής Ζώνης, η οποίες μπορεί να είναι ~~μ~~ονάδες παραγωγής, ~~κ~~ατανεμόμενα ~~φ~~ορτία, ~~ε~~ισαγωγές ή ~~ε~~ξαγωγές.

~~Σύμφωνα με το Άρθρο 55, §4 του ΚΣΗΕ, όταν δεν προσεγγίζεται κάποιο διαζωνικό όριο ροής, η ΟΤΣ εκφράζει την οριακή μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία οριακή αύξηση του φορτίου του Συστήματος. Όταν ένας περιορισμός ορίου ροής είναι δεσμευτικός, η ΟΤΠ της ζώνης εκφράζει την μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία οριακή αύξηση του φορτίου της υπόψη Λειτουργικής Ζώνης.~~

~~Αντιστοιχώντας ένα πολλαπλασιαστή Lagrange σε κάθε περιορισμό του προβλήματος και εισάγοντας τους περιορισμούς στην Αντικειμενική Συνάρτηση ορίζεται η «προσαυξημένη αντικειμενική συνάρτηση» ή συνάρτηση Lagrangian. Η διαδικασία αυτή, ονομαζόμενη και ως «χαλάρωση Lagrange» (Lagrangian Relaxation) ως εξής:~~

~~Προκειμένου να εφαρμοστεί η χαλάρωση Lagrange στην διατύπωση του προβλήματος, η Lagrangian συνάρτηση του προβλήματος ορίζεται, προσθέτοντας έναν πολλαπλασιαστή Lagrange σε κάθε περιορισμό του προβλήματος του ΗΕΠ, ως εξής:~~

$$L = Obj + \lambda_1 \cdot (Constraint_1) + \dots + \lambda_N \cdot (Constraint_N)$$

~~Σύμφωνα με το Άρθρο 55, §4 του ΚΣΗΕ, όταν δεν προσεγγίζεται κάποιο διαζωνικό όριο ροής, η ΟΤΣ εκφράζει την οριακή μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία οριακή αύξηση του φορτίου του συστήματος. Όταν ένας περιορισμός ορίου ροής είναι δεσμευτικός, η ΟΤΠ της ζώνης εκφράζει την μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία οριακή αύξηση του φορτίου της υπόψη λειτουργικής ζώνης.~~

Σύμφωνα με τις συνθήκες βελτιστοποίησης Kuhn-Tucker, στο βέλτιστο σημείο η μερική παράγωγος της Lagrangian συνάρτησης ως προς μία συγκεκριμένη μεταβλητή του προβλήματος είναι ίση με το μηδέν. Κατά συνέπεια, αν ο παραπάνω κανόνας εφαρμοστεί στην παραγωγή μίας βαθμίδας μίας μονάδας “ge” (μεταβλητή: *BlockClearedMW(ge,b,p)*), έχουμε:

$$\frac{\partial L}{\partial BlockClearedMW_{ge}} = GLF \cdot Price - GLF \cdot \lambda_{ZPB} - \lambda_{Max} - \lambda_{Max}^{AGC} - \lambda_{Min} - \lambda_{MaxB}^{ge} - \lambda_{MDE} - \lambda_{RRup} - \lambda_{RRdn} - \sum_{GC} (F_{GC} \cdot \lambda_{GC}) = 0$$

Αυτό δίνει:

$$\lambda_{ZPB} = \frac{GLF \cdot Price - \lambda_{Max} - \lambda_{Max}^{AGC} - \lambda_{Min} - \lambda_{MaxB}^{ge} - \lambda_{MDE} - \lambda_{RRup} - \lambda_{RRdn} - \sum_{GC} (F_{GC} \cdot \lambda_{GC})}{GLF}$$

Όπου

λ_{ZPB} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού ισοζυγίου ισχύος της **Λ**ειτουργικής **Ζ**ώνης (37)

λ_{Max} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (3)

λ_{Max}^{AGC} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (4)

λ_{Min} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (5)

λ_{MaxB}^{ge} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (24)

λ_{MDE} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (28)

λ_{RRup} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (53)

λ_{RRdn} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (54)

λ_{GC} είναι οι πολλαπλασιαστές Lagrange των περιορισμών (106), (107) και (108)

GC είναι το σύνολο των **γ**ενικών **π**εριορισμών στους οποίους συμμετέχει η **μ**ονάδα “ge”

F_{GC} είναι ο Συντελεστής Οντότητας με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η παραγωγή της **μ**ονάδας στον γενικό περιορισμό GC

GLF είναι ο **θ** συντελεστής **α**πωλειών **Έγχυσης παραγωγής** που αντιστοιχεί στη μονάδα “ge”

Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης Kuhn-Tucker στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην κατανάλωση ενός **ε**πιμολογούμενου **φ**ορτίου “Id” (μεταβλητή: $LoadBlockMW(Id,b,p)$), παίρνουμε:

$$\lambda_{ZPB} = \frac{LLF \cdot Price + \lambda_{MaxB}^{Id}}{LLF}$$

Όπου

λ_{MaxB}^{Id} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού **της ανισότητας** (25)

LLF είναι ο **θ** συντελεστής **α**πωλειών **φ**ορτίου ο οποίος αντιστοιχεί στο **ε**πιμολογούμενο **φ**ορτίο “Id”

Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης Kuhn-Tucker στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην έγχυση μίας **ε**ισαγωγής “ge” (μεταβλητή: $BlockClearedMW(ge,b,p)$), παίρνουμε:

$$\lambda_{ZPB} = \frac{GLF \cdot Price - \lambda_{MaxB}^{ge} - \lambda_{NTC}^{im} - \lambda_{NTC}^{ex} - \sum_{cbs} \lambda_{CBSSET}^{im} - \sum_{cbs} \lambda_{CBSSET}^{ex}}{GLF}$$

Όπου

λ_{NTC}^{im} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (55)

λ_{NTC}^{ex} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange του περιορισμού της ανισότητας (56)

λ_{CBSSET}^{im} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange των περιορισμών ανισοτήτων (102) και (104)

λ_{CBSSET}^{ex} είναι ο πολλαπλασιαστής Lagrange των περιορισμών ανισοτήτων (103) και (105)

Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης Kuhn-Tucker στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην απορρόφηση μίας **Ε**ξαγωγής “Id” (μεταβλητή: $LoadBlockMW(Id,b,p)$), παίρνουμε:

$$\lambda_{ZPB} = \frac{LLF \cdot Price + \lambda_{MaxB}^{Id} + \lambda_{NTC}^{im} + \lambda_{NTC}^{ex} + \sum_{cbs} \lambda_{CBSSET}^{im} + \sum_{cbs} \lambda_{CBSSET}^{ex}}{LLF}$$

Όταν προσεγγίζεται το όριο ροής ισχύος στις πύλες, τότε ξεχωριστές οριακές τιμές παραγωγής (ΟΤΠ, λ_{ZPB}) εξάγονται για κάθε **Λ**ειτουργική **Ζ**ώνη του **Θ**υστήματος. Σύμφωνα με το Άρθρο 55, §4(στ) του ΚΣΗΕ, σε αυτή την περίπτωση η ΟΤΣ υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των ΟΤΠ όλων των **Λ**ειτουργικών **Ζ**ωνών του **Θ**υστήματος, ως εξής:

$$SMP = \frac{\sum_z \left(\lambda_{ZPB}^z \cdot \sum_{ge \in z} EntityInj_{ge} \right)}{\sum_{ge} EntityInj_{ge}}$$

Όπου $EntityInj_{ge}$ είναι η στάθμη έγχυσης της οντότητας (στο «**Θ**σημείο **Α**γοράς») για την οντότητα παραγωγής “ge” (**Μ**ονάδες και **Ε**ισαγωγές).

1.4.3 Υπολογισμός των Τιμών Εφεδρειών

Η Τιμή της Πρωτεύουσας Εφεδρείας είναι ίση με την υψηλότερη **Π**ροσφορά (για Πρωτεύουσα Εφεδρεία) μεταξύ των **Μ**ονάδων που **έχουν επιλεγεί για να** παρέχουν Πρωτεύουσα Εφεδρεία (συγκεκριμένα $EntityPrimRsvMW > 0$). Η Τιμή Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι ίση με την υψηλότερη **Π**ροσφορά (για Δευτερεύουσα Ρύθμιση) μεταξύ των **Μ**ονάδων που παρέχουν Δευτερεύουσα Ρύθμιση είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω (συγκεκριμένα $EntitySecRsvUpMW > 0$ ή $EntitySecRsvDnMW > 0$).

1.4.4 Συμπεράσματα

Η ΟΤΠ **Λ**ειτουργικής **Ζ**ώνης, η οποία δίνεται από το εικονικό κόστος (πολλαπλασιαστής Lagrange) του περιορισμού **ε**ισοζυγίου **Ε**νέργειας-ισχύος της **Ζ**ώνης-ζώνης αυτής, εκφράζει το κόστος ενέργειας ~~(αποκλειστικά, χωρίς να συμπεριλαμβάνει το κόστος της πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας)~~, ελαφρά διαφοροποιημένο με το κόστος της συμμετοχής της οριακής βαθμίδας της οριακής οντότητας (ή κάθε άλλης οντότητας) στους περιορισμούς του προβλήματος ΗΕΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ

Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζονται τα σημεία εξυπηρέτησης του Λειτουργού της Αγοράς για τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο.

II.1. Σημεία Εξυπηρέτησης ΛΑΓΗΕ

Θέματα Δηλώσεων και πΠροσφορών στην ημερήσια αΑγορά, επίλυσης ΗΕΠ, δημοσιεύσεων δεδομένων εισόδου και αποτελεσμάτων ΗΕΠ.	Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΣΗΕ) Διενέργεια Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, Κάστορος 72, 18545 Πειραιάς, Τηλ.: ++30 210 9466954, ++30 210 9466964, Fax: ++30 210 946697401 e-mail: px.DASoperations@lagie.gr
Θέματα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, Θέματα Μητρώου Συμμετεχόντων	Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΣΗΕ), Κάστορος 72, 18545 Πειραιάς, Τηλ.: ++30 210 9466953, ++30 210 9466810, ++30 210 9466905, Fax: ++30 210 9466901 e-mail: px.registration@lagie.gr (μΜητρώο) px.DASsettlement@lagie.gr (εΕκκαθάριση)
Οικονομικά θέματα – Λογιστήριο	Διεύθυνση Οικονομικού, Κάστορος 72, 18545 Πειραιάς, Τηλ.: ++30 210 9466716, ++30 210 9466800, Fax: ++30 210 9466841

II.2. Ηλεκτρονική Επικοινωνία στα πλαίσια του ΗΕΠ

Ο Λειτουργός της Αγοράς χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση, κάθε πρόσφορο μέσο για την επικοινωνία του με τους Συμμετέχοντες (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνική συνομιλία, κτλ). Το πιο πρόσφορο εξ αυτών είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΣΗΕ) που τηρεί το Μητρώο Συμμετεχόντων Διεύθυνση ΗΕΠ του Λειτουργού της Αγοράς Διαχειριστή του Συστήματος ζητά από κάθε Συμμετέχοντα να δηλώσει τις εξής τρεις διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

Βασική διεύθυνση προγραμματισμού: (*schedule_main_e_mail@your_provider.com*)

Ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει πληθώρα πληροφοριών και ανακοινώσεων στους Συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται στα πλαίσια του ΗΕΠ καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην συμμετοχή στην αγορά, και αποστέλλονται στη βασική διεύθυνση προγραμματισμού που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων.

Εφεδρική διεύθυνση προγραμματισμού: (*schedule_back_up @your_provider.com*)

Η εφεδρική διεύθυνση χρησιμοποιείται αποκλειστικά ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία στην λήψη των πληροφοριών από τους Συμμετέχοντες σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τη βασική διεύθυνση.

Ηλεκτρονική διεύθυνση Συμμετέχοντα για την υποβολή αρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς: (*live_account@your_provider.com*)

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με την πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς για την υποβολή αρχείων από τους Συμμετέχοντες, υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λόγο αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μία ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει εισαχθεί στην παραπάνω πλατφόρμα λογισμικού (MMS) και αντιστοιχεί μοναδικά σε κάθε χρήστη (χειριστή) κάθε Συμμετέχοντα. Η αποστολή γίνεται προς την:

Ηλεκτρονική διεύθυνση παραλαβής αρχείων για την πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς: (*market@desmie.gr*)

Η διεύθυνση αυτή έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την εναλλακτική ηλεκτρονική υποβολή αρχείων στην Αγορά. Δεν αποτελεί μέσο γενικής επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς. Η διαχείριση της εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται αυτόματα από την πλατφόρμα λογισμικού MMS χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η πλατφόρμα λογισμικού δέχεται την υποβολή αρχείων μόνο από την πιο πάνω δηλωθείσα διεύθυνση υποβολής αρχείων κάθε Συμμετέχοντα.

II.3. Ιστοσελίδες ~~εξα~~ ΛΑΓΗΕ

Η διεύθυνση του εταιρικού ιστότοπου που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο αυτό και στον οποίο δημοσιεύονται οι απαιτήσεις (δεδομένα εισόδου) και τα αποτελέσματα της επίλυσης του ΗΕΠ, ανακοινώσεις που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της Αγοράς αλλά και τα σχετικά με αυτήν στατιστικά στοιχεία και ενημερωτικά δελτία Παρακάτω παρουσιάζονται οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο αυτό και χρησιμοποιούνται από τους Συμμετέχοντες για τη λειτουργία της Αγοράς είναι η:

Εταιρικός ιστότοπος ΛΑΓΗΕ: www.lagie.gr

Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς: https://mmspa.desmie.gr/mms_pa_app/

~~Πληροφοριακό Σύστημα Εκκαθάρισης της Αγοράς: https://mmspa.desmie.gr/mms_pa_app/, με επιλογή 'Publishing' και στη συνέχεια 'Settlement Reports'.~~

II.4. Έντυπο Επικοινωνίας Συμμετεχόντων με το ΛΑΓΗΕ

Ο Λειτουργός της Αγοράς έχει αναπτύξει μία φόρμα για την αποδοτικότερη επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες, ώστε αφενός να υπάρχει ανάθεση κάθε επικοινωνίας στα αρμόδια στελέχη του Λειτουργού της Αγοράς/Διαχειριστή του Συστήματος, και αφετέρου να γίνεται καταγραφή των περιστατικών και καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση των εργασιών.

Το έντυπο επικοινωνίας φαίνεται παρακάτω. Παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον εταιρικό ιστότοπο του ΛΑΓΗΕ με το «SRYYYYMMDD_COMP_nn.doc». Αναλυτικές λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση της φόρμας παρέχονται στη 2η σελίδα του αρχείου:

SERVICE REQUEST

FROM: (Name)
(Company)
(Phone)
(email)

DATE:

REFERENCE SRYYYYMMDD_COMP_nn

SERVICE TYPE:

SERVICE REQUEST SUMMARY:

DESCRIPTION OF SERVICE REQUEST:

SEVERITY:

OPERATOR RESPONSE:

CLOSURE DATE:
STATUS:

Service Request instructions

Because of the preliminary nature of this document, it should not exceed one page in length.

FIELDS TO BE FILLED-IN BY THE MARKET PARTICIPANT

REFERENCE: This is the reference of the specific service request with the format indicated, where

- ✓ YYYYMMDD = date of sending it to LAGIE
- ✓ COMP = Company name (maximum four letters)
- ✓ nn = ascending number of request sent this date

SERVICE REQUEST SUMMARY: The user assigned short name of the service request. Example: "Uploading of Priced Energy Offers".

SERVICE TYPE: The TYPE can have one of the following values:

1. Software issues (e.g. tools, converters, forms) → SW
2. Communications issues (e.g. connection or e-mail problems, communication problems) → CO
3. Market operation issues (e.g. on DAS) → MO
4. Settlement issues → SE
5. Miscellaneous (e.g. any other inquiry or suggestion) → MI

DESCRIPTION OF SERVICE REQUEST: This is a brief, high-level description of the request.

SEVERITY: The severity of the request for the requester business may take the following values:

- 1: blocking problem or lack of info for business.
- 2: not urgent problem or info, problem for which a by-pass can be applied
- 3: general info on market procedures, tools etc.

FIELDS TO BE FILLED OUT BY THE MARKET OPERATOR

LAGIE RESPONSE: Here LAGIE personnel should edit the response to the market participant request.

CLOSURE DATE: This is the date of problem resolution, or answer to the request by LAGIE personnel.

STATUS: The status of the service request may have the following states.

1. Solved
2. In process

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Στο Παράρτημα αυτό αναφέρονται τα αρχεία που αποστέλλονται από τους Συμμετέχοντες προς τον Λειτουργό της Αγοράς, καθώς και εκείνα που δημοσιεύει ο Λειτουργός για την ενημέρωση των **Συμμετεχόντων**.

Αρχεία που Υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στον ΗΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
7	XML	Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης	Συμμετέχων	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς
8	XML	Δήλωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής έγχυσης ΥΗΣ	Συμμετέχων	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς
9	XML	Μη-Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου	Συμμετέχων	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς
10	XML	Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου	Συμμετέχων	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς
11	XML	Προσφορά Πρωτεύουσας Εφεδρείας	Παραγωγός	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς
12	XML	Προσφορά Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης	Παραγωγός	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς
13	XML	Δήλωση Μη-Διαθεσιμότητας	Παραγωγός	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
14	XML	Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων	Παραγωγός	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς
15	XML	Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών	Παραγωγός	ΛΑΓΗΕ	Πλατφόρμα (MMS) Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς

Τέλος, από τους Συμμετέχοντες, και συγκεκριμένα από τους Κατόχους Άδειας Παραγωγής ΚΜΣΗΘΥΑ, υποβάλλεται και η Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ στα πλαίσια του ΗΕΠ. Όμως η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται απευθείας από το Συμμετέχοντα στην Πλατφόρμα (MMS) του Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς, αλλά αποστέλλεται με e-mail στο Λειτουργό της Αγοράς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τελικά την υποβολή της στην Πλατφόρμα.

Αρχεία που Δημοσιεύει ο ΛΑΓΗΕ για τον ΗΕΠ

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
1	YYYYMMDD_Mandatory_Waters_vv όπου: YYYYMMDD : Ημερομηνία που αφορά η σύγκριση εβδομαδιαίων υποχρεωτικών νερών και αναθεώρησής τους vv : Έκδοση του αρχείου	Excel	Αρχείο σύγκρισης εβδομαδιαίων υποχρεωτικών νερών και της αναθεώρησής τους	Συμμετέχων	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ
2	YYYYMMDD_UnitAvailabilities_vv όπου: YYYYMMDD : Ημερομηνία που αφορά η πρόβλεψη διαθεσιμότητας των Μ ονάδων vv : Έκδοση του αρχείου	Excel	Αρχείο προβλεψής διαθεσιμότητας των Μ ονάδων	Συμμετέχων	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ
3	YYYYMMDD_DAS_Requirements_vv.xls όπου: YYYYMMDD : Ημερομηνία που αφορά η δημοσίευση vv : Έκδοση του αρχείου	Excel	Αρχείο με βασικά στοιχεία που εισάγονται στην επίλυση του ΗΕΠ	Συμμετέχων	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ

Α/Α	ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ	ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
4	YYYYMMDD_DAS όπου: YYYYMMDD : Ημερομηνία που αφορά η επίλυση του ΗΕΠ	Excel	Αρχείο Αποτελεσμάτων ΗΕΠ	Συμμετέχων	Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΛΑ-ΓΗΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

IV.1. Αρχεία XSD

Τα αρχεία που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς ακολουθούν το πρότυπο XML (Extensible Markup Language). Ο τύπος των αρχείων αυτών καθώς και ορισμένοι κανόνες που εφαρμόζονται στα στοιχεία που περιέχουν, ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι ενσωματώνονται σε αρχεία XSD (XML Schema Definition). Τα παρακάτω αρχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Συμμετέχοντες για τη δημιουργία των XML αρχείων που υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα αρχεία XSD που παρέχονται καθώς και οι κατά περίπτωση χρήσεις τους είναι τα εξής Παρουσιάζονται τα XSD αρχεία για τις κάτωθι χρήσεις:

- Αρχείο «offer-message.xsd»
 - Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης
 - Τιμολογούμενη Προσφορά Εφεδρειών
 - Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου
- Αρχείο «participant-techno-economic-declaration.xsd»
 - Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων (Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ)
- Αρχείο «reserved-techno-economic-declaration.xsd»
 - Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών (στοιχεία άρθρου 262 του ΚΔΣ)
- Αρχείο «schedule-xml.xsd»
 - Μη τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης
 - Μη τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου
 - Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας

Το περιεχόμενο των αρχείων αυτών παρέχεται στους ενδιαφερόμενους Συμμετέχοντες από τον Διαχειριστή Συστήματος, μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων, κατά την παράδοση των πιστοποιητικών σύνδεσης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών τους.

ΑΡΧΕΙΟ «offer-message.xsd»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by jerome (AREVA T&D EME) -->
<xs:schema xmlns:ecl="etso-code-lists.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ecce="etso-core-empts.xsd" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="etso-core-empts.xsd" schemaLocation="etso-core-empts.xsd"/>
  <xs:element name="OfferMessage">
    <xs:annotation>
```



```

<xs:documentation>Object used for the transmission of energy offers and priced load dec-
laration</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MessageIdentification" type="ecc:IdentificationType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Unique identification of a mes-
sage.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MessageVersion" type="ecc:VersionType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Version of the message being sent. A mes-
sage may be sent several times with the same identification. The version is used to distinguish one instance of the
same message from another with the same identification.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MessageType" type="ecc:MessageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>The coded type of a message. The message
type describes the principal characteristic of a message.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ProcessType" type="ecc:ProcessType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Indicates the nature of process that the
schedule addresses.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ScheduleClassificationType" type="ecc:ClassificationType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>The means used to classify the time series
within a schedule. This may either be grouped by time series characteristics or by summery.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SenderIdentification" type="ecc:PartyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identification of the party who is sending
the message.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SenderRole" type="ecc:RoleType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identification of the role that is played by
the sender.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReceiverIdentification" type="ecc:PartyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identification of the party who is receiving
the message.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ReceiverRole" type="ecc:RoleType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Identification of the role that is played by
the receiver.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="MessageDateTime" type="ecc:MessageDateTimeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Date and time of the preparation of a mes-
    sage. The time must be expressed in UTC as: YYYY MM DDTHH:MM:SSZ.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ScheduleTimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>The start date and time and the end date and
    time of the time interval of the schedule. The calculated resolution is expressed in minutes. The time must always be
    expressed in UTC.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="OfferDetail" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="DtdVersion" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="DtdRelease" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!--
<xs:element name="OfferDetail">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OfferIdentification" type="ecc:IdentificationType"/>
      <xs:element name="OfferVersion" type="ecc:VersionType"/>
      <xs:element name="OfferType" type="OfferTypeList"/>
      <xs:element name="InParty" type="ecc:PartyType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>The party that is putting the product into the
          area.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OutParty" type="ecc:PartyType" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>The party that is withdrawing the product
          from the area.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="MeteringPointIdentification" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>The identification of the location where one
          or more products are metered. This may be one physical location or the combination of several points togeth-
          er.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:extension base="ecc:IdentificationType">
  <xs:attribute name="subValue"
  type="ecc:SubValueType"/>
  <xs:attribute name="codingScheme"
  type="ecl:CodingSchemeType" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InArea" type="ecc:AreaType" minOccurs="0">

```

```

</xs:annotation>
</xs:documentation>The area in the direction where the product
is flowing.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OutArea" type="ecc:AreaType" minOccurs="0">
</xs:annotation>
</xs:documentation>The area in the direction from where the
product coming.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapacityContractType" type="ecc:ContractType"
minOccurs="0">
</xs:annotation>
</xs:documentation>The contract type defines the conditions
under which the capacity is allocated and handled. EG: daily auction, weekly auction, monthly auction, yearly auction,
etc. The significance of this type is dependent on area specific coded working methods.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapacityAgreementIdentification"
type="ecc:IdentificationType" minOccurs="0">
</xs:annotation>
</xs:documentation>The identification of an agreement for the
allocation of capacity to a party. The same identification must be always used even when the same capacity is fully or
partially resold.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="Period"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!--
<xs:element name="Period">
</xs:annotation>
</xs:documentation>Object used to identify the period that the interval quantities cover and
the resolution of each step within the period.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
<xs:element name="TimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
</xs:annotation>
</xs:documentation>The start date and time and the end date and
time of an event. The time interval must be expressed in a form respecting ISO 8601 : YYYY-MM-
DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ.ISO 8601 rules for reduction may apply. The time must always be ex-
pressed in UTC.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resolution" type="ecc:ResolutionType">
</xs:annotation>
</xs:documentation>Defines the number of units of time that
compose an individual step within a period. The resolution is expressed in compliance with ISO 8601 in the following
format:PnYnMnDTnHnMnS.Where nY expresses a number of years, nM a number of months, nD a number of
days.The letter "T" separates the date expression from the time expression and after it nH identifies a number of hours,
nM a number of minutes and nS a number of seconds.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element ref="Interval" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<!--
<xs:element name="Interval">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Object used for the transmission of each individual period and its asso-
ciated quantity.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pos" type="ecc:PositionType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A sequential value representing the relative
position of an entity within a space such as a time interval.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<!--
<xs:element name="Block">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Object used for the transmission of specific offer. An offer can be con-
sidered as a
set of price energy blocks on a given time interval.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pos" type="BlockPositionType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>The unique identification that the sender of
the offer has assigned to it.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Price" type="PriceType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>The price of the energy
block</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Qty" type="QuantityType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>The quantity of energy composing the
block</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<!--
<xs:complexType name="OfferTypeList">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>List of valid offer types</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="v" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
        <xs:enumeration value="A01"/>
        <xs:enumeration value="A04"/>
        <xs:enumeration value="A11"/>
        <xs:enumeration value="A12"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>

```

```

<xs:enumeration value="Z06"/>
<xs:enumeration value="Z15"/>
<xs:enumeration value="Z16"/>
<xs:enumeration value="Z17"/>
<xs:enumeration value="Z18"/>
<xs:enumeration value="energy"/>
<xs:enumeration value="load"/>
<xs:enumeration value="import"/>
<xs:enumeration value="export"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<!-- BlockPositionType -->
<!-- ----->
<xs:complexType name="BlockPositionType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>A sequential value representing the position of an entity (typically the
position of a block inside an
offer).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="v" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<!-- PriceType -->
<!-- ----->
<xs:complexType name="PriceType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Represent a price</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="v" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="3"/>
        <xs:pattern value="\d{1,15}.\d{3}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
<!-- QuantityType -->
<!-- ----->
<xs:complexType name="QuantityType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
(Synonym "qty") The quantity of an energy product. Positive quantities shall not have a sign.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:attribute name="v" use="required">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:pattern value="\d{1,15}"/>
      </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

ΑΡΧΕΙΟ «participant techno-economic-declaration.xsd»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:ecc="etso-core-empts.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ecl="etso-
code-lists.xsd" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="etso-core-empts.xsd" schemaLocation="etso-core-empts.xsd"/>
  <xsd:element name="TechnoEconomicDeclaration">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="MessageIdentification" type="ecc:IdentificationType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Unique identification of a mes-
sage.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageVersion" type="ecc:VersionType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Version of the message being sent. A mes-
sage may be sent several times with the same identification. The version is used to distinguish one instance of the
same message from another with the same identification.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SenderIdentification" type="ecc:PartyType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the party who is sending
the message.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SenderRole" type="ecc:RoleType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the role that is played by
the sender.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReceiverIdentification" type="ecc:PartyType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the party who is receiving
the message.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReceiverRole" type="ecc:RoleType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the role that is played by
the receiver.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageDateTime" type="ecc:MessageDateTimeType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Date and time of the preparation of a mes-
sage. The time must be expressed in UTC as: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="MessageTimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>The start date and time and the end date
and time of the time interval of the schedule. The calculated resolution is expressed in minutes. The time must always
be expressed in UTC.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="UnitParameters" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="DtdVersion" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="DtdRelease" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--
<xsd:element name="UnitParameters">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="UnitIdentification">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>The identification of the unit for which the
parameters are defined</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="ecc:IdentificationType"/>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="TimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>The start date and time and the end date
and time of an event. The time interval must be expressed in a form respecting ISO 8601 : YYYY-MM-
DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ.ISO 8601 rules for reduction may apply. The time must always be ex-
pressed in UTC.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MinTimeRevocation" type="ecc:QuantityType"/>
      <xsd:element name="AGCMaxLoad" type="ecc:QuantityType"/>
      <xsd:element name="AGCMinLoad" type="ecc:QuantityType"/>
      <xsd:element name="SecondaryControlRange" type="ecc:QuantityType"/>
      <xsd:element name="BlackStartCapability" type="ecc:YesNoType"/>
      <xsd:element name="PrimaryControlReserve" type="ecc:QuantityType"/>
      <xsd:element name="StandingReserve" type="ecc:QuantityType"/>
      <xsd:element ref="VariableCostBlock" minOccurs="0" maxOccurs="10"/>
      <xsd:element name="FuelACost" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="FuelBCost" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="FuelCCost" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="FuelALHV" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="FuelBLHV" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="FuelCLHV" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="SpecialCostForRawMaterial" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="SpecialCostForMaintenance" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="SpecialCostForAdditionalWorkForce"
type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="SpecialCostForFuelImprovement"
type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="SpecialCostForEmissions" type="ecc:AmountType"/>
      <xsd:element name="ColdStartupUpCost" type="ecc:AmountType"/>

```



```

<xsd:element name="WarmStartupUpCost" type="ecc:AmountType"/>
<xsd:element name="HotStartupUpCost" type="ecc:AmountType"/>
<xsd:element name="StandbyFuelCost" type="ecc:AmountType"/>
<xsd:element name="StandbyOperationMaintenanceCost"
type="ecc:AmountType"/>
<xsd:element name="ShutdownCost" type="ecc:AmountType"/>
<xsd:element name="NoLoadCost" type="ecc:AmountType"/>
<xsd:element ref="Reason" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- -->
<xsd:element name="VariableCostBlock">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NetGenerationLevel" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="CompositionFuelA" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="CompositionFuelB" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="CompositionFuelC" type="ecc:QuantityType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- -->
<xsd:simpleType name="YesNoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
<Definition>Yes or No </Definition>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="Yes"/>
<xsd:enumeration value="No"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="Reason">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Object used for the transmission of status codes and com-
ments.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ReasonCode" type="ecc:ReasonCodeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The coded motivation of an
act.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReasonText" type="ecc:ReasonTextType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The textual explanation of an
act.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

```

Αρχείο «reserved techno-economic-declaration.xsd»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:ecc="etso-core-empts.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ecl="etso-
code-lists.xsd" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:import namespace="etso-core-empts.xsd" schemaLocation="etso-core-empts.xsd"/>
  <xsd:element name="TechnoEconomicDeclaration">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="MessageIdentification" type="ecc:IdentificationType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Unique identification of a mes-
sage.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageVersion" type="ecc:VersionType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Version of the message being sent. A mes-
sage may be sent several times with the same identification. The version is used to distinguish one instance of the
same message from another with the same identification.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SenderIdIdentification" type="ecc:PartyType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the party who is sending
the message.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SenderRole" type="ecc:RoleType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the role that is played by
the sender.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReceiverIdentification" type="ecc:PartyType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the party who is receiving
the message.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReceiverRole" type="ecc:RoleType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identification of the role that is played by
the receiver.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageDateTime" type="ecc:MessageDateTimeType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Date and time of the preparation of a mes-
sage. The time must be expressed in UTC as: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageTimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>The start date and time and the end date
and time of the time interval of the schedule. The calculated resolution is expressed in minutes. The time must always
be expressed in UTC.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element ref="UnitParameters" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="DtdVersion" type="xsd:string" use="required"/>
<xsd:attribute name="DtdRelease" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--
<xsd:element name="UnitParameters">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="UnitIdentification">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>The identification of the unit for which the
parameters are defined</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="ecc:IdentificationType"/>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>The start date and time and the end date
and time of an event. The time interval must be expressed in a form respecting ISO 8601 : YYYY-MM-
DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ.ISO 8601 rules for reduction may apply. The time must always be ex-
pressed in UTC.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UnitNetCapacityNCAP" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MaxContinuousGenerationCapability"
type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MaxISOContinuousGenerationCapability"
type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="TechMinGeneration" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MaxEnergyPerDay" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MaxStartupPerYear" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MinUpTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MinDownTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MaxGenCapability" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="PriceMaxGenCapability" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="MaxOperationTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="HotToWarmTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="WarmToColdTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="HotSynchronizeTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="WarmSynchronizeTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="ColdSynchronizeTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="HotSoakTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="WarmSoakTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="ColdSoakTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="SynchronizationLoad" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="DesynchronizationTime" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="RampUpRate" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="RampDownRate" type="ecc:QuantityType"/>
    <xsd:element name="AGCMaxLoad" type="ecc:QuantityType" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AGCMinLoad" type="ecc:QuantityType" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AGCRampRate" type="ecc:QuantityType"/>
  </xsd:element name="SecondaryControlRange" type="ecc:QuantityType"

```

```

minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PrimaryControlReserve" type="ecc:QuantityType"
minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="LeadingForActivePowerGeneration" minOccurs="0"
maxOccurs="7"/>
<xsd:element ref="LaggingForActivePowerGeneration" minOccurs="0"
maxOccurs="7"/>
<xsd:element ref="ForbiddenZones" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element ref="VariableCostBlock" minOccurs="0" maxOccurs="10"/>
<xsd:element ref="AuxiliaryLoadBlock" minOccurs="0" maxOccurs="10"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:element name="LeadingForActivePowerGeneration">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LeadingNetGenerationLevel" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="LeadingReactivePower" type="ecc:QuantityType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:element name="LaggingForActivePowerGeneration">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="LaggingNetGenerationLevel" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="LaggingReactivePower" type="ecc:QuantityType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:element name="ForbiddenZones">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZoneLowerBound" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="ZoneUpperBound" type="ecc:QuantityType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:element name="VariableCostBlock">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NetGenerationLevel" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="FuelConsumption" type="ecc:QuantityType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:element name="AuxiliaryLoadBlock">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="AuxiliaryLoad" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="FromMWh" type="ecc:QuantityType"/>
<xsd:element name="ToMWh" type="ecc:QuantityType"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:simpleType name="YesNoType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
<Definition>Yes or No </Definition>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
<xsd:enumeration value="Yes"/>
<xsd:enumeration value="No"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

ΑΡΧΕΙΟ «schedule-xml.xsd»

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.4 (http://www.xmlspy.com) by Michael Conroy (SEMA) -->
<!-- ETSO Schedule Message Version 2 release 3 -->
<xsd:schema xmlns:ecl="etso-code-lists.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ecc="etso-
core-empts.xsd" elementFormDefault="qualified">
<xsd:import namespace="etso-core-empts.xsd" schemaLocation="etso-core-empts.xsd"/>
<!-->
<xsd:element name="ScheduleMessage">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Object used for the transmission of planned
schedules.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="MessageIdentification" type="ecc:IdentificationType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unique identification of a
message.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageVersion" type="ecc:VersionType">

```



```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identification of the party who is receiving
the message. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReceiverRole" type="ecc:RoleType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Identification of the role that is played by
the receiver. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageDateTime" type="ecc:MessageDateTimeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Date and time of the preparation of a
message. The time must be expressed in UTC as: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ScheduleTimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The start date and time and the end date
and time of the time interval of the schedule. The calculated resolution is expressed in minutes. The time must always
be expressed in UTC. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="ScheduleTimeSeries" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="DtdVersion" type="xsd:string" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Version of the DTD or
Schema </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="DtdRelease" type="xsd:string" use="required">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Release of the DTD or
Schema </xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```



```

</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--
<!--
<xsd:element name="ScheduleTimeSeries">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Object used for the transmission of specific time series. A time series
may be considered as a sequence of observations of a single process taken at equal time
intervals.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="SendersTimeSeriesIdentification"
type="ecc:IdentificationType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The unique identification that the sender of
a message has assigned to a time series instance.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="SendersTimeSeriesVersion" type="ecc:VersionType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The version that distinguishes one instance
of a time series instance from another with the same identification.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="BusinessType" type="ecc:BusinessType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The exact business nature identifying the
principal characteristic of a schedule time series.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Product" type="ecc:EnergyProductType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The identification of the nature of an
energy product such as Power, energy, reactive power, etc.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ObjectAggregation" type="ecc:ObjectAggregationType">

```

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The identification of the domain that is the
common dominator used to aggregate a schedule time series.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="InArea" type="ecc:AreaType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The area in the direction where the product
is flowing.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OutArea" type="ecc:AreaType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The area in the direction from where the
product coming.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MeteringPointIdentification" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The identification of the location where
one or more products are metered. This may be one physical location or the combination of several points
together.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="ecc:IdentificationType">
<xsd:attribute name="subValue"
type="ecc:SubValueType"/>
<xsd:attribute name="codingScheme"
type="ecl:CodingSchemeType" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="InParty" type="ecc:PartyType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The party that is putting the product into
the area.</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OutParty" type="ecc:PartyType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The party that is taking the product out of
the area.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CapacityContractType" type="ecc:ContractType"
minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The contract type defines the conditions
under which the capacity is allocated and handled. EG: daily auction, weekly auction, monthly auction, yearly auction,
etc. The significance of this type is dependent on area specific coded working methods.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="CapacityAgreementIdentification"
type="ecc:IdentificationType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The identification of an agreement for the
allocation of capacity to a party. The same identification must be always used even when the same capacity is fully or
partially resold.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MeasurementUnit" type="ecc:UnitOfMeasureType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The unit of measure that is applied to a
quantity. The measurement units shall be in compliance with UN/ECE Recommendation 20.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="Period"/>
<xsd:element ref="Reason" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:element name="Period">
<xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Object used to identify the period that the interval quantities cover
and the resolution of each step within the period.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TimeInterval" type="ecc:TimeIntervalType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The start date and time and the end date
and time of an event. The time interval must be expressed in a form respecting ISO 8601 : YYYY-MM-
DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ.ISO 8601 rules for reduction may apply. The time must always be
expressed in UTC.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Resolution" type="ecc:ResolutionType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Defines the number of units of time that
compose an individual step within a period. The resolution is expressed in compliance with ISO 8601 in the following
format:PnYnMnDnHnMnS.Where nY expresses a number of years, nM a number of months, nD a number of
days.The letter "T" separates the date expression from the time expression and after it nH identifies a number of hours,
nM a number of minutes and nS a number of seconds.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element ref="Interval" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-->
<xsd:element name="Interval">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Object used for the transmission of each individual period and its
associated quantity.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Pos" type="ecc:PositionType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>A sequential value representing the
relative position of an entity within a space such as a time interval</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Qty" type="ecc:QuantityType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The quantity of an energy product.
Positive quantities shall not have a sign.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- -->
<xsd:element name="Reason">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Object used for the transmission of status codes and
comments.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ReasonCode" type="ecc:ReasonCodeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The coded motivation of an
act.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReasonText" type="ecc:ReasonTextType" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>The textual explanation of an
act.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- -->
</xsd:schema>

```

IV.2. Μετατροπείς Αρχείων

Ο Λειτουργός της Αγοράς έχει αναπτύξει και προσφέρει ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο Συμμετέχοντα μια σειρά από μετατροπείς αρχείων ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Αγορά. Οι μετατροπείς αυτοί είναι απλά εργαλεία λογισμικού τα οποία μετατρέπουν δεδομένα που εισάγονται σε αρχεία Excel μορφή XLS στην κατάλληλη μορφή XML ώστε να μπορούν να υποβληθούν στην πλατφόρμα λογισμικού του Πληροφοριακού Σύστημα Συστήματος της Αγοράς (MMS).

Αποποίηση ευθυνών: Σημειώνεται ότι, παρότι ο Λειτουργός της Αγοράς καταβάλλει προσπάθεια να παρέχει αξιόπιστα και εύχρηστα εργαλεία μετατροπής στους Συμμετέχοντες, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καλή και αποτελεσματική τους λειτουργία. Οι Συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν ή να προμηθευτούν δικά τους εργαλεία λογισμικού για την παραγωγή των απαιτούμενων αρχείων που υποβάλλονται στη Αγορά, δεδομένου ότι η απαιτούμενη δομή τους είναι σαφώς καθορισμένη και γνωστοποιείται σε όλους τους Συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στον ΛΑΓΗΕ για την παροχή επιπλέον διευκρινίσεων. Όποιος Συμμετέχων επιλέγει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία λογισμικού που παρέχονται από το Λειτουργό της Αγοράς, αναγνωρίζει ότι το πράττει αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση τους και αποποιούμενος οποιαδήποτε διεκδίκησης από το ΛΑΓΗΕ που σχετίζεται με τη χρήση τους.

Οι μετατροπείς που είναι διαθέσιμοι και από τον ιστότοπο του Λειτουργού της Αγοράς <http://www.lagie.gr/agora/genikes-pliροφοries/chrisimes-pliροφοries/pliροφοries/article/579/>, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Μετατροπείς αρχείων (.xls σε .xml)

A/A	Όνομα	Περιγραφή
1	Priced_Exports_ver_xxx.xls	Δημιουργία Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου για <u>Ε</u> ξαγωγές ενέργειας
2	Priced_Imports_ver_xxx.xls	Δημιουργία Τιμολογούμενης Προσφοράς Ενέργειας για <u>Ε</u> ισαγωγές ενέργειας
3	NonPriced_Load_Declarations_ver_xxx.xls	Δημιουργία Μη Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου
4	TechnoEconomicalData_ver_xxx.xls	Δημιουργία Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων (Άρθρου 44 ΚΣΗΕ & Άρθρου 262 ΚΔΣ)
5	UnitCommission_ver_xxx.xls	Δημιουργία Μη Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης για <u>Μ</u> ονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία
6	Unavailability_ver_xxx.xls	Δημιουργία Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας (Ολικής & Μερικής)
7	Weekly_water_declaration_ver_xxx.xls	Δημιουργία Δήλωσης <u>Ε</u> βδομαδιαίας <u>Υ</u> ποχρεωτικής <u>Υ</u> δροηλεκτρικής <u>Π</u> αραγωγής
8	Priced_Energy_offer_ver_xxx.xls	Δημιουργία Τιμολογούμενης Προσφοράς Ενέργειας για <u>Μ</u> ονάδες παραγωγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

V.1. Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης ΗΕΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

EMERGENCY DECLARATION DAY AHEAD SCHEDULING

Αριθμός Αναφοράς / Reference number:

ΑΙΤΙΑ / REASON	
	Αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Failure on the part of the Energy Transactions Information Administration System
	Σοβαρή διαταραχή στο ε Σύστημα μ Μεταφοράς ή στο δ ίκτυο δ ιανομής Serious malfunction of the System or the Distribution Network
	Ενδεχόμενη ενεργοποίηση των διαδικασιών απόρριψης φορτίου Probable implementation of the provisions on Load Shedding

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / INFORMATION	
Ημερομηνία Δήλωσης Declaration Date	
Ώρα Δήλωσης Declaration Time	

Περιγραφή συμβάντος Event Description	
Χρόνος πιθανής παρέλευσης Estimated event-lapse	

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ INSTRUCTIONS TO PARTICIPANTS

V.2. Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

RESTORATION OF NORMAL OPERATION DECLARATION DAY AHEAD SCHEDULING

Αριθμός Αναφοράς / Reference number:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / INFORMATION	
Ημερομηνία Δήλωσης Declaration Date	
Ώρα Δήλωσης Declaration Time	
A/A Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης Emergency declaration Ref. No	
Χρόνος λήξης Έκτακτης Ανάγκης Emergency termination time	
Χρόνος επανέναρξης κανονικής λειτουργίας Normal operation resumption time	
Σχόλια Comments	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΓΗΕ

LAGIE TIME SCHEDULE

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

PARTICIPANT TIME SCHEDULE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Αναφορές ΗΕΠ

- Πιστώσεις συμμετέχοντος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
- Χρεώσεις συμμετέχοντος για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
- Πιστώσεις συμμετέχοντος για **ε**ξισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
- Χρεώσεις συμμετέχοντος για **ε**ξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα)
- Ενημερωτικό σημείωμα - Εκκαθάριση ΗΕΠ (ελληνική και αγγλική γλώσσα)



**ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: xxx
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 20100701
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ: NORTH
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΓΙΑ TLF): 2
 SETTLEMENT RUN No: xxx
 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: xxx

ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (MWh)	ΟΤΣ (€/MWh) *	ΠΙΣΤΩΣΗ (€)	ΟΤΠ (€/MWh) **	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ/ΧΡΕΩΣΗ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)
1	267,141	66,138	17.668,19	66,138	0,000	17.668,19
2	266,876	31,955	8.528,02	31,955	0,000	8.528,02
3	267,152	31,754	8.483,15	31,754	0,000	8.483,15
4	231,215	31,241	7.223,40	31,241	0,000	7.223,40
5	196,149	31,111	6.102,38	31,111	0,000	6.102,38
6	168,193	30,998	5.213,64	30,998	0,000	5.213,64
7	214,555	31,159	6.685,31	31,159	0,000	6.685,31
8	267,106	31,927	8.527,90	31,927	0,000	8.527,90
9	266,951	35,129	9.377,71	35,129	0,000	9.377,71
10	266,627	66,264	17.667,79	66,264	0,000	17.667,79
11	266,360	66,329	17.667,38	66,329	0,000	17.667,38
12	266,510	66,249	17.656,02	66,249	0,000	17.656,02
13	266,533	66,221	17.650,08	66,221	0,000	17.650,08
14	266,555	66,116	17.623,54	66,116	0,000	17.623,54
15	266,371	60,359	16.077,87	60,359	0,000	16.077,87
16	266,841	34,509	9.208,41	34,509	0,000	9.208,41
17	266,876	32,138	8.576,86	32,138	0,000	8.576,86
18	266,876	60,263	16.082,75	60,263	0,000	16.082,75
19	266,809	60,262	16.078,45	60,262	0,000	16.078,45
20	266,766	60,271	16.078,28	60,271	0,000	16.078,28
21	266,574	32,304	8.611,39	32,304	0,000	8.611,39
22	266,383	32,994	8.789,03	32,994	0,000	8.789,03
23	266,754	34,520	9.208,36	34,520	0,000	9.208,36
24	267,069	32,312	8.629,53	32,312	0,000	8.629,53
25						
Σύνολο Μονάδας:	6.145,241		283.415,43		0,000	283.415,43

* ΟΤΣ = Οριακή Τιμή Συστήματος

** ΟΤΠ = Οριακή Τιμή Παραγωγής



OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET

DAS SETTLEMENT PARTICIPANT CREDIT FOR UNIT PRODUCTION ENERGY OFFERS

PARTICIPANT NAME: XXX
DISPATCH DAY: 20100701
OPERATIONAL ZONE: NORTH
SYSTEM GEOGRAPHICAL ZONE (FOR TLF): 2
SETTLEMENT RUN No: XXX
PRODUCTION UNIT: XXX

DISPATCH PERIOD	SETTLEMENT ENERGY QUANTITY (MWh)	SMP (€/MWh) *	CREDIT (€)	GMP (€/MWh) **	ADDITIONAL DEBIT/CREDIT (€)	TOTAL CREDIT (€)
1	267,141	66,138	17,668,19	66,138	0,000	17,668,19
2	266,876	31,955	8,528,02	31,955	0,000	8,528,02
3	267,152	31,754	8,483,15	31,754	0,000	8,483,15
4	231,215	31,241	7,223,40	31,241	0,000	7,223,40
5	196,149	31,111	6,102,38	31,111	0,000	6,102,38
6	168,193	30,998	5,213,64	30,998	0,000	5,213,64
7	214,555	31,159	6,685,31	31,159	0,000	6,685,31
8	267,106	31,927	8,527,90	31,927	0,000	8,527,90
9	266,951	35,129	9,377,71	35,129	0,000	9,377,71
10	266,627	66,264	17,667,79	66,264	0,000	17,667,79
11	266,360	66,329	17,667,38	66,329	0,000	17,667,38
12	266,510	66,249	17,656,02	66,249	0,000	17,656,02
13	266,533	66,221	17,650,08	66,221	0,000	17,650,08
14	266,555	66,116	17,623,54	66,116	0,000	17,623,54
15	266,371	60,359	16,077,87	60,359	0,000	16,077,87
16	266,841	34,509	9,208,41	34,509	0,000	9,208,41
17	266,876	32,138	8,576,86	32,138	0,000	8,576,86
18	266,876	60,263	16,082,75	60,263	0,000	16,082,75
19	266,809	60,262	16,078,45	60,262	0,000	16,078,45
20	266,766	60,271	16,078,28	60,271	0,000	16,078,28
21	266,574	32,304	8,611,39	32,304	0,000	8,611,39
22	266,383	32,994	8,789,03	32,994	0,000	8,789,03
23	266,754	34,520	9,208,36	34,520	0,000	9,208,36
24	267,069	32,312	8,629,53	32,312	0,000	8,629,53
25						
Total Prod Unit:	6,145,241		283,415,43		0,000	283,415,43

* SMP = System Marginal Price

** GMP = Generation Marginal Price



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: XXXX
ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 20100701
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ: NORTH
SETTLEMENT RUN No: XXX

ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	ΕΚΚΑΘΑΡΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (MWh)	ΕΚΚΑΘΑΡΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (MWh)	ΕΚΚΑΘΑΡΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (MWh)	ΕΚΚΑΘΑΡΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩ- ΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ (MWh)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩ- ΣΗΣ (MWh)	ΟΤΣ (€/MWh) *	ΧΡΕΩΣΗ (€)
1	1.400,627	486,560	362,000		2.249,218	66,138	148.758,75
2	1.268,062	440,101	372,000		2.080,163	31,955	66.471,60
3	1.156,142	398,710	354,000		1.908,853	31,754	60.550,20
4	1.119,198	379,148	350,000		1.848,346	31,241	57.744,17
5	1.074,647	363,651	349,000		1.787,299	31,111	55.604,65
6	1.045,309	355,386	335,000		1.735,696	30,998	53.803,09
7	998,585	327,493	323,000		1.649,078	31,159	51.383,62
8	1.118,111	329,559	242,000		1.689,670	31,927	53.948,10
9	1.421,273	425,637	218,000		2.064,910	35,129	72.538,22
10	1.596,215	500,020	213,000		2.309,236	66,264	153.019,20
11	1.715,741	560,973	165,000		2.441,715	66,329	161.956,49
12	1.824,401	618,827	160,000		2.603,228	66,249	172.461,27
13	1.958,053	664,283	176,000		2.798,337	66,221	185.308,64
14	1.968,919	667,383	171,000		2.807,302	66,116	185.607,57
15	1.811,362	614,694	237,000		2.663,057	60,359	160.739,44
16	1.663,585	565,106	252,000		2.480,690	34,509	85.608,14
17	1.560,358	529,980	289,000		2.379,338	32,138	76.467,16
18	1.520,153	516,550	286,000		2.322,703	60,263	139.973,07
19	1.587,523	539,278	258,000		2.384,801	60,262	143.712,87
20	1.585,349	529,980	238,000		2.353,330	60,271	141.837,53
21	1.646,199	558,907	295,000		2.500,106	32,304	80.763,43
22	1.826,575	619,860	213,000		2.659,435	32,994	87.745,39
23	1.761,379	597,132	219,000		2.577,510	34,520	88.975,66
24	1.638,593	567,172	227,000		2.432,765	32,312	78.607,49
25			0,000		0,000		0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	36.266,362	12.154,421	6.304,000	0,000	54.724,783		2.563.581,77

* ΟΤΣ = Ορισκή Τιμή Συστήματος



OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET

DAS SETTLEMENT PARTICIPANT DEBIT FOR LOAD DECLARATION

PARTICIPANT NAME: xxx
DISPATCH DAY: 20100701
OPERATIONAL ZONE: NORTH
SETTLEMENT RUN No: xxx

DISPATCH PERIOD	ENERGY QUANTITY LOW VOLTAGE CUSTOMERS (MWh)	ENERGY QUANTITY MEDIUM VOLTAGE CUSTOMERS (MWh)	ENERGY QUANTITY HIGH VOLTAGE CUSTOMERS (MWh)	ENERGY QUANTITY PUMPING (MWh)	TOTAL ENERGY CONSUMPTION (MWh)	SMP (€/MWh) *	DEBIT (€)
1	1.400,627	486,590	362,000		2.249,218	66,138	148.758,75
2	1.268,062	440,101	372,000		2.080,163	31,955	66.471,60
3	1.156,142	396,710	354,000		1.906,853	31,754	60.550,20
4	1.119,198	379,148	350,000		1.848,346	31,241	57.744,17
5	1.074,647	363,651	349,000		1.787,299	31,111	55.604,65
6	1.045,309	355,386	335,000		1.735,696	30,998	53.803,09
7	998,585	327,493	323,000		1.649,078	31,159	51.383,62
8	1.118,111	329,559	242,000		1.689,670	31,927	53.946,10
9	1.421,273	425,637	218,000		2.064,910	35,129	72.538,22
10	1.596,215	500,020	213,000		2.309,236	66,264	153.019,20
11	1.715,741	560,973	165,000		2.441,715	66,329	161.956,49
12	1.824,401	618,827	160,000		2.603,228	66,249	172.461,27
13	1.958,053	664,283	176,000		2.798,337	66,221	185.308,64
14	1.968,919	667,383	171,000		2.807,302	66,116	185.607,57
15	1.811,362	614,694	237,000		2.663,057	60,359	160.739,44
16	1.663,585	565,106	252,000		2.480,690	34,509	85.606,14
17	1.560,358	529,980	289,000		2.379,338	32,138	76.467,16
18	1.520,153	516,550	286,000		2.322,703	60,263	139.973,07
19	1.587,523	539,278	258,000		2.384,801	60,262	143.712,87
20	1.585,349	529,980	238,000		2.353,330	60,271	141.837,53
21	1.646,199	558,907	295,000		2.500,106	32,304	80.763,43
22	1.826,575	619,860	213,000		2.659,435	32,994	87.745,39
23	1.761,379	597,132	219,000		2.577,510	34,520	88.975,66
24	1.638,593	567,172	227,000		2.432,765	32,312	78.607,49
25			0,000		0,000		0,00
Total	36.266,362	12.154,421	6.304,000	0,000	54.724,783		2.563.581,77

* SMP = System Marginal Price



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: XXXX
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 20100701
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ: NORTH
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ: 2
 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: ΑΛΒΑΝΙΑ
 SETTLEMENT RUN No: XXXX

ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (MWh)	ΟΤΣ (€/MWh) *	ΠΙΣΤΩΣΗ (€)	ΟΤΠ (€/MWh) **	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ/ΧΡΕΩΣΗ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€)
1	9,750	66,138	644,82	66,138	0,00	644,82
2	9,740	31,955	311,24	31,955	0,00	311,24
3	9,750	31,754	309,60	31,754	0,00	309,60
4	9,756	31,241	304,78	31,241	0,00	304,78
5	9,759	31,111	303,60	31,111	0,00	303,60
6	9,756	30,998	302,41	30,998	0,00	302,41
7	9,749	31,159	303,77	31,159	0,00	303,77
8	9,748	31,927	311,24	31,927	0,00	311,24
9	9,743	35,129	342,25	35,129	0,00	342,25
10	9,731	66,264	644,81	66,264	0,00	644,81
11	9,721	66,329	644,79	66,329	0,00	644,79
12	9,727	66,249	644,38	66,249	0,00	644,38
13	9,727	66,221	644,16	66,221	0,00	644,16
14	9,728	66,116	643,19	66,116	0,00	643,19
15	9,722	60,359	586,78	60,359	0,00	586,78
16	9,739	34,509	336,07	34,509	0,00	336,07
17	9,740	32,138	313,02	32,138	0,00	313,02
18	9,740	60,263	586,96	60,263	0,00	586,96
19	9,738	60,262	586,80	60,262	0,00	586,80
20	9,736	60,271	586,80	60,271	0,00	586,80
21	9,729	32,304	314,28	32,304	0,00	314,28
22	9,722	32,994	320,77	32,994	0,00	320,77
23	9,736	34,520	336,07	34,520	0,00	336,07
24	9,747	32,312	314,95	32,312	0,00	314,95
25						
Σύνολο:	233,732		10.637,58		0,00	10.637,58

* ΟΤΣ = Οριακή Τιμή Συστήματος

** ΟΤΠ = Οριακή Τιμή Παραγωγής



OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET

DAS SETTLEMENT PARTICIPANT CREDIT FOR IMPORT SCHEDULES

NAME OF PARTICIPANT: XXX
DISPATCH DAY: 20100701
OPERATIONAL ZONE: NORTH
SYSTEM LOSSES GEOGRAPHICAL ZONE : 2
INTERCONNECTION: ALBANIA
SETTLEMENT RUN No: XXX

DISPATCH PERIOD	TOTAL ENERGY OF IMPORT SCHEDULES (MWh)	SMP (€/MWh) *	CREDIT (€)	GMP (€/MWh) **	ADDITIONAL DEBIT/CREDIT (€)	TOTAL CREDIT (€)
1	9,750	66,138	644,82	66,138	0,00	644,82
2	9,740	31,955	311,24	31,955	0,00	311,24
3	9,750	31,754	309,60	31,754	0,00	309,60
4	9,756	31,241	304,78	31,241	0,00	304,78
5	9,759	31,111	303,60	31,111	0,00	303,60
6	9,756	30,998	302,41	30,998	0,00	302,41
7	9,749	31,159	303,77	31,159	0,00	303,77
8	9,748	31,927	311,24	31,927	0,00	311,24
9	9,743	35,129	342,25	35,129	0,00	342,25
10	9,731	66,264	644,81	66,264	0,00	644,81
11	9,721	66,329	644,79	66,329	0,00	644,79
12	9,727	66,249	644,38	66,249	0,00	644,38
13	9,727	66,221	644,16	66,221	0,00	644,16
14	9,728	66,116	643,19	66,116	0,00	643,19
15	9,722	60,359	586,78	60,359	0,00	586,78
16	9,739	34,509	336,07	34,509	0,00	336,07
17	9,740	32,138	313,02	32,138	0,00	313,02
18	9,740	60,263	586,96	60,263	0,00	586,96
19	9,738	60,262	586,80	60,262	0,00	586,80
20	9,736	60,271	586,80	60,271	0,00	586,80
21	9,729	32,304	314,28	32,304	0,00	314,28
22	9,722	32,994	320,77	32,994	0,00	320,77
23	9,736	34,520	336,07	34,520	0,00	336,07
24	9,747	32,312	314,95	32,312	0,00	314,95
25						
Total:	233,732		10 637,58		0,00	10 637,58

* SMP = System Marginal Price

** GMP = Generation Marginal Price



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: XXX
 ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 20100701
 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: ΙΤΑΛΙΑ
 SETTLEMENT RUN No: XXX

ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ	ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ (MWh)	ΟΤΣ (€/MWh) *	ΧΡΕΩΣΗ (€)
1	138,000	66,138	9,127,04
2	158,000	31,955	5,048,89
3	158,000	31,754	5,017,13
4	158,000	31,241	4,936,08
5	159,000	31,111	4,946,65
6	91,000	30,998	2,820,82
7	159,000	31,159	4,954,28
8	100,000	31,827	3,192,70
9	0,000	35,129	0,00
10	264,000	66,264	17,493,70
11	150,000	66,329	9,949,35
12	200,000	66,249	13,249,80
13	200,000	66,221	13,244,20
14	200,000	66,116	13,223,20
15	200,000	60,359	12,071,80
16	176,000	34,509	6,073,58
17	100,000	32,138	3,213,80
18	200,000	60,263	12,052,60
19	190,000	60,262	11,449,78
20	192,000	60,271	11,572,03
21	150,000	32,304	4,845,60
22	100,000	32,994	3,299,40
23	175,000	34,520	6,041,00
24	159,000	32,312	5,137,61
25			0,00
Σύνολο:	3,777,000		182,961,04
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:	3,777,000		182,961,04

* ΟΤΣ = Οριακή Τιμή Συστήματος



OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET

DAS SETTLEMENT PARTICIPANT DEBIT FOR EXPORT SCHEDULES

PARTICIPANT NAME: xxx
DISPATCH DAY: 20100701
INTERCONNECTION: ITALY
SETTLEMENT RUN No: xxx

DISPATCH PERIOD	TOTAL ENERGY OF EXPORT SCHEDULES (MWh)	SMP (€/MWh) *	DEBIT (€)
1	138,000	66,138	9.127,04
2	158,000	31,955	5.048,89
3	158,000	31,754	5.017,13
4	158,000	31,241	4.936,08
5	159,000	31,111	4.946,65
6	91,000	30,998	2.820,82
7	159,000	31,159	4.954,28
8	100,000	31,927	3.192,70
9	0,000	35,129	0,00
10	264,000	66,264	17.493,70
11	150,000	66,329	9.949,35
12	200,000	66,249	13.249,80
13	200,000	66,221	13.244,20
14	200,000	66,116	13.223,20
15	200,000	60,359	12.071,80
16	176,000	34,509	6.073,58
17	100,000	32,138	3.213,80
18	200,000	60,263	12.052,60
19	190,000	60,262	11.449,78
20	192,000	60,271	11.572,03
21	150,000	32,304	4.845,60
22	100,000	32,994	3.299,40
23	175,000	34,520	6.041,00
24	159,000	32,312	5.137,61
25			0,00
Total	3.777,000		182.961,04
PARTICIPANT TOTAL:	3.777,000		182.961,04

* SMP = System Marginal Price



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ

ΕΠΩΜΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ XXX

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 21/06/2010 - 23/06/2010

RUN NUMBER XXX

ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	RUN NUMBER (ΗΜΕΡΑΣ)	ΠΑΡΑΓΩΓΗ		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ		ΕΙΣΑΓΩΓΗ		ΕΞΑΓΩΓΗ		ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) *	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ / ΠΙΣΤΩΣΗΣ (€) **
		ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) *	ΧΡΕΩΣΗ / ΠΙΣΤΩΣΗ (€) **	ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) *	ΧΡΕΩΣΗ / ΠΙΣΤΩΣΗ (€) **	ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) *	ΧΡΕΩΣΗ / ΠΙΣΤΩΣΗ (€) **	ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) *	ΧΡΕΩΣΗ / ΠΙΣΤΩΣΗ (€) **		
21/06/2010	2010062014			-1.999,355	-130.944,16	1.868,511	117.060,42			-130,844	-13.883,74
22/06/2010	2010062112			-2.023,935	-123.882,59	1.868,132	107.757,99			-155,804	-16.124,60
23/06/2010	2010062216			-2.015,778	-105.641,95	1.868,970	91.216,98			-146,808	-14.424,97
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ				-6.039,068	-360.468,70	5.605,613	316.035,39			-433,455	-44.433,31

* Θετικό ποσό αφορά σε έγχυση, αρνητικό σε απομάστευση

** Αρνητική τιμή (-) αφορά σε χρέωση, θετική τιμή αφορά σε πίστωση (+)



OPERATOR OF ELECTRICITY MARKET

DAS SETTLEMENT - AGGREGATE REPORT

PARTICIPANT NAME xxx

TIME INTERVAL 21/06/2010 - 23/06/2010

RUN NUMBER xxx

TRADE DATE	RUN NUMBER (FOR A DAY)	PRODUCTION		SUPPLY		IMPORTS		EXPORTS		SETTLEMENT ENERGY QUANTITY (MWh) *	TOTAL DEBIT / CREDIT (€) *
		SETTLEMENT ENERGY QUANTITY (MWh) *	DEBIT / CREDIT (€) **	SETTLEMENT ENERGY QUANTITY (MWh) *	DEBIT / CREDIT (€) **	SETTLEMENT ENERGY QUANTITY (MWh) *	DEBIT / CREDIT (€) **	SETTLEMENT ENERGY QUANTITY (MWh) *	DEBIT / CREDIT (€) **		
21/06/2010	2010062014			-1.999,355	-130.944,16	1.868,511	117.060,42			-130,844	-13.883,74
22/06/2010	2010062112			-2.023,935	-123.882,59	1.868,132	107.757,99			-155,804	-16.124,60
23/06/2010	2010062216			-2.015,778	-105.641,95	1.868,970	91.216,98			-146,808	-14.424,97
PARTICIPANT TOTAL				-6.039,068	-360.468,70	5.605,613	316.035,39			-433,455	-44.433,31

* A positive value refers to energy injection, a negative value refers to energy absorption

** A positive value refers to a credit (+), a negative value (-) refers to a debit

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ

VII.1. Μαθηματική Διατύπωση της Εκκαθάρισης ΗΕΠ

VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες

Table No.: DAS1			
Description: Credit per hour for a participant p based on his energy offer included in the DAS			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer o, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOo,p,t	Input
Credit amount for offer o of the participant p for the dispatch period t	€	DAERp,o,t	Output
Equation: $DAERp,o,t = DASMPt * DAIOo,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS2			
Description: Sum-up of the credit for the participant p based on his offer o for the whole dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit for offer o, for participant p, for dispatching period t	€	DAERp,o,t	Calculated Input
Debit for offer o, for participant p, for dispatching day	€	DAERp,o	Calculated Output
Equation:			
$DAERp,o = \sum_{t=1}^T DAERp,o,t$			
Notes:			

Table No.: DAS3			
Description: Additional debit or credit for offer o of the participant p because of differences between the system and the production marginal price, for dispatch period t			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Production Marginal Price of System operational zone z for the dispatching period t	€/MWh	DAPMPz,t	Input
System Marginal Price for the Dispatching	€/MWh	DASMPt	Input

Period t			
Energy quantity in MWh from energy offer o, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOo,p,t	Input
Additional debit or credit for offer o of participant p for dispatching period t	€	DAARpp,o,t	Output
Equation: $DAARpp,o,t = (DAPMPz,t - DASMPt) * DAIOo,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS4 Description: Sum-up of the additional debit or credit for the whole dispatch day for the offer o

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Additional debit or credit for offer o of participant p for dispatching period t	€	DAARpp,o,t	Calculated Input
Additional debit or credit for offer o of participant p for dispatching day	€	DAARpp,o	Calculated Output
Equation: $DAARpp,o = \sum_{t=1}^T DAARpp,o,t$			
Notes:			

Table No.: DAS5 Description: Total credit for participant p for all his energy offers of dispatchable units for the whole dispatch day

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Credit amount for offer o, for participant p for the whole dispatch day	€	DAERp,o	Calculated Input
Additional debit or credit for offer o for the participant p	€	DAARpp,o	Calculated Input
Total debit of the participant p for all his energy offers for a dispatching day	€	DAERp	Calculated Output
Equation: $DAERp = \sum_{o=1}^n (DAERp,o + DAARpp,o)$			
where n: is the number of offers concerning of participant p for dispatchable units			
Notes:			

VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών

Table No.: DAS6
Description:Credit per hour for a participant based on his energy offer for import program included in the DAS

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer oi, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOo,p,t	Input

Credit amount for offer oi of the participant p for the dispatch period t	€	DAERIp,oi,t	Output
Equation: $DAERIp,oi,t = DASMPt * DAIOoi,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS7
Description: Sum-up of the credit for the participant p based on his offer oi for the whole dispatch day

Rules Ref:	Calculation order:		
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit for offer oi , for participant p , for dispatching period t	€	DAERIp,oi,t	Calculated Input
Debit for offer oi , for participant p , for dispatching day	€	DAERIp,oi	Calculated Output
Equation: $DAERIp,oi = \sum_{t=1}^T DAERIp,oi,t$			
Notes:			

Table No.: DAS8
Description: Additional debit or credit for offer oi of the participant p because of differences between the system and the production marginal price, for dispatch period t

Rules Ref:	Calculation order:		
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Production Marginal Price of System operational zone z for the dispatching period t	€/MWh	DAPMPz,t	Input
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer oi, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOoi,p,t	Input
Additional debit or credit for offer o of participant p for dispatching period t	€	DAARPIp,oi,t	Output
Equation: $DAARPIp,oi,t = (DAPMPz,t - DASMPt) * DAIOoi,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS9
Description: Sum-up of the additional debit or credit for the whole dispatch day for the offer oi

Rules Ref:	Calculation order:		
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Additional debit or credit for offer oi of participant p for dispatching period t	€	DAARPIp,oi,t	Calculated Input
Additional debit or credit for offer oi of participant p for dispatching day	€	DAARPIp,oi	Calculated Output
Equation: $DAARPIp,oi = \sum_{t=1}^T DAARPIp,oi,t$			
Notes:			

Table No.: DAS10
Description: Total credit for participant p for all his energy offers of import programs for the whole dispatch day

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Credit amount for offer oi, for participant p for the whole dispatch day	€	DAERIp,oi	Calculated Input
Additional debit or credit for offer oi for the participant p	€	DAARPIp,o	Calculated Input
Total debit of the participant p for all his energy offers concerning imports for a dispatching day	€	DAERIp	Calculated Output
Equation: $DAERIp = \sum_{oi=1}^n (DAERIp,oi + DAARPIp,oi)$ where n: is the number of offers of participant p concerning imports			
Notes:			

VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999

Table No.: DAS11 Description: Credit per hour for HTSO who acts as producer for these units based on his energy offer included in the DAS			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer og, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOog,p,t	Input
Credit amount for offer og of HTSO for the dispatch period t	€	DAERGp,og,t	Output
Equation: $DAERGp,og,t = DASMPt * DAIOog,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS12 Description: Sum-up of the credit for HTSO based on his offer og for the whole dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit for offer og , for HTSO, for dispatching period t	€	DAERGp,og,t	Calculated Input
Debit for offer og , for HTSO, for dispatching day	€	DAERGp,og	Calculated Output
Equation: $DAERGp,og = \sum_{t=1}^T DAERGp,og,t$			
Notes:			

Table No.: DAS13 Description: Additional debit or credit for offer og of HTSO because of differences between the system and the production marginal price, for dispatch period t			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Production Marginal Price of System operational zone z for the dispatching period t	€/MWh	DAPMPz,t	Input
System Marginal Price for the Dispatching	€/MWh	DASMPt	Input

Period t			
Energy quantity in MWh from energy offer og, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOog,p,t	Input
Additional debit or credit for offer og of HTSO for dispatching period t	€	DAARPGp,og,t	Output
Equation: $DAARPGp,og,t = (DAPMPz,t - DASMPt) * DAIOog,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS14
Description: Sum-up of the additional debit or credit for the whole dispatch day for the offer og

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Additional debit or credit for offer og of HTSO for dispatching period t	€	DAARPGp,og,t	Calculated Input
Additional debit or credit for offer og of HTSO for dispatching day	€	DAARPGp,og	Calculated Output

Equation:

$$DAARPGp,og = \sum_{t=1}^T DAARPGp,og,t$$

Notes:
Table No.: DAS15
Description: Total credit for HTSO for all his energy offers of units of law 35 for the whole dispatch day

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Credit amount for offer og, for HTSO for the whole dispatch day	€	DAERGp,og	Calculated Input
Additional debit or credit for offer og for HTSO	€	DAARPGp,og	Calculated Input
Total debit of HTSO for all his energy offers for a dispatching day	€	DAERGp	Calculated Output

Equation:

$$DAERGp = \sum_{og=1}^n (DAERGp,og + DAARPGp,og)$$

where n: is the number of offers concerning units of law 35

Notes:

VII.1.4 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία

Table No.: DAS16
Description: Credit per hour for HTSO based on his energy offer included in the DAS

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer oc, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOoc,p,t	Input
Credit amount for offer oc of HTSO for the dispatch period t	€	DAERCp,oc,t	Output

Equation: $DAERCp,oc,t = DASMPt * DAIOoc,p,t$
Notes:

Table No.: DAS17			
Description: Sum-up of the credit for the HTSO based on his offer oc for the whole dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit for offer oc , for HTSO , for dispatching period t	€	DAERCp,oc,t	Calculated Input
Debit for offer oc , for HTSO, for dispatching day	€	DAERCp,oc	Calculated Output
Equation: $DAERCp,oc = \sum_{t=1}^T DAERCp,oc,t$			
Notes:			

Table No.: DAS18			
Description: Additional debit or credit for offer oc of the HTSO because of differences between the system and the production marginal price, for dispatch period t			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Production Marginal Price of System operational zone z for the dispatching period t	€/MWh	DAPMPz,t	Input
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer oc, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOoc,p,t	Input
Additional debit or credit for offer oc of HTSO for dispatching period t	€	DAARPCp,oc,t	Output
Equation: $DAARPCp,oc,t = (DAPMPz,t - DASMPt) * DAIOoc,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS19			
Description: Sum-up of the additional debit or credit for the whole dispatch day for the offer oc			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Additional debit or credit for offer oc of HTSO for dispatching period t	€	DAARPCp,oc,t	Calculated Input
Additional debit or credit for offer o of HTSO for dispatching day	€	DAARPCp,oc	Calculated Output
Equation: $DAARPCp,oc = \sum_{t=1}^T DAARPCp,oc,t$			
Notes:			

Table No.: DAS20			
Description: Total credit for HTSO for all his energy offers of units in commissioning period for the whole dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Credit amount for offer oc, for HTSO for the whole dispatch day	€	DAERCp,oc	Calculated Input
Additional debit or credit for offer oc for HTSO	€	DAARPCp,oc	Calculated Input
Total debit of the HTSO for all his energy of-	€	DAERCp	Calculated Output

fers for a dispatching day			
Equation:			
$DAERCp = \sum_{oc=1}^n (DAERCp,oc + DAARPCp,oc)$			
where n: is the number of offers of HTSO concerning units in commissioning			
Notes:			

VII.1.5 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες

Table No.: DAS26			
Description: Credit per hour for HTSO based on his energy offer for a contracted unit included in the DAS			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer es, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOes,p,t	Input
Credit amount for offer es of HTSO for the dispatch period t	€	DAEREp,es,t	Output
Equation: $DAEREp,es,t = DASMPt * DAIOes,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS27			
Description: Sum-up of the credit for HTSO based on his offer es for the whole dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit for offer es, for HTSO, for dispatching period t	€	DAEREp,es,t	Calculated Input
Debit for offer es, for HTSO, for dispatching day	€	DAEREp,es	Calculated Output
Equation:			
$DAEREp,es = \sum_{t=1}^T DAEREp,es,t$			
Notes:			

Table No.: DAS28			
Description: Additional debit or credit for offer es of HTSO because of differences between the system and the production marginal price, for dispatch period t			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Production Marginal Price of System operational zone z for the dispatching period t	€/MWh	DAPMPz,t	Input
System Marginal Price for the Dispatching Period t	€/MWh	DASMPt	Input
Energy quantity in MWh from energy offer es, for Dispatch period t, adjusted to take into account system losses	MWh	DAIOes,p,t	Input
Additional debit or credit for offer es of HTSO for dispatching period t	€	DAARPEp,es,t	Output
Equation: $DAARPEp,es,t = (DAPMPz,t - DASMPt) * DAIOes,p,t$			
Notes:			

Table No.: DAS29			
Description: Sum-up of the additional debit or credit for the whole dispatch day for the offeres			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Additional debit or credit for offer es of HTSO for dispatching period t	€	DAARPEp,es,t	Calculated Input
Additional debit or credit for offer es of HTSO for dispatching day	€	DAARPEp,es	Calculated Output
Equation:			
$DAARPEp,es = \sum_{t=1}^T DAARPEp,es,t$			
Notes:			

Table No.: DAS30			
Description: Total credit for HTSO for all his energy offers of contracted units for the whole dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Credit amount for offer es, for HTSO for the whole dispatch day	€	DAEREp,es	Calculated Input
Additional debit or credit for offer o for the HTSO	€	DAARPEp,es	Calculated Input
Total debit of the HTSO for all his energy offers for a dispatching day	€	DAEREp	Calculated Output
Equation:			
$DAEREp = \sum_{es=1}^n (DAEREp,es + DAARPEp,es)$			
where n: is the number of offers of HTSO concerning contracted units			
Notes:			

VII.1.6 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή

Table No.: DAS31			
Description: Debit for load declaration I of the participant s, for the dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Energy quantity in MWh from load declaration I, for Dispatch period t, of the participant s	MWh	DAODs,I,t	
System Marginal Price for the Dispatching Period	€/ MWh	DASMPt	
Debit amount for load declaration I of the participant s for the dispatch period t	€	DAEPs,I,t	
Equation: DAEPs,I,t = DASMPt * DAODs,I,t			
Notes:			

Table No.: DAS32			
Description: Description: Sum-up of the debit for the whole dispatch day			
Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit amount for load declaration I of the participant s for the dispatch period t	€/ MWh	DAEPs,I,t	Calculated Input
Debit amount for load declaration I of the participant s for the whole dispatch day	€/ MWh	DAEPs,I	Calculated Output

Equation:

$$DAEPs,l = \sum_{t=1}^T DAEPs,l,t$$

Notes:

Table No.: DAS33

Description: Calculation of the debit for the participant s for all his load declarations for a dispatch day.

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit amount for load declaration l of the participant s for the whole dispatch day	€/ MWh	DAEPs,l	Calculated Input
Debit amount for all load declarations of the participant s for the whole dispatch day	€/ MWh	DAEPs	Calculated Output

Equation:

$$DAEPs = \sum_{l=1}^n DAEPs,l$$

where n: is the number of load declarations of participant s

Notes:

VII.1.7 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών

Calculation of the debit amount for load declarations corresponding to export schedules.

Table No.: DAS34

Description: Debit for load declaration l of the participant s, for the dispatch day

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Energy quantity in MWh from load declaration le, for Dispatch period t, of the participant s	MWh	DAODs,le,t	
System Marginal Price for the Dispatching Period	€/MWh	DASMPt	
Debit amount for load declaration le of the participant s for the dispatch period t	€	DAEPes,le,t	

Equation: DAEPes,le,t = DASMPt * DAODs,le,t

Notes:

Table No.: DAS35

Description: Sum-up of the debit for the whole dispatch day

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit amount for load declaration le of the participant s for the dispatch period t	€/MWh	DAEPes,le,t	Calculated Input
Debit amount for load declaration le of the participant s for the whole dispatch day	€/MWh	DAEPes,l	Calculated Output

Equation:

$$DAEPes,l = \sum_{t=1}^T DAEPes,le,t$$

Notes:

Table No.: DAS36

Description: Calculation of the debit for the participant s for all his export schedules for a dispatch day.

Rules Ref:		Calculation order:	
Variable Description	Unit	Variable	Variable Type
Debit amount for load declaration le of the participant s for the whole dispatch day	€/MWh	DAEPes, le	Calculated Input
Debit amount for all load declarations of the participant s for the whole dispatch day	€/MWh	DAEPes	Calculated Output
Equation: $DAEPes = \sum_{le=1}^I DAEPes, le$ where I: is the number of declarations of participant s concerning export schedules			
Notes:			

VII.1.8 Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ

Subscript	Meaning
o	Energy offer or load declaration
I	Number of dispatch periods in a whole dispatch day
t	Dispatch period p
p	Energy supplying participant
u	Production unit u
s	Energy consuming participant
z	System operational zone

Variable	Description
DASMP	System Marginal Price
DAPMP	Marginal Production Price
DAIO	Energy quantity in MWh from energy offers , included in DAS, adjusted to take into account energy losses
DAOD	Energy quantity in MWh from load declarations, included in DAS
DAER	Credit for an offer , included in the DAS
DAERE	Credit for an offer for contracting units , included in the DAS
DAERC	Credit for an offer for units in commissioning period , included in the DAS
DAERG	Credit for an offer for units of article 35, included in the DAS
DAEP	Debit for a load declaration, included in DAS
DAEPE	Debit for a load declaration for export schedules
DAARP	Additional credit or debit for an offer because of differences between the system and the production marginal price
DAARPE	Additional credit or debit for an offer for contracting units because of differences between the system and the production marginal price
DAARPS	Additional credit or debit for an offer for scheduled imports because of differences between the system and the production marginal price
DAARPG	Additional credit or debit for an offer for units of article 35 because of differences between the system and the production marginal price
DAARPC	Additional credit or debit for an offer for units in commissioning period because of differences between the system and the production marginal price

VII.2. Μαθηματική Διατύπωση των Χρεοπιστώσεων των Λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ

VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ

Monthly Calculations

Table No.:UP1.1

Description: Energy Quantity included in DAS for the calendar year y

Rules Ref:	Calculation order:1		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
Measured-Total Energy Quantity included in DAS, concerning Energy Absorption by a Load Representative p, during Dispatch Period t, as has been declared for the total number of Metering points represented by the Load Representative	MWh	MQ DASQ _{p,t}	Calculated Input
Measured-Total Energy Quantity included in DAS, concerning Energy Absorption by a Load Representative p, for the calendar year y, as has been declared for the total number of Metering points represented by the Load Representative (from the beginning of the calendar year y to the end of the calculation month)	MWh	DASQ _{p,y}	Output
Equation: $DASQ_{p,y} = \sum_{\forall t \in y} DASQ_{p,t}$			
Notes			

Table No.:UP1.2

Description: Total energy quantity corresponding to a scheduled export through the interconnection node m, as this has been realised in real time during the year y, for the Load Representative k

Rules Ref:	Calculation order:1		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
Total energy quantity corresponding to a scheduled export included in DAS through the interconnection node k, for the dispatch period t, for the Load Representative p	MWh	DASQ _{k,p,t}	Calculated Input
Total energy quantity corresponding to a scheduled export included in DAS through the interconnection node k, during the year y, for the Load Representative p (from the beginning of the calendar year y to the end of the calculation month)	MWh	DASQ _{k,p,y}	Output
Equation: $DASQ_{k,p,y} = \sum_{\forall t \in y} DASQ_{k,p,t}$			

Notes:
Table No.:UP1.3
Description: Uplift for the Account for DAS Financial Coverage (monthly calculations)

Rules Ref:	Calculation order:2		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
Financial Coverage Cost for month μ	€	FCC_{μ}	User Input
Measured-Total Energy Quantity included in DAS, concerning Energy Absorption by a Load Representative p , for the calendar year y , as has been declared for the total number of Metering points represented by the Load Representative p (from the beginning of the calendar year y to the end of the calculation month)	MWh	$DASQ_{p,y}$	Calculated input
Total energy quantity corresponding to a scheduled export included in DAS through the interconnection node k m , during the year y , for the Load Representative p (from the beginning of the calendar year y to the end of the calculation month)	MWh	$DASQ_{\del{p},m,p,y}$	Calculated input
Financial Coverage Charges for each participant p month μ	€	$FCCH_{p,\mu}$	Output
Equation: $FCCH_{p,\mu} = \frac{DASQ_{p,y} + \sum_{\forall k} DASQ_{p,m,y}}{\sum_{\forall p} DASQ_{p,y} + \sum_{\forall k} \sum_{\forall p} DASQ_{p,m,y}} \times FCC_{\mu}$			
Credited Account: L-B			
Debited Account: Load Representative p			
Notes: Also calculate charges on a daily (divide monthly charge with number of days in month) and hourly basis (divide monthly charge with number of hours in month) for the statistics.			

Semester Calculations
Table No.:UP1.4
Description: Uplift for the Account for DAS Financial Coverage (semester calculations)

Rules Ref:	Calculation order:1		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
Balance for Financial Coverage Costs for the Semester	€	BFCCs	User Input
Relevant Financial Coverage Charges for participant p for semester s	€	RFCC$_{p,s}$	User Input
Semester Financial Coverage Payment (Charge or Credit) for each participant p month μ	€	SPTCC$_{p,s}$	Output
Equation:			

$\text{SPTCC}_{p,s} = \frac{\text{RFCC}_{p,s}}{\sum_p \text{RFCC}_{p,s}} \times \text{BFCC}_s$
Credited Account: L-B
Debited Account: Load Representative p
Notes:

Annual Calculations

Table No.:UP1.5			
Description: Uplift for the Account for DAS Financial Coverage (annual calculations)			
Rules Ref:	Calculation order:1		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
Fixed Financial Coverage Cost for year y	€	FFCCy	User Input
Fixed Financial Coverage Cost Unit Price for year y	€	FFCCUPy	User Input
Measured-Total Energy Quantity included in DAS, concerning Energy Absorption by a Load Representative p, for the calendar year y, as has been declared for the total number of Metering points represented by the Load Representative (from the beginning of the calendar year y to the last available day of the calendar year)	MWh	DASQ _{p,y-1}	Calculated input
Total energy quantity corresponding to a scheduled export included in DAS through the interconnection node k _m , during the year y, for the Load Representative p (from the beginning of the calendar year y to the last available day of the calendar year)	MWh	DASQ _{kp,m,y-1}	Calculated input
Fixed Charge for Financial Coverage for each participant p and year y	€	FCFCC _{p,y}	Output
Equation: $FCFCC_{p,y} = \frac{DASQ_{p,y-1} + \sum_{\forall p} DASQ_{p,m,y-1}}{\sum_{\forall p} DASQ_{p,y-1} + \sum_{\forall m} \sum_{\forall p} DASQ_{p,m,y-1}} \times FFCC_y$			
Credited Account: L-B			
Debited Account: Load Representative p			
Notes: In case the date of the calculation is after the end of the calendar year y-1 the total energy quantity corresponds to the whole calendar year y-1.			

VII.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ

Table No.:UP2.1			
Description: LAGIE administrative expenses for month μ			
Rules Ref:	Calculation order:1		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
HTSO LAGIE administrative expenses for year y	€	$MOC_{LAGIE,y}$	User Input
Total number of hours in the current year	hours	H_y	Calculated Input
Total number of hours in the current month	hours	$H_{\mu,y}$	Calculated Input
HTSO LAGIE administrative expenses for month μ	€	$LAGIE_{\mu} \cdot MOC_{\mu}$	Output
Equation: $MOC_{\mu} = MOC_y / 12$			
Notes:			

Table No.:UP2.2			
Description: Total charge to the Account L-D for the Load Representative p for the Month μ			
Rules Ref:	Calculation order:1		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
HTSO LAGIE administrative expenses for month μ	€	$LAGIE_{\mu} \cdot MOC_{\mu}$	User Input
Measured Total Energy Quantity included in DAS, concerning Energy Absorption by a Load Representative p , during Dispatch Period t , as has been declared for the total number of Metering points represented by the Load Representative	MWh	$DASQ_{p,t}$	Calculated Input
Total energy quantity corresponding to a scheduled export included in DAS through the interconnection node k_m , during the dispatch period t , for the Load Representative p	MWh	$DASQ_{k,p,m,exp,t}$	Calculated Input
Total number of hours in the current year	hours	H_y	Calculated Input
Total charge to the Uplift Account L-D for the Load Representative p for the month μ	€	$UPLIFT_{LD,p} \cdot PMOC_{p,\mu}$	Output
Equation: $PMOC_{p,\mu} = \frac{DASQ_{p,t} + \sum_{t \in \mu} \sum_p DASQ_{p,m,exp,t}}{\sum_{t \in \mu} \sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{t \in \mu} \sum_m \sum_p DASQ_{p,m,exp,t}} \times LAGIE_{\mu}$			
Credited Account: L-D			
Debited Account: Load Representative p			
Notes:			

Note:

After the end of each calendar year any accounting balance is debited or credited to the participants according to described allocation factors using annual figures.

$$PMOC_{p,y} = Accounting\ Balance_{LD,y} \times \frac{\sum_{t \in y} DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_m DASQ_{p,m,exp,t}}{\sum_{t \in y} \sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_m \sum_p DASQ_{p,m,exp,t}}$$

VII.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ

Table No.:UP3.1
Description: Calculation of total monthly cost of Fund Reserve

Rules Ref:	Calculation order:1		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
Financial Cost related to the keeping by the LAGIE of the Reserve Fund Account for the month μ	€	$RESIDFC_{\mu}$	User Input
Extraordinary expenses that arise due to failure to restore deficits in the Reserve Fund Account due to failure on the part of Participants to pay their debts for the month μ	€	$RESIDEE_{\mu}$	User Input
Financial Cost related to the keeping by the LAGIE of the Reserve Fund Account, as well as extraordinary expenses that arise due to failure to restore deficits in the Reserve Fund Account due to failure on the part of Participants to pay their debts for the month μ	€	$RESID_{\mu}$	Output
Equation: $RESID_{\mu} = RESIDFC_{\mu} + IRESIDEE_{\mu}$			
Notes:			

Table No.:UP3.2
Description: Total charge/debit to the Account L-E for the Load Representative p for the Month μ

Rules Ref:	Calculation order:2		
Variable Description	Unit	Variable	Variable type
<u>Measured Total</u> Energy Quantity included in DAS, concerning Energy Absorption by a Load Representative p, during Dispatch Period t, as has been declared for the total number of Metering points represented by the Load Representative	MWh	$DASQ_{p,t}$	Calculated Input
<u>Total energy quantity corresponding to net exports included in DAS through all interconnection nodes, during the dispatch period t, for the Load Representative p</u>	<u>MWh</u>	<u>$DASQ_{p,net_exp,t}$</u>	<u>Calculated Input</u>
Total energy quantity corresponding to a scheduled export included in DAS through the interconnection node <u>k_m</u> , during the dispatch period t, for the Load Representative p	MWh	$DASQ_{k_p,m,exp,t}$	Calculated Input
Total energy quantity corresponding to a scheduled import included in DAS through the interconnection node <u>k_m</u> , during the dispatch period t, for the Participant <u>sp</u>	MWh	$DASQ_{p,m,imp,k_s,t}$	Calculated Input
Financial Cost related to the keeping by the LAGIE of the Reserve Fund Account, as well as extraordinary expenses that arise due to failure to balance L-A account (DAS) for the dispatch period t	€	$RESID_t$	Calculated Input
Financial Cost related to the keeping by the LAGIE of the Reserve Fund Account, as well as extraordinary expenses that arise due to failure to balance L-A account (DAS) for the month μ	€	$RESID_{\mu}$	Calculated Input
Total charge/debit to the Uplift Account L-E for the Load Representative p for the Month μ	€	$RESID_{p,\mu}$	Output
Equation:			

$$UPLIFTLE_{p,t} = \frac{DASQ_{p,t} + \left| \sum_k DASQ_{k,p,t} - \sum_k DASQ_{k,s,t} \right|}{\sum_p DASQ_{p,t} + \left| \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_k DASQ_{k,p,t} - \sum_{s \neq IPTO, HTSO} \sum_k DASQ_{k,s,t} \right|} \times RESID_t$$

$$UPLIFTLE_{p,\mu} = \sum_{t \in \mu} UPLIFTLE_{p,t}$$

$$RESID_{p,t} = \frac{DASQ_{p,t} + DASQ_{p,net_exp,t}}{\sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,net_exp,t}} \times RESID_t$$

όπου :

$$DASQ_{p,net_exp,t} = \sum_k DASQ_{p,m,exp,t} - \sum_k DASQ_{p,m,imp,t},$$

$$\alpha \nu \sum_k DASQ_{p,m,exp,t} - \sum_k DASQ_{p,m,imp,t} > 0,$$

$$\text{διαφορετικά } DASQ_{p,net_exp,t} = 0$$

$$\sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,net_exp,t} = \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p,m,exp,t} - \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p,m,imp,t},$$

$$\alpha \nu \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p,m,exp,t} - \sum_{p \neq IPTO, HTSO} \sum_m DASQ_{p,m,imp,t} > 0,$$

$$\text{διαφορετικά } \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,net_exp,t} = 0$$

$$RESID_{p,\mu} = \sum_{t \in \mu} RESID_{p,t}$$

Credited Account: L-E

Debited Account: Load Representative p

Notes:

Note:

After the end of each calendar year any accounting balance is debited or credited to the participants according to the described allocation factors using annual figures.

$$RESID_{p,y} = Accounting\ Balance_{LE,y} \cdot \frac{\sum_{t \in y} DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} DASQ_{p,net_exp,t}}{\sum_{t \in y} \sum_p DASQ_{p,t} + \sum_{t \in y} \sum_{p \neq IPTO, LAGIE} DASQ_{p,net_exp,t}} \times RESID_t$$

$$\begin{aligned}
 \text{RESID}_{p,y} = \text{Accounting Balance}_{LE,y} \times \frac{\sum_{t \in y} \text{DASQ}_{p,t} + \left| \sum_{t \in y} \sum_k \text{DASQ}_{k,p,t} - \sum_{t \in y} \sum_k \text{DASQ}_{k,s,t} \right|}{\sum_{t \in y} \sum_p \text{DASQ}_{p,t} + \left| \sum_{t \in y} \sum_k \sum_p \text{DASQ}_{k,p,t} - \sum_{t \in y} \sum_k \sum_s \text{DASQ}_{k,s,t} \right|}
 \end{aligned}$$

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, των βεβαιώσεων και της αρχικής αίτησης των Συμμετεχόντων που υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς κατά την διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων.

VIII.1 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣ	
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ Συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αδείας ανάλογα με την περίπτωση	Αδεια Παραγωγής Αδεια Προμήθειας Αδεια Εμπορίας Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης ☐ (σημειώστε Χ στο δίπλα τετράγωνο)
ΑΦΜ	
ΔΟΥ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΚΣΗΕ άρθρο 2.Β)	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΤΗΛΕΘΜΟΙΟΤΥΠΟ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σημειώστε με Χ τα παρακάτω έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση

Αντίγραφο Αδείας Παραγωγής

☐

Αντίγραφο Αδείας Προμήθειας

☐

Αντίγραφο Αδείας Εμπορίας

☐

Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

☐

Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος ΑΔΜΗΕ ενημέρωσης πελατών

☐

Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας με πελάτες

☐

Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος ΑΔΜΗΕ διακοπής παροχής

☐

Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης

☐

Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης

☐

Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Ημερομηνία)

(Όνομα)

(Σφραγίδα Εταιρείας)

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής)

Κωδικός EIC

Ο Κωδικός EIC (Energy Identification Code) είναι ένας μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει κάθε Συμμετέχοντα σε όλες τις συναλλαγές του στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ENTSO-E (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σε περίπτωση που ο Συμμετέχοντας δεν έχει κωδικό EIC θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος λειτουργεί το εξουσιοδοτημένο γραφείο χορήγησης κωδικών EIC στην Ελλάδα.

ΑΦΜ και Φορολογικός Αντιπρόσωπος

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/20.1.2011 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ.1281/ 26.8.1993 (ΦΕΚ 700Β'/9.9.1993) καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.
- Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α') όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 5 του ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74Α') οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα δύνανται να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του. Στην παράγραφο 4δ του ίδιου άρθρου αναφέρεται πώς ο ορισμός του φορολογικού αντιπροσώπου γίνεται με την κατάθεση αντιγράφου πληρεξούσιου εγγράφου στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του φορολογικού αντιπροσώπου. Το αντίγραφο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την ελληνική προξενική αρχή του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στο φόρο, η από την Αρχή που έχει οριστεί για την θεώρηση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χάγης.
- Ενόψει των προαναφερόμενων ο κοινοτικός εντολέας, υποκείμενος στο φόρο, για τις πραγματοποιούμενες πράξεις στη χώρα μας εκδίδει τιμολόγιο από το κράτος μέλος εγκατάστασής του απευθείας προς τους πελάτες του αναγράφοντας τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. τον οποίο έχει λάβει στη χώρα μας, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής του και τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. που του έχει χορηγηθεί στην κοινοτική χώρα εγκατάστασής του, τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του πελάτη του, την αξία, το ποσό του φόρου και τον συντελεστή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συναλλαγή που πραγματοποίησε στη χώρα μας. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εν λόγω κοινοτικού εντολέα υποβάλλει τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο με βάση τα αντίγραφα των τιμολογίων αυτών που του αποστέλλονται.
- Τέλος, σημειώνεται ότι, οι φορολογικοί αντιπρόσωποι υποκείμενων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλίου φορολογικού αντιπροσώπου και μπορούν να ακυρώσουν τα θεωρημένα στοιχεία που κατέχουν.

Από τα παραπάνω ισχύει ότι εταιρίες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα έχουν τις παρακάτω επιλογές:

- Εταιρία που έχει έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο πριν την έναρξη των εργασιών της, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και έχει τις υποχρεώσεις που έχει οποιαδήποτε εταιρία με εδρά στην Ελλάδα και είναι υπόκειμενη στον φόρο.
- Εταιρία που έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει 2 επιλογές:
 - να έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα οπότε η εταιρία τους στην Ελλάδα αποτελεί τον φορολογικό τους αντιπρόσωπο, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα και έχει τις υποχρεώσεις που έχει οποιαδήποτε εταιρία με εδρά στην Ελλάδα και είναι υπόκειμενη στον φόρο,
 - να μην έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, οπότε δύναται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα όμως δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του.

Αν η εταιρία επιλέξει να μην ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τότε προφανώς υποχρεούται να έχει λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. από το κράτος μέλος της Ε.Ε. που βρίσκεται η έδρα του

Τα παραπάνω υπόκεινται στις εκάστοτε τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

VIII.2 Δηλώσεις Παραγωγών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με την επωνυμίαη οποία εδρεύει

.....ότι:

.....ότι:

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

2. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ' αριθμ. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,

(Ημερομηνία)

(Ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα εταιρείας)

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής)

VIII.3 Δηλώσεις Προμηθευτών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με την επωνυμία

..... η οποία εδρεύει

..... ότι:

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

2. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να ενημερώνει τους πελάτες της αιτούσας σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων της αιτούσας λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής ~~π~~ Προμηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους αποκλειστική χρήση, καθώς και άλλους Προμηθευτές προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου.

3. Η αιτούσα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους πελάτες της έχει συμπεριλάβει όρο ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου εκ μέρους της αιτούσας λόγω έλλειψης βεβαίωσης κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων ή μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων για Δήλωση Φορτίου στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή για το τμήμα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη Δήλωση Φορτίου, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμηθευτή.

4. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ' αριθμ. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,

(Ημερομηνία)

(Ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα εταιρείας)

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής)

VIII.4 Δηλώσεις Εμπόρων



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με την επωνυμία

..... η οποία εδρεύει

..... ότι:

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

2. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ' αριθμ. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,

(Ημερομηνία)

(Ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα εταιρείας)

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής)

VIII.5 Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με την επωνυμίαη οποία εδρεύειότι:

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.
2. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος, μετά από εντολή του Λειτουργού της Αγοράς βάσει της μεταξύ αυτών συμβατικής σχέσης που αναφέρεται στο Άρθρο 67 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να διακόψει στην αιτούσα την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία η αιτούσα αδυνατεί να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις της λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ.
3. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ' αριθμ. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,

(Ημερομηνία)

(Ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα εταιρείας)

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής)

VIII.6 Δήλωση Εκπροσώπου Σχετικά με τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

.....2012

Κύριοι,

Ο/Οι υπογράφωντες με το παρόν σας δηλώνουμε υπεύθυνα και σε σχέση με τις συναλλαγές της εταιρίας μας με την επωνυμία με την εταιρεία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», ότι δεν έχει σημειωθεί καμία τροποποίηση του καταστατικού και της εκπροσώπησης της εταιρείας ή άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση,

- εκτός από την μέχρι σήμερα ισχύουσα σύμφωνα με τα έγγραφα που ήδη σας έχουμε παραδώσει.

- εκτός από αυτές που αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα που σας παραδίδουμε:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Σχετικά αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για κάθε παρόμοια μεταβολή, αποστέλλοντας χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένα αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων, ευθυνόμενοι για κάθε ζημιά σας από τυχόν παράλειψή μας. Όλες οι μεταβολές αυτές, όπως και τυχόν ανάκληση των παρечόμενων από την εταιρεία μας πληρεξουσίων, θα ισχύουν έναντί σας από την επόμενη της παραλαβής τους ημέρα και θα αποδεικνύονται από το γεγονός αυτό, χωρίς, διαφορετικά, να είναι δυνατό να αντιταχθούν προς την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Ουδεμία ευθύνη θα έχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή σας με την εταιρία μας, η οποία θα εκπροσωπηθεί από πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται εξαιτίας μεταγενέστερων εταιρικών μεταβολών που δεν σας γνωστοποιήθηκαν όπως παραπάνω.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος,

(Ημερομηνία)

(Ονοματεπώνυμο)

(Σφραγίδα εταιρείας)

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής)

VIII.7 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

 _____ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 _____ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 _____ (Τόπος - Ημερομηνία)

Προς: Τον
 Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
 Κάστορος 72
 185 45 Πειραιάς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.

ΓΙΑ ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ της Εταιρίας με την επωνυμία, (.....) με ΑΦΜ και έδρα (εφεξής η Εταιρία), και μέχρι του ποσού των:.....ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ), στο οποίο και μόνο περι- ρίζεται η υποχρέωσή μας, για την από την παραπάνω εταιρία ακριβή, εμπρόθεσμη, προσήκουσα και πιστή εκπλήρωση όλων των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων της που πηγάζουν από την συμμετοχή της στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υπ' αριθμ. 56/2012 απόφ. ΡΑΕ, ΦΕΚ Β' 104/31-01-2012), εφεξής ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 01.10.2012 έως και 31.03.2013.

Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρία παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από την συμμετοχή της στον ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 01.10.2012 έως και 31.03.2013 σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί μερικής ή ολικής κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποια- δήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το πόσο της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή τη πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρίας και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, α- ντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποι- οδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν.

Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία και θα παραμείνει ισχυρή μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους της Εταιρίας εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων της που πηγάζουν από την συμμετοχή της στον ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 01.10.2012 έως και 31.03.2013 και το αργότερο σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η (τριακοστή) Ιουνίου 2013 (του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία), και σε κάθε περίπτωση μέχρι να μας επιστραφεί η παρούσα εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτή την εγγύηση.

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων:

α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρίας,
β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου,
γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρίας ή τρίτου εναντίον σας.

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την παρούσα η τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά.

Βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που χορήγησε η Τράπεζά μας προς το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

VIII.8 Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων (Παράδειγμα Ε-μπόρου)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Άρθρο 2 Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΡΑΕ/56/2012, ΦΕΚ Β' 104/31-01-2012)

Βεβαιώνεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία «.....», κάτοχος άδειας Εμπορίας (απόφαση ΡΑΕ/...) ενεγράφη στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς ως «Έμπορος» καθώς πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) όσον αφορά στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΣΣΗΕΠ).




Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων έχει παρασχεθεί στο Λειτουργό της Αγοράς έγγραφη βεβαίωση από το Διαχειριστή του Συστήματος για την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (ΣΣΔΣ).










Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της Αγοράς ΣΣΗΕΠ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΚΣΗΕ, όπως εκάστοτε ισχύει και (β) με το Διαχειριστή του Συστήματος ΣΣΔΣ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ΣΣΗΕΠ και η ΣΣΔΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων.




(υπογραφή Διευθύνοντος Συμβούλου ΛΑΓΗΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ VISIO

Το παρόν Παράρτημα παρέχει τον ορισμό των σχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των Διαγραμμάτων Ροής. Τα Διαγράμματα Ροής απεικονίζουν τις βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες των διαφόρων δραστηριοτήτων της αγοράς που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος. Τα Διαγράμματα Ροής ενσωματώνονται στις ενότητες του παρόντος Εγχειριδίου.

Σύμβολο	Ορισμός
	Σύνολο Διαδικασιών – το σχήμα αυτό αντιπροσωπεύει μία συλλογή από διαδικασίες και δείχνει την σχέση της μίας διαδικασίας με την άλλη.
	Κύρια Διαδικασία – το σχήμα αυτό περιέχει μία συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που θα περιγραφεί στην συνέχεια με λεπτομέρεια.
	Τεμάχιο Διαδικασίας – το σχήμα αυτό περιγράφει «διαδικασίες» οι οποίες μπορούν να ορισθούν ως εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Αποτελεί το συστατικό στοιχείο των διαγραμμάτων ροής Visio.
	Προκαθορισμένη Διαδικασία - το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για ένα σύνολο βημάτων που συνδυάζονται ώστε να δημιουργηθεί μία υπο-διαδικασία που ορίζεται κάπου αλλού, συχνά σε άλλη σελίδα του ίδιου διαγράμματος.
	Σύμβολο Απόφασης – όπως υπονοεί το όνομα, το σχήμα αυτό διακλαδίζει το διάγραμμα ροής με βάση την απόφαση που επιλέγεται. Το σχήμα λειτουργεί ως “If” δήλωση. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι χρήσης του συμβόλου: Yes/No Path – Έχει δύο εξόδους, Yes or No. Multiple Path – Η ροή μπορεί να ακολουθήσει πολλαπλούς δρόμους που βασίζονται στις εξόδους. Το σημαντικό εδώ είναι κάθε μονοπάτι να είναι σωστά χαρακτηρισμένο, ακόμα και στην περίπτωση του “Yes” ή του “No”. Αλλιώς, καθίσταται δύσκολη η συνέχιση της πορείας στο διάγραμμα.
	Σύμβολο Εγγράφου – το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει ένα έγγραφο στο Διάγραμμα Ροής. Για παράδειγμα, εάν η είσοδος στην διαδικασία είναι ένα αρχείο, μπορεί να αναπαρασταθεί με το σύμβολο αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι εάν η έξοδος μίας διαδικασίας είναι ένα αρχείο.
	Σύμβολο Τερματισμού – το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει ή να τερματισθεί ένα διάγραμμα. Κατά κανόνα, κάθε Διάγραμμα Ροής έχει το σχήμα αυτό στην αρχή χαρακτηρισμένο ως «Εκκίνηση της (διαδικασίας)» και ένα στο τέλος ως «Τερματισμός της (διαδικασίας)». Ωστόσο, εάν το διάγραμμα καταλήγει σε πολλά σημεία, θα πρέπει να τοποθετηθεί και από ένα σύμβολο τερματισμού σε κάθε σημείο. Αυτό επίσης συμβαίνει και εάν το διάγραμμα έχει πολλαπλά

Σύμβολο	Ορισμός
	σημεία εκκίνησης, κάτι που είναι πιο σπάνιο.
	Αναφορά εκτός σελίδας – τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται όταν κάτι που αναφέρεται βρίσκεται σε διαφορετική σελίδα. Τα σύμβολα αυτά είναι χρήσιμα γιατί αποφεύγεται η επανάληψη του ίδιου συνόλου συμβόλων πολλές φορές σε ένα διάγραμμα.
	Αναφορά εντός σελίδας – Ο μικρός αυτός κύκλος υποδηλώνει ότι το επόμενο (ή προηγούμενο) βήμα είναι κάπου αλλού στο διάγραμμα.
	Δεδομένα - το σχήμα αυτό υποδηλώνει πως η πληροφορία εισέρχεται στην διαδικασία από έξω, ή αφήνει την διαδικασία. Το σχήμα αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει συστατικά και μερικές φορές ονομάζεται και σχήμα Εισόδου/Εξόδου.
	Σύμβολο Βάσης Δεδομένων – το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται συχνά όταν σχεδιάζονται software διαδικασίες, και παριστάνει μία σύνδεση σε βάση δεδομένων ή πιο ειδικά έναν πίνακα της βάσης.
	Αποθηκευμένα Δεδομένα – το στοιχείο αυτό δείχνει ποιες πληροφορίες που είναι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποθηκεύονται.
	Απευθείας δεδομένα - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία αποθηκευμένη έτσι ώστε μία απλή εγγραφή μπορεί να προσπελασθεί απευθείας. Το σχήμα αυτό αναπαριστά πως ένα σκληρός δίσκος υπολογιστή αποθηκεύει δεδομένα.
	Διαδοχικά δεδομένα - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία που αποθηκεύεται σε διαδοχική σειρά, όπως τα δεδομένα σε μαγνητική ταινία. Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται διαδοχικά, πρέπει και να ανακτηθούν διαδοχικά. Για παράδειγμα, για να υπάρχει πρόσβαση στην εγγραφή 7 πρέπει κάποιος πρώτα να πάει στις εγγραφές 1 έως 6.
	Εσωτερική αποθήκευση - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία αποθηκευμένη σε έναν υπολογιστή.
	Χειροκίνητη είσοδος – Πρόκειται για ένα βήμα όπου κάποιος χειριστής παρέχει πληροφορίες στην διαδικασία.
	Χειροκίνητη λειτουργία – Πρόκειται για ένα βήμα που πρέπει να εκτελεσθεί από χειριστή.
	Δυναμικός σύνδεσμος – το εργαλείο αυτό συνδέει ένα στοιχείο με άλλο και δηλώνει την κατεύθυνση της ροής της διαδικασίας. Οι σύνδεσμοι αυτοί δύναται να δείχνουν την σύνδεση μίας διαδικασίας ή συνόλου δεδομένων ή κάτι άλλου ή μπορεί να καταλήγουν σε ένα «Σύμβολο Απόφασης» και χαρακτηρίζονται με μία “Yes” ή “No” απόφαση και την επακόλουθη διαδικασία.
	Σχολιασμός – το κουτί κειμένου στις αγκύλες χρησιμοποιείται για να προστεθούν σχόλια για τα σχήματα του διαγράμματος ροής.

Σύμβολο	Ορισμός
	Απεικόνιση - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία που απεικονίζεται σε χειριστή, συνήθως σε οθόνη υπολογιστή.
	Προπαρασκευή - το σχήμα αυτό δείχνει σε ποιο σημείο οι μεταβλητές αρχικοποιούνται στην προετοιμασία για μία διαδικασία.
	Παράλληλη κατάσταση - το σχήμα αυτό δείχνει που δύο διαφορετικές διαδικασίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.
	Όριο βρόχου - το σχήμα αυτό σημειώνει τον μέγιστο αριθμό των επαναλήψεων που πρέπει να τρέξουν σε ένα βρόχο προτού προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ

Χ.1 Συμμετοχή Κατανεμόμενης Μονάδας στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ

Χ.1.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ

Έως τρεις (3) μήνες μετά την Δημιουργία του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης (δες §Χ.1.4 παρακάτω) ισχύουν Μεταβατικές Διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου μία Κατανεμόμενη Μονάδα να ενταχθεί στη διαδικασία της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΣΗΘΥΑ είναι οι ακόλουθες:

1. Η Μονάδα να είναι Μονάδα Συμπαγωγής (ΣΗΘ) με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 35MW_e.
2. Ο αντίστοιχος Παραγωγός να είναι αποκλειστικά Ανεξάρτητος και όχι Αυτοπαραγωγός.
3. Να έχει χορηγηθεί Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ στον αντίστοιχο Παραγωγό για τη συγκεκριμένη Μονάδα.
4. Η υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ.
5. Υποβολή Βεβαίωσης από πιστοποιημένο φορέα ότι οι διατάξεις μέτρησης και σήμανσης πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 της Υ.Α. 8786/2010 [19] και της Υ.Α. 15641/2009 [17] κατά εφαρμογή του άρθρου 12 της Υ.Α. 749/2012 [14].
6. Υποβολή Βεβαίωσης από πιστοποιημένο φορέα ότι οι ο καθορισμός των χωρικών ορίων του Συστήματος και τα σημεία μέτρησης πληρούν τις προϋποθέσεις των Υ.Α. 15641/2009) και Υ.Α. 8786/2010 κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 της Υ.Α. 749/2012.
7. Αναλυτική Μελέτη όπως περιγράφεται στο Τεύχος Ι του Τεχνικού Προσαρτήματος της Συμπληρωματικής Σύμβασης επικυρωμένη από κατάλληλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.
8. Να έχει συνδεθεί στο Σύστημα.

Μετά την παρέλευση της περιόδου ισχύος των Μεταβατικών Διατάξεων οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου μία Κατανεμόμενη Μονάδα να ενταχθεί στη διαδικασία της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΣΗΘΥΑ είναι οι εξής:

1. Η Μονάδα να είναι Μονάδα Συμπαγωγής (ΣΗΘ) με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 35MW_e.
2. Ο αντίστοιχος Παραγωγός να είναι αποκλειστικά Ανεξάρτητος και όχι Αυτοπαραγωγός.

3. Να έχει χορηγηθεί Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ στον αντίστοιχο Παραγωγό για τη συγκεκριμένη Μονάδα.
4. Η υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ.
5. Η Μονάδα διαθέτει Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα σύμφωνα με το Παράρτημα της Συμπληρωματικής Σύμβασης.
6. Να έχει συνδεθεί στο Σύστημα.

Χ.1.2 Προϋποθέσεις Καταβολής Πιστώσεων-Χρεώσεων

Η καταβολή των συμπληρωματικών πιστώσεων ή χρεώσεων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον κάτοχο της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ άρχονται, εφόσον πληρούνται οι λουπές προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ και επιπρόσθετα οι ακόλουθες:

- 1 - Έχει εκδοθεί η Άδεια Λειτουργίας.
- 2 - Έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων ως Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣΗΘΥΑ).

Χ.1.3 Τεχνικό Προσάρτημα

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά τη λήξη ισχύος των Μεταβατικών Διατάξεων, προϋπόθεση για την έναρξη των συμπληρωματικών πιστώσεων ή χρεώσεων από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παραγωγό, είναι η κατοχή εκ μέρους του «Εγκεκριμένου Τεχνικού Προσαρτήματος». Το Τεχνικό Προσάρτημα συντάσσεται κατά το πρότυπο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8 της Υ.Α. 23278/2012 [15].

Αποτελείται από 2 τεύχη:

1. Τεύχος Μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει:
 - α. την περιγραφή της εγκατάστασης συμπαραγωγής, και
 - β. τον Προσδιορισμό των μεγεθών για τον αναλυτικό θεωρητικό υπολογισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ

όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ. Το Τεύχος Μελέτης υποβάλλεται από τον Παραγωγό κατά την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Τεύχος Πιστοποίησης Ελέγχου και Επιβεβαίωσης, το οποίο συντάσσεται από Φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Το Τεύχος αυτό έχει σκοπό τον αξιόπιστο υπολογισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, ο θεωρητικός υπολογισμός της οποίας έχει υποβληθεί με το Τεύχος Μελέτης. Το Τεύχος Πιστοποίησης περιλαμβάνει Έκθεση Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης για τα ακόλουθα:
 - α. Του Τεύχους Μελέτης.
 - β. Τις Μετρητικές Διατάξεις και Πρωτογενή Μεγέθη.
 - γ. Των Συγκεντρωτών και της επικοινωνίας κάθε συγκεντρωτή με τις αντίστοιχες μετρητικές διατάξεις.

- δ. Της Συλλογής Μετρήσεων / Σημάνσεων και των αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας (Πρωτογενών Μεγεθών), που διενεργεί ο Τοπικός Επεξεργαστής από τις Μετρητικές Διατάξεις ή/και τους Συγκεντρωτές.
- ε. Του Τοπικού Επεξεργαστή, του υπολογισμού των Δευτερογενών Μεγεθών με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την αξιόπιστη μετάδοσή τους στα Συστήματα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
- στ. Της Διαδικασίας Σφράγισης Μετρητικών Διατάξεων, Συγκεντρωτών και Τοπικού Επεξεργαστή.
- ζ. Της αντίστοιχης Ρουτίνας Υπολογισμού της Ποσότητας ΣΗΘΥΑ του Λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Το Τεχνικό Προσάρτημα πρέπει είναι υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του Παραγωγού και του Φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Το Τεχνικό Προσάρτημα υποβάλλεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία ολοκληρώνει τον έλεγχο εντός τριάντα ημερών από την υποβολή του και εκδίδει απόφαση σχετικά. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής χωρίς να υπάρχει καμία όχληση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον παραγωγό για την υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, τεκμαίρεται σιωπηρή θετική απόφαση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Στην περίπτωση θετικής απόφασης, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υλοποιεί εντός 45 ημερών και εντάσσει στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ που λειτουργεί, την ρουτίνα υπολογισμού ενέργειας ΣΗΘΥΑ που υπέβαλλε στο Τεχνικό Προσάρτημα του ο Παραγωγός. Σε περίπτωση απόκλισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ, ανακαλείται η έγκριση του Τεχνικού Προσαρτήματος και καλείται ο Παραγωγός να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις.

Το Τεχνικό Προσάρτημα, χαρακτηρίζεται ως «Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα» όταν εκδοθεί θετική απόφαση από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή εφόσον τεκμαίρεται σιωπηρή θετική απόφαση σύμφωνα με τα παραπάνω.

Χ.1.4 Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Στα πλαίσια εφαρμογής των Υ.Α. 23278/2012 [15] και Υ.Α. 749/2012 [14], η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης. Οι φορείς αυτοί είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν με αμεροληψία, εγκυρότητα και αξιοπιστία την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των μετρούμενων και υπολογιζόμενων μεγεθών σχετικά με τον προσδιορισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) που χρησιμοποιούνται για την Συμπληρωματική Εκκαθάριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ (δες και §Χ.2 παρακάτω).

Για την εγγραφή στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής που προδιαγράφονται στο Άρθρο 4 της Υ.Α. 23278/2012.

Ο υποψήφιος Φορέας, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, πρέπει να συμπεριλάβει στην αίτησή του τα ακόλουθα:

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα του Φορέα και του εκπροσώπου του.
2. Περιγραφή της οργανωτικής του δομής, καθώς και την κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής, που θα διαθέσει για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις επιμέρους εργασίες του αναλαμβάνει στα πλαίσια του Τεύχους Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιβεβαίωσης του Τεχνικού Προσαρτήματος.


3. Πρέπει να υποβάλλει δικαιολογητικά που πιστοποιούν την Διαχειριστική Επάρκεια στη διοικητική παρακολούθηση έργων.
4. Πρέπει να αποδείξει την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του στα ακόλουθα αντικείμενα:
 - 4.1. Σχεδιασμού Μονάδων συμπαραγωγής
 - 4.2. Λειτουργίας Μονάδων συμπαραγωγής
 - 4.3. Σχεδιασμού/υλοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 - α. Μετρήσεις καυσίμου
 - β. Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
 - γ. Μετρήσεις θερμικής ενέργειας
 - δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων
 - 4.4. Πιστοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 - α. Μετρητικές διατάξεις καυσίμων
 - β. Μετρητικές διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας
 - γ. Μετρητικές διατάξεις θερμικής ενέργειας
 - δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων

Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλει ο υποψήφιος Φορέας στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται παρουσιάζονται στην §Χ.5 παρακάτω.

Χ.2 Διαδικασία Εκκαθάρισης

Χ.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Συνολικής Εκκαθάρισης ΚΜΣΗΘΥΑ

Οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ εκκαθαρίζονται σε 4 στάδια τα οποία απεικονίζονται σε δι-αφορετικά τεταρτημόρια, και παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ 15 παρακάτω. Η Εκκαθάριση αρχίζει την 1η μέρα του επόμενου μήνα (m+1) του μήνα (m) που αφορά, και η χρονική ακολουθία υπολογισμού της υποδηλώνεται από τα βέλη:

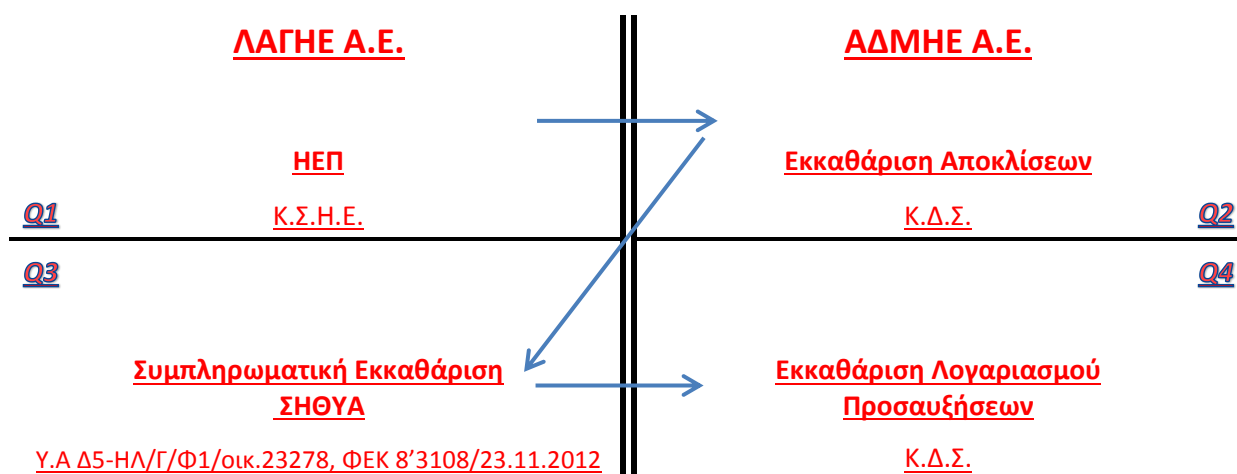

ΣΧΗΜΑ 31: Εκκαθάριση Κατατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ

Χ.2.1.1. Εκκαθάριση ΗΕΠ για ΚΜΣΗΘΥΑ

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. επιλύει τον ΗΕΠ και διενεργεί την Εκκαθάριση του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 και στο Παράρτημα VII του παρόντος.

Τα αποτελέσματα της επίλυσης του ΗΕΠ αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ημερήσια βάση, προκειμένου η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να διενεργήσει την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων σε μηνιαία βάση.

Χ.2.1.2. Εκκαθάριση Αποκλίσεων για ΚΜΣΗΘΥΑ

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διενεργεί την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και τα σχετικά εγχειρίδια, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της επίλυσης του ΗΕΠ όπως αυτά έχουν αποσταλεί από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Από τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τα παρακάτω μεγέθη που αφορούν την Εκκαθάριση Αποκλίσεων των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και ορίζονται στον ΚΔΣ στο Τμήμα «Εκκαθάριση Αποκλίσεων»:

1. MQ_t Μετρούμενη ποσότητα ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα (σε MWh), που αφορά στην καθαρή έγχυση ενέργειας, κατά την Περίοδο Κατανομής t .
2. $UNINSTQ_t$ Διαφορά (σε MWh) μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προσδιόρισε η Εντολή Κατανομής ($INST_{ut}$) και της ποσότητας ενέργειας που μετρήθηκε και αντιστοιχεί σε καθαρή έγχυση ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα για την Περίοδο Κατανομής t .
3. TLF_{ext} Αριθμητική τιμή του συντελεστή απωλειών εγχύσεως που αντιστοιχεί στην Προσφορά Έγχυσης της Μονάδας u , όπως αυτή εφαρμόστηκε κατά τον Υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, κατά την Περίοδο Κατανομής t .
4. $EPSMP_t$ Οριακή Τιμή Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, σε €/MWh, για την Περίοδο Κατανομής t .

Χ.2.1.3. Συμπληρωματική Εκκαθάριση Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ

Οι Παραγωγοί που διαθέτουν Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ εγκαθιστούν με ευθύνη τους στις εγκαταστάσεις τους «Τοπική Ψηφιακή Μονάδα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων, Σημάνσεων και των αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας», εφεξής «Τοπικός Επεξεργαστής».

Η αρχιτεκτονική των συστημάτων των Παραγωγών ΣΗΘΥΑ και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. παρουσιάζεται στο ΣΧΗΜΑ 32 παρακάτω.

Ο Τοπικός Επεξεργαστής δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη του εκάστοτε ημερολογιακού μήνα, τα οποία αποστέλλονται αυτόματα με ηλεκτρονικό αρχείο έως την 8^η ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα αναφοράς των Δευτερογενών Μεγεθών, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.:

1. Ελέγχει την ορθότητα του αρχείου δευτερογενών μεγεθών

2. Επιστρέφει ηλεκτρονικό αρχείο επιβεβαίωσης ορθής λήψης στον Τοπικό Επεξεργαστή της Μονάδας ΣΗΘΥΑ.
3. Εφαρμόζει τη ρουτίνα υπολογισμού της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ E_{CHP} στους ακροδέκτες της γεννήτριας, όπως αυτή υποβλήθηκε με το εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα.
4. Υπολογίζει τη Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ $E'_{\text{CHP,D,n,t}}$ στο όριο Συστήματος-Παραγωγού, όπως αυτή ορίζεται στην §X.2.2.4 παρακάτω, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Υ.Α. 23278/2012 [15], χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.
5. Διενεργεί τον υπολογισμό των Συμπληρωματικών Χρεώσεων-Πιστώσεων της ΚΜΣΗΘΥΑ του Παραγωγού.

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα.

Χ.2.1.4. Εκκαθάριση Λογαριασμού Προσαυξήσεων


Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αποστέλλει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα δεδομένα για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των λογιστικών λογαριασμών Προσαυξήσεων.

Χ.2.1.5. Επαναληπτική Εκκαθάριση

Σε περίπτωση που διενεργηθεί επαναληπτική Εκκαθάριση της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων τότε απαιτείται να εκτελεστεί επίσης επαναληπτική Συμπληρωματική Εκκαθάριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ.

Τα αποτελέσματα αυτής, καταλήγουν σε Συμπληρωματικές Πιστώσεις-Χρεώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα του μήνα εντός του οποίου υπολογίζονται.


Η Εγγυημένη Τιμή (Feed-in-Tariff) που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, αντιστοιχεί στο μήνα τον οποίο αφορά η επαναληπτική Εκκαθάριση.

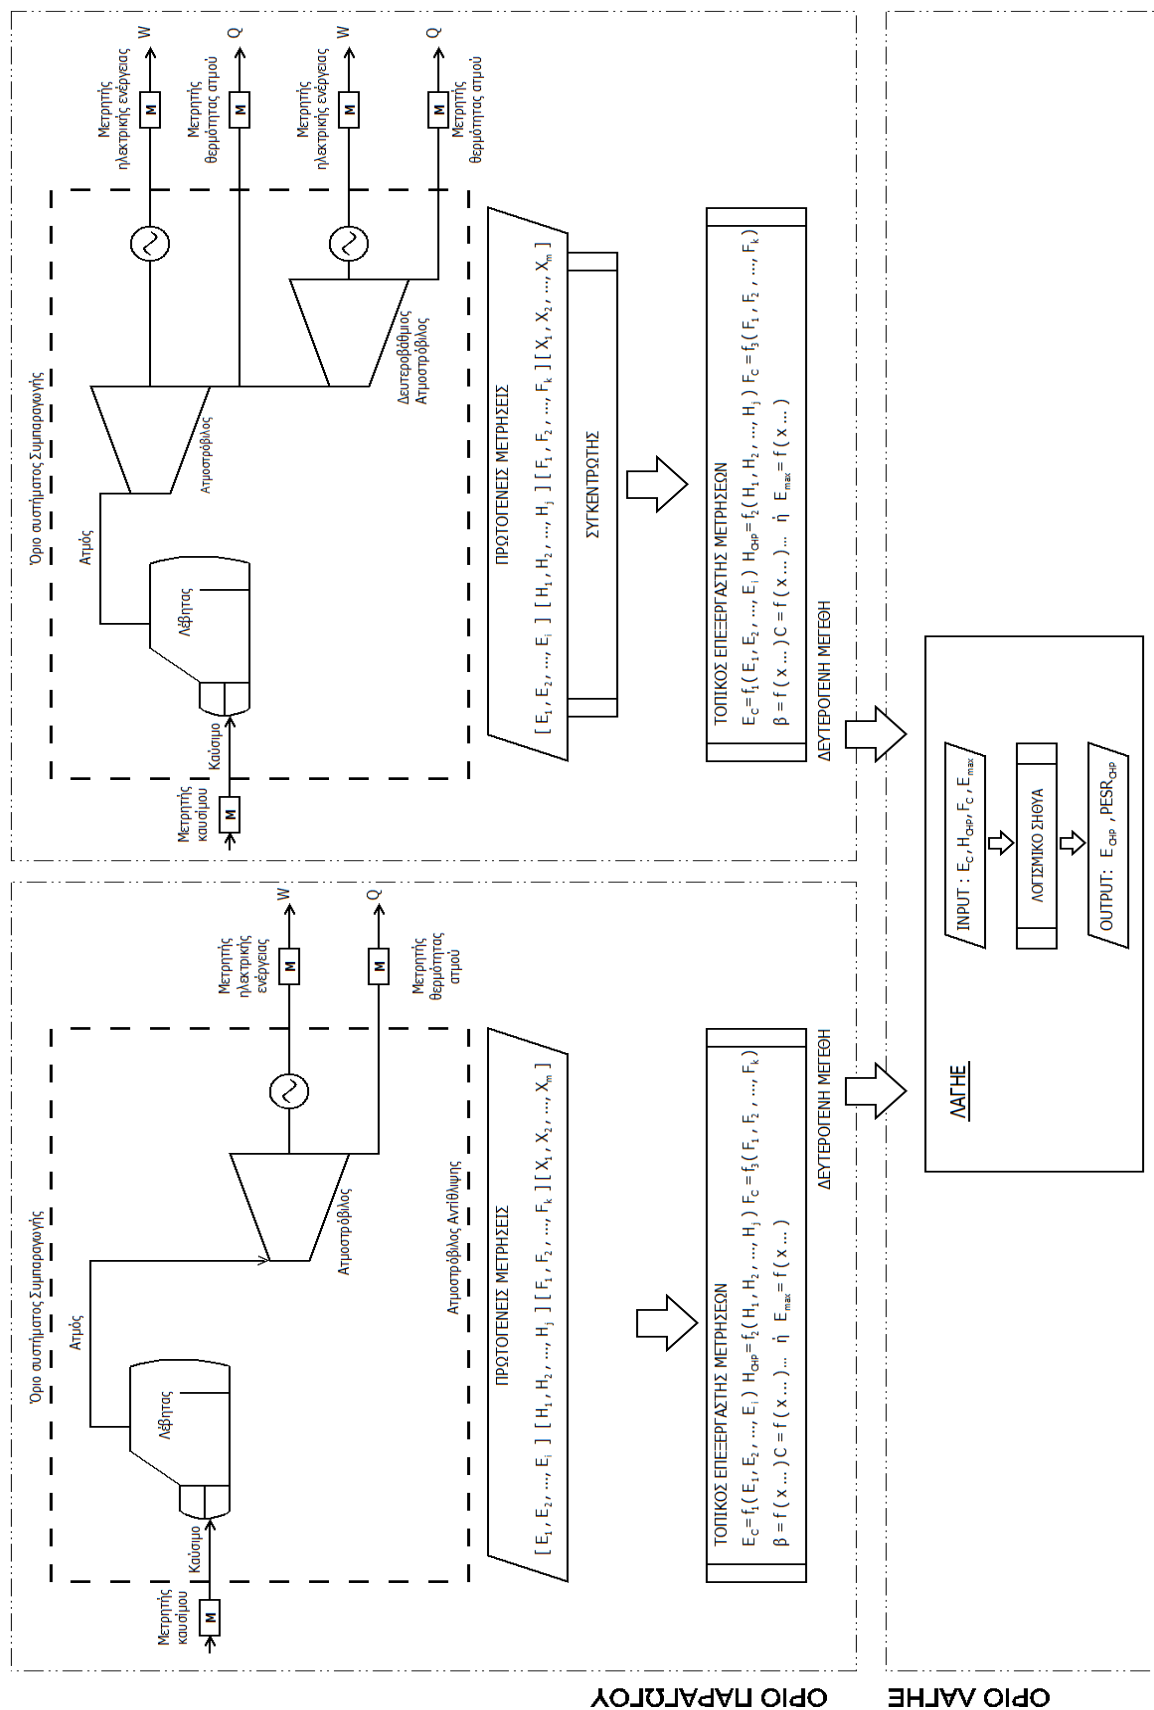

ΣΧΗΜΑ 32: Αρχιτεκτονική συστημάτων ΣΗΘΥΑ Παραγωγών και ΛΑΓΗΕ

Χ.2.2 Αναλυτική Περιγραφή Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ

Στο ΣΧΗΜΑ 33 παρακάτω, περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ όπως αυτή ορίζεται από την Υ.Α. 23278/2012 [15]:

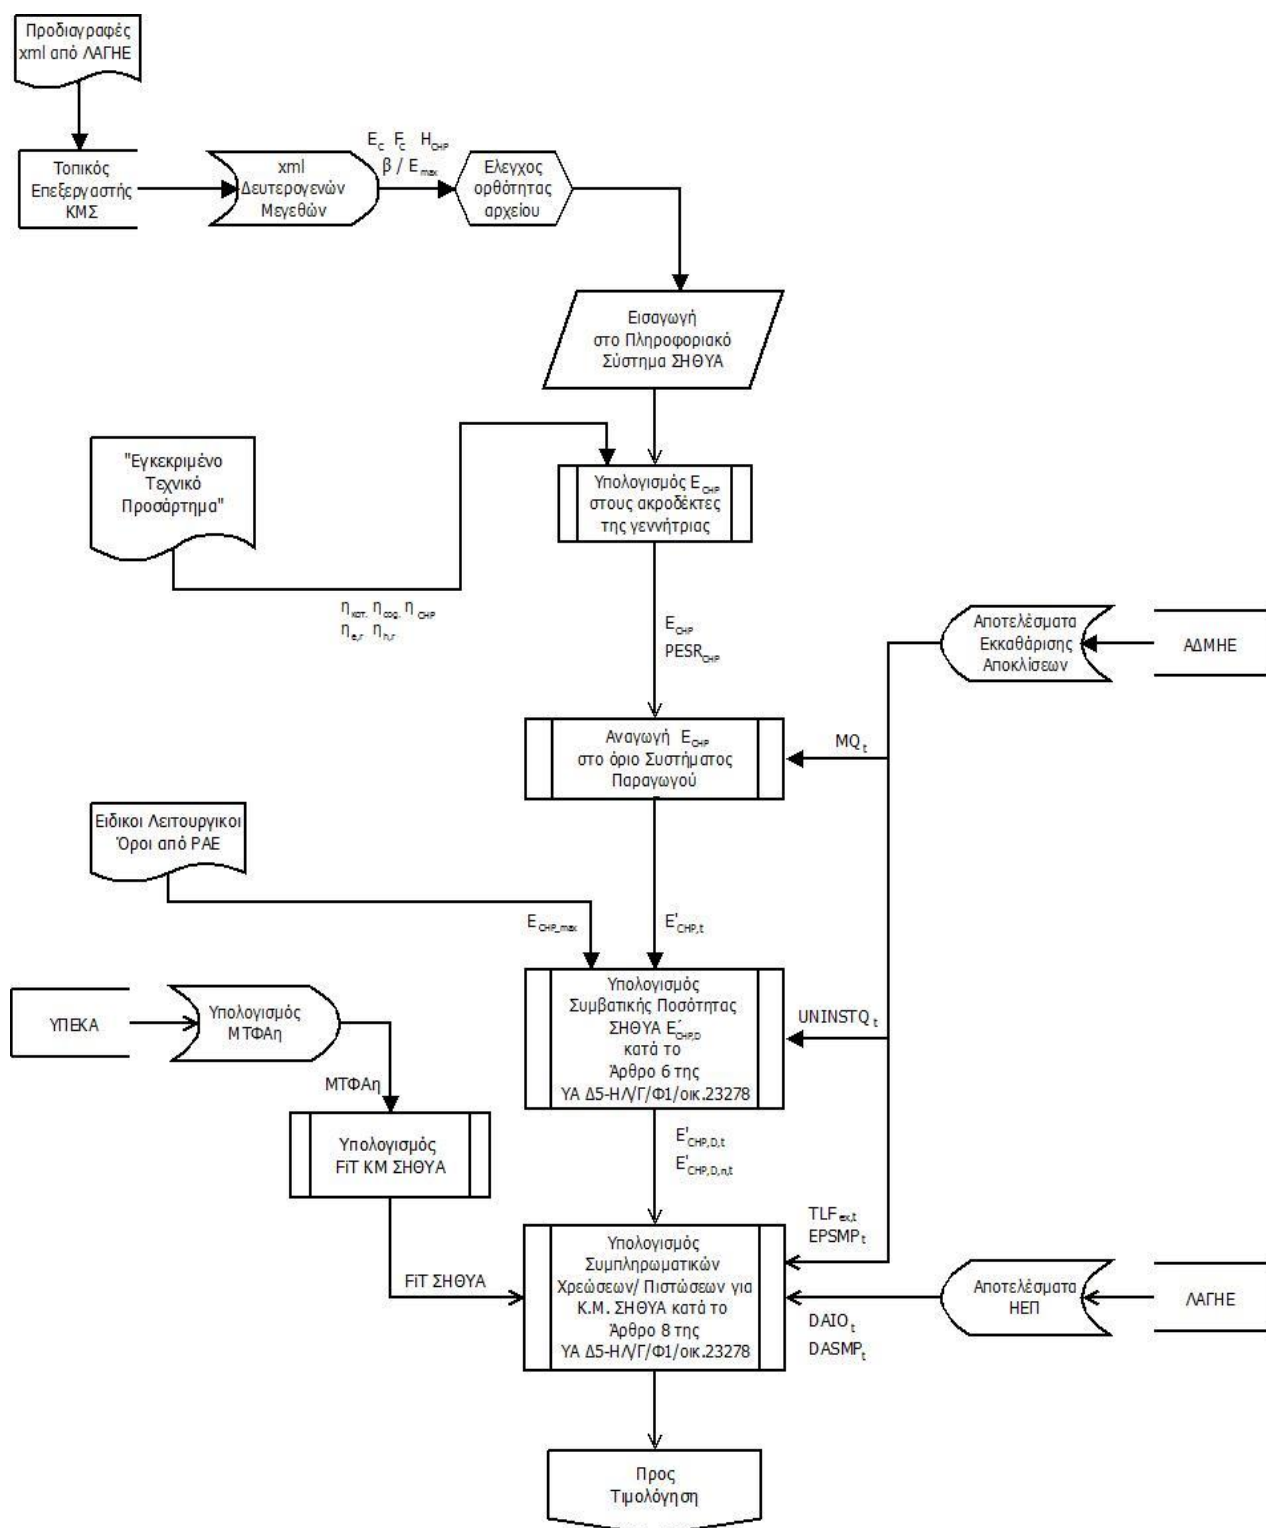

ΣΧΗΜΑ 33: Διαδικασία Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Μονάδων ΣΗΘΥΑ

Χ.2.2.1. Αρχείο Δευτερογενών Μεγεθών

Το αρχείο δευτερογενών μεγεθών περιλαμβάνει ωριαίες τιμές για το σύνολο του μήνα αναφοράς m, των ακόλουθων δευτερογενών μεγεθών και των αντιστοίχων δεικτών αξιοπιστίας:

1. Κατανάλωση καυσίμου (kWh): $F_c = f_1(F_1, F_2, \dots, F_i)$
Δείκτης Αξιοπιστίας (boolean): Re_{Fc}

Η κατανάλωση καυσίμου υπολογίζεται με βάση την Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη του καυσίμου, που στην περίπτωση του Φυσικού Αερίου ορίζεται για κάθε Μονάδα ΣΗΘΥΑ σε ωριαία βάση από το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
στους ακροδέκτες της γεννήτριας (kWh): $E_c = f_2(E_1, E_2, \dots, E_i)$
Δείκτης Αξιοπιστίας (boolean): Re_{Ec}
3. Χρήσιμη θερμική ενέργεια (kWh): $H_{CHP} = f_3(H_1, H_2, \dots, H_k)$
Δείκτης Αξιοπιστίας (boolean): Re_{Hchp}
4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε
κατάσταση πλήρους συμπύκνωσης (kWh): $E_{MAX} = f_4(x_1, x_2, \dots, x_m)$
Δείκτης Αξιοπιστίας (boolean): Re_{Emax}

κ.λ.π.

όπου F_i, E_i, H_k, x_m , είναι τα αντίστοιχα πρωτογενή μεγέθη.

Οι δείκτες αξιοπιστίας των δευτερογενών μεγεθών προκύπτουν από τις ενδείξεις της κατάστασης αξιοπιστίας των Μετρητικών Διατάξεων που καταγράφουν τα αντίστοιχα πρωτογενή μεγέθη όπως περιγράφεται στο «Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα».

Το αρχείο των δευτερογενών μεγεθών παράγεται αυτόματα από τον «Τοπικό Επεξεργαστή» που είναι τοποθετημένος στο σταθμό παραγωγής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά με email στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έως την 8^η μέρα του μήνα (m+1).

Το αρχείο είναι μορφής xml και η γραμμογράφησης του καθορίζεται από προδιαγραφές που θέτει η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και κοινοποιεί στους Παραγωγούς με την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ.

Με την παραλαβή του από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και πριν την εισαγωγή του στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ, το αρχείο ελέγχεται για την ορθότητά του και σε περίπτωση ασυμβατότητας με τις προδιαγραφές της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ενημερώνεται ο Παραγωγός για την διόρθωση.

Χ.2.2.2. Υπολογισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ στους Ακροδέκτες της Γεννήτριας

Με βάση τα δευτερογενή μεγέθη από το xml αρχείο του Παραγωγού υπολογίζεται η ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ E_{CHP} στους ακροδέκτες της γεννήτριας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην §Χ.6 παρακάτω, Λογικό Διάγραμμα.

Για την ακριβή εφαρμογή του Λογικού Διαγράμματος ο Παραγωγός στο «Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα» έχει υποβάλλει τιμές για τα ακόλουθα καταστατικά μεγέθη που αφορούν τη Μονάδα παραγωγής του:

1. $\eta_{κατ,t}, \eta_{cog,t}, \eta_{CHP}$
2. $\eta_{e,t}, \eta_{h,t}$
3. β/E_{max}

Η ακριβής υλοποίηση του λογικού διαγράμματος για τον υπολογισμό των ωριαίων τιμών των μεγεθών:

1. $E_{CHP,t}$ της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ στους ακροδέκτες της γεννήτριας
2. $PESR_{CHP,t}$ του λόγου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας

(όπου t η Περίοδος Κατανομής),

υποβάλλεται, υλοποιημένη σε λογιστικό φύλλο ευρέως διαδεδομένου λογισμικού, ως αναπόσπαστο μέρος του «Τεχνικού Προσαρτήματος».

Χ.2.2.3. Αναγωγή στο Όριο Συστήματος – Παραγωγού

Η αναγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ $E_{CHP,t}$ στο όριο σύνδεσης Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ με το Σύστημα, $E'_{CHP,t}$, υπολογίζεται από τον τύπο:

$$E'_{CHP,t} = E_{CHP,t} \frac{MQ_{D,t}}{E_{C,t}} \quad (1)$$

όπου:

$MQ_{D,t}$: Μετρούμενη ποσότητα ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα (σε MWh), που αφορά στην καθαρή έγχυση ενέργειας από τη Μονάδα, κατά την Περίοδο Κατανομής t και δίνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο αρχείο των αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.

$E_{C,t}$: Μετρούμενη ποσότητα ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας (σε MWh), κατά την Περίοδο Κατανομής t και δίνεται από τον Παραγωγό στο xml αρχείο ως δευτερογενές μέγεθος.

Χ.2.2.4. Υπολογισμός Συμβατικής Ποσότητας ΣΗΘΥΑ

Ο υπολογισμός της Συμβατικής Ποσότητας ΣΗΘΥΑ γίνεται σε 2 στάδια, όπως ορίζει το Άρθρο 6 της Υ.Α. 23278/2012 [15]:

1. Απομείωση της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ στο όριο ($E'_{CHP,t}$), κατά το τμήμα της, ($E'_{CHP,UN,t}$), που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής (UNINSTQ_t).
2. Επιβολή άνω ορίου στο μηνιαίο μέσο όρο της Συμβατικής Ποσότητας ΣΗΘΥΑ ώστε να μην υπερβαίνει την ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ που υπολογίζεται με βάση την ανά ώρα μέγιστη παραγόμενη χρήσιμη θερμότητα H_{CHP} , όπως αυτή υποβάλλεται από τον Παραγωγό και εγκρίνεται με την απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων για την Κατανεμόμενη Μονάδα σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α. 15641/2009 [17].

Για τον υπολογισμό της απομείωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, $E'_{CHP,UN,t}$, υπολογίζουμε την ποσότητα $INSTM_t$ όπου σύμφωνα με τον ΚΔΣ:

$INSTM_t$: Προσαρμοσμένη Ποσότητα Ενέργειας (σε MWh) ανά περίοδο κατανομής t κατά την οποία η Μονάδα κλίθηκε να εγχύσει ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος

εφαρμόζοντας τον τύπο:

$$INSTM_t = UNINSTQ_t + MQ_{D,t} \quad (2)$$

όπου: $UNINSTQ_t$, $MQ_{D,t}$ δεδομένα εισόδου από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως αποτελέσματα της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.

Το τμήμα, $(E'_{CHP,UN,t})$, της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ $(E'_{CHP,t})$ στο όριο, που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής δίνεται ως εξής:

$$\text{Εάν } E'_{CHP,t} \leq INSTM_t \Rightarrow E'_{CHP,UN,t} = 0 \quad (3.1)$$

$$\text{Εάν } E'_{CHP,t} > INSTM_t \Rightarrow E'_{CHP,UN,t} = E'_{CHP,t} - INSTM_t \quad (3.2)$$

Οπότε η ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ στο όριο της Κατανεμόμενης Μονάδας με το Σύστημα είναι:

$$E'_{CHP,D,t} = E'_{CHP,t} - E'_{CHP,UN,t} \quad (4)$$

Έστω E_{CHP_max} η ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ στους ακροδέκτες της γεννήτριας, που υπολογίζεται με βάση τους Ειδικούς Λειτουργικούς Όρους όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ για την ανά ώρα μέγιστη παραγόμενη χρήσιμη θερμότητα H_{CHP} , σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Υ.Α. 15641/2009.

Προκειμένου να ανάγουμε την E_{CHP_max} στα όρια της Μονάδας με το Σύστημα, υπολογίζουμε το μέσο όρο του λόγου $MQ_{D,t}/E_{C,t}$ για το μήνα αναφοράς. Επομένως η τιμή την οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο η ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ στο όριο της Κατανεμόμενης Μονάδας με το Σύστημα, όπως υπολογίζεται από την εξίσωση (4), δίνεται από τον τύπο:

$$E'_{CHP_max} = E_{CHP_max} \times \frac{\sum_{t=1}^{k_m} MQ_{D,t}}{k_m} \quad (5)$$

όπου k_m είναι το πλήθος των Περιόδων Κατανομής του μήνα αναφοράς m.

Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

$$\text{Εάν } \frac{\sum_{t=1}^{k_m} E'_{CHP,D,t}}{k_m} > E'_{CHP_max} \Rightarrow E'_{CHP,D,n,t} = E'_{CHP,D,t} \times \frac{E'_{CHP_max}}{\sum_{t=1}^{k_m} E'_{CHP,D,t}/k_m}; t = 1..k_m \quad (6.1)$$

$$\text{Εάν } \frac{\sum_{t=1}^{k_m} E'_{CHP,D,t}}{k_m} \leq E'_{CHP_max} \Rightarrow E'_{CHP,D,n,t} = E'_{CHP,D,t}; t = 1..k_m \quad (6.2)$$

Χ.2.2.5. Συμπληρωματικές Χρεοπιστώσεις

Σκοπός της Συμπληρωματικής Χρεοπίστωσης Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ που διενεργείται στο 3^ο στάδιο στο ΣΧΗΜΑ 31, είναι να συμπληρωθεί η πίστωση της Μονάδας από τα προηγούμενα στάδια Εκκαθάρισης στο ΣΧΗΜΑ 31, έτσι ώστε τελικά το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε και αντιστοιχεί σε Συμβατική Ποσότητα ΣΗΘΥΑ κατά την εξίσωση (6), να πιστωθεί με την Εγγυημένη Τιμή.

Η τελική χρεοπίστωση της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ από το 3ο στάδιο στο ΣΧΗΜΑ 31, υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής t , από τη σχέση:


$$A_t = (E'_{CHP,D,n,t} \times FiT) - (\min\{E'_{CHP,D,n,t}, DAIO_t\} \times DASMP_t) - (\max\{[E'_{CHP,D,n,t} - DASQ_t], 0\} \times EPSMP_t \times TLF_{t,ex.}) \quad (7)$$

όπου:

$(\min\{E'_{CHP,D,n,t}, DAIO_t\} \times DASMP_t) \triangleq$ Η Πίστωση της ποσότητας $E'_{CHP,D,n,t}$ από τον ΗΕΠ, και

$(\max\{[E'_{CHP,D,n,t} - DASQ_t], 0\} \times EPSMP_t \times TLF_{t,ex.}) \triangleq$ Η Πίστωση της $E'_{CHP,D,n,t}$ κατά την Εκκαθάριση Αποκλίσεων

Τα σημεία στα οποία αντιστοιχούν τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ 34 παρακάτω:

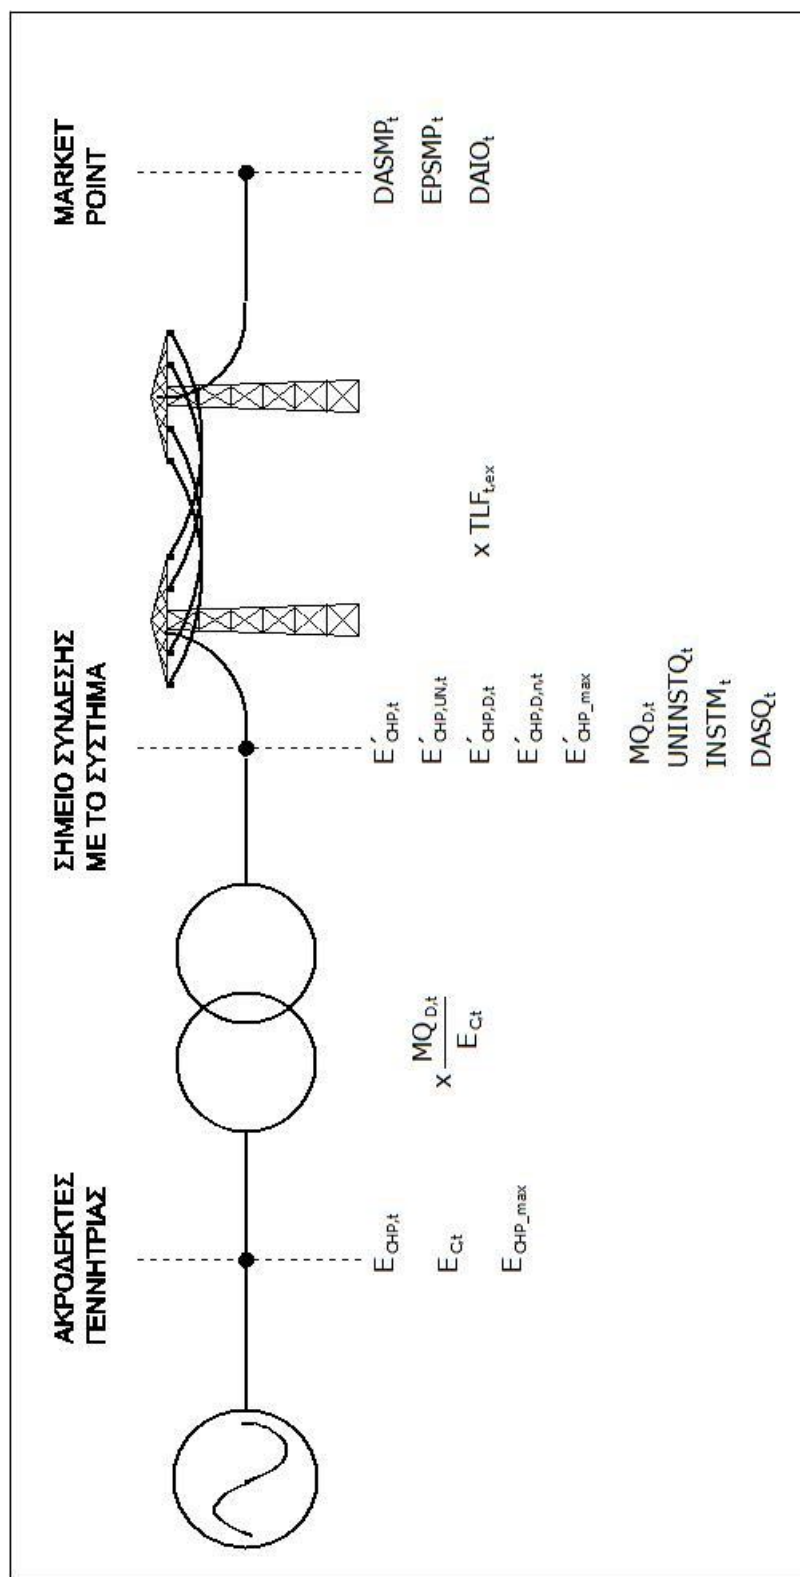

ΣΧΗΜΑ 34: Σημεία στα οποία αντιστοιχούν τα μεγέθη της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΚΜΣΗΘΥΑ

Χ.3 Τιμολόγηση Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ

Χ.3.1 Υπολογισμός Τιμής

Η Εγγυημένη Τιμή που εφαρμόζεται για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση ΦΑ ορίζεται στο άρθρο 13 του Ν. 3468/2006 [12] όπως ισχύει, με την ετήσια αναπροσαρμογή που ορίζει το άρθρο 39 του Νόμου 4062/2012 και με συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ΣΡ, όπως ορίζεται στην §3 του άρθρου 197 του Ν.4001/2011 [10].

Χ.3.2 Έκδοση Ενημερωτικών Σημειωμάτων

Μετά τον υπολογισμό της συμπληρωματικής Εκκαθάρισης, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κοινοποιεί στον Παραγωγό κάτοχο Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ ενημερωτικό σημείωμα με τη μορφή που φαίνεται παρακάτω, το οποίο αναλύει τις χρεώσεις ή πιστώσεις για το μήνα m για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ της κατηγορίας του:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ [ΜΗΝΑ m ΕΤΟΥΣ $yyyy$]		
ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΗΘΥΑ		
[ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ]		
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ		
(a)	$E'_{CHP,D,n}$ (MWh)	
(b)	Μοναδιαία Τιμή για Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ ΚΜΣ ($E'_{CHP,D,n}$) (€/MWh)	
(c)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ για Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ ΚΜΣ ($E'_{CHP,D,n}$) (€) ($a \times b$)	
(d)	ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ (€)	
(e)	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€) ($c - d$)	
(f)	Φ.Π.Α. 13% (€) ($13\% \times e$)	
(g)	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)	
(h)	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (€)	
ΣΧΟΛΙΑ:		

Χ.4 Αρμοδιότητες

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εγχειριδίου καθορίζονται υποχρεώσεις για τους κατόχους Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, και διακριτές αρμοδιότητες για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όπως περιγράφονται παρακάτω:

Ο ιδιοκτήτης Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ενδιαφέρεται να εντάξει τη Μονάδα του στις διατάξεις που διέπουν τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
2. Εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων (ως Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ)
3. Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
4. Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα
5. Αποστολή στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αρχείου δευτερογενών μεγεθών μέχρι την 8^η μέρα του επόμενου μήνα του μήνα αναφοράς

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.:

1. Τηρεί Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιβεβαίωσης
2. Τηρεί Μητρώο Συμμετεχόντων στο οποίο εντάσσονται και οι Παραγωγοί, ιδιοκτήτες Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ
3. Εγκρίνει το Τεχνικό Προσάρτημα
4. Διενεργεί τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση και ενημερώνει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα της
5. Εκδίδει Ενημερωτικά Σημειώματα για την τιμολόγηση

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.:

1. Τηρεί Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων
2. Διενεργεί την Εκκαθάριση Αποκλίσεων και ενημερώνει για τα αποτελέσματά της τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
3. Παρέχει πιστοποιημένες μετρήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας στο σημείο σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα
4. Διενεργεί την Εκκαθάριση του Λογαριασμού Προσαυξήσεων

Χ.5 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. Στοιχεία Φορέα:

1. Επωνυμία Φορέα:
2. Νομική μορφή Φορέα:
 - α. ΝΠΔΔ
 - β. ΝΠΙΔ
3. Έδρα:
4. ΑΦΜ:
5. Νόμιμος Εκπρόσωπος:
6. Στοιχεία Επικοινωνίας Νόμιμου Εκπροσώπου:

Β. Αίτημα Εγγραφής

Γ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

Δ. Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης στο πρωτόκολλο της ΛΑΓΗΕ ΑΕ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Α. Οργανωτική Δομή, Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή:

Ο υποψήφιος φορέας θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά την οργανωτική του δομή, την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει (ονομαστικά) και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για κάθε ενότητα του έργου που πρόκειται να αναλάβει και συγκεκριμένα την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των παρακάτω:

1. Του Τεύχους Μελέτης (και τυχόν σύνταξής του).
2. Τις Μετρητικές Διατάξεις και Πρωτογενή Μεγέθη (αναλυτικά ανά ομάδα Μετρητικών Διατάξεων δηλ. ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμου και σχετικών με τον υπολογισμό θερμικής ενέργειας όπως θερμοκρασίας, παροχής, πίεσης κ.λ.π.).
3. Των Συγκεντρωτών και της επικοινωνίας κάθε συγκεντρωτή με τις αντίστοιχες μετρητικές διατάξεις.
4. Της Συλλογής Μετρήσεων / Σημάνσεων και των αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας (Πρωτογενών Μεγεθών), που διενεργεί ο Τοπικός Επεξεργαστής από τις Μετρητικές Διατάξεις ή/και τους Συγκεντρωτές.

5. Του Τοπικού Επεξεργαστή, του υπολογισμού των Δευτερογενών Μεγεθών με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την αξιόπιστη μετάδοσή τους στα συστήματα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
6. Της Διαδικασίας Σφράγισης Μετρητικών Διατάξεων, Συγκεντρωτών και Τοπικού Επεξεργαστή.
7. Της αντίστοιχης Ρουτίνας Υπολογισμού της Ποσότητας ΣΗΘΥΑ του Λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

B. Διαχειριστική Επάρκεια για τη διοικητική παρακολούθηση έργων.

Ο υποψήφιος φορέας θα πρέπει να τεκμηριώσει την επάρκειά του σχετικά με την διαχείριση του έργου που αναλαμβάνει, με αναφορές στην διοικητική υποστήριξη – διοικητικό προσωπικό, την οργανωτική του εν γένει δομή και τις αναγκαίες διαπιστεύσεις.

Γ. Εμπειρία Φορέα & Ανθρώπινου Δυναμικού:

Ο Φορέας τεκμαίρει ότι διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα:

1. Σχεδιασμού Μονάδων συμπαραγωγής
2. Λειτουργίας Μονάδων συμπαραγωγής
3. Σχεδιασμού/υλοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 - α. Μετρήσεις καυσίμου
 - β. Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
 - γ. Μετρήσεις θερμικής ενέργειας
 - δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων
4. Πιστοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 - α. Μετρητικές διατάξεις καυσίμων
 - β. Μετρητικές διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας
 - γ. Μετρητικές διατάξεις θερμικής ενέργειας
 - δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων

Ο Φορέας τεκμαίρει ότι διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό του ικανό αριθμό έμπειρων επιθεωρητών και τεχνικών εμπειρογνομόνων σε θέματα σχετικά με εγκαταστάσεις παραγωγής θερμικής, μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα εγγυώνται τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

A. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα:

1. «ότι έλαβε γνώση των υποχρεώσεων του Φορέα, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 8 και 10 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 ΦΕΚ Β' 3108/23.11.12»
2. «ότι ο Φορέας πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όπως καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 ΦΕΚ Β' 3108/23.11.12»

B. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα):

1. Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού.
2. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό Νόμιμου Εκπροσώπου.
3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε περίπτωση Κοινοπραξίας.

Γ. Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας κατά ISO 9001 ή ολοκλήρωση ικανού αριθμού έργων σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δ. Διαπίστευση σχετιζόμενη με τις απαιτήσεις εμπειρίας του Φορέα και η οποία αφορά τον τομέα μηχανικής/θερμικής ενέργειας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, και ακολουθεί τα πρότυπα ανάλογα αυτών κατά ΕΛΟΤ, EN, ISO/IEC 17020 ή/και EN 45011.

ΣΤ. Βιογραφικά Σημειώματα του ανθρώπινου δυναμικού του Φορέα που να τεκμηριώνουν ότι το προσωπικό διαθέτει πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα της αντίστοιχης ενότητας έργου στην οποία έχει οριστεί.

Χ.6 Λογικό Διάγραμμα Υπολογισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ

